

Автономное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Республиканский медицинский колледж имени Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Министерства здравоохранения Удмуртской Республики».

АПОУ УР «РМК МЗ УР»

Тема: Вентиляция и освещение зуботехнической лаборатории



Проверила: Пермякова Наталия
Николаевна

Основные производственные помещения должны иметь две системы искусственного освещения.




Светильники общего
освещения

В стоматологических клиниках на постоянных рабочих местах необходимо обеспечить следующие параметры

В цеху движение воздуха со скоростью 0,2 м/с

В санузле скорость воздухообмена - 0,3 м/с

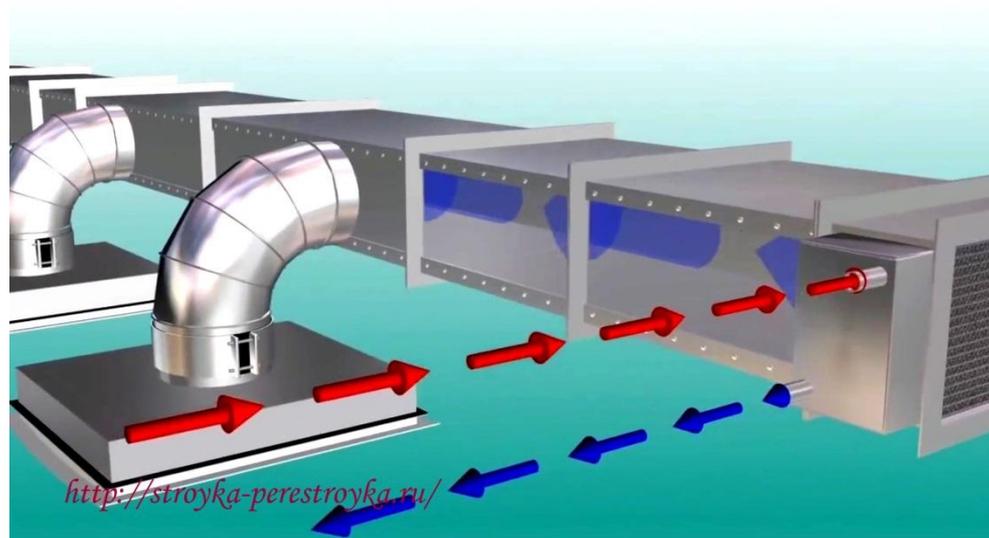

<http://stroyka-perestroyka.ru/>


относительная влажность от 40 до 60%

В санузле не более 75%;



Для обеспечения нормативных параметров микроклимата в производственных помещениях допускается устройство кондиционирования воздуха.

В том числе с применением сплит-систем, предназначенных для использования в лечебно-профилактических учреждениях.

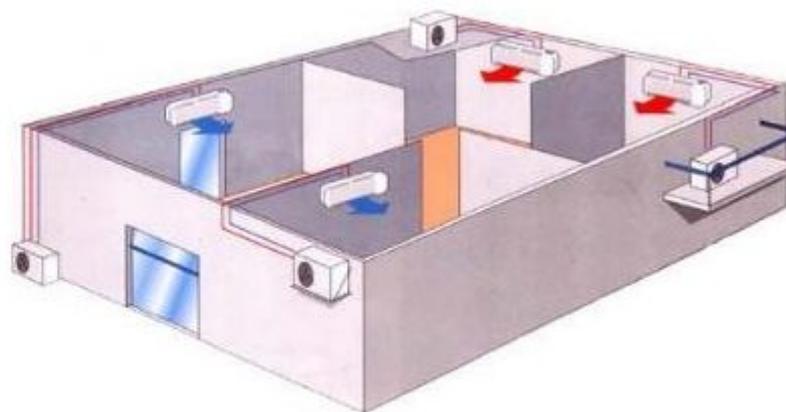


Системы вентиляции разделяются на

вентиляционные



наборная система
вентиляции

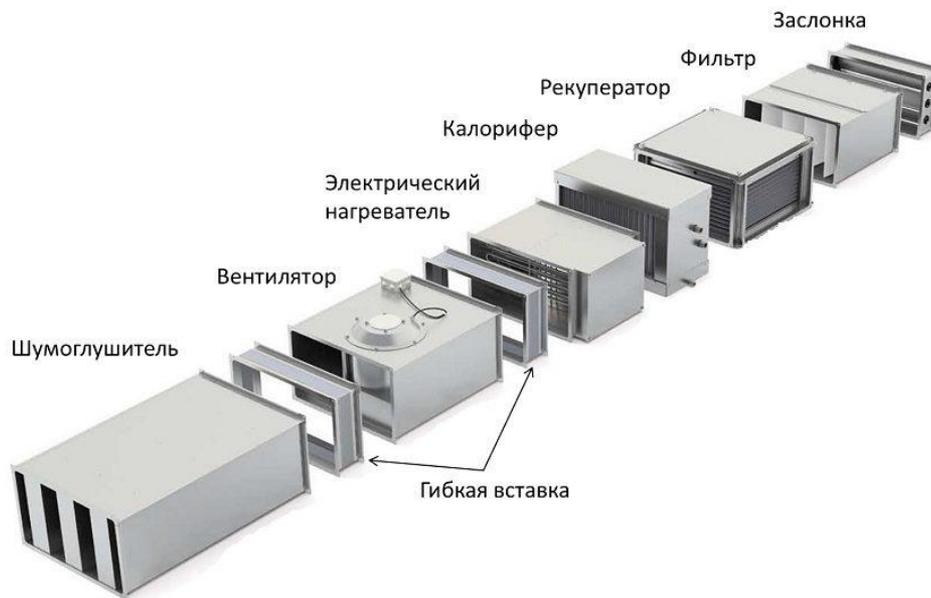


с ультрафиолетовыми
фильтрами


Вентиляция

я

Естественная
вентиляция

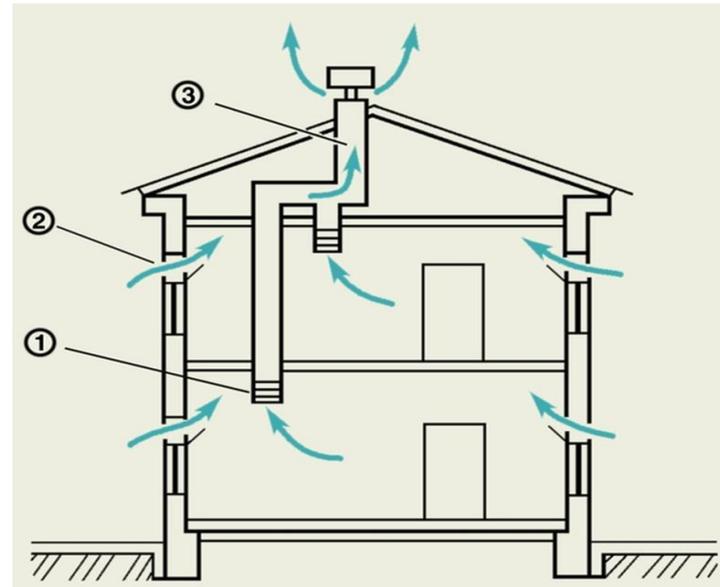

искусственная
вентиляция

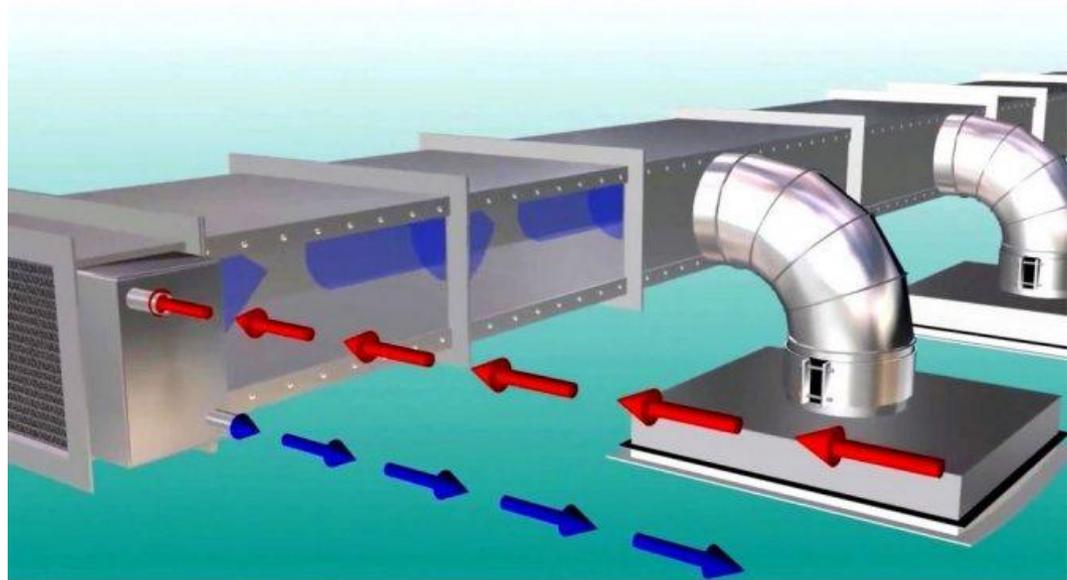

Основные производственные помещения должны иметь две системы искусственного освещения

общее и

рабочее



Светильники общего

освещения



Спасибо за внимание

