


# Вентиляция и кондиционирование

**Практическое занятие №9-10.**

**Расчет воздуховодов**

# Задача 4.3

Рассчитать круглый стальной воздуховод приточной системы механической вентиляции для промышленного здания (см. рис.). Воздух в помещение подастся через воздухораспределители ВП. Потери давления на участке 5 и в приточной камере, оборудованной калорифером, утепленным клапаном и жалюзийной решеткой, составляют 100 Па. Нагрузки на участках указаны на схеме.

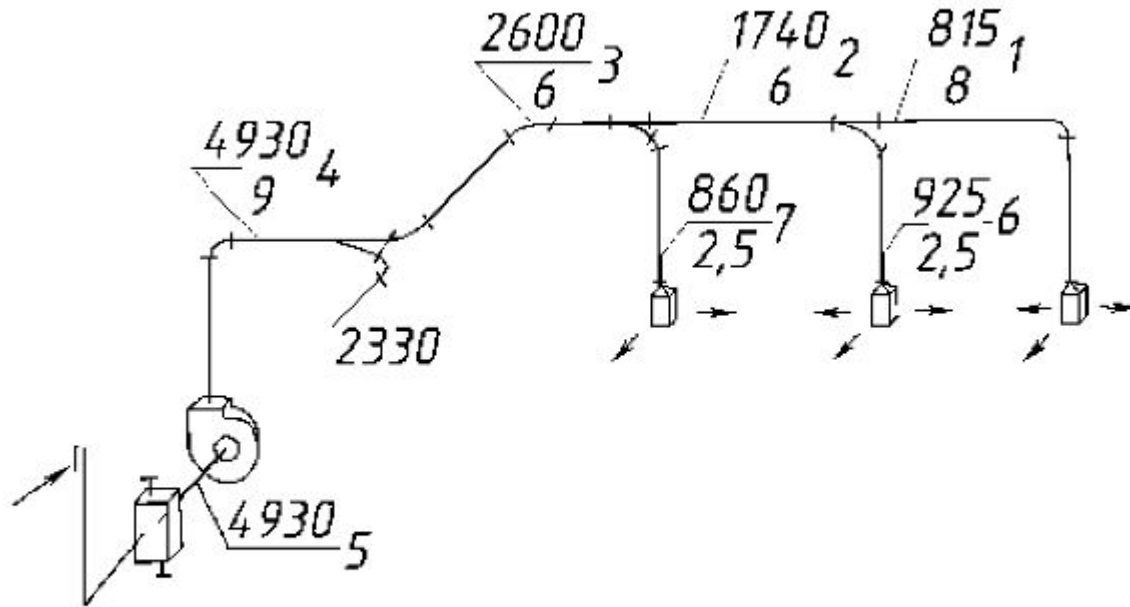

Расчетная схема приточной системы вентиляции с механическим побуждением

### Коэффициенты местных сопротивлений к задаче

№ участка	Элементы воздуховодов	$\xi$	$\Sigma \xi$
1	Воздухораспределитель ВП Отвод $90^\circ$ при $R/d = 1.5$ Тройник на проходе при $d_0 < d_c$ на $2K^*$ , $d_n < d_c$ на $2K$	1.4 0,4 0.1	1,9
2	Тройник на проходе при $d_0 < d_c$ на $3K^*$ , $d_n - d_c$ на $K$	0,1	0,1
3	Тройник на проходе Два отвода $90^\circ$ при $R/d = 1.5$	0.1 $2 \times 0.4$	0,9
4	Отвод $90^\circ$ при $R/d = 1.5$ Диффузор после вентиля юра	0.4 0,4	0.8
6	Воздухораспределитель ВП Отвод $60^\circ$ при $R/d = 1.5$ Тройник на ответвлении	1,4 0,2 0,8	2,4
7	Воздухораспределитель ВП Отвод $60^\circ$ при $R/d = 1.5$ Тройник на ответвлении	1,4 0.2 1.4	3

\* $K$  - калибр воздуховода.



Расчетные данные к задаче

№ участка	$Q, \text{ м}^3/\text{ч}$	$l, \text{ м}$	$V, \text{ м/с}$	$d, \text{ мм}$	$\frac{\rho \cdot V^2}{2}, \text{ Па}$	$\frac{\Delta p_l}{l}, \text{ Па/м}$	$\Delta p_l, \text{ Па}$	$\Sigma \xi$	$\frac{\Delta p_M}{\text{Па}}$	$\Delta p_{wi}, \text{ Па}$	$\Delta p_w, \text{ Па}$
1	815	8									
2	1740	6									
3	2600	6									
4	4930	9									
5	4930									100 (задано)	
6	Расчетное давление для участка 6 -										
	925	2,5									
	Неувязка ————— · 100% =										
7	Расчетное давление для участка 7 -										
	860	2,5									
	Неувязка ————— · 100% =										

