Программирование автоматики


ΑΠΒ

ABP


Автоматика управления выключателем Автоматика контроля цепей управления выключателем

Устройство резервирования отказа выключателя

Программирование автоматики

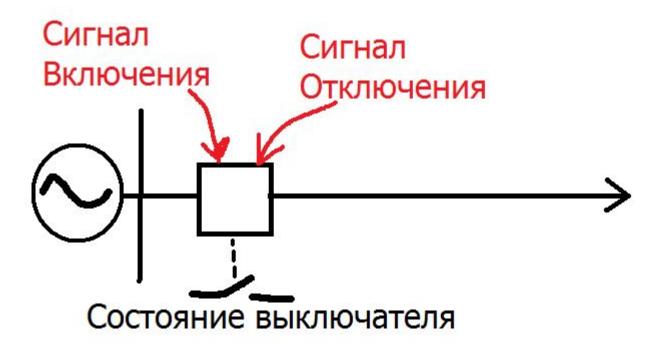

Пуск АПВ осуществляется по факту несоответствим положения выключателя и его ключа управления В

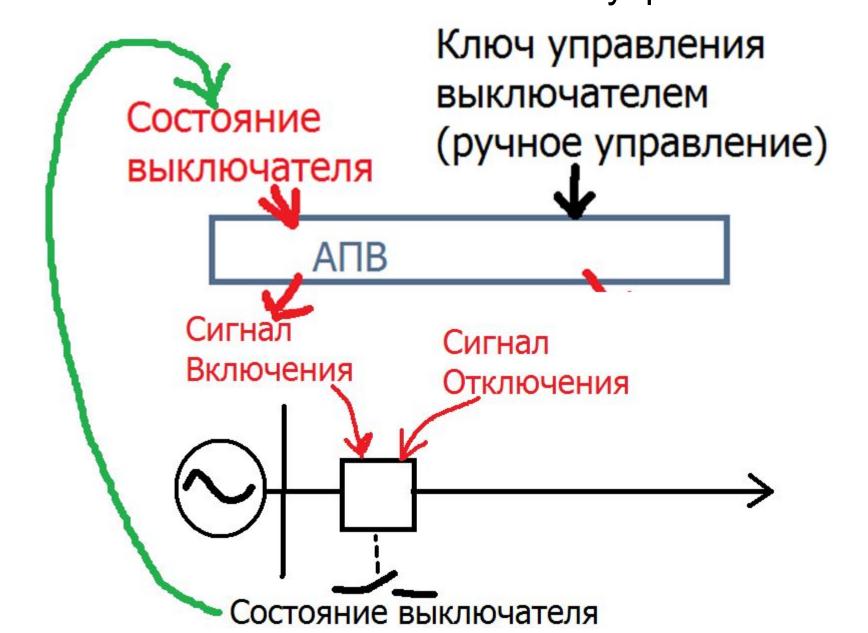

Автоматика управления

выключателем

Вкл. _{Откл. Блокировка} Состояние выключателя Ручное управление

Автоматика управления выключателем




Сигнал Откл.

- •Сердечник КатушкаОтключения втягивается и выключатель отключается.
- •При этом замыкается размыкающийся контакт КЦВыключателя, подготавливая цепь включения, и размыкается контакт КЦО (предотвращая длительное протекание тока по катушке управления выключателем)
- •КлючУправления (ручное управление)

Автоматика контроля цепей управления

выключателем

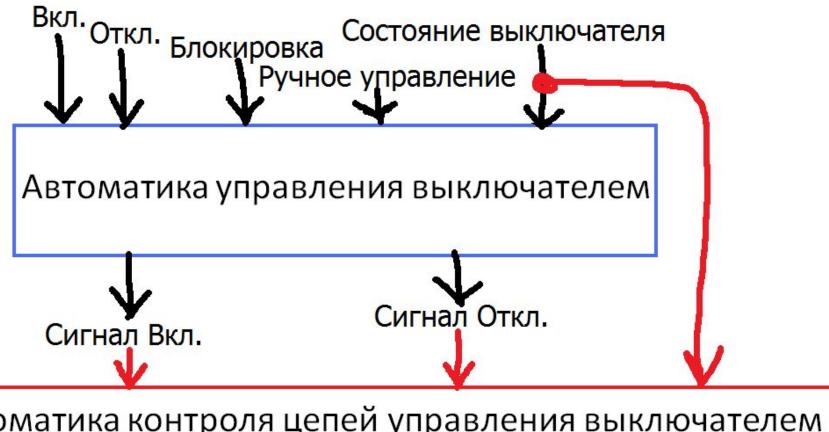

Автоматика контроля цепей управления выключателем





Отказ цепи отключения


AB


АВР приходят в действие при исчезновении напряжения на сборных шинах, питающих нагрузку

Минимальное напряжение, линейное или фазное Код ANSI 27

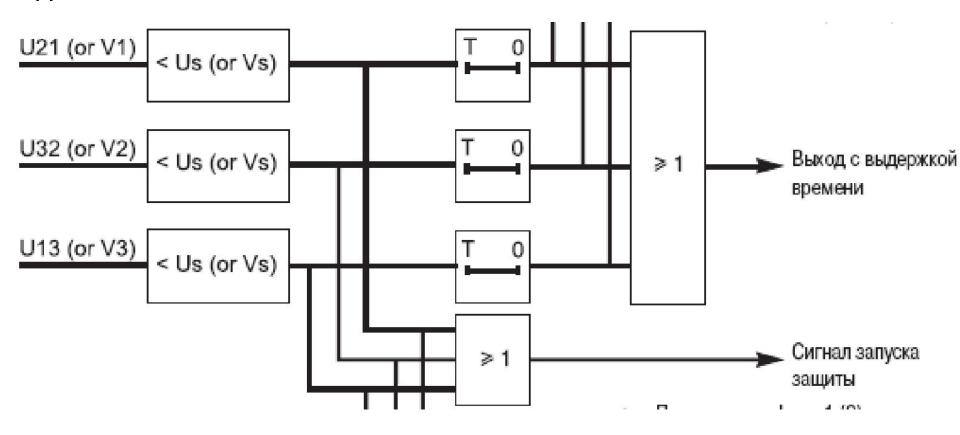

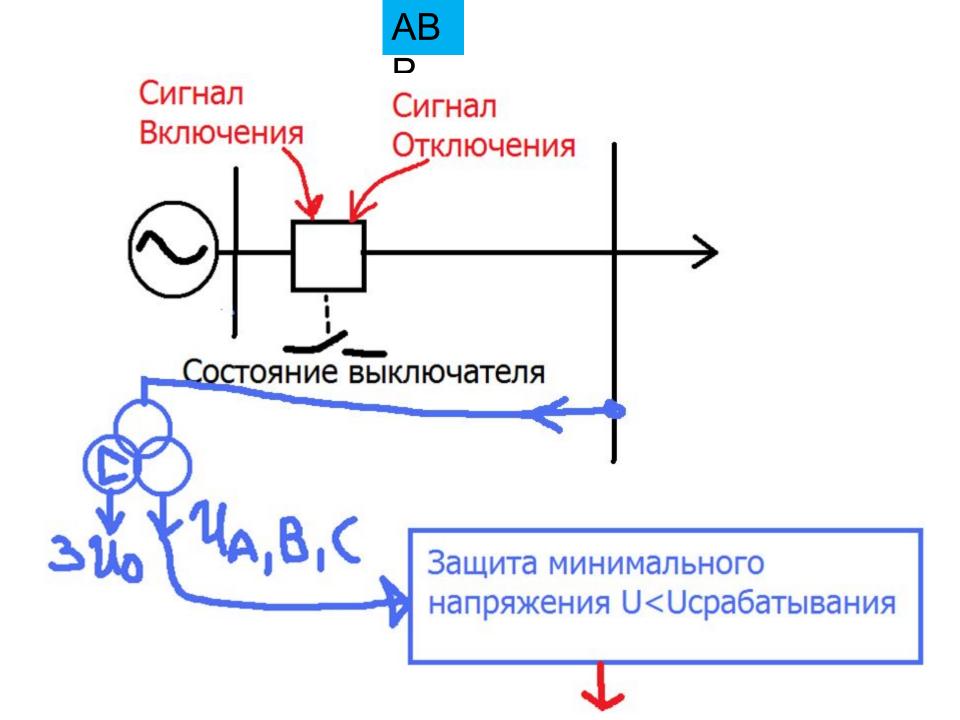

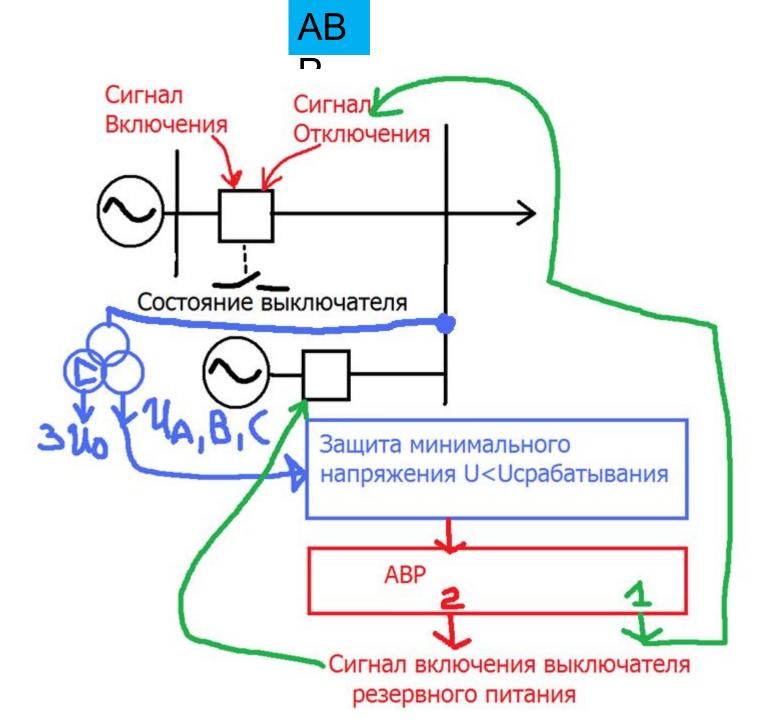

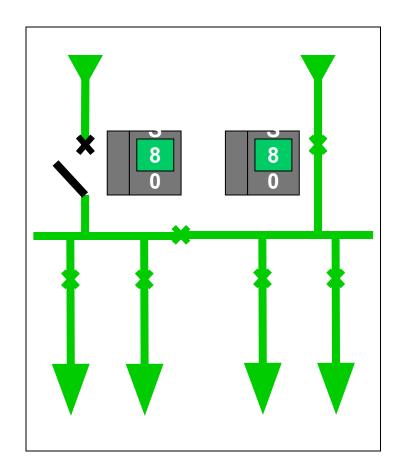

Автоматическое включение резерва (ABP)

Возврат АВР в исходное состояние

