

19175

Наименование РЭС: Юго-Восток
 Адрес: ул. Марьинский парк,
 д. 39, стр. 1, стп. 1
 Напряжение 10 кВ
 Телекоммуникация ТС, ТИ

КАРТА ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ РТП 19175

Нормальная электрическая схема

УТВЕРЖДАЮ

Дата	Должность	Ф.И.О.	Подпись
	Главный инженер		


СОГЛАСОВАНО

Дата	Должность	Ф.И.О.	Подпись
	Заместитель главного инженера по эксплуатации	Гаданов И. С.	
	Инженер по расчету режима	Ильин В. Ф.	

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ НАХОДЯЩИХСЯ В РТП 19175:


1. Планка оперативная изолирующая – 2 шт.
2. Ковры диэлектрические резиновые – 3 шт.
3. Плакаты и знаки безопасности – 44 шт.

Компоновка оборудования

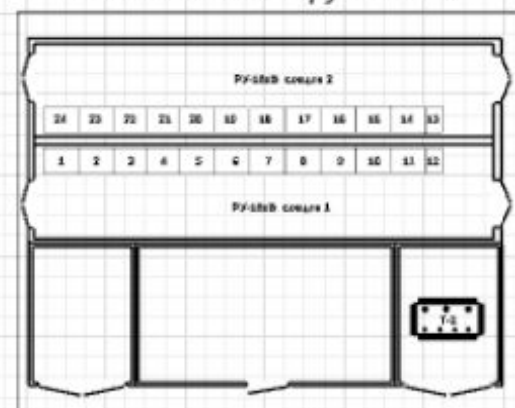

Примечание:

- Оборудование, КЛ АО «ОЭК»
- Оборудование, КЛ МКС ПАО «МОЭСК»
- Оборудование, КЛ абонента

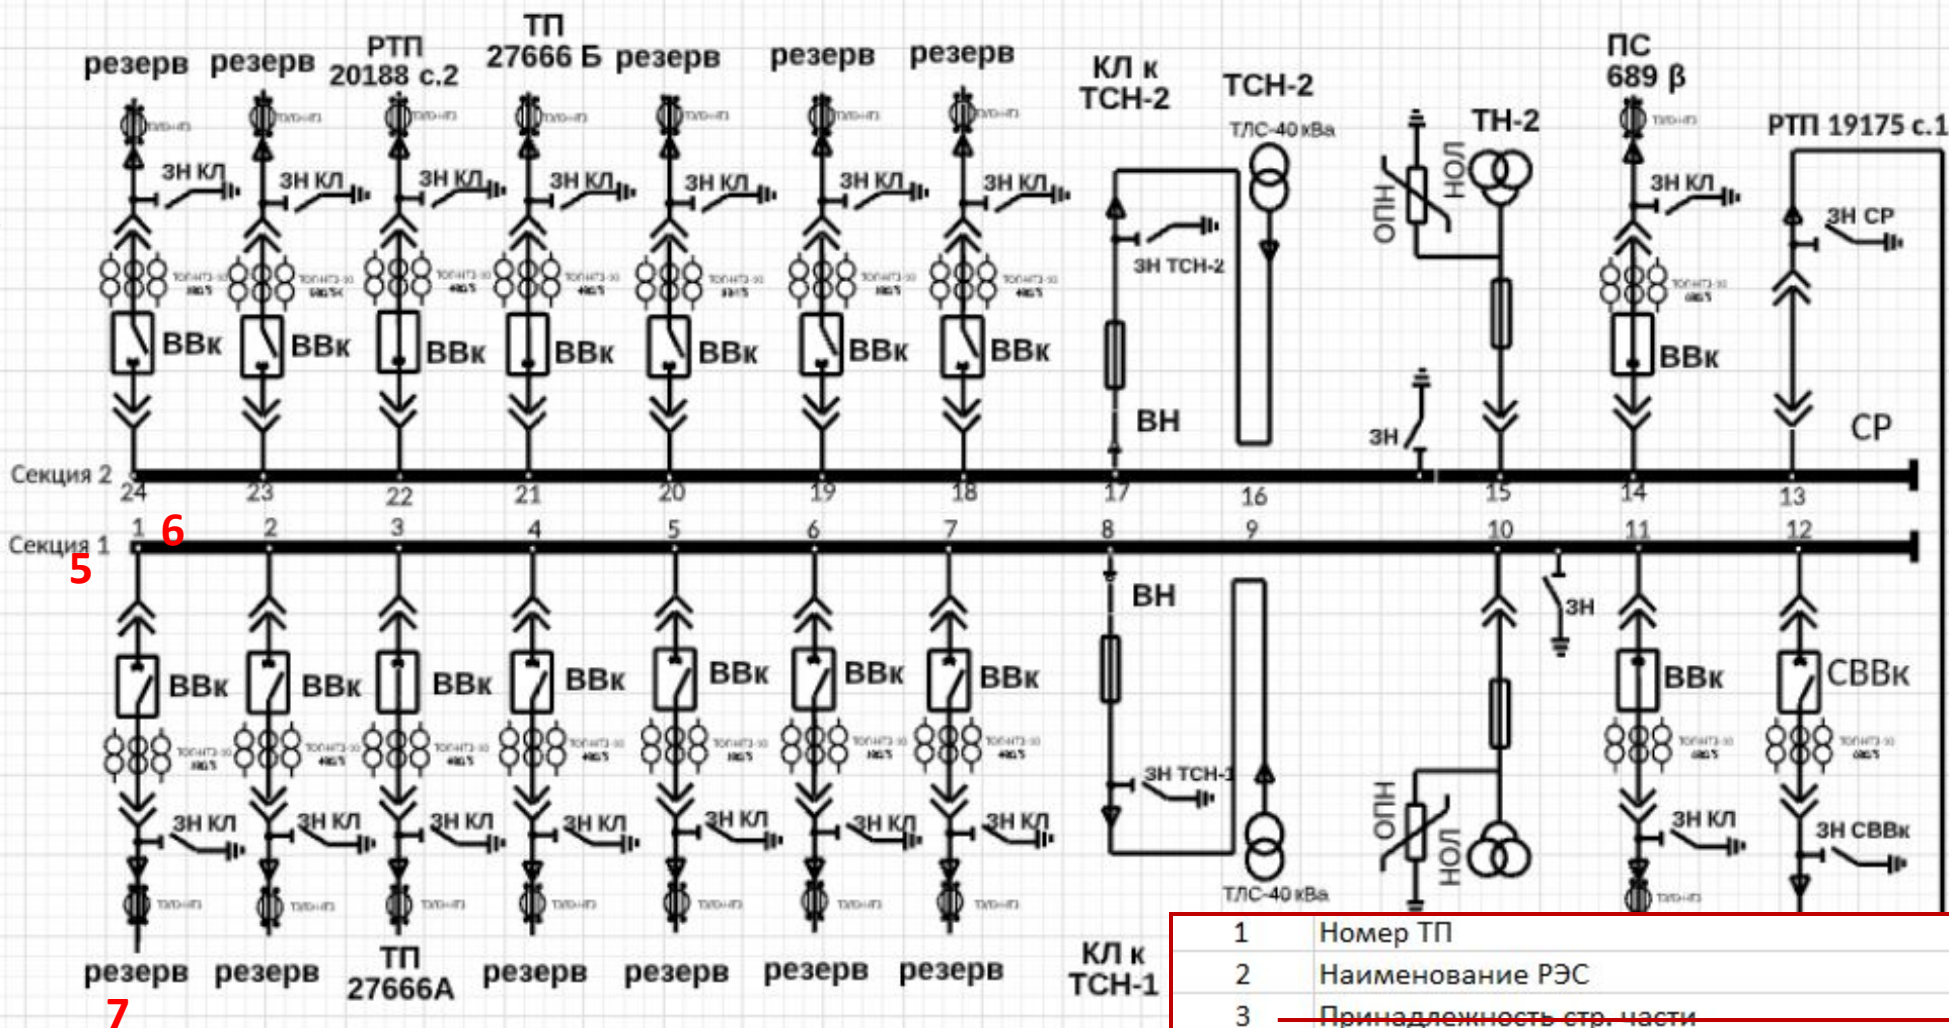

1	Номер ТП
2	Наименование РЭС
3	Принадлежность стр. части
4	Адрес
5	Номер Луча (секции)
6	Номер ввода
7	Потребитель
8	Адрес потребителя
9	ФИО и телефон ответственного от потребителя

1/3 Район/участок РТП 26196 ¹ Типовой проект РП индивидуальный проект Особенность исполнения отдельно стоящая Дата включения 2013 Телемеханика -

ЮЖНЫЙ РЭС ²

Адрес: Ул. Чертановская д.48 к.3 ⁴ Принадлежность строительной части ОЭК ³

Луч (секция) А ⁵

Луч (секция) Б

Сборка н/н ШРНИ-РЭК	S Тр-ра ТМГ-1000	Группа соединения Д/Уо-11	Тип АВР	АВР в/н	Напряжение 10/0.4 кВ	Сборка н/н ШРНИ-РЭК	S Тр-ра ТМГ-1000	Группа соединения Д/Уо-11	Тип АВР	АВР в/н	Напряжение 10/0.4 кВ
---------------------	------------------	---------------------------	---------	---------	----------------------	---------------------	------------------	---------------------------	---------	---------	----------------------

Расшифровка потребителей

⁶ Номер ввода	⁷ Наименование потребителя	⁸ Адрес потребителя / мощность кВА	Категория	⁹ Фамилия И. О. и телефон ответственного	Номер ввода	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Категория	Фамилия И. О. и телефон ответственного
нп. 123460 ВРУ-1	Жилой дом 22 этажа, ВРУ №1 Электроплиты	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2	Главный инженер Атаев Владимир Александрович 8(985)3300809, 8(903)521-37-56, 8(495)722-31-72, 8(499)501-33-06 охрана. lng@chertanovskaya48.ru	нп. 123460 ВРУ-1	Жилой дом 22 этажа, ВРУ №1 Электроплиты	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2	Главный инженер Атаев Владимир Александрович 8(985)3300809, 8(903)521-37-56, 8(495)722-31-72, 8(499)501-33-06 охрана. lng@chertanovskaya48.ru
нп. 123461 ВРУ-2	Жилой дом 22 этажа, ВРУ №2 Электроплиты	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2		нп. 123461 ВРУ-2	Жилой дом 22 этажа, ВРУ №2 Электроплиты	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2	
нп. 123462 Неж. Пом.	Нежилые помещения	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2		нп. 123462 Неж. Пом.	Нежилые помещения	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2	
нп. 123463 авто-ка	Подземная а/с	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2		нп. 123463 авто-ка	Подземная а/с	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2	
нп. 123463 ИТП	ИТП жилого дома.	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2		нп. 123463 ИТП	ИТП жилого дома.	Ул. Чертановская, д. 48, к. 3	2	

- | | |
|---|---|
| 1 | Номер ТП |
| 2 | Наименование РЭС |
| 3 | Принадлежность стр. части |
| 4 | Адрес |
| 5 | Номер Луча (секции) |
| 6 | Номер ввода |
| 7 | Потребитель |
| 8 | Адрес потребителя |
| 9 | ФИО и телефон ответственного от потребителя |

Адрес: проезд Невельского, д.6, к.2

Принадлежность стр. части

ОЭК

Абонент:

Луч (секция) А

Луч (секция) Б

Сборка н/н	ЩРНН-21-3200 УЗ	S тр-ра	ТМГ- 1600	Группа соединения Д/Уо-11	Тип АВР	АВР в/н	Напряжение 20/0.4 кВ	Сборка н/н	ЩРНН-21-3200 УЗ	S тр-ра	ТМГ- 1600	Группа соединения Д/Уо-11	Тип АВР	АВР в/н	Напряжение 20/0.4 кВ
---------------	--------------------	------------	--------------	---------------------------------	------------	------------	-------------------------	---------------	--------------------	------------	--------------	---------------------------------	------------	------------	-------------------------

Номер ввода	Адрес потребителя	Фамилия И. О. и телефон ответственного	Номер ввода	Адрес потребителя	Фамилия И. О. и телефон ответственного
ВРУ-4.1	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.2	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.3	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-35-67			
ВРУ-4.4	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.5	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.6	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.7	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.8	проезд Невельского, д.6, к.2	926-115-32-67			
ВРУ-4.9	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.10	проезд Невельского, д.6, к.3	926-115-32-67			
ВРУ-4.11	проезд Невельского, д.6, к.2	926-115-32-67			

- Номер ТП
- Наименование РЭС
- Принадлежность стр. части
- Адрес
- Номер Луча (секции)
- Номер ввода
- ~~Потребитель~~
- Адрес потребителя
- ФИО и телефон ответственного от потребителя

Адрес: Пр-т. Андропова д.18 к.9 ⁴ Принадлежность строительной части ОЭК ³

Т - 1 ⁵

Т - 2

Сборка д/и	ГРЩ	S TP-00	EcoCast - 2500/20	Группа соединения	Δ /У-11	Тип АВР	АВР-20 кВ	Напряжение	20/0,4 кВ	Сборка д/и	ГРЩ	S TP-00	EcoCast - 2500/20	Группа соединения	Δ /У-11	Тип АВР	АВР-20 кВ	Напряжение	20/0,4 кВ
---------------	-----	------------	-------------------	----------------------	---------	------------	-----------	------------	-----------	---------------	-----	------------	-------------------	----------------------	---------	------------	-----------	------------	-----------

Расшифровка потребителей

Номер ввода	Наименование потребителя	Адрес потребителя / мощность кВА	Категория	Фамилия И. О. и телефон ответственного	Номер ввода	Наименование потребителя	Адрес потребителя	Категория	Фамилия И. О. и телефон ответственного
QF 1 Ввод Т-1	«БЦ Декарт»	Проспект Андропова д.18 к.9	2	Шаворон Александр Николаевич (энергетик) 8-916-614-29-92	QF 3 Ввод Т-2	«БЦ Декарт»	Проспект Андропова д.18 к.9	2	Шаворон Александр Николаевич (энергетик) 8-916-614-29-92
QF 4 ВРУ1/инвд1	«БЦ Декарт»	Проспект Андропова д.18 к.9	2		QF 7 ВРУ1/инвд2	«БЦ Декарт»	Проспект Андропова д.18 к.9	2	
QF 5	РЕЗЕРВ			Болжун Александр (дежурный электрик) 8-926-495-24-41	QF 6	РЕЗЕРВ			Болжун Александр (дежурный электрик) 8-926-495-24-41

Т - 3

Т - 4

Тоже луч
(5)

Тоже луч
(5)

Сборка д/и	ГРЩ	S TP-00	EcoCast - 2500/20	Группа соединения	Δ /У-11	Тип АВР	АВР-20 кВ	Напряжение	20/0,4 кВ	Сборка д/и	ГРЩ	S TP-00	EcoCast - 2500/20	Группа соединения	Δ /У-11	Тип АВР	АВР-20 кВ	Напряжение	20/0,4 кВ
---------------	-----	------------	-------------------	----------------------	---------	------------	-----------	------------	-----------	---------------	-----	------------	-------------------	----------------------	---------	------------	-----------	------------	-----------

Расшифровка потребителей

Номер ввода	Наименование потребителя	Адрес потребителя / мощность кВА	Категория	Фамилия И. О. и телефон ответственного	Номер ввода	Наименование потребителя
QF 8 Ввод Т-3	«БЦ Декарт»	Проспект Андропова д.18 к.9	2	Шаворон Александр Николаевич (энергетик) 8-916-614-29-92	QF 10 Ввод Т-4	«БЦ Декарт»
QF 11 ВРУ2/инвд1	«БЦ Декарт»	Проспект Андропова д.18 к.9	2		QF 16 ВРУ2/инвд2	«БЦ Декарт»
QF 12	РЕЗЕРВ			Болжун Александр (дежурный электрик) 8-926-495-24-41	QF 14	РЕЗЕРВ
QF 13	РЕЗЕРВ				QF 15	РЕЗЕРВ

- 1 Номер ТП
- 2 Наименование РЭС
- 3 Принадлежность стр. части
- 4 Адрес
- 5 Номер Луча (секции)
- 6 Номер ввода
- 7 Потребитель
- 8 Адрес потребителя
- 9 ФИО и телефон ответственного от потребителя