


ПОМЕЩЕНИЕ СИР №1

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

ПОСЕЩАТЬ :

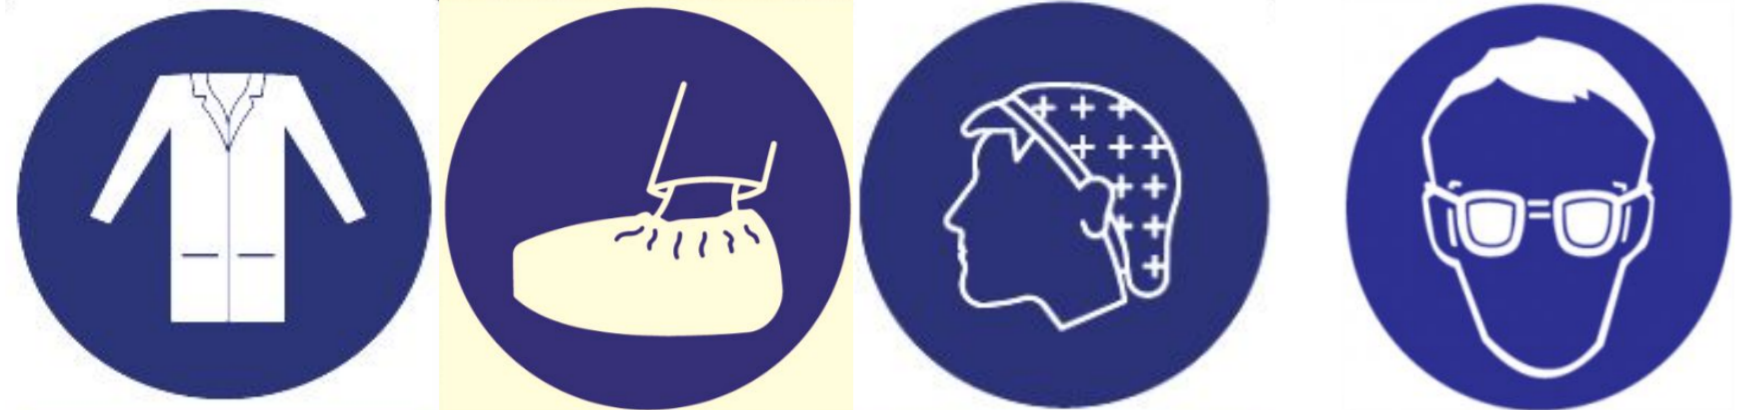

РАБОТАТЬ :



ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

**ОСКОРЖИТЕЛЬНЫЕ И КОРРОЗИОННЫЕ
ВЕЩЕСТВА**



**АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
(РАЗДРАЖАЮЩИЕ) ВЕЩЕСТВА**

ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ



**ПОЖАРООПАСНО.
ОКИСЛИТЕЛЬ**



**ТЕЛЕФОН
МЕДПУНКТА**

203

**ЕДИНЫЙ
НОМЕР
СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ**

112

ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД РАБОТОЙ ПРОВЕРЬТЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
АВАРИЙНОГО ФОНТАНА!**



**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ОХРАНУ ТРУДА**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ**

**ДОВРАЧЕБНАЯ
ПОМОЩЬ:**

ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ
РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ОФОРМИ
НАРЯД-ДОПУСК!**

ПОМЕЩЕНИЕ СИР №2

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ

ПОСЕЩАТЬ :



РАБОТАТЬ :



ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

**ОСКОРЖИТЕЛЬНЫЕ И КОРРОЗИОННЫЕ
ВЕЩЕСТВА**



**АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
(РАЗДРАЖАЮЩИЕ) ВЕЩЕСТВА**

ГОРЯЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ



**ПОЖАРООПАСНО.
ОКИСЛИТЕЛЬ**



**ТЕЛЕФОН
МЕДПУНКТА**

203

**ЕДИНЫЙ
НОМЕР
СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ**

112

ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД РАБОТОЙ ПРОВЕРЬТЕ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
АВАРИЙНОГО ФОНТАНА!**



**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ОХРАНУ ТРУДА**

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ**

**ДОВРАЧЕБНАЯ
ПОМОЩЬ:**

ВНИМАНИЕ!

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ
РАБОТЫ В ЗАМКНУТОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
ОФОРМИ
НАРЯД-ДОПУСК!**

ЗОНА ВЫДУВА

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ!

ПОСЕЩАТЬ :



РАБОТАТЬ :



ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ

ВРАЩАЮЩИЕСЯ
ЭЛЕМЕНТЫ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

ДВИЖЕНИЕ
АВТОПОГРУЗЧИКОВ



МАЛОЗАМЕТНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ШУМА



ПАДЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ

**РАЗРЕШЕННА
Я СКОРОСТЬ
ДВИЖЕНИЯ
ПОГРУЗЧИКОВ**



www.mosenergo.ru

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ЗА ОХРАНУ ТРУДА**

**ТЕЛЕФОН СЛУЖБА
МЕДПУНКТ СПАСЕНИЯ**

203

112

**ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА
ПРОТИВОПОЖАРНОЕ
СОСТОЯНИЕ**

Категория
помещени

В 4

Класс
зоны

П-IIa

помещени

**ДОВРАЧЕБНАЯ
ПОМОЩЬ**