

Simatic Rack PC IL 43

Windows XP Professional


SCADA WinCC V 6.0



Верхний уровень



PROFIBUS

ЧП



Привод
дымососа

ЧП



Привод
вентилятора

ПАЗ



Датчики - реле

Исп. устройства

CPU 315-2DP

Блок
питания

Модули
вывода

Модули
ввода

МЭО заслонок

Высоковольтный
трансформатор

Пускатели, реле

Давление

Разрежение

Уровень

Расход

Температура

Средний
уровень

Полевой уровень


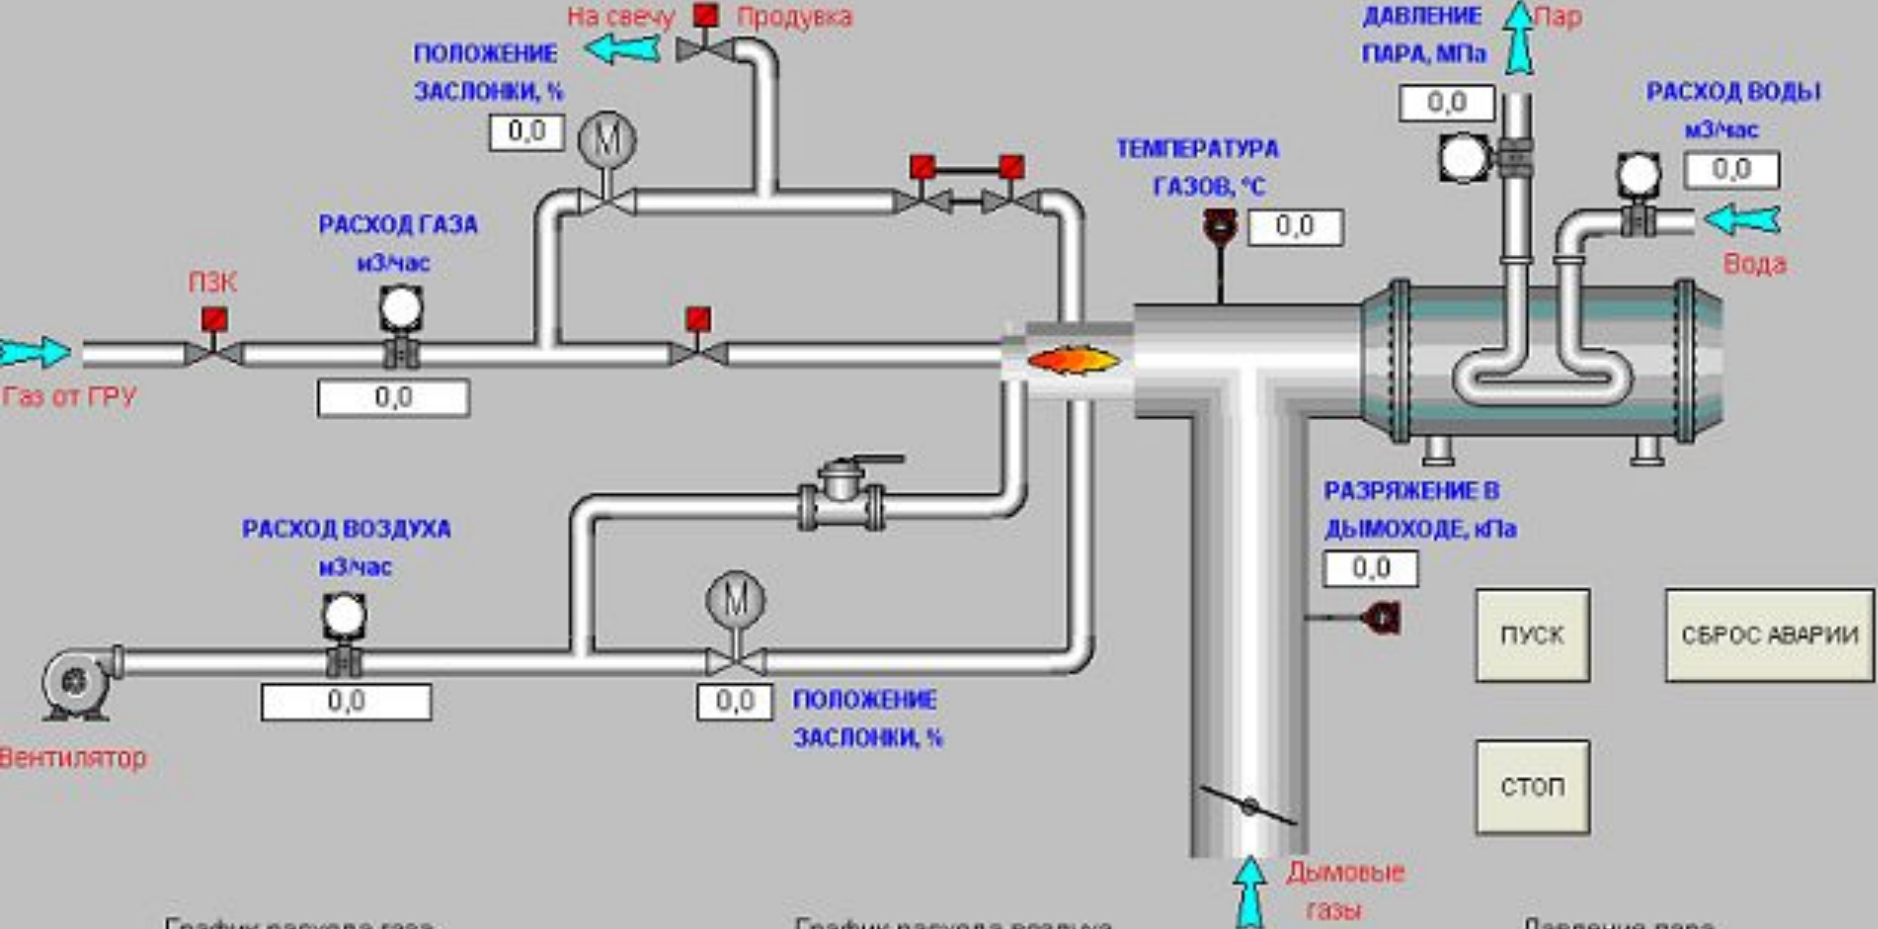



График расхода газа



График расхода воздуха

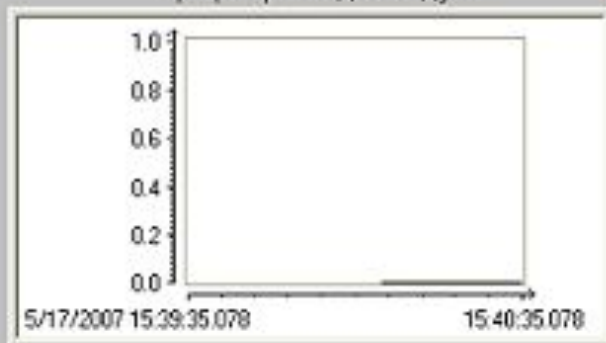

Давление пара

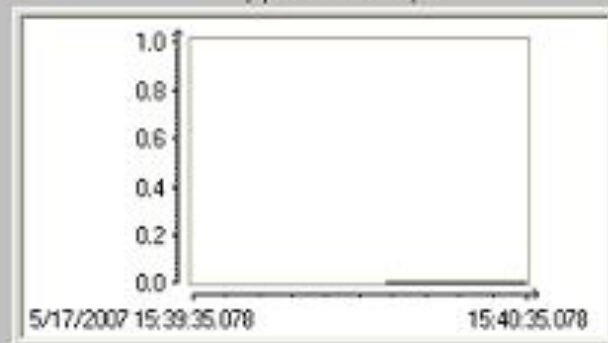

Расходы

Протоколы

Параметры работы

Выбор режима


Настройки

Ошибки процесса

1	23.08.07	09:16:41	400	Числовая температура газа (топливо) к котлу (TE111)
2	23.08.07	09:16:41	403	Аварийно низкая температура газа (топливо) к котлу (TE111)
3	23.08.07	09:16:41	404	Низкое давление газа (топливо) между КОГ1 и КОГ2 (PE222)
4	23.08.07	09:16:41	407	Аварийно высокое давление газа (топливо) между КОГ1 и КОГ2 (PE222)

Текущее состояние котла
Отсутствие режима

— Вода
— Воздух
— Пар
— Газ
— Мазут
— Дым/газы

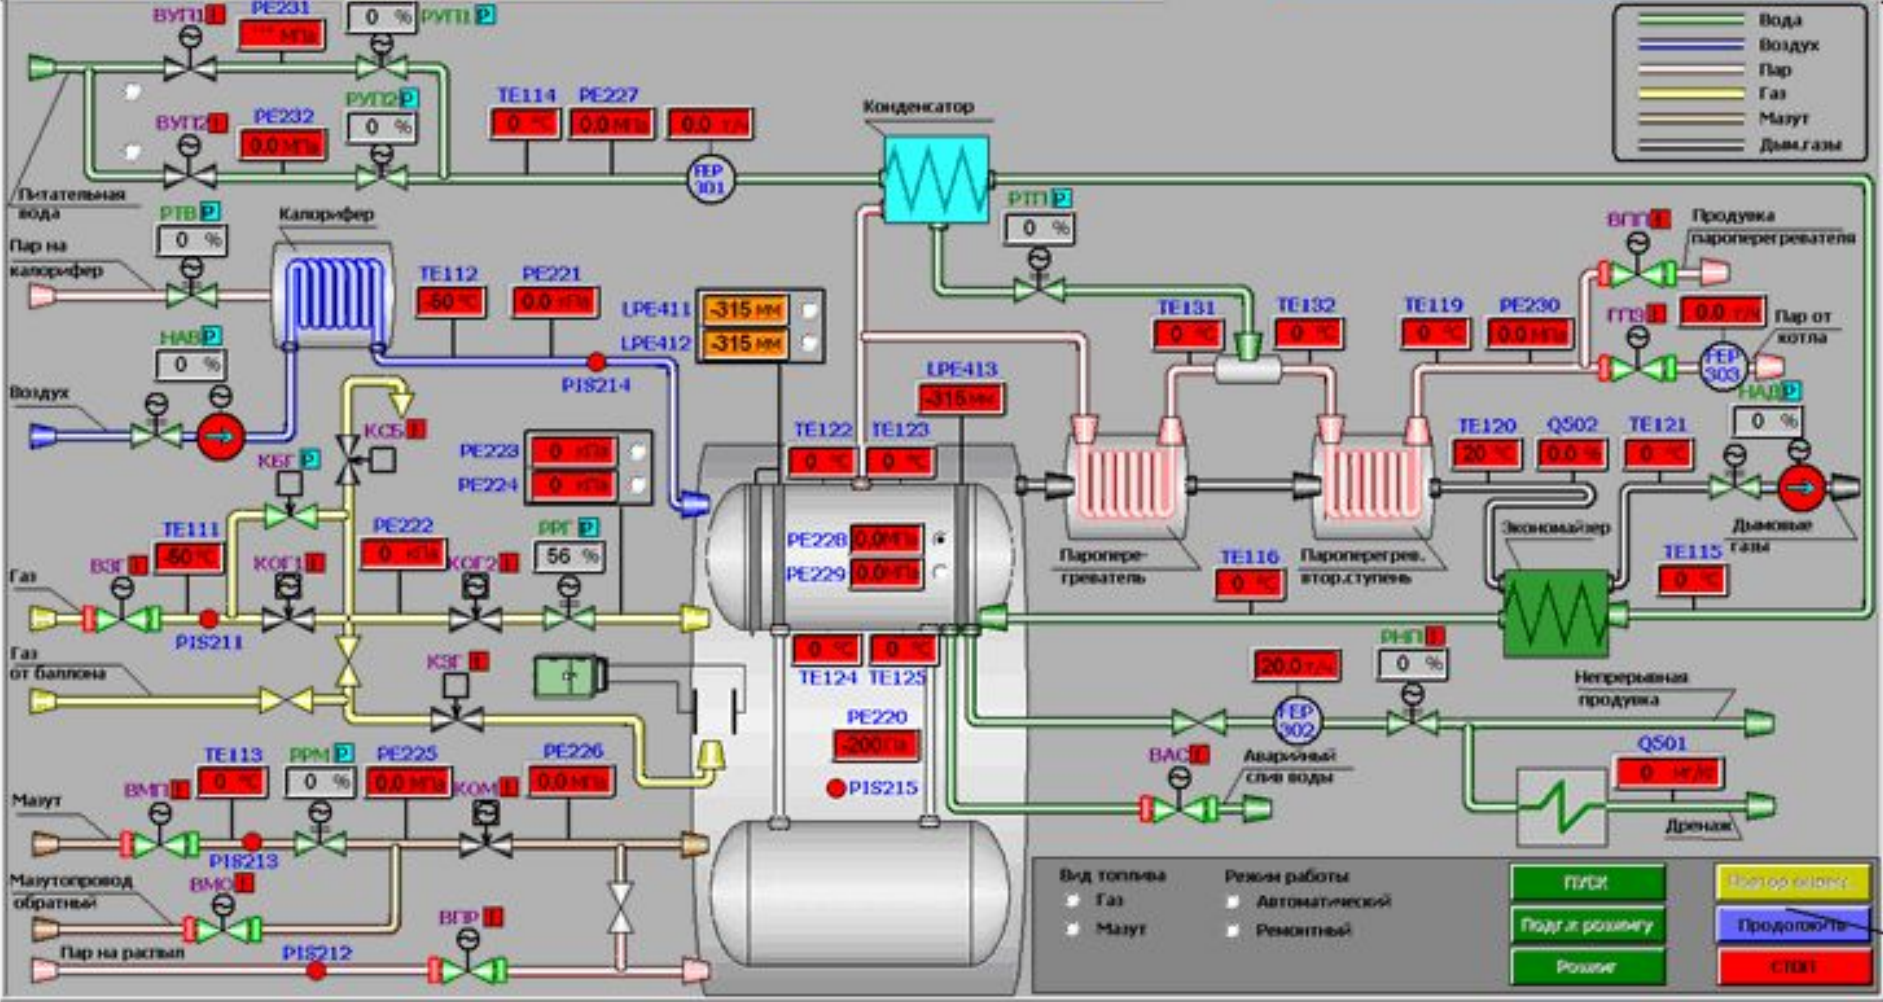

Вид топлива
 Газ
 Мазут

Режим работы
 Автоматический
 Ремонтный

