



Simatic Rack PC IL 43

Windows XP Professional

SCADA WinCC V 6.0




Верхний уровень

PROFIBUS


ЧП



ЧП



ПАЗ

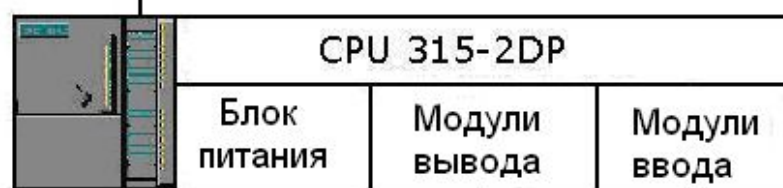

Средний уровень

Привод  
дымососа

Привод  
вентилятора

Датчики - реле

Исп. устройства

МЭО заслонок

Высоковольтный  
трансформатор

Пускатели, реле

Давление

Разрежение

Уровень

Расход

Температура

Полевой уровень

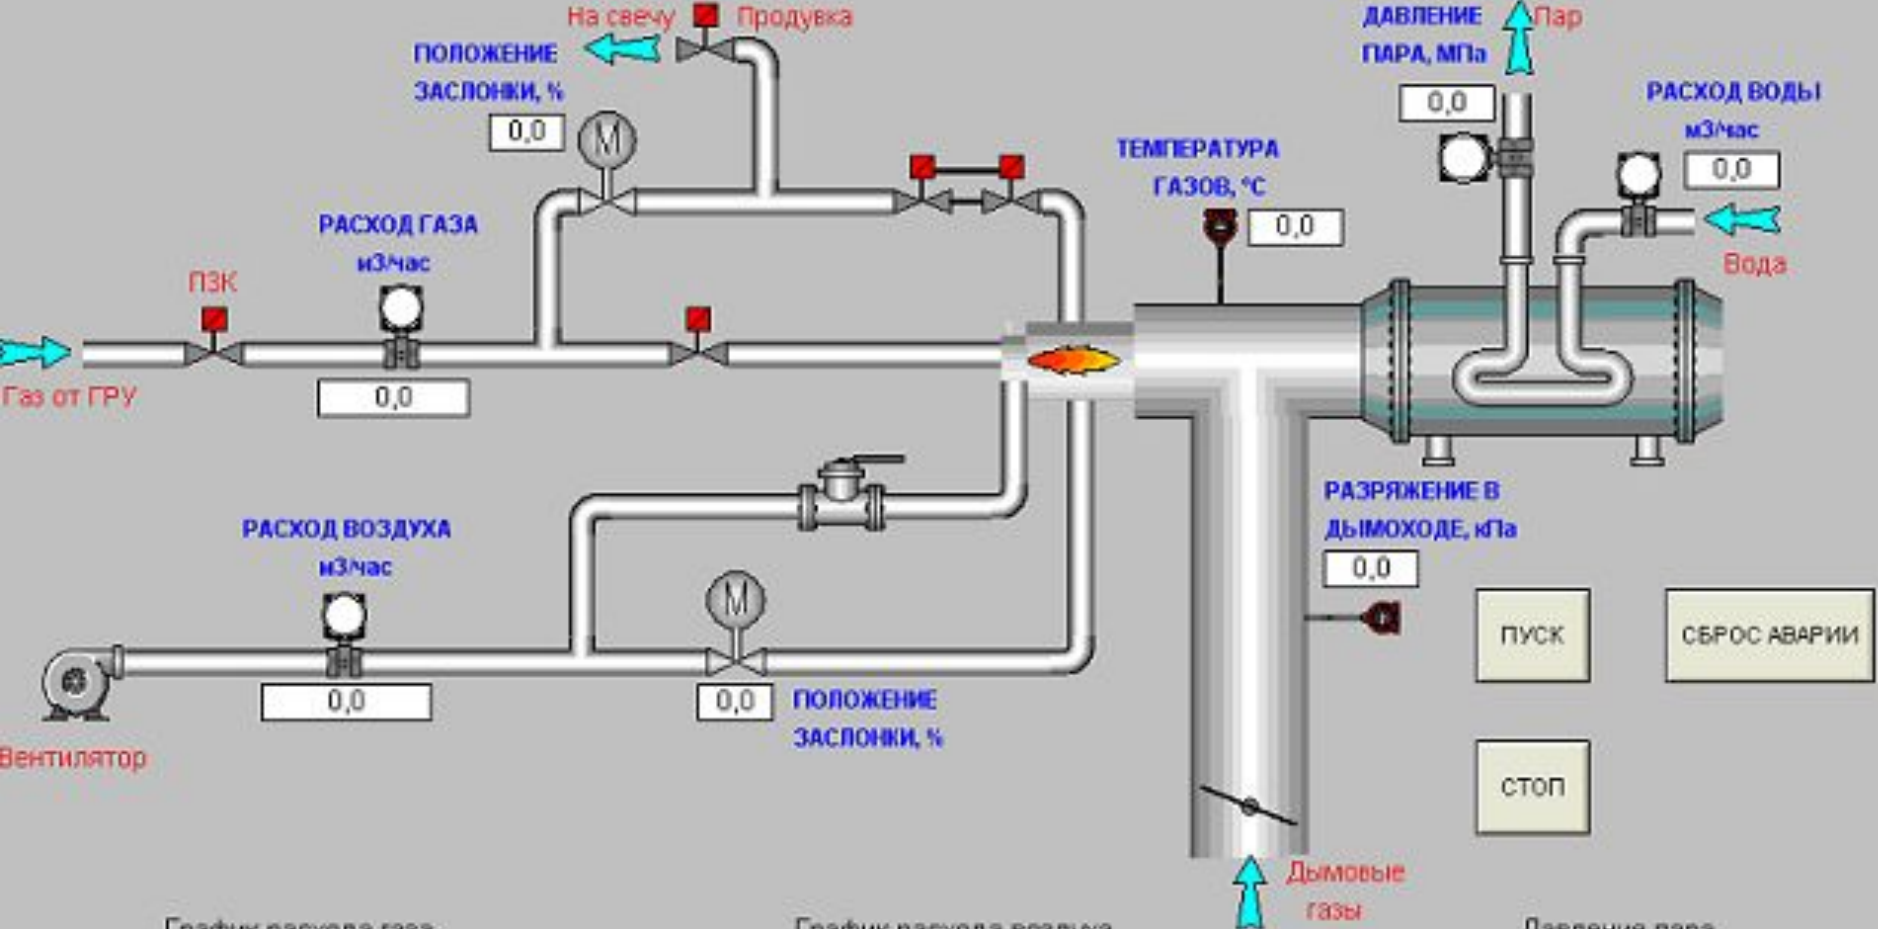


График расхода газа



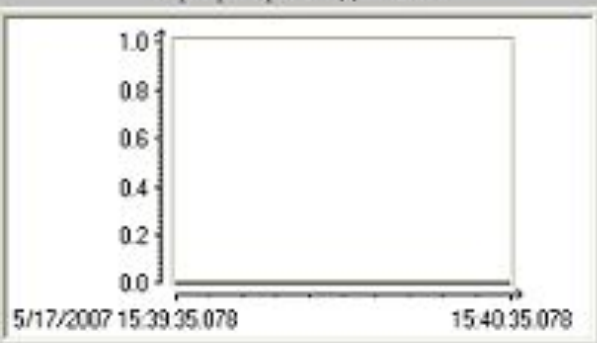


График расхода воздуха

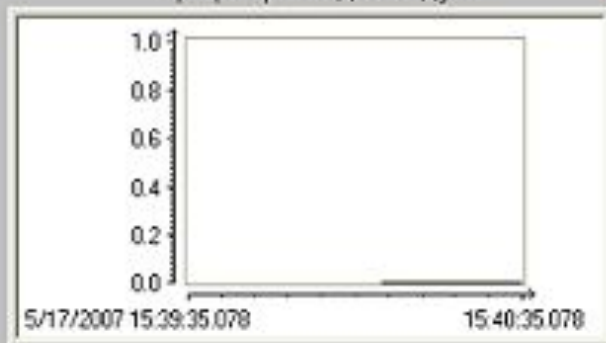

Давление пара

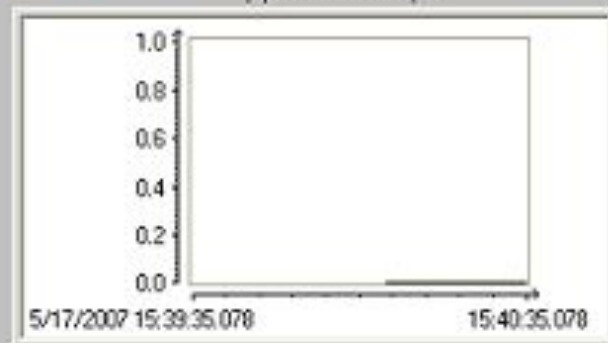

Расходы

Протоколы

Параметры работы

Выбор режима


Настройки

Ошибки процесса

1	23.08.07	09:16:41	400	Числовая температура газа (топливо) к котлу (TE111)
2	23.08.07	09:16:41	403	Аварийно число температура газа (топливо) к котлу (TE111)
3	23.08.07	09:16:41	404	Числовое давление газа (топливо) между КОГ1 и КОГ2 (PE222)
4	23.08.07	09:16:41	407	Аварийно число давление газа (топливо) между КОГ1 и КОГ2 (PE222)

Текущее состояние котла  
**Отсутствие режима**

— Вода  
— Воздух  
— Пар  
— Газ  
— Мазут  
— Дым/газы

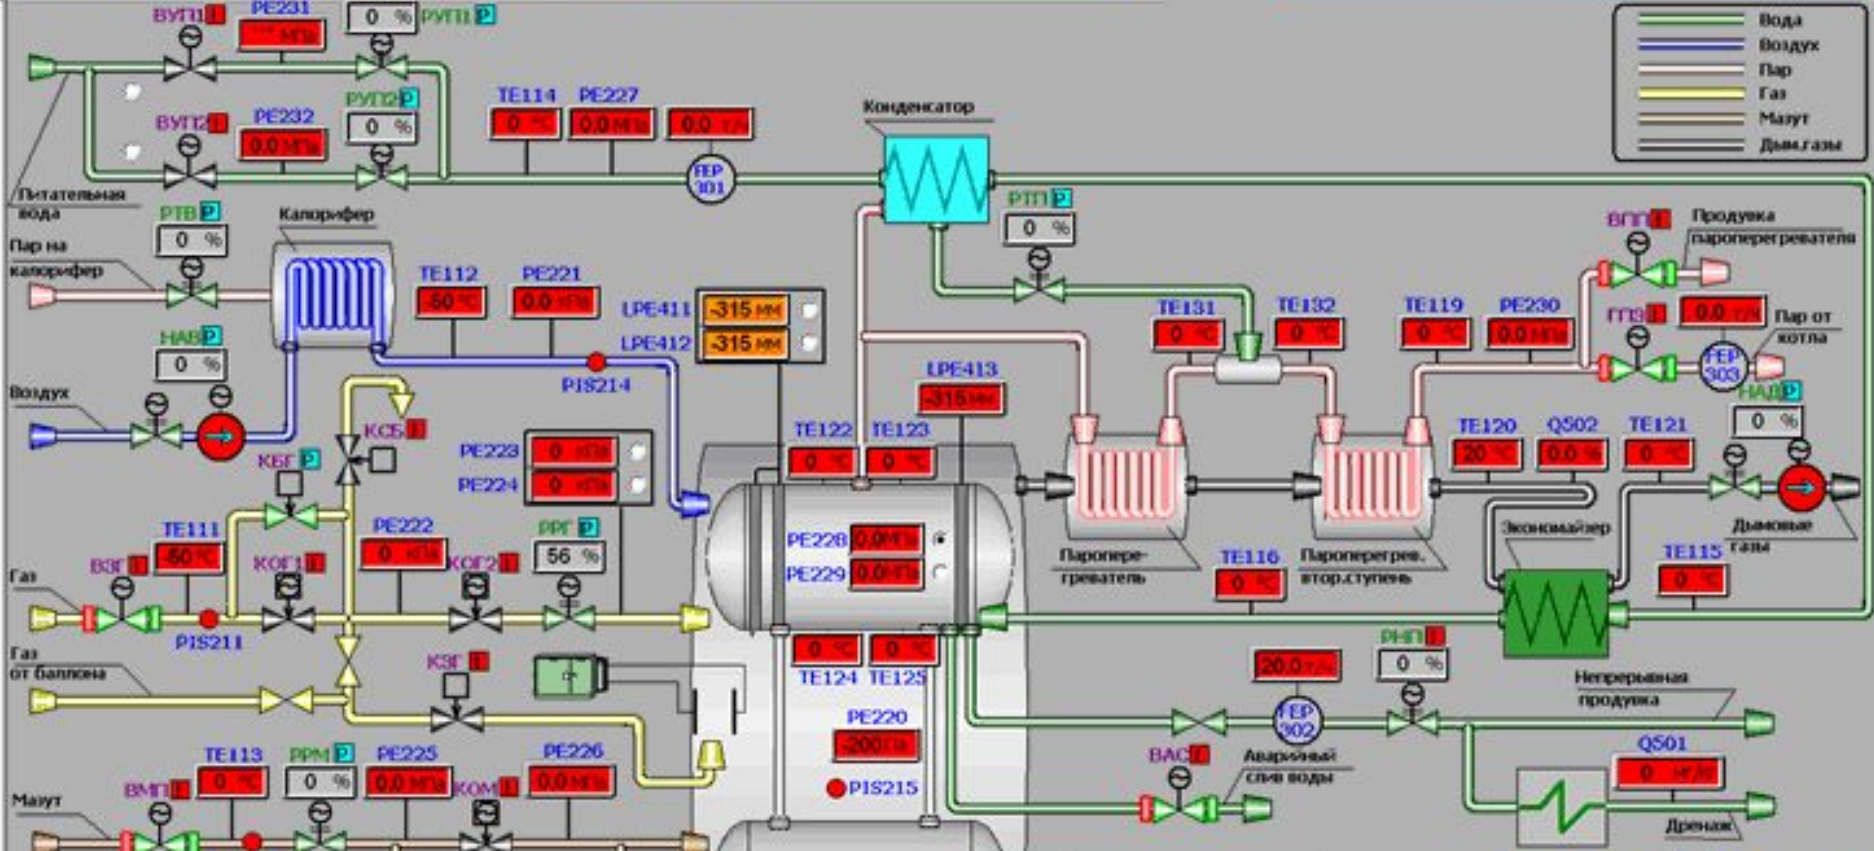

**Вид топлива**  
 Газ  
 Мазут

**Режим работы**  
 Автоматический  
 Ремонтный

