



верстка_magne-b6_tabs60_192

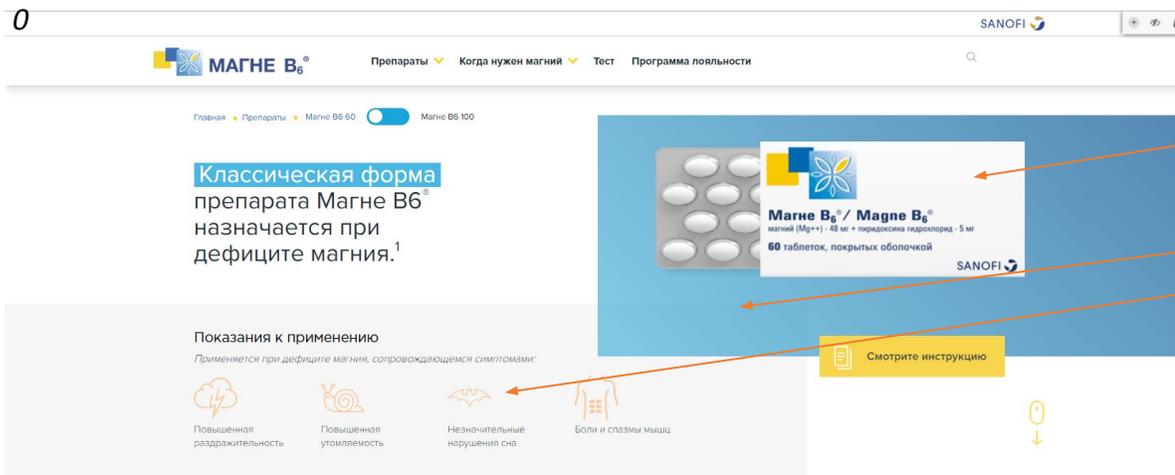

1. Нет второго переключателя в верстке (узнать, должен ли быть)
2. Размер упаковки и синей подложки за ней должен быть больше (в т.ч. до наведения)
3. Синяя подложка не совпадает по цвету с макетом
4. На синей подложке не должен просвечиваться серый блок
5. Иконки показаний к применению отличаются по размерам
6. Блок «Смотрите инструкцию» сдвинут относительно макета
7. Блок «Смотрите инструкцию» не совпадает по цвету с макетом

макет_magne-b6_tabs60_1920

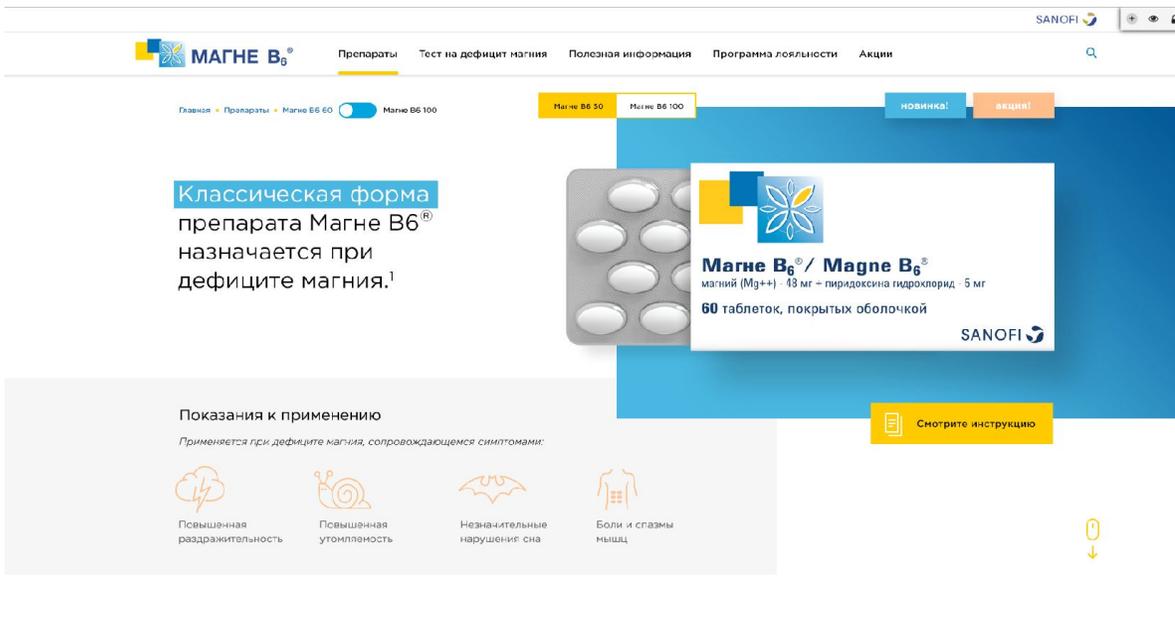


Легенда: - критично - не критично

0




1. Цвет подложки отличается от макета

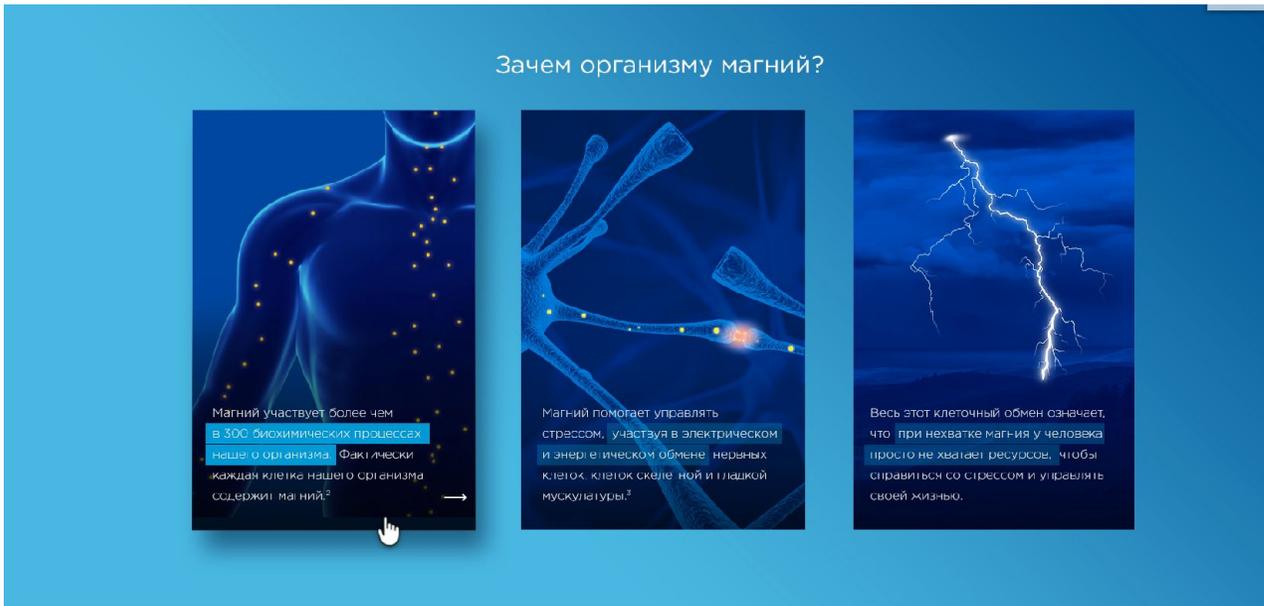


Легенда: - критично - не критично

верстка_magne-b6_tabs60_192

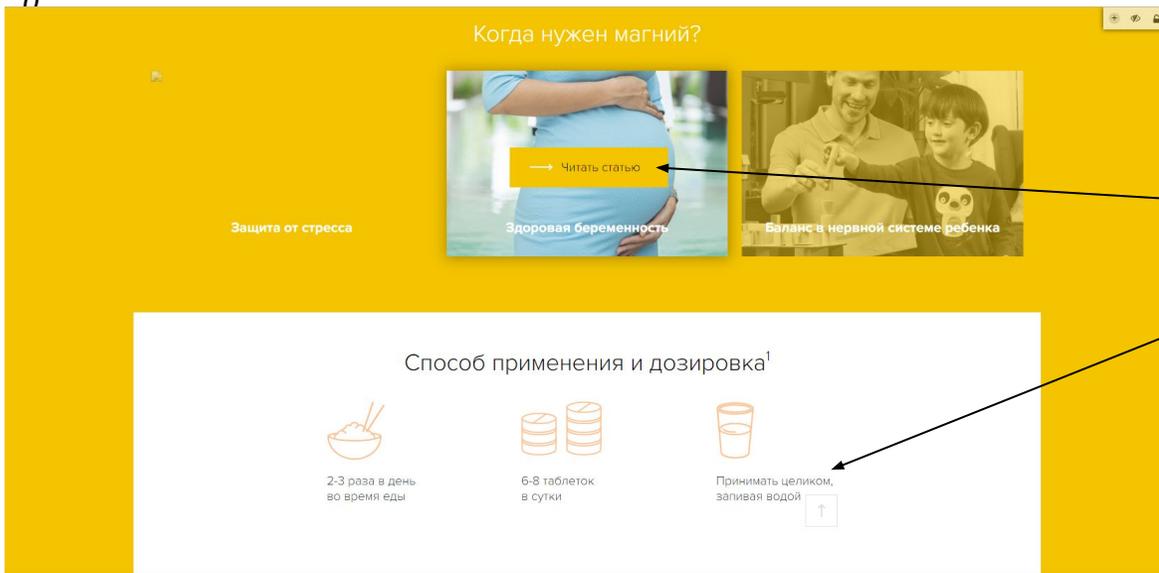

1. Высота блока больше, чем в макете
2. Эффект прозрачности изображений некорректен
3. **Изображение отсутствует**
4. **Расстояние между иконками способа приема должно быть больше**
5. Надпись на кнопке должна быть «Узнать больше»
6. Размер и стиль шрифтов отличается


макет_magne-b6_tabs60_1920

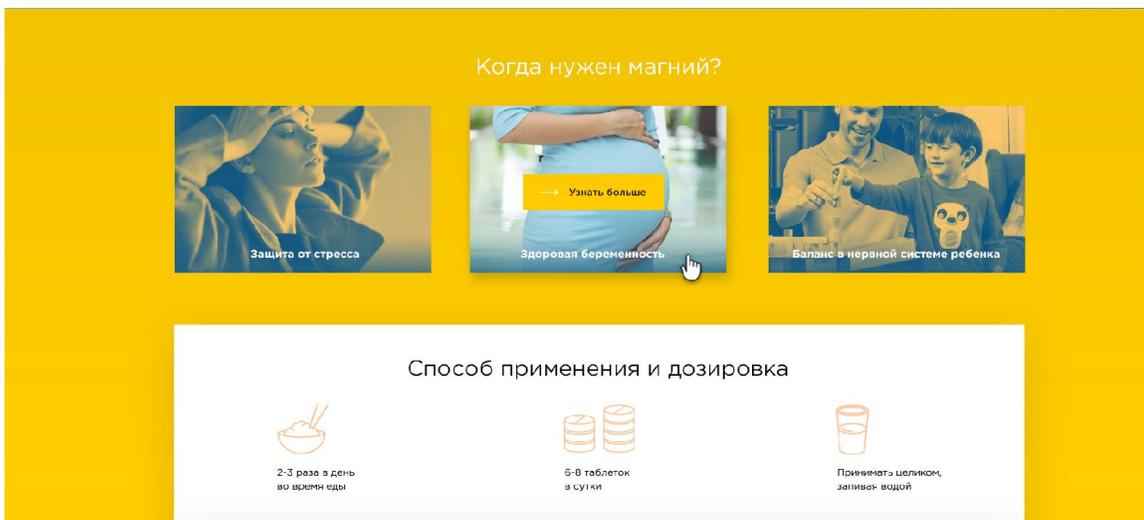

Легенда: - критично - не критично


верстка_magne-b6_tabs60_192

0

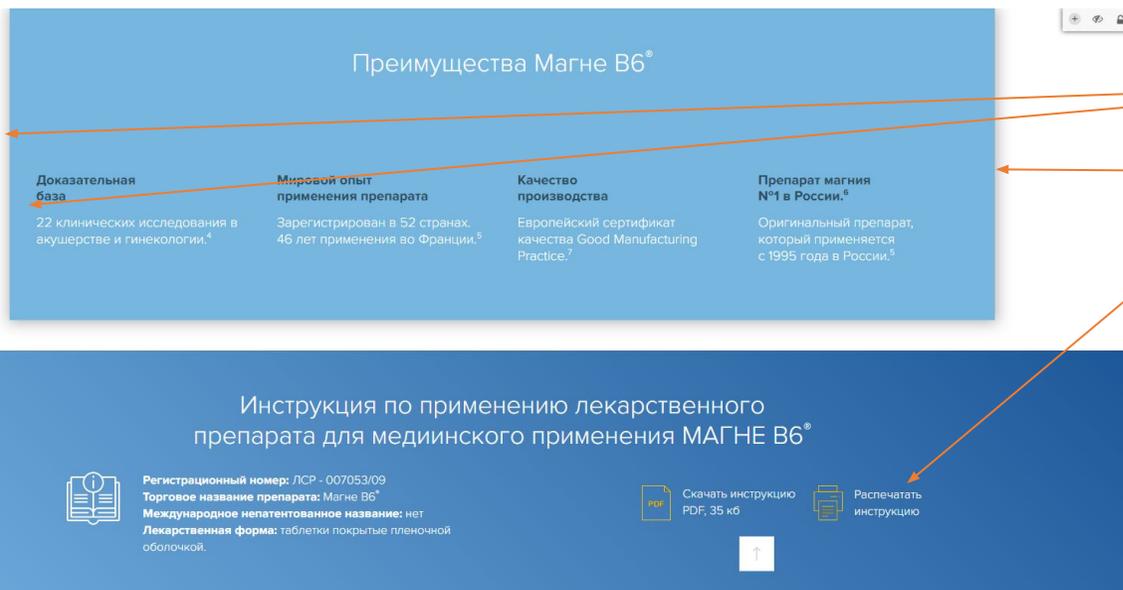


1. Высота блока больше, чем в макете
2. Цвета подложек не совпадают с макетом
3. Левый отступ не по макету
4. Нет иконок у колонок
5. У подложки тень, в макете такой явной нет
6. Размер и стиль шрифтов, межстрочные интервалы отличаются
7. Иконка принтера отличается

макет_magne-b6_tabs60_1920

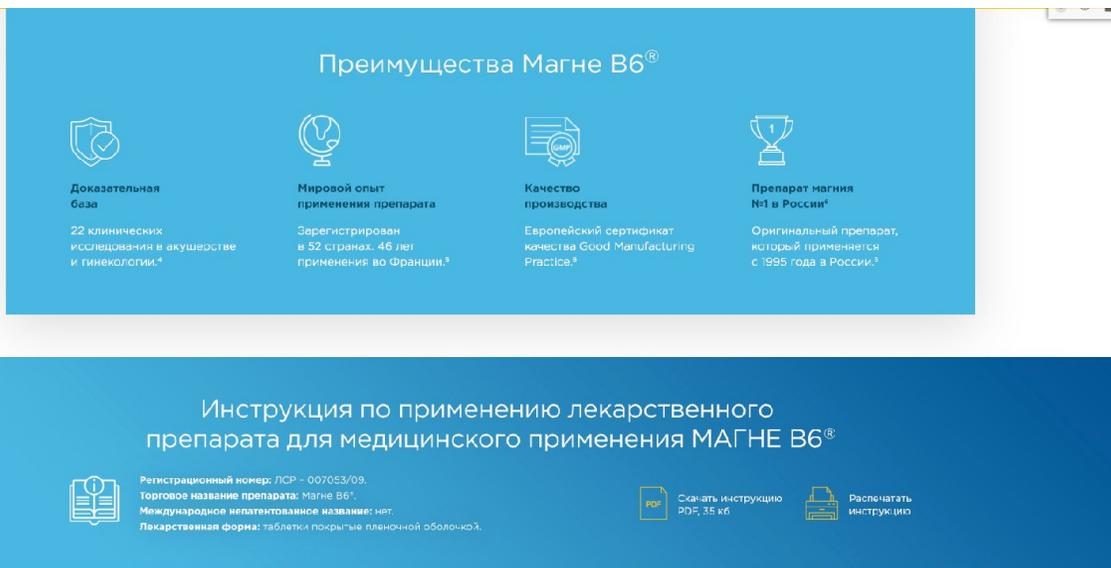


Легенда: - критично - не критично

верстка_magne-b6_tabs60_192

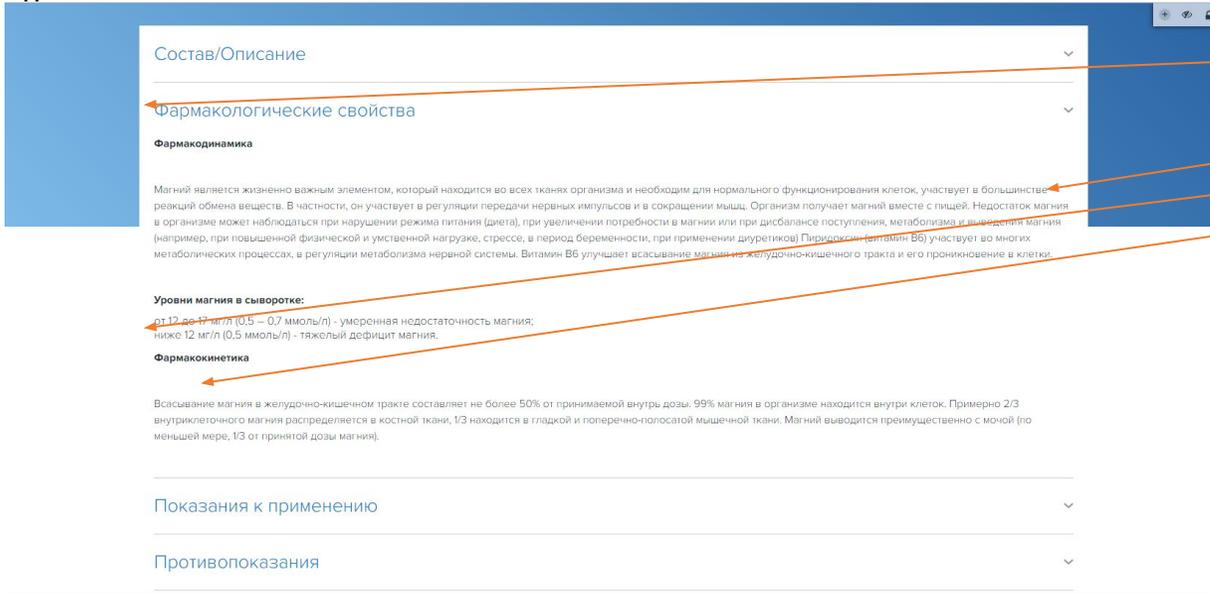

1. Цвета подложек не совпадают с макетом
2. Левый отступ не по макету
3. Цвета шрифтов не по макету
4. Внутренние отступы блока с текстом не по макету
5. Нет цветных маркеров
6. Отступы в тексте не по макету


макет_magne-b6_tabs60_1920

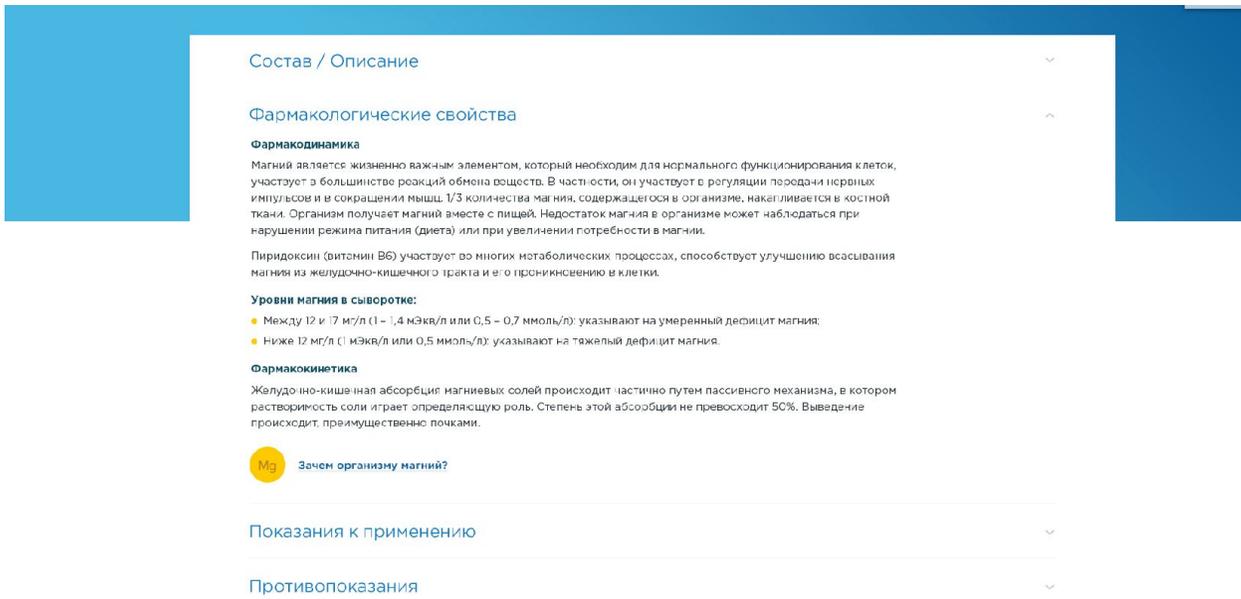

Легенда: - критично - не критично


верстка_magne-b6_tabs60_192

0

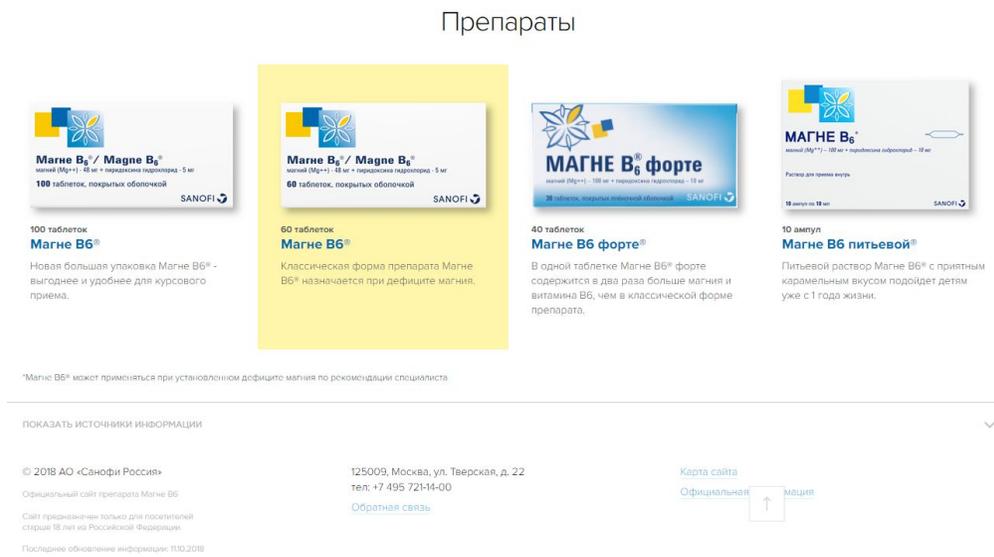

1. Футер не по макету
2. Магне Б6 60таб выделен желтым по умолчанию, а должен – при наведении

макет_magne-b6_tabs60_1920

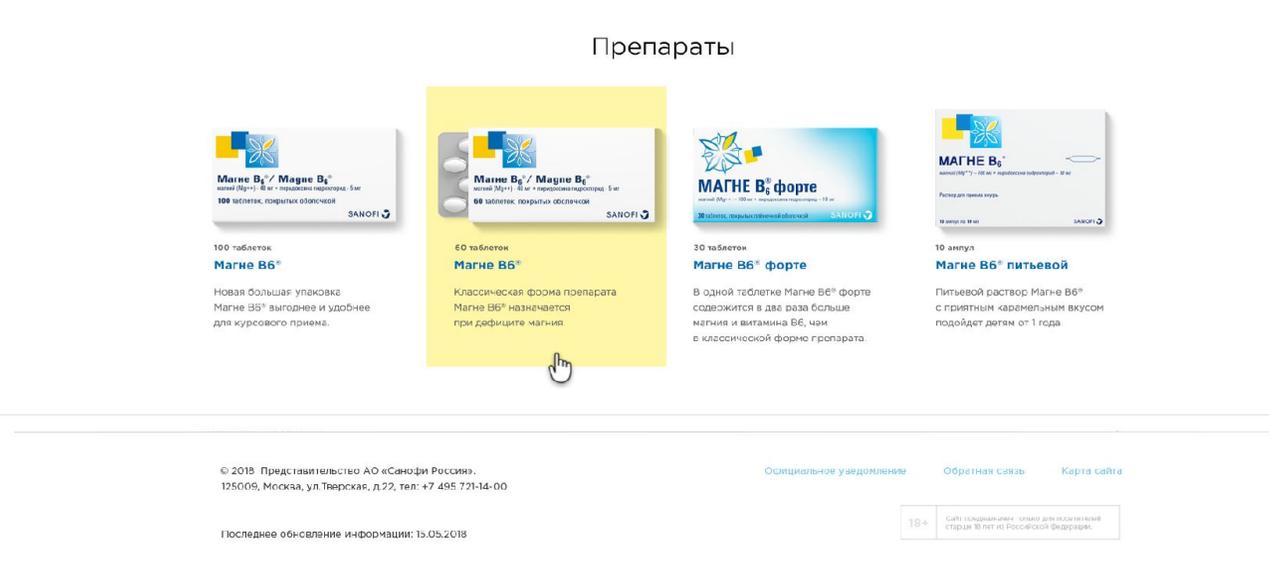

Легенда: - критично - не критично

Страница <http://magneb6.korusdev.ru/magne-b6/#tabs100>

1. Требования аналогичны к стр. <http://magneb6.korusdev.ru/magne-b6/#tabs60>

верстка_magne-b6_forte_192

0

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРЕПАРАТА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ МАГНЕ В6®

Регистрационный номер: ЛСР - 007053/09
Торговое название препарата: Магне В6®
Международное непатентованное название: нет
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой.

Скачать инструкцию
PDF, 35 кб

Распечатать инструкцию

Состав / Описание

Фармакологические свойства

Показания к применению

Противопоказания

Способ применения и дозы

Требования аналогичны

<http://magneb6.korusdev.ru/magne-b6/#tabs60>

1. Текст не в верхнем регистре
2. В конце приписка «форте»

макет_magne-b6_forte_1920

Инструкция по применению лекарственного
препарата для медицинского применения МАГНЕ В6® форте

Регистрационный номер: ЛСР - 007053/09
Торговое название препарата: Магне В6® форте
Международное непатентованное название: нет
Лекарственная форма: таблетки покрытые пленочной оболочкой.

Скачать инструкцию
PDF, 35 кб

Распечатать инструкцию

Состав / Описание

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Магний является жизненно важным элементом, который необходим для нормального функционирования клеток, участвует в большинстве реакций обмена веществ. В частности, он участвует в регуляции передачи нервных импульсов и в сокращении мышц. 1/3 количества магния, содержащегося в организме, накапливается в костной ткани. Организм получает магний вместе с пищей. Недостаток магния в организме может наблюдаться при нарушении режима питания (диета) или при увеличении потребности в магнии.

Пиридоксин (витамин В6) участвует во многих метаболических процессах, способствует улучшению всасывания магния из желудочно-кишечного тракта и его проникновению в клетки.

Уровни магния в сыворотке:

- Между 12 и 17 мг/л (1 - 1,4 мэкв/л или 0,5 - 0,7 ммоль/л): указывают на умеренный дефицит магния;
- Ниже 12 мг/л (1 мэкв/л или 0,5 ммоль/л): указывают на тяжелый дефицит магния.

Фармакокинетика

Легенда: - критично - не критично

верстка_magne-b6_forte_192

0




Требования аналогичны

<http://magneb6.korusdev.ru/magne-b6/#tabs60>


1. Текст не в верхнем регистре

макет_magne-b6_forte_1920

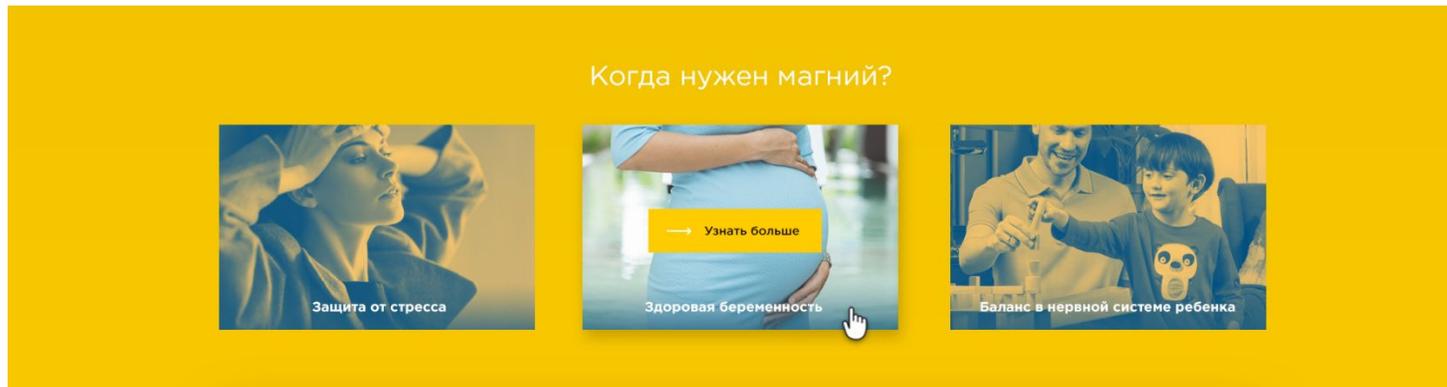


Легенда: - критично - не критично

верстка_magne-b6_rastvor_192

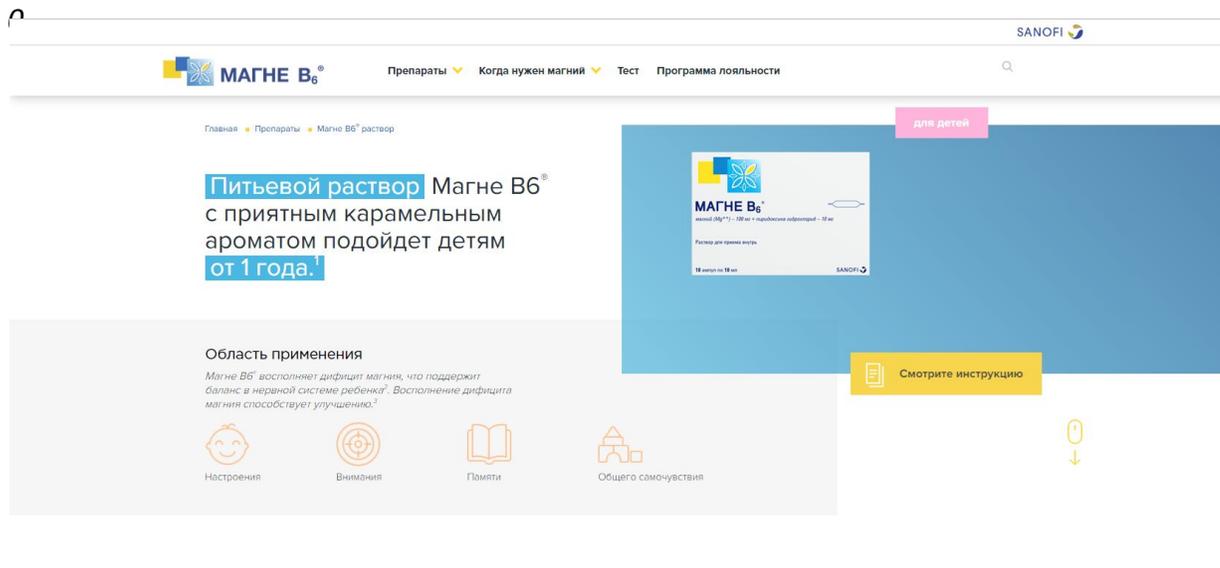

1. **Размер упаковки и синей подложки за ней должен быть больше (в т.ч. до наведения)**
2. Синяя подложка не совпадает по цвету с макетом
3. **На синей подложке не должен просвечиваться серый блок**
4. Хлебные крошки в макете жирные
5. **Подписи под иконками показаний к применению отцентровать относительно иконок**
6. Блок «Смотрите инструкцию» сдвинут относительно макета
7. Блок «Смотрите инструкцию» не совпадает по цвету с макетом
8. Стикер «для детей» другого цвета

макет_magne-b6_rastvor_1920

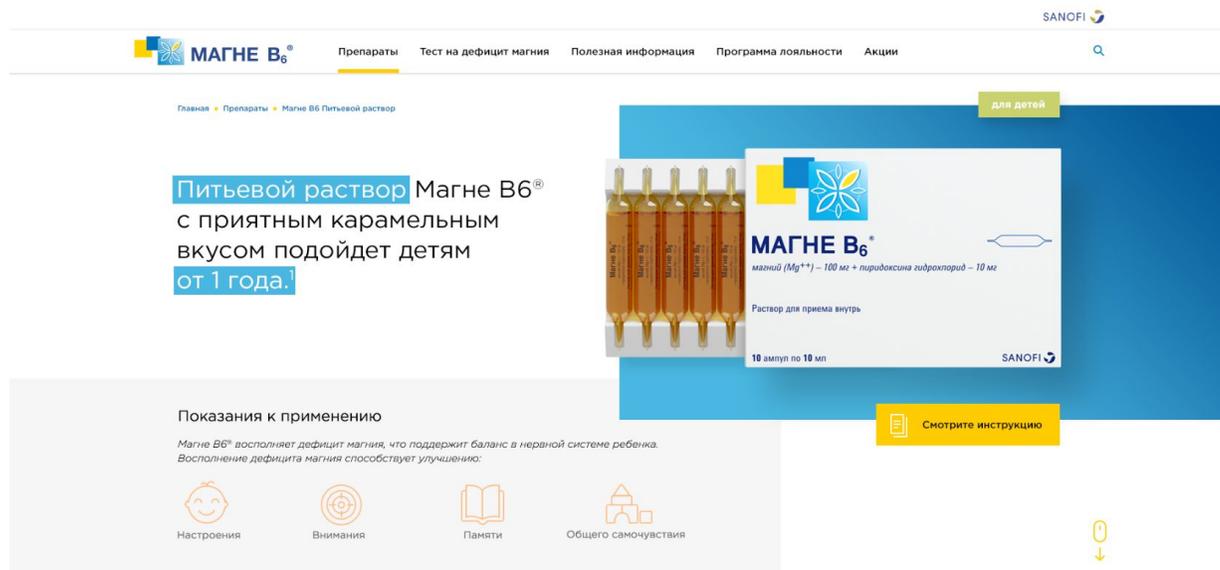

Легенда: - критично - не критично


верстка_magne-b6_rastvor_192

0




1. **Высота блока больше, чем в макете**
2. Эффект прозрачности изображений некорректен
3. Надпись на кнопке должна быть «Узнать больше»
4. **Текст не в верхнем регистре**

макет_magne-b6_rastvor_1920

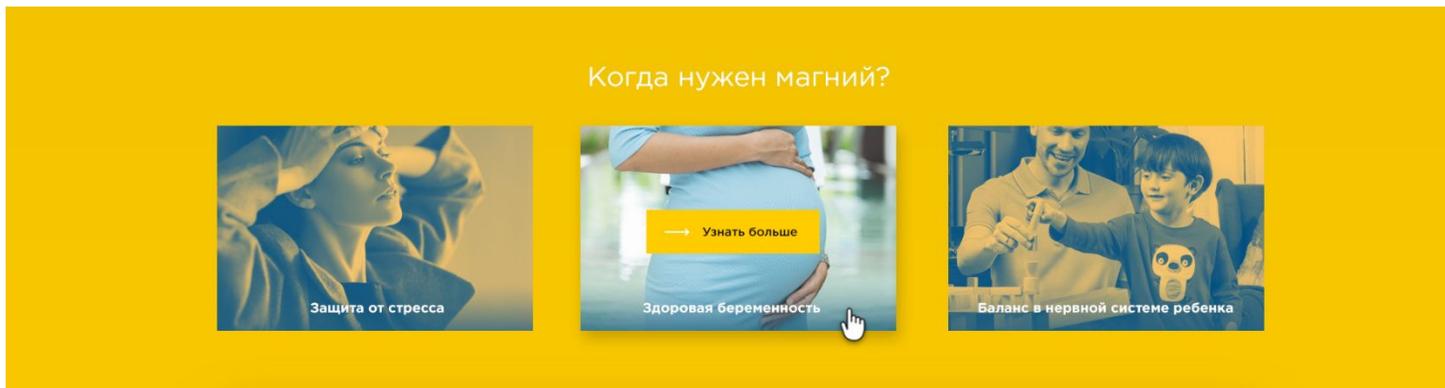


верстка_magne-b6_rastvor_192

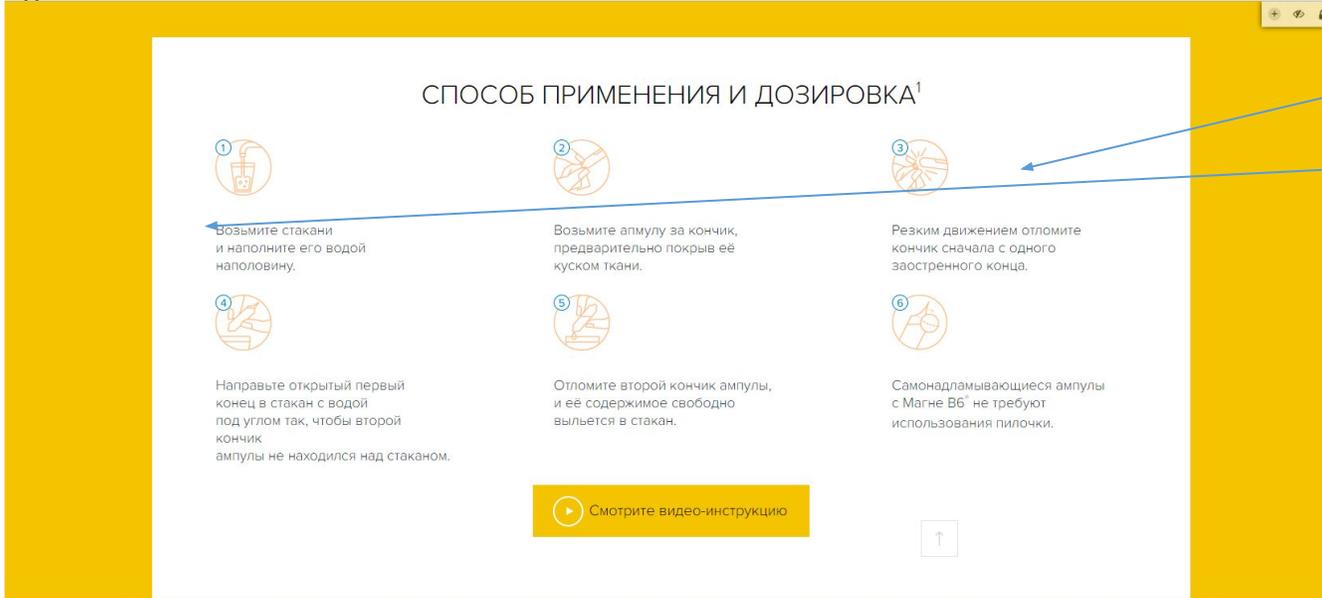

1. Текст не в верхнем регистре
2. Высота блока отличается
3. Иконки отцентрировать относительно подписей
4. Расстояние между колонками и отступы соблюсти в соответствии с макетом
5. Жирность текста в соответствии с макетом

макет_magne-b6_rastvor_1920

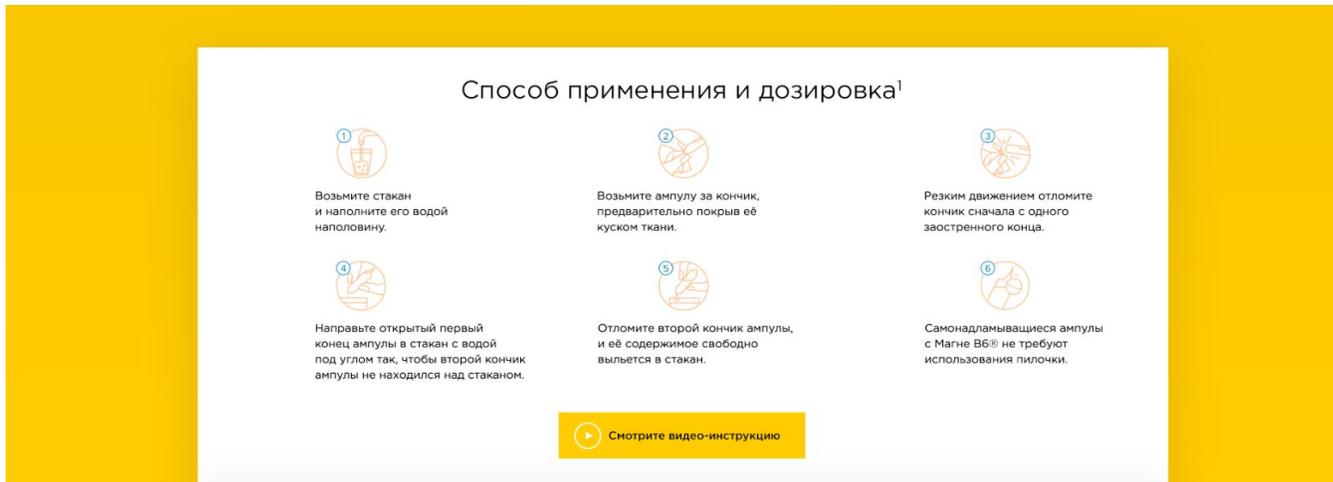

верстка_magne-b6_rastvor_192



1. Текст не в верхнем регистре
2. Цвета подложек не совпадают с макетом
3. Отступы не по макету
4. Нет иконок у колонок
5. У подложки тень, в макете такой явной нет
6. Нет значка товарный знак - <http://prntscr.com/l6tiuc>
7. Опечатка <http://prntscr.com/l6tj81>

НОРМЫ МАГНИЯ У ДЕТЕЙ³

СКОЛЬКО АМПУЛ МАГНЕ В6® В ДЕНЬ НУЖНО ПРИНЯТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОСТОПОЛНИТЬ НЕДОСТАТОК МАГНИЯ У РЕБЕНКА?



макет_magne-b6_rastvor_1920



Нормы магния у детей⁷


Сколько ампул Магне В6® в день нужно принять для того, чтобы покрыть суточную потребность ребенка в магнии?



Легенда: - критично - не критично

верстка_magne-b6_rastvor_192

0

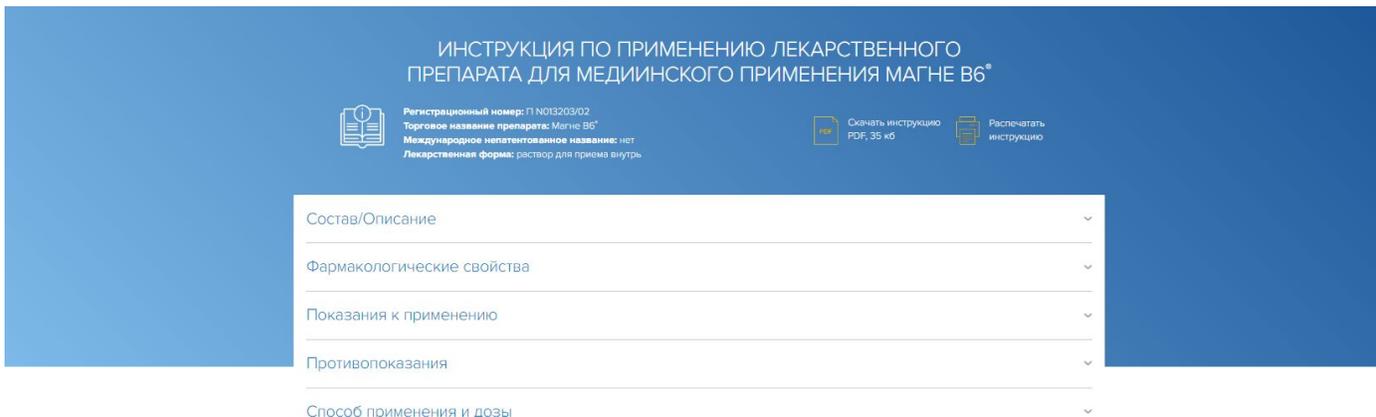

1. Иконка принтера отличается
2. Текст не в верхнем регистре

макет_magne-b6_rastvor_1920

