

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бело-Ануйская средняя общеобразовательная школа имени А.Х.Вязникова»


1. Таблица «Общая информация».

| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------|---|---|--------------------|
| Год постройки | Дата послед. кап. ремонта | Кол-во этажей | Общ. выс. | Размеры геометрич. (Жилого здания) | Общ. площ. компл. | Среднее количество нахождения людей / персонала в здании (чел.) | Количество людей / персонала находящихся в здании круглосуточно | Количество выходов |
| 2010 | Не проводился | 2 | 6,6 м | 99,28x46,5 м | 4378м ² | 36/21 | 1 | 4 |

2. Фотография объекта.



3. План-схема объекта на местности.

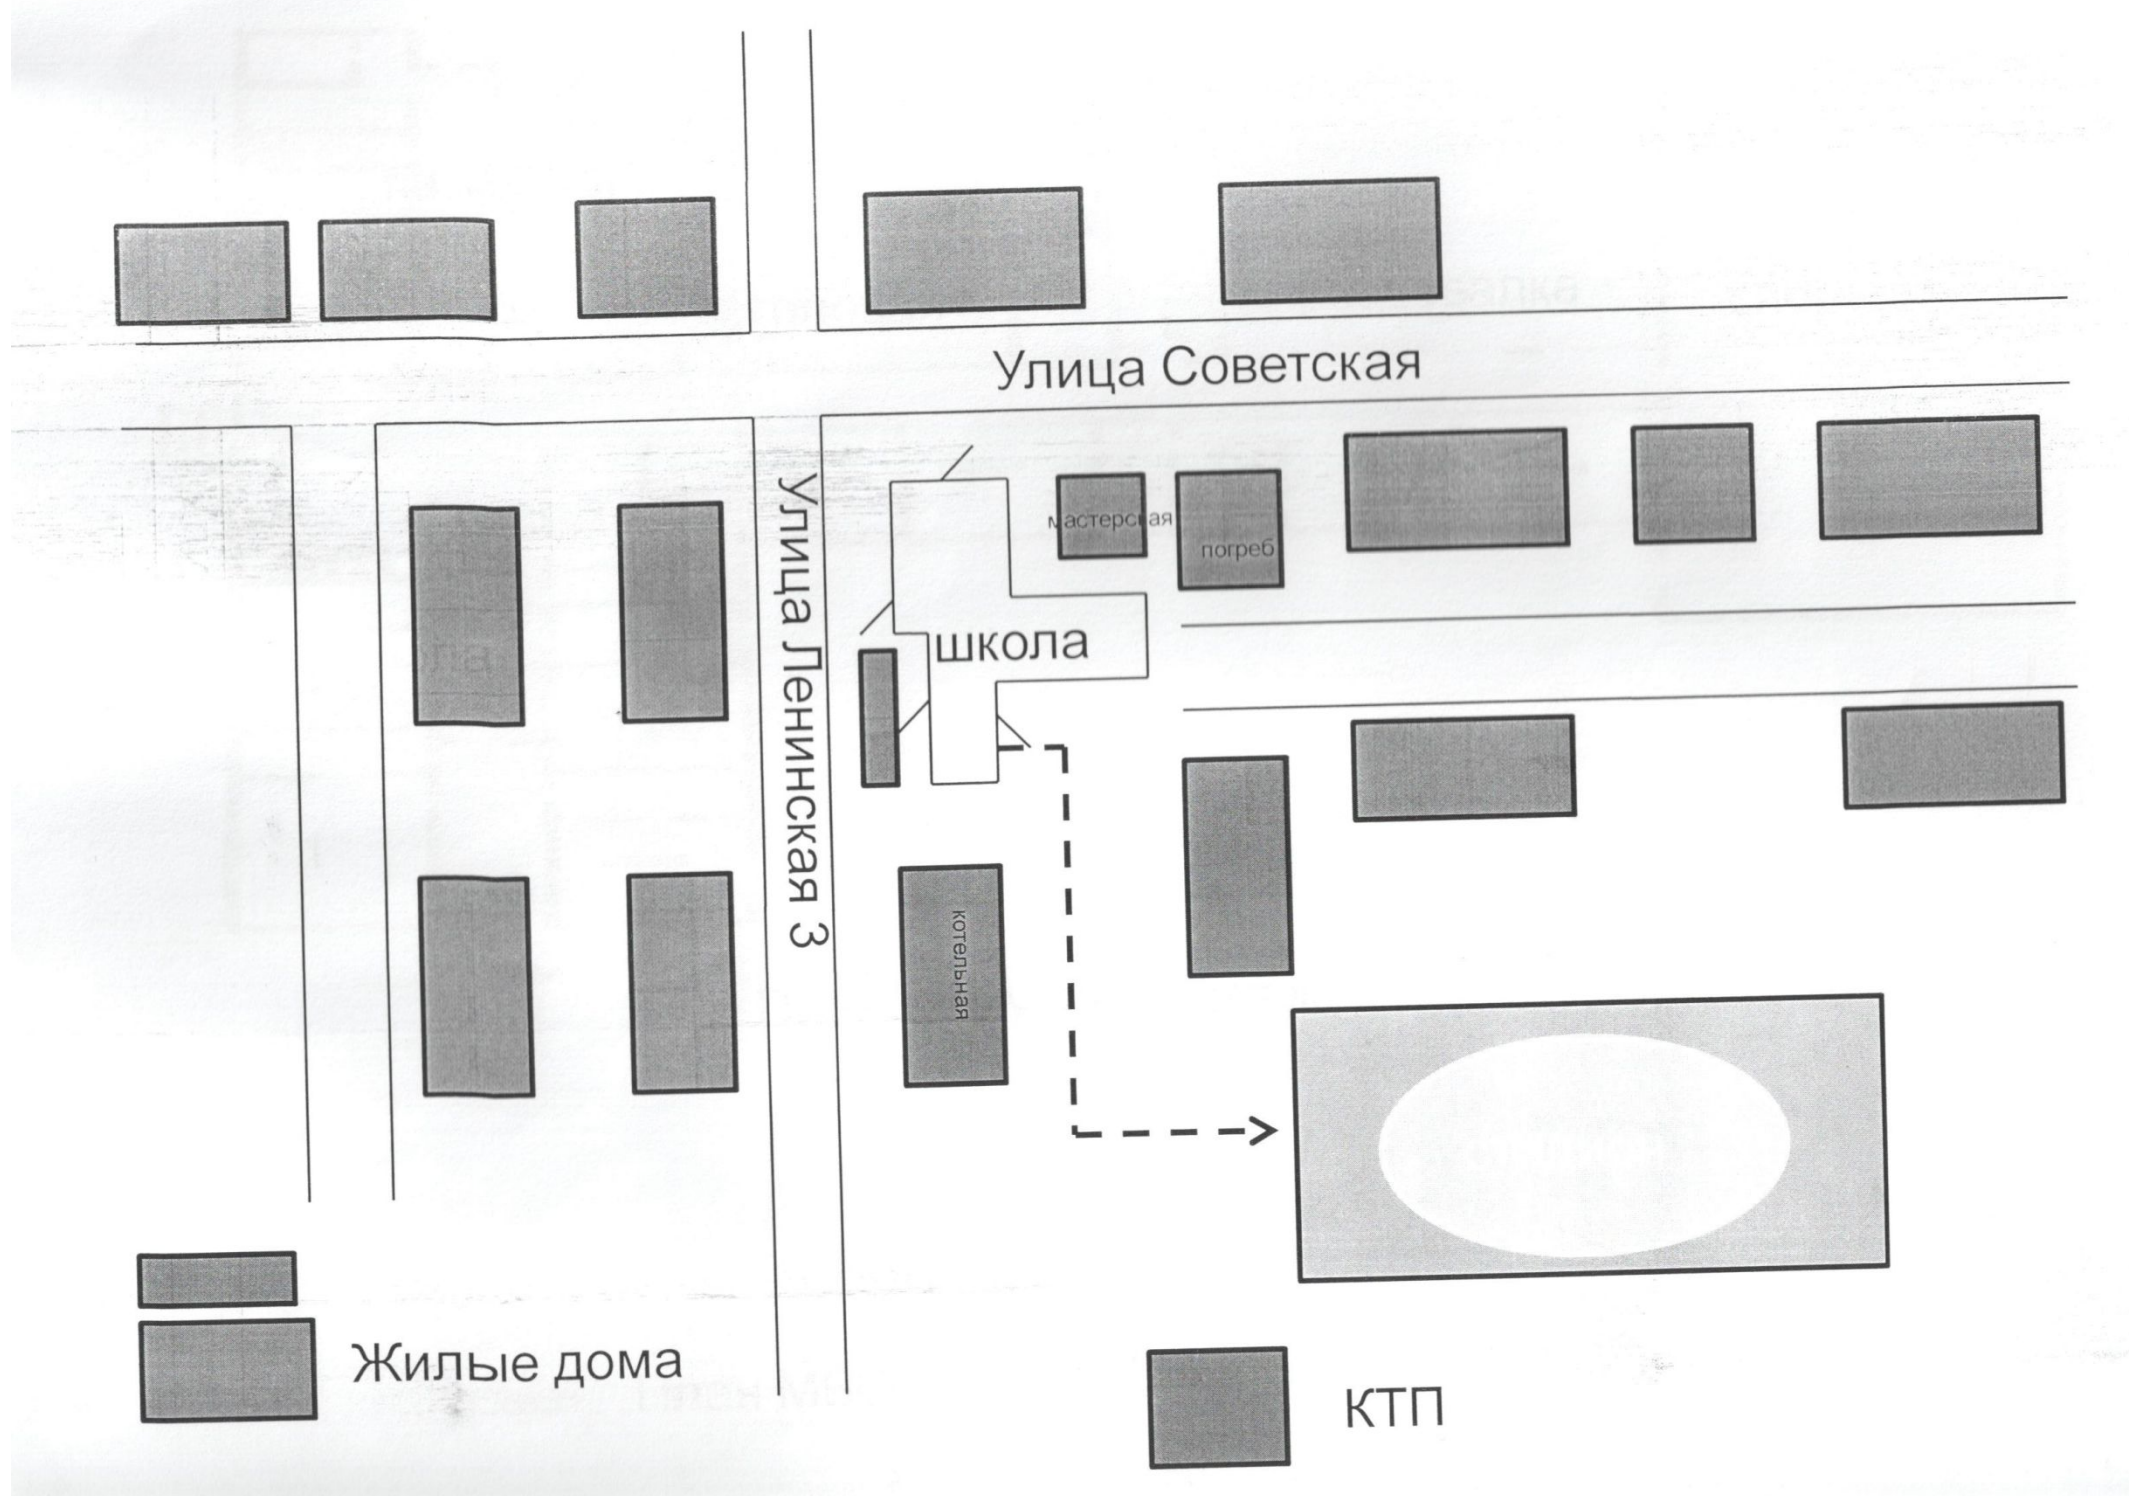


4. Планы эвакуации поэтажно (ВОЗМОЖНО ФОТО ПЛАНА).



4. Планы эвакуации поэтажно (ВОЗМОЖНО ФОТО ПЛАНА).

План эвакуации 2 этаж

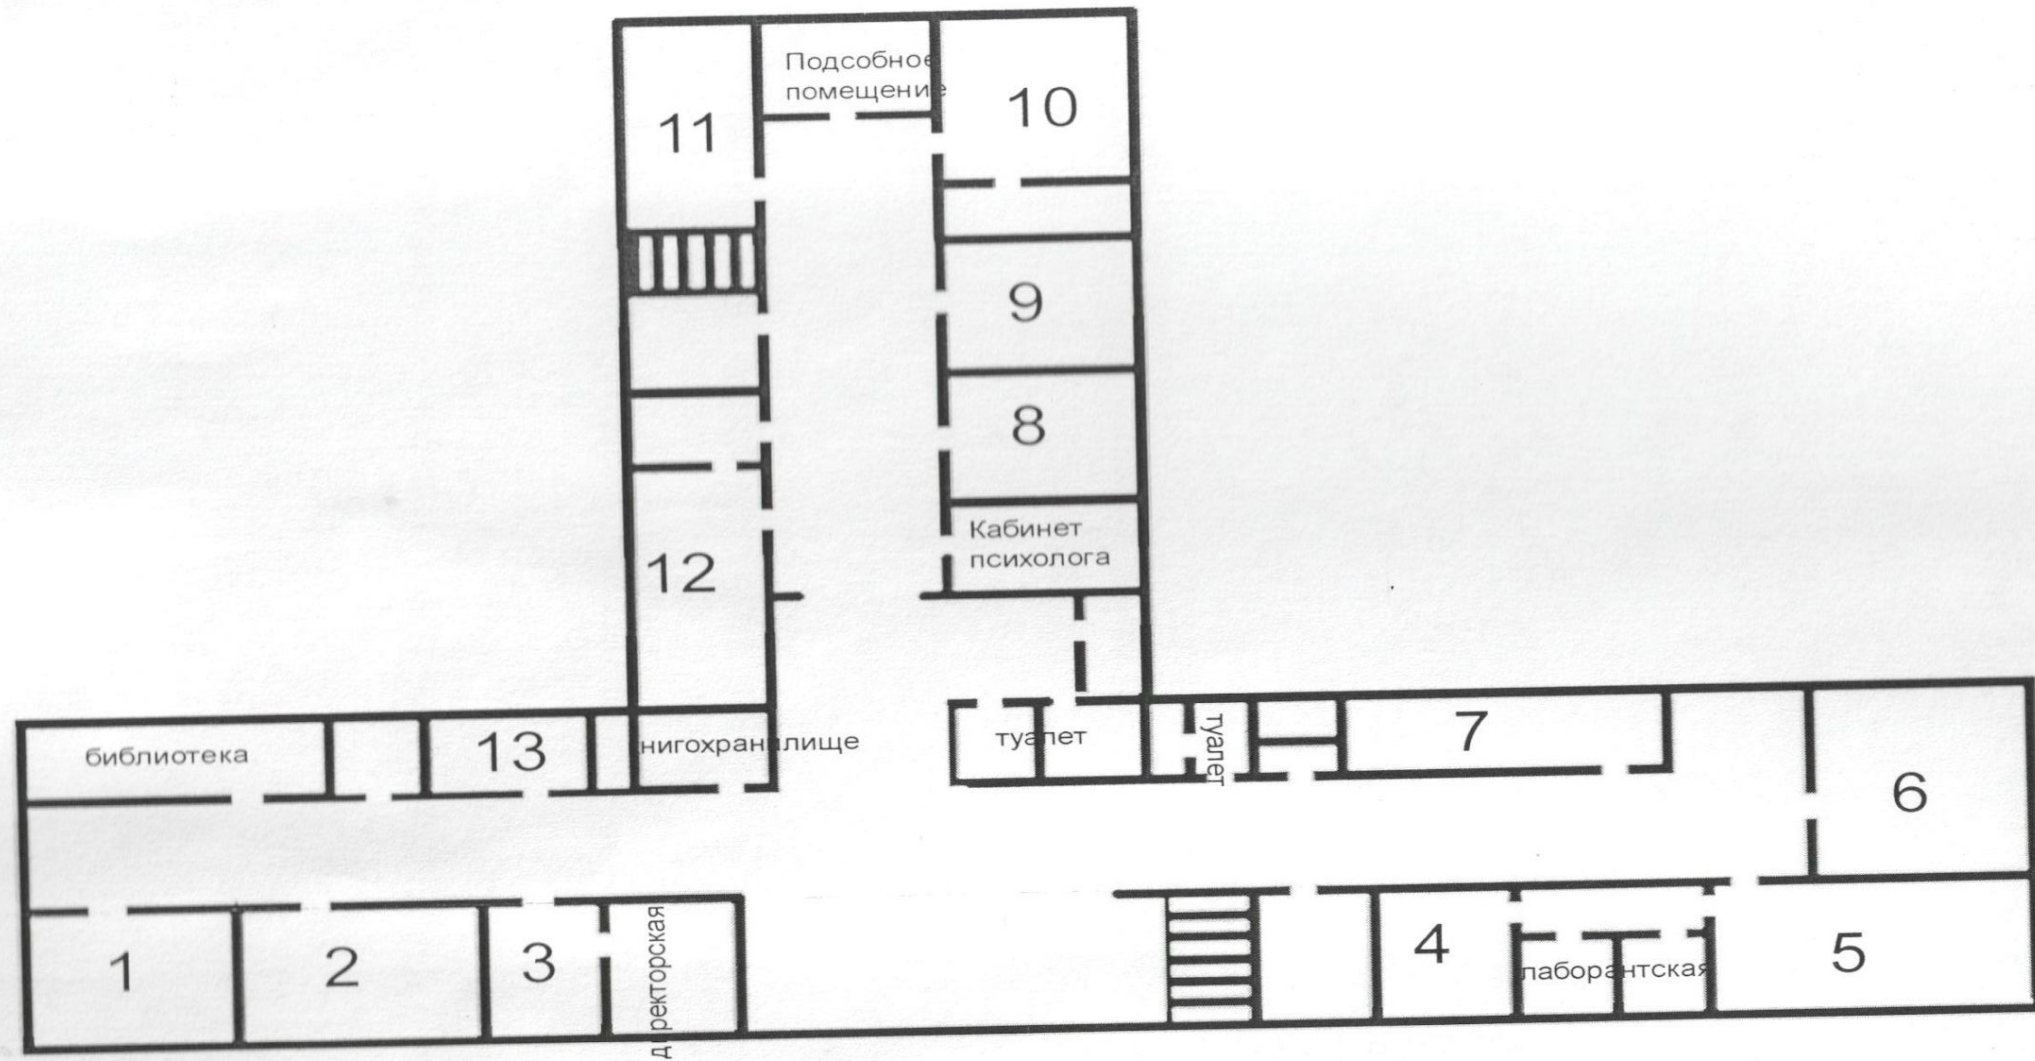

5. Оперативно-тактические характеристики объекта.

| № п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
|--|--|--|
| 1. | Назначение здания | Прочие |
| 2. | Степень огнестойкости здания | 2 степень огнестойкости |
| 3. 3.1 3.2 | Количество находящихся людей в здании: в дневное время в ночное время | детей 185 чел.; персонал 57 чел.; персонал 1 чел.; |
| 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 | Строительные и конструктивные особенности здания: этажность общая высота размеры (геометрические) назначение подвала наличие чердака тех. этажа | Двухэтажное 6,6 метра 99,28* 46,5 метров есть есть нет |
| 5. 5.1.1 5.1.2 | Строительные конструкции: Наружные стены Перегородки | Предел огнестойкости 15-30 мин. Кирпичные Пожарная опасность (Ф4.1-школа, Ф1.1.- детский сад) Предел огнестойкости 15-30 мин. (потеря несущей стойкости) Пожарная опасность (Ф4.1-школа, Ф1.1.- детский сад) |

5. Оперативно-тактические характеристики объекта.

| № п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
|--------------|---|---|
| 5.1.3 | Перекрытия | <p>Предел огнестойкости 30 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (пожароопасные) Предел огнестойкости 30 мин. (потеря целостности) Пожарная опасность (умеренно-пожароопасные)</p> |
| 5.1.4 | Кровля | |
| 5.2 5.2.1 | Строительные материалы: Перегородки | <p>Горючесть: горючие Воспламеняемость: воспламеняемые Распространение пламени по поверхности: распространяющие Дымообразующая способность: с дымообразующей способностью Токсичность: малоопасные.</p> <p>Горючесть: горючие Воспламеняемость: воспламеняемые Распространение пламени по поверхности: распространяющие Дымообразующая способность: с дымообразующей способностью Токсичность: малоопасные.</p> |
| 5.2.2 | Перекрытия | |

5. Оперативно-тактические характеристики объекта.

| № п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
|-------|---|---|
| 5.2.3 | Кровля | <p>Горючесть: нормальногорючие</p> <p>Воспламеняемость: умеренновоспламеняемые</p> <p>Распространение пламени по поверхности: умереннораспространяющие</p> <p>Дымообразующая способность: с умеренной дымообразующей способностью</p> <p>Токсичность: умеренноопасные</p> <p>Горючесть: негорючие</p> <p>Воспламеняемость: невоспламеняемые</p> <p>Распространение пламени по поверхности: нераспространяющие</p> <p>Дымообразующая способность: с низкой дымообразующей способностью</p> <p>Токсичность: малоопасные</p> |
| 6. | Предел огнестойкости и вид противопожарных преград | есть |
| 7. | Пути эвакуации | Дверные и оконные проемы 5 эв. выхода |
| 8. | Места отключения электроэнергии, вентиляции, дымоудаления. | Электричество от электрощитовой |
| 9. | Основные элементы опасности для людей при пожаре. | Отравление СО и продуктами разложения, воздействие высокой температуры, обрушение конструкций. |


5. Оперативно-тактические характеристики объекта.

| № п\п | Перечень показателей пожарно-тактической характеристики объекта | Значение показателей пожарно-тактической характеристики объекта |
|-------------------------------------|---|--|
| 10. 10.1 10.2 10.3 10.4 | <p>Противопожарное водоснабжение</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество пожарных водоемов, их емкость -пожарный водопровод, его вид, расход воды; - количество гидрантов; - наличие и количество внутренних пожарных кранов; | <p>Есть 2 резервуара по 162куб ;</p> <p>нет;</p> <p>нет;</p> <p>нет;</p> |
| 10.5 10.6 10.7 | <ul style="list-style-type: none"> -тип соединения и диаметр внутренних пожарных кранов; -требуемый расход воды на нужды пожаротушения: - способы подачи воды | <p>нет;</p> <p>19.5</p> <p>от резервуара на расстоянии 30 м.</p> |
| 11. | Помещения с наличием взрывоопасных веществ и материалов | нет |
| 12. | Наличие устройств автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации | <p>Приёмно-контрольные приборы Магистр 24, Магистр 12,Гранит-3, Кварц 1,Рокот -2, пожарные извещатели ИП 212 141,ручные пожарные извещатели ИП-1,речевые оповещатели АС-2, Соната 3, РИП ББП-20.</p> |

6. Лист учета проверок надзорными органами.

| № п/п | ДАТА ПРОВЕРКИ | ПРОВЕРЯЮЩИЙ ОРГАН | ВЫНЕСЕННОЕ РЕШЕНИЕ |
|------------------|----------------------|---|---------------------------|
| | | | |
| | | | |
| 1 | 12.12.16 г. | ТОНДиПР по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам | Акт проверки |

7. Схема расстановки сил и средств при ликвидации ЧС (техногенные пожары).

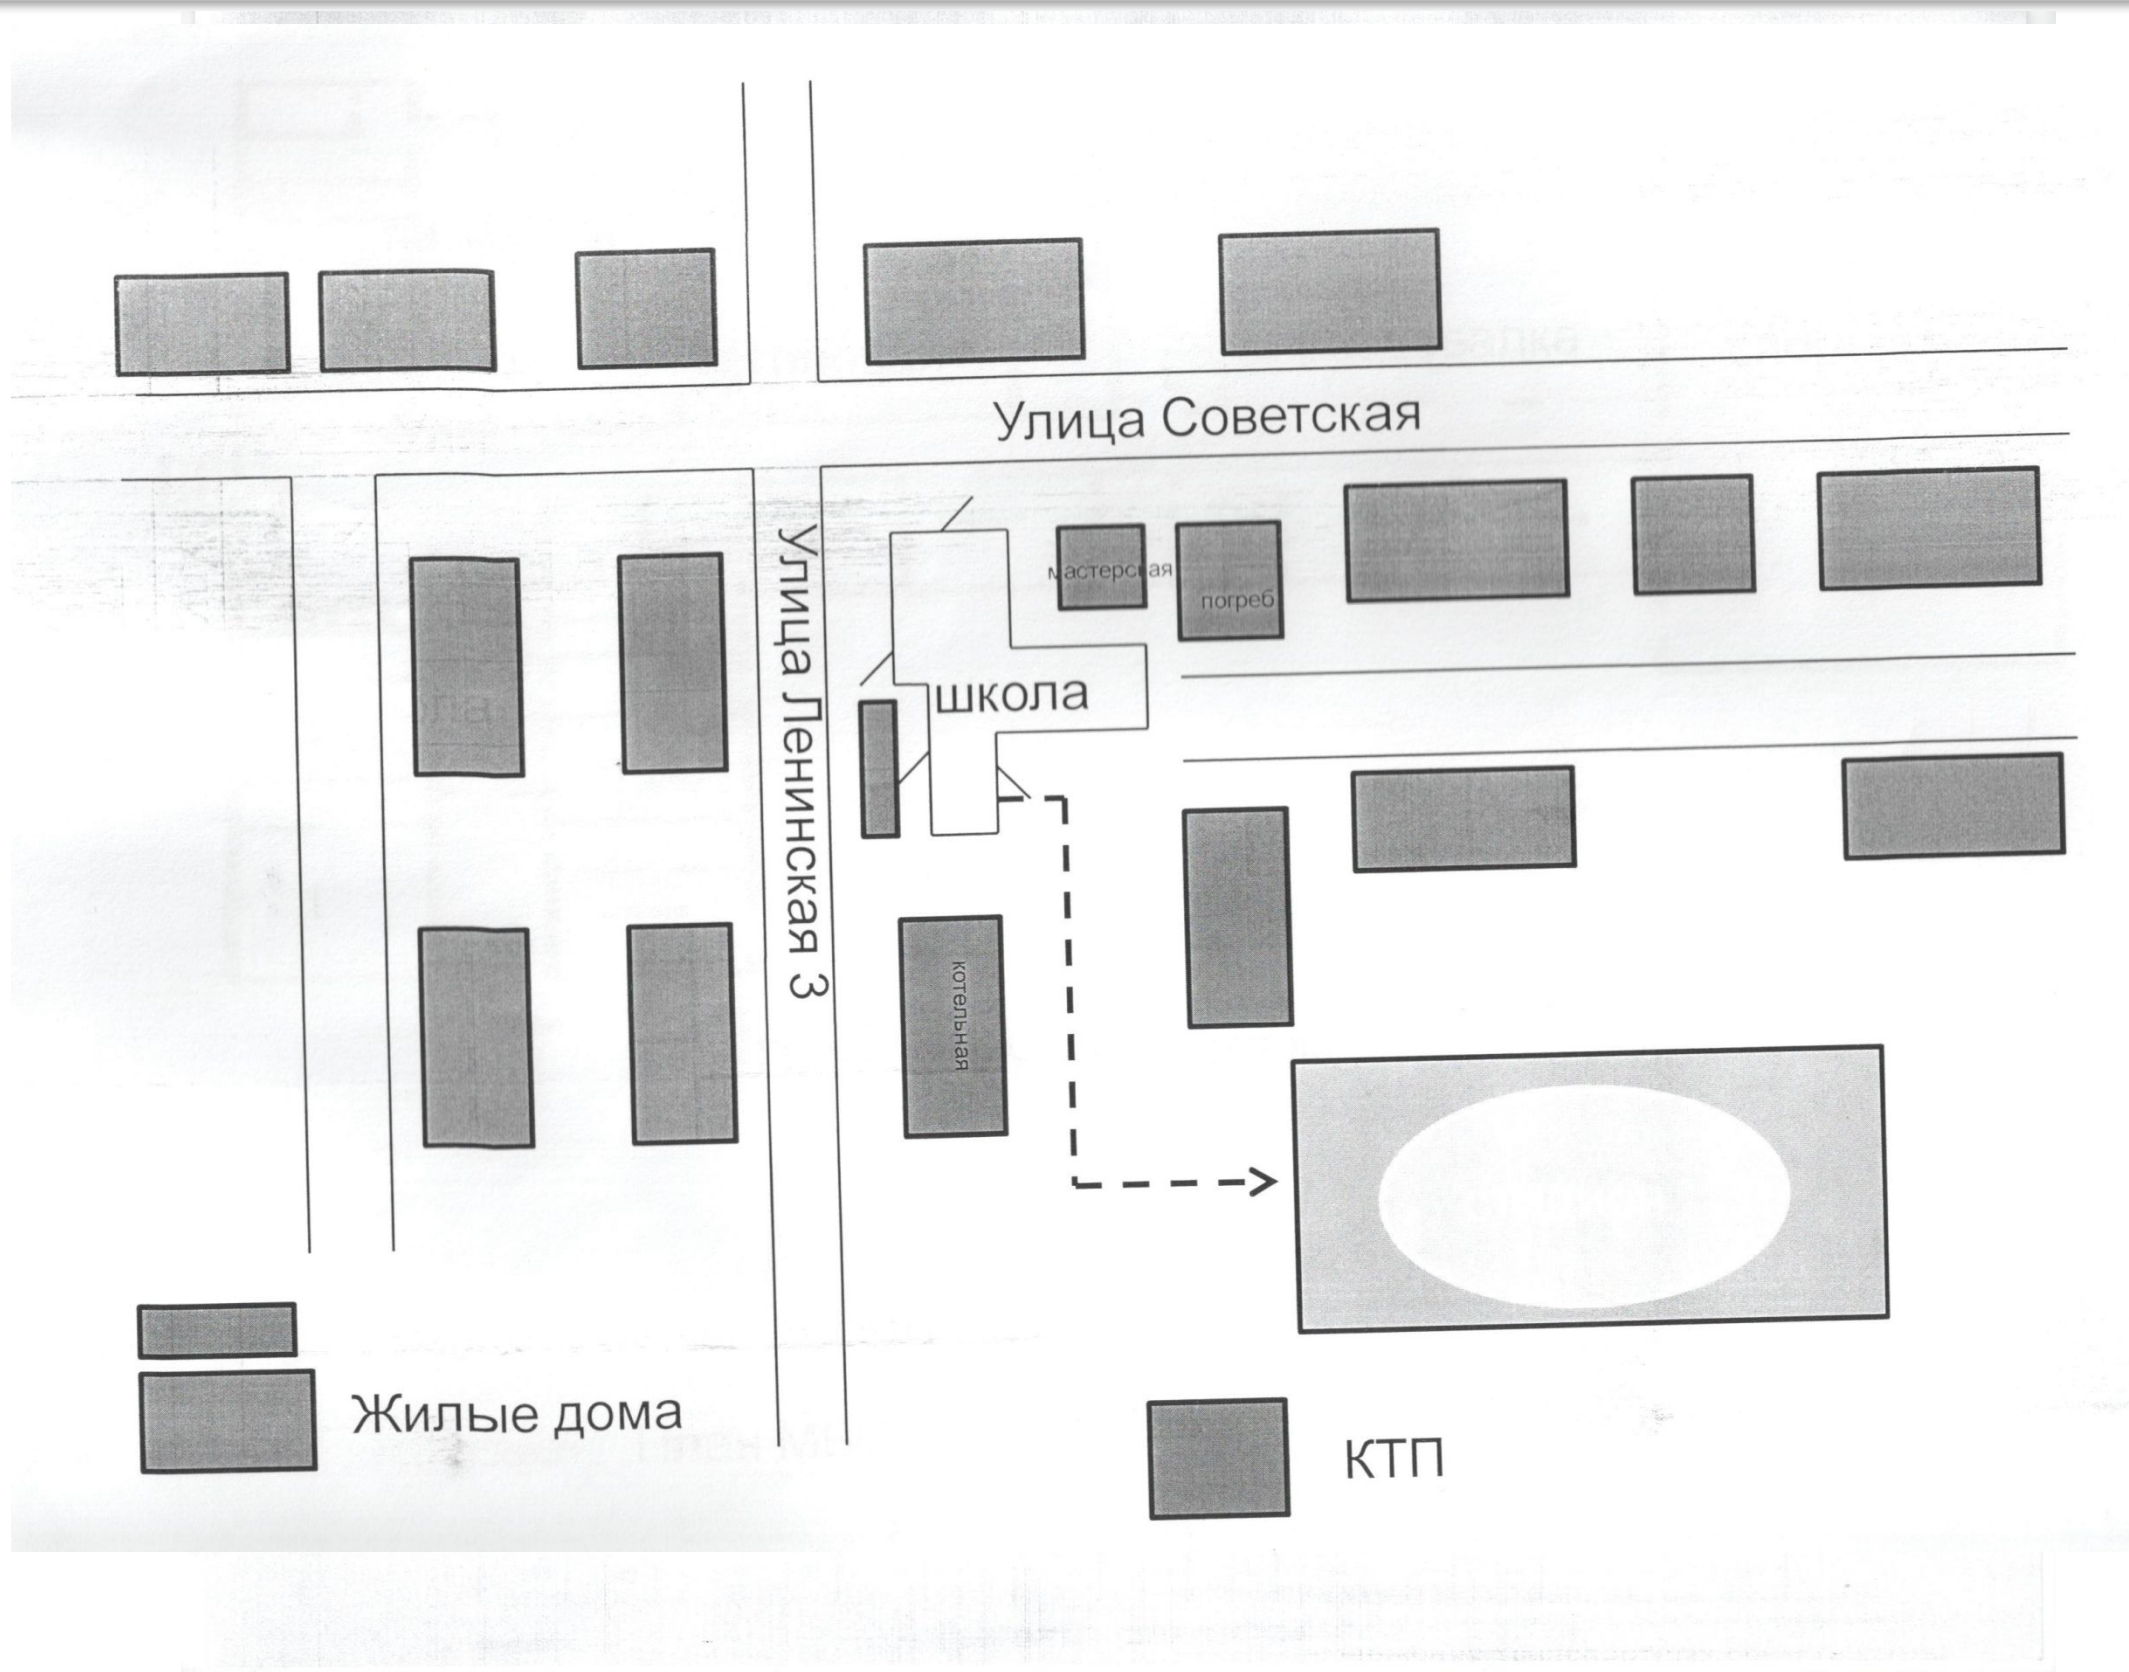

8. Декларация пожарной безопасности.

Зарегистрирована
Отделением государственного пожарного
надзора по Усть-Канскому району
УГПН ГУ МЧС России по Республике Алтай

"26" ноября 2010 г.

Регистрационный N 84-235-810-ТД-00049

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального образовательного учреждения «Бело-Ануйская средняя общеобразовательная школа»

(указывается организационно-правовая форма юридического лица,
расположенного по адресу: Усть-Канский район, с. Белый - Ануй,
функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в случае,
ул. Ленинская, д.3

если имеется), в том числе фирменное наименование объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 1020400557650

Идентификационный номер налогоплательщика 04030039100

Место нахождения объекта защиты Усть-Канский район, с. Белый Ануй,
ул. Ленинская, д.3

(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и
объекта защиты:

Юридический адрес: Усть-Канский район, с. Белый Ануй,
ул. Ленинская, д.3

Фактический адрес: Усть-Канский район, с. Белый Ануй,
ул. Ленинская, д.3, т. 2-43-95

15. Организационно-технические мероприятия

В соответствии с требованиями ППБ 01-03:

п. 7 Все работники организации допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходят дополнительное обучение.

п.13. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

п.15. В организации распорядительным документом установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим.

п.16 На всех этажах на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей на случай пожара

п.51 Пути эвакуации в полном объеме обеспечены эвакуационными знаками пожарной безопасности.

Ответственный за пожарную безопасность прошел обучение по программе пожарно-технического минимума (Приказ МЧС России от 12.12.2007г. №645)

Настоящую декларацию составил: директор МОУ «Бело-Ануйская СОШ» Кожевникова Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)
(подпись)

"26" ноября 2010 г.

