

**Проветривание групповых  
комнат.**

**Температура воздуха и  
отопительные приборы.  
Требования**

**Основной нормативно-правовой акт, регулирующий режим проветривания групповых комнат –**

**Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"**



**Для осуществления проветривания всех основных помещений дошкольных организаций окна должны быть обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и форточками. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.**



# **ВИДЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ ГРУППОВЫХ КОМНАТ**

- Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.
- Естественное угловое проветривание – следует обеспечить во всех климатических районах, кроме IА, IБ, IГ климатических подрайонов.
- Широкая односторонняя аэрация - допускается в присутствии детей в групповом помещении в теплое время года.


# Правила проветривания

- Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.
- Проветривание через туалетные комнаты не допускается!



# ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.

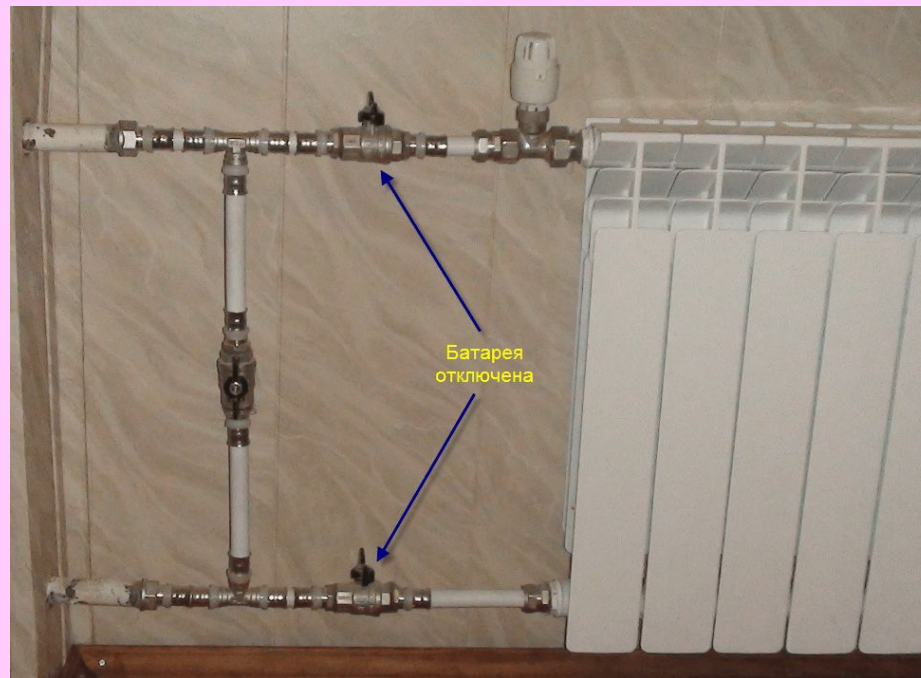

# ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы, конструкция которых не имеет защитных устройств, следует ограждать съемными решетками из дерева или термостойких материалов.



# **ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ**


- Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогреватели с инфракрасным излучением.**
- Средняя температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80°С.**



# ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

- Температура воздуха в групповых помещениях должна быть в пределах 21 – 23 °С.
- В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22°С.

**Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).**

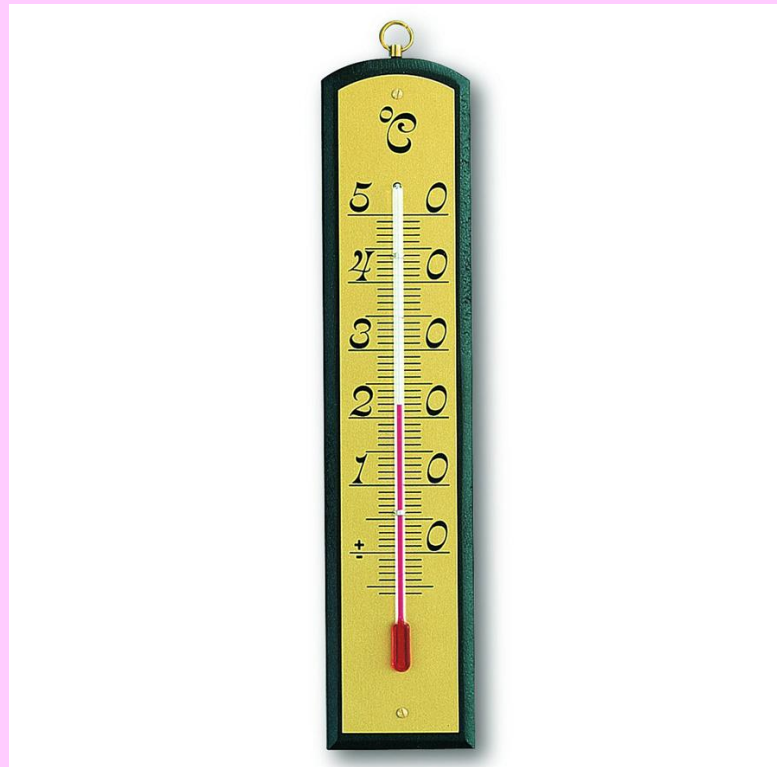

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**

