

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ВЫКСУНСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«МИСиС»

Дипломный проект

•ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОДНОИТОЧНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО РОЛЬГАНГА ТРУБОЭЛЕКТРОСВАРОЧНОГО ЦЕХА

Выполнил студент группы
Э-11: Кандрушин С.П.
Руководитель дипломного
проекта: Ильина Л. Т.

Консультант по
экономической части:
Щеклеина Л. Ю.

Рецензент: Ермолаев А. В.


Выкса, 2015

Цели дипломного проекта

- Предложить свои варианты электрооборудования
- Убедиться в правильности выбора оборудования в ходе расчётов и построения различных характеристик
- Обосновать свой выбор с экономической точки зрения
- Обеспечить качество и надёжность выпускаемой продукции

План расположения электрооборудования участка формовки АО ТЭСЦ№4


Вид оборудования и его наименование

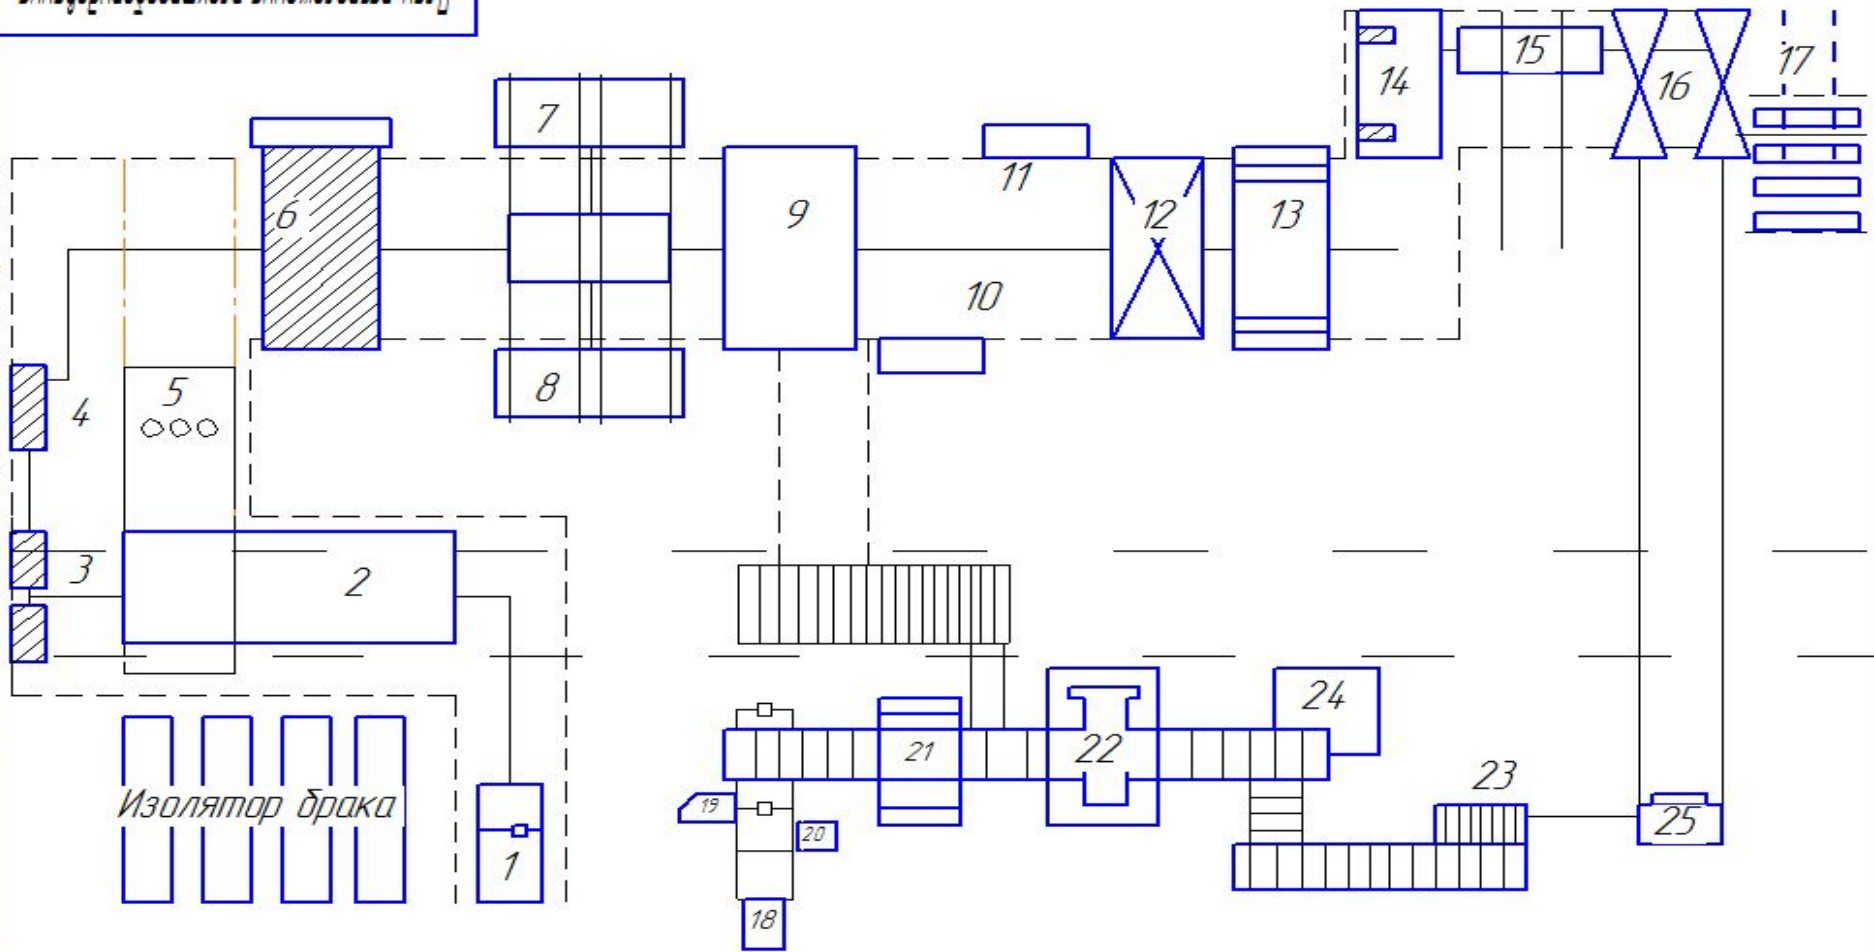

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

План расположения электрооборудования

Лист

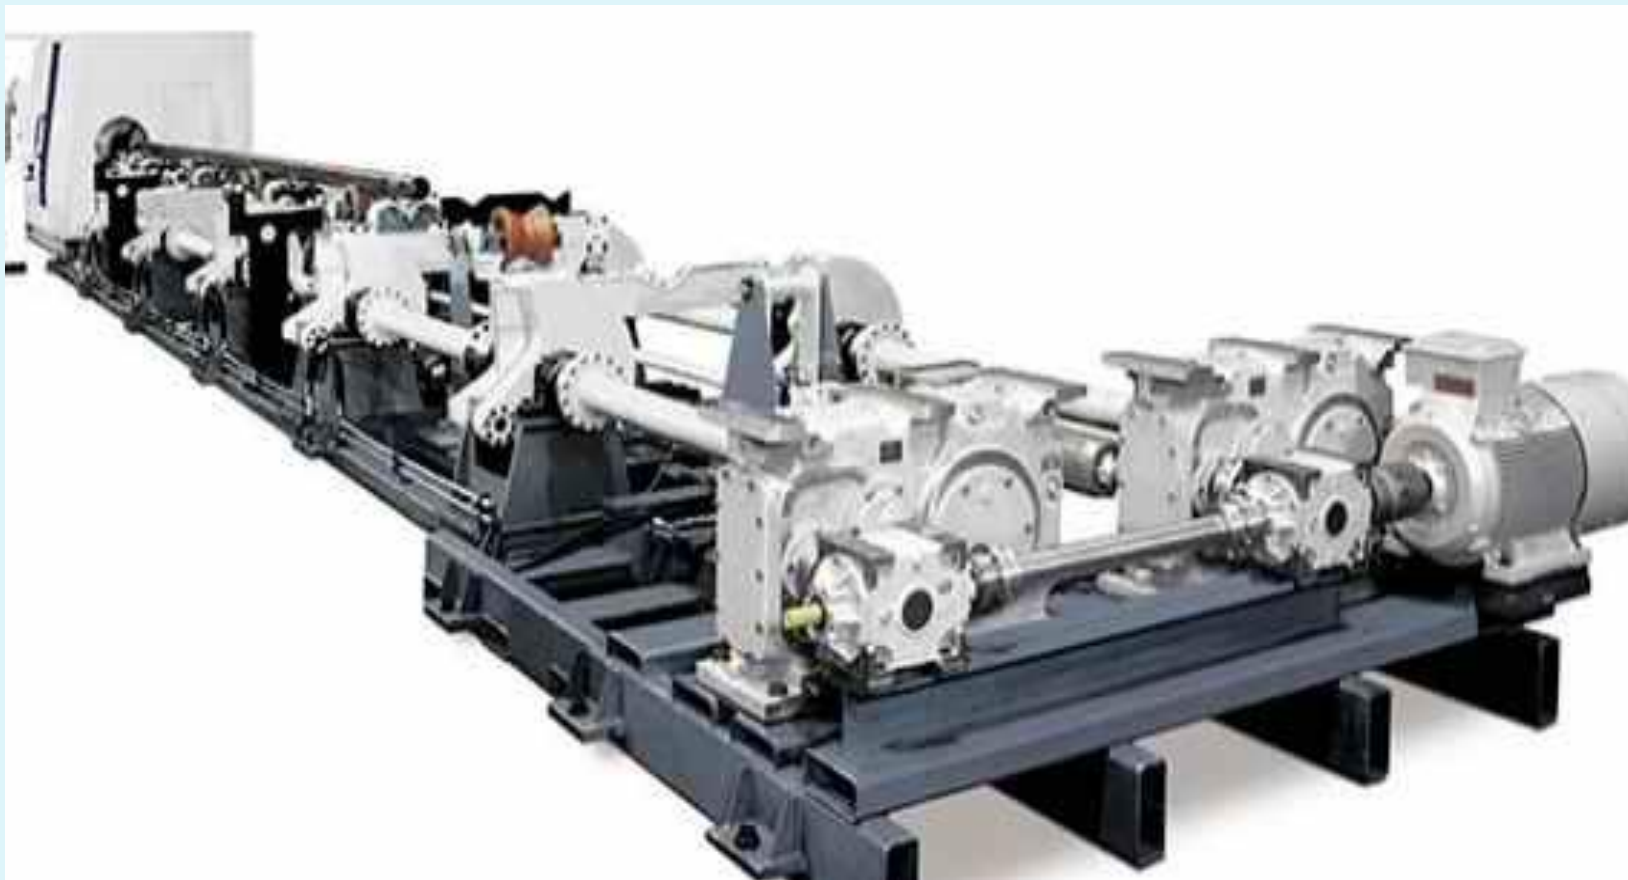

□ Рисунок 1 - Общий вид рольганга

Основные требования, применяемые в ЭО накопительного рольганга

Обеспечение больших пусковых моментов при пуске

Большая частота включений и отключений

Обеспечение жёсткости механических характеристик привода

Двигатель электропривода вращения рольганга должны запитываться от своего регулируемого преобразователя частоты, обеспечивающего при регулировании постоянство момента двигателя

Регулирование скорости должно обеспечиваться с сохранением постоянного момента двигателя

Режим работы двигателя повторно-кратковременный реверсивный.
Торможение динамическое

Надёжность и бесперебойность в работе

Безопасность эксплуатации

Выбор двигателя главного электропривода

Тех. характеристики	4МТКМ-200LB6Y2	МТКН 412-6
Мощность, кВт	30	30
Частота вращения, об/мин	945	960
Номинальный ток, А	61	66
Кратность $M_{max}/M_{ном}$	3,3	2,8
КПД, %	87,5	87
Коэф-т мощности (F)	0,95	0,79
Цена, руб.	54 677	80 400

Загрузка двигателя статическим моментом:

$$k_s = \frac{M_{ст}}{M_n} * 100\% = \frac{14,03}{31} * 100\% = 45\%$$

Статический момент на валу электродвигателя:

$$M_{ст.} = \frac{W_2 * 0,5 * D_x}{b * u * \eta} = \frac{617,5 * 0,5 * 0,56}{2 * 14 * 0,88} = 14,03 \text{ кг/м}$$

Номинальный момент электродвигателя:

$$M_n = 975 \frac{P_n}{n_n} = 975 \frac{30}{945} = 31 \text{ кг/м}$$

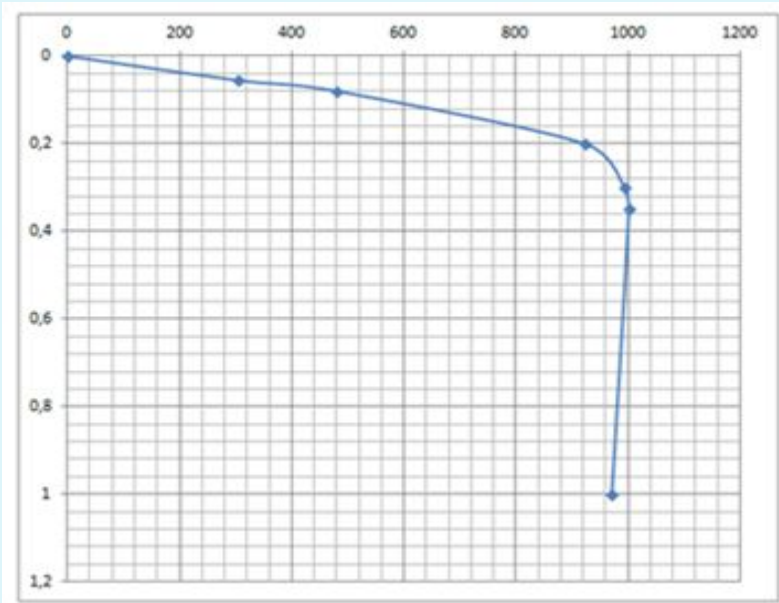


Рисунок 1 – Механическая характеристика двигателя

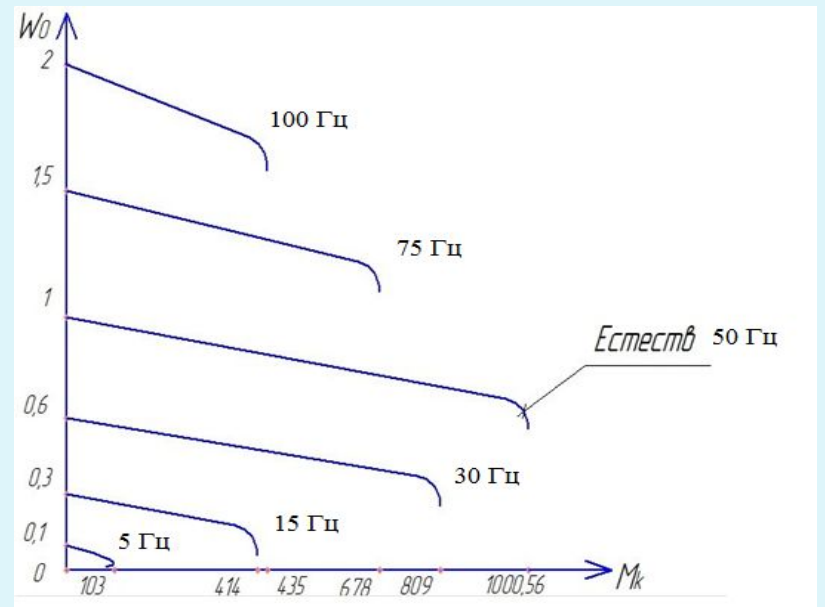


Рисунок 2 – Механические характеристики электродвигателя при различных диапазонах частот

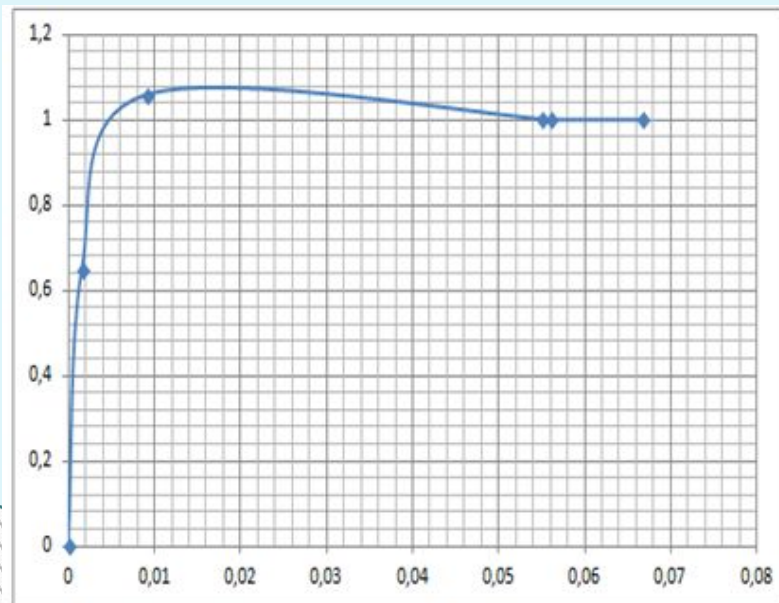


Рисунок 3 - Изменение скорости электропривода при разгоне и приложении нагрузки

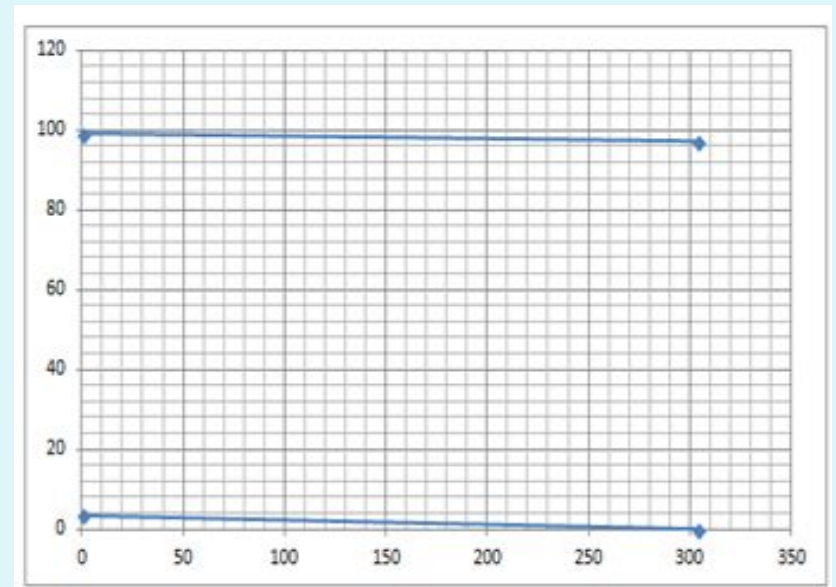


Рисунок 4 - Статические характеристики регулируемого электропривода

Расчёт и выбор преобразователя частоты

Тех. характеристики	6SE6440-2UD33-0EA1 «Micromaster»	«Веспер» E2-8300-040H
Мощность, кВт	30	30
Ток Iном, А	62	64
Напряжение, кВ	0,4	0,4
ЭМС-фильтр	есть	есть
ПИД-регулятор	есть	есть
Цена, руб.	224 104	119 100

$$I_{max} = \frac{30 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,875 \cdot 0,95} = 54,89 \text{ А}$$



Особенности частотного преобразователя «Micromaster»

Функциональные особенности

Векторное регулирование без датчика скорости

Регулирование потока (FCC) для улучшения динамических характеристик и повышения качества регулирования электродвигателя

Мгновенное ограничение тока (FCL) для работы без отключения двигателя

Встроенное динамическое торможение постоянным током

Комбинированное торможение для улучшения возможностей торможения

Встроенный прерыватель тормоза

Выбираемая интенсивность разгона и остановки

Установленные параметры могут быть перенесены на другие устройства аналогичных процессов

Особенности защиты

Защита от повышенного и пониженного напряжений

Защита преобразователя от перегрева

Защита от замыкания на землю

Защита от короткого замыкания

Защита от перегрева двигателя по потерям



Выбор механизма вращения роликов

Тех. характеристики	1 LA7096 - 4AA	APM 43-4
Мощность, кВт	1,5	1,5
Частота вращения, об/мин	1420	1350
Номинальный ток, А	3,4	16
Кратность $M_{max}/M_{ном}$	2,4	2,3
КПД, %	0,79	0,77
Коэф-т мощности (F)	0,81	0,80
Цена, руб.	16 788	32 266



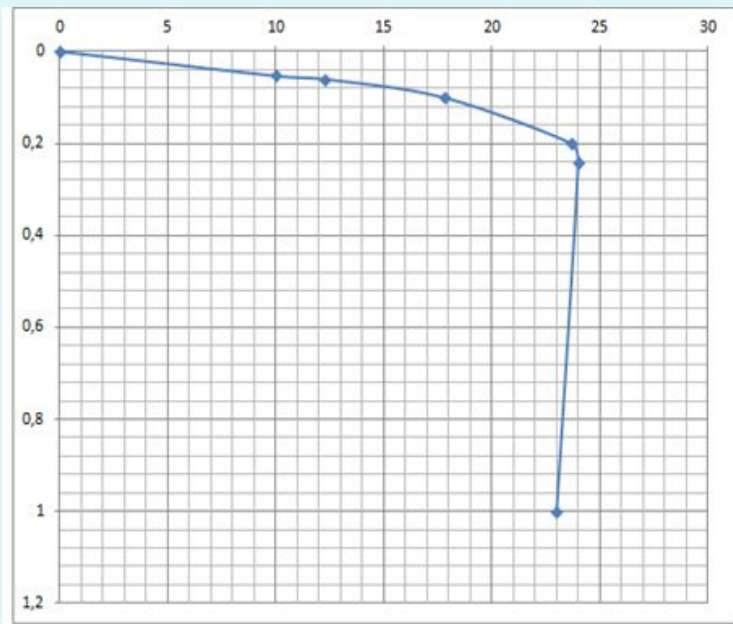


Рисунок 1 – Механическая характеристика двигателя

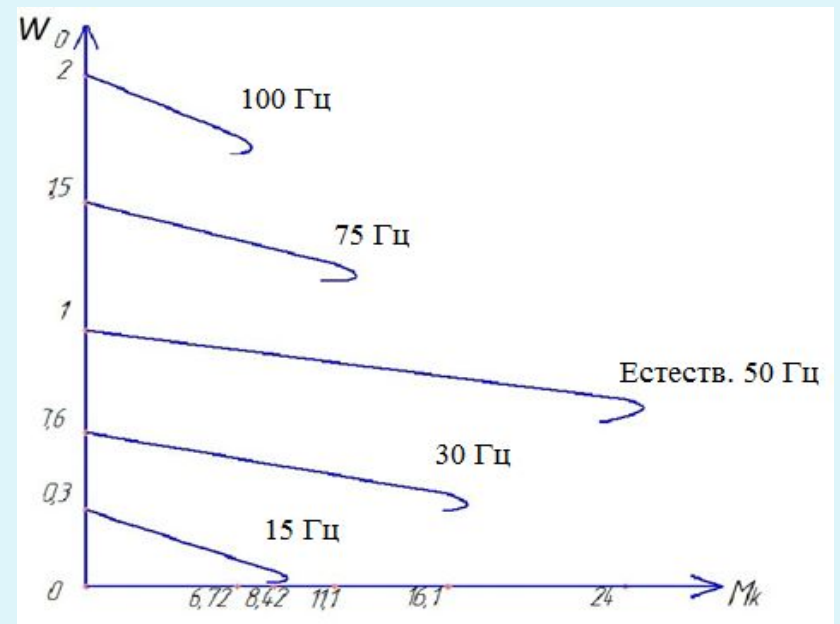


Рисунок 2 – Механические характеристики электродвигателя при различных диапазонах частот

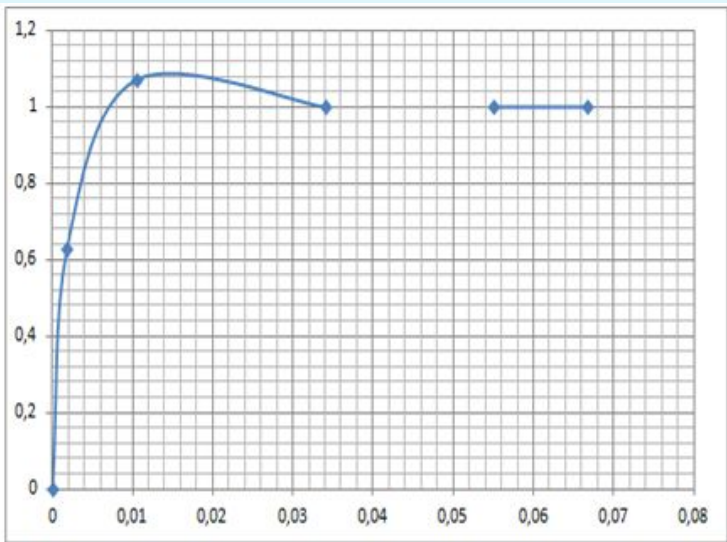


Рисунок 3 - Изменение скорости электропривода при разгоне приложении нагрузки

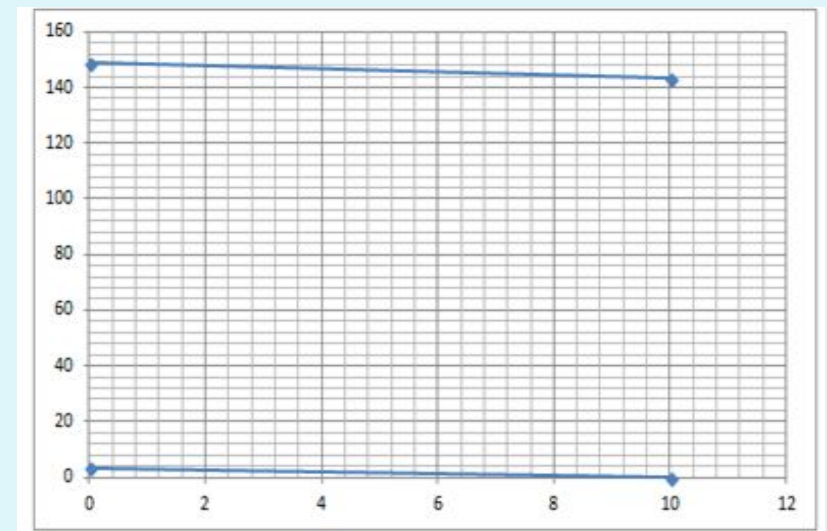


Рисунок 4 - Статические характеристики регулируемого электропривода

Расчёт и выбор преобразователя частоты

Тех. характеристики	6SE6440-2UD31-1CA1 «Micromaster»	«Веспер» EI-P7012-015H
Мощность, кВт	11	11
Ток Iном, А	24	21
Напряжение, кВ	0,4	0,4
ЭМС-фильтр	нет	есть
ПИД-регулятор	есть	есть
Цена, руб.	103 562	57 500

$$I_{max} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{1,73 \cdot 380 \cdot 0,81 \cdot 0,79} * 5 = 17,83 \text{ A}$$



Расчёт и выбор кабеля

$$I_p = \frac{P_{ном} \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{30 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,95} = 48 A.$$

$$S = 10 \text{ мм}^2 (I_{доп} = 55 A > I_p = 48 A)$$

$$\Delta U_g, \% = 0,5\% < \Delta U_n, \% = 5\%$$

$$\Delta U_g, \% = 0,14\% < \Delta U_n, \% = 5\%$$


$$I_p = \frac{P_{ном} \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot U_n \cdot \cos \varphi} = \frac{1,5 \cdot 10^3}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot 0,81} = 2,82 A.$$

$$S = 1,5 \text{ мм}^2 (I_{доп} = 19 A > I_p = 2,82 A).$$


$$\Delta U_g, \% = 0,25\% < \Delta U_n, \% = 5\%$$

$$\Delta U_g, \% = 0,07\% < \Delta U_n, \% = 5\%$$

Марка	ВВГ 3x10+1x6	КГ 3x10+1x6	АВВГ 3x10+1x6
Цена, руб.	76	155,5	29
Марка	ВВГ 3x1,5+1x1	КГ 3x1,5+1x1	АВВГ 3x1,5+1x1
Цена, руб.	17,9	28,5	6,2

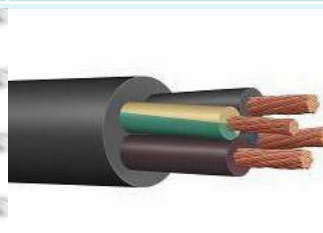

Вид системы управления, применяемый в оборудовании накопительного рольганга

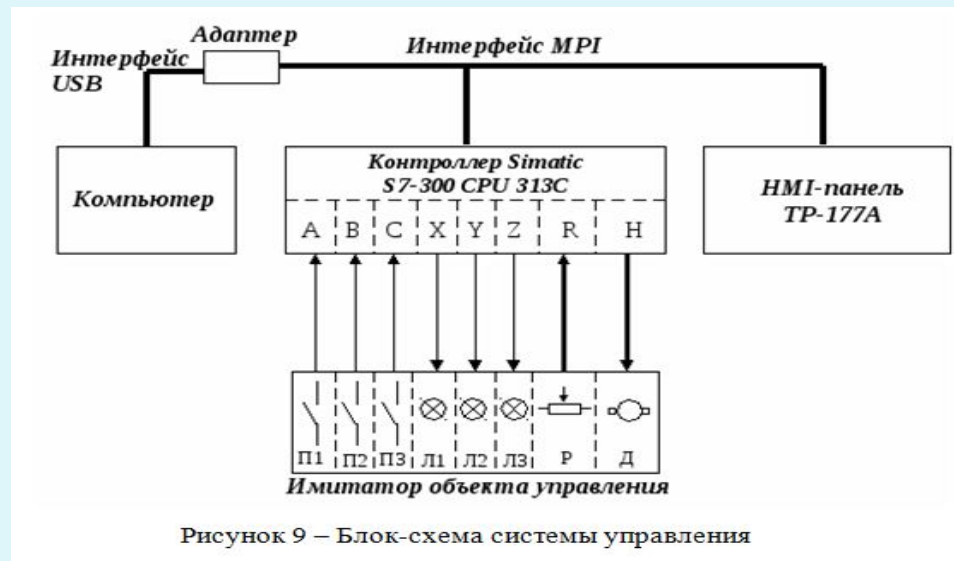

Основные функции Siemens Simatic S7-300

- 1) Быстрое выполнение команд
- 2) Поддержка математики с плавающей запятой
- 3) Удобный интерфейс настройки параметров
- 4) Человеко-машинный интерфейс (HMI)
- 5) Диагностические функции
- 6) Парольная защита

Достоинства SIMATIC S7-300

Данный контроллер является идеальным изделием для работы в промышленных условиях благодаря высокой степени электромагнитной совместимости, высокой стойкости к вибрационным и ударным нагрузкам.

Модульный программируемый контроллер универсального назначения для решения задач автоматизации низкой и средней степени сложности.

Широкий спектр модулей для максимальной адаптации аппаратуры к решению любой задачи.

Высокая гибкость, возможность использования систем распределенного ввода-вывода, мощные коммуникационные возможности.

Удобная конструкция, простота монтажа, работа с естественным охлаждением.

Простота расширения системы в ходе модернизации объекта.

Высокая производительность благодаря наличию большого количества встроенных функций.



Выбор освещения участка



Тип лампы	Марка	Мощность, Вт	Световой поток, Лм	Цена, руб.	Срок службы, ч
Ртутные лампы высокого давления	ДРЛ700(6)-2	700	40000	678	20000
Металлогалогенные лампы	ДРИ700-(5)	700	60000	857	9000
Лампы накаливания	Г215-225-1000	1000	18600	215	1000
Светодиодный прожектор	70 Вт (МАСЛОЛАМПА)	700	6800	3650	50000

Определяем количество светильников на участке:

$$n = \frac{E_{\text{ср.ф.}} \times S_{\text{у}} \times k_{\text{з}}}{k_{\text{и}} \times \Phi_{\text{л}}}$$

$$n = \frac{300 \times 12096 \times 1,5}{0,69 \times 60000} = 132 \text{ шт.}$$

Для равномерного распределения выбираем 132 светильника.

$$E_{\text{ср.ф.}} = \frac{132 \times 0,69 \times 60000}{12096 \times 1,5} = 301,2 \text{ ЛК}$$

$$E_{\text{ср.ф.}} = 301,2 \text{ ЛК} > E_{\text{мин.}} = 300 \text{ ЛК.}$$

Определяем количество светильников для аварийного освещения:

$$n_{\text{ав}} = \frac{E_{\text{ав.}} \times S_{\text{у}} \times k_{\text{з}}}{k_{\text{и}} \times \Phi_{\text{л}}},$$


$$n_{\text{ав}} = \frac{15 \times 12096 \times 1,5}{0,69 \times 5040} = 78 \text{ шт.}$$

Для равномерного распределения выбираем 78 светильников.

Определяем среднюю фактическую освещенность

$$E_{\text{ср.ф.ав}} = \frac{n \times k_{\text{и}} \times \Phi_{\text{л}}}{S_{\text{у}} \times k_{\text{з}}},$$

$$E_{\text{ср.ф.ав}} = \frac{84 \times 0,69 \times 5040}{12096 \times 1,5} = 16,1 \text{ ЛК}$$

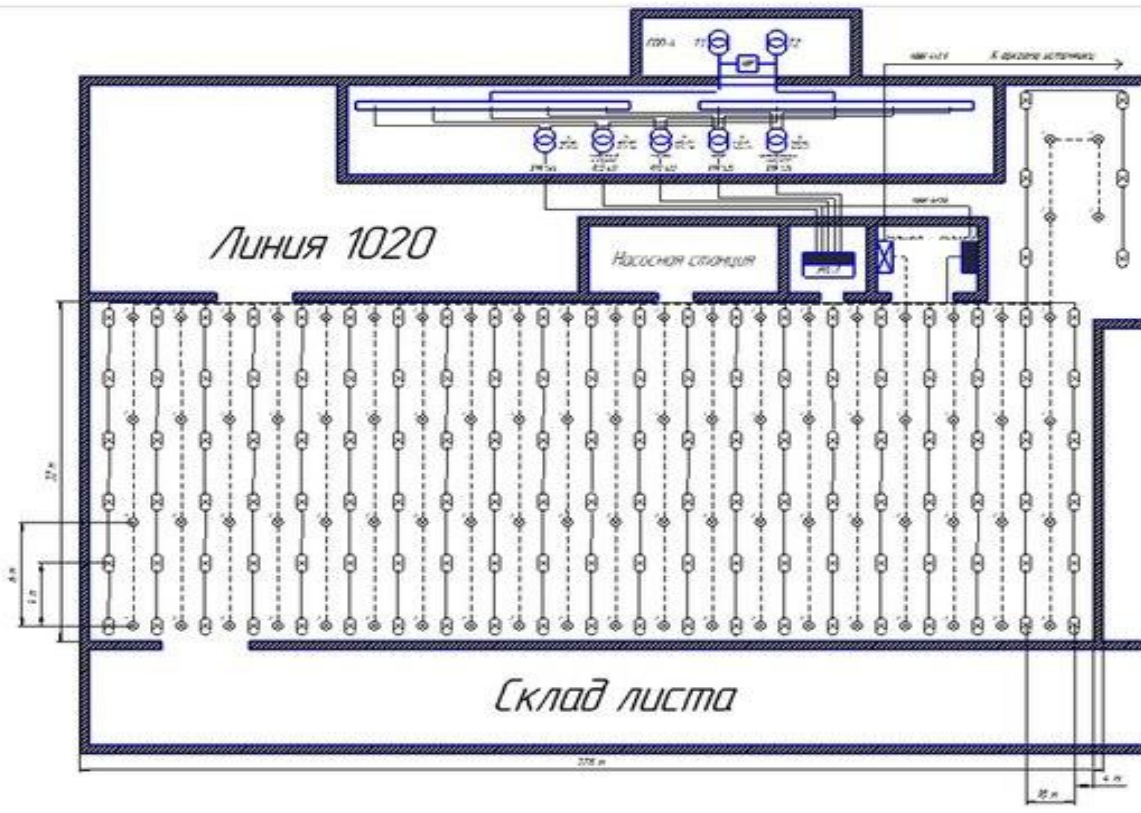

План расположения электрического освещения участка

Технико-экономические показатели проекта

Технико – экономические показатели	первый вариант электрооборудования	второй вариант электрооборудования	Разница в показателях
Затраты на внедрение, $Z_{\text{внел}}$, руб	589631,036	564219,096	25411,94
Затраты на амортизацию Z_a , руб	86781,68	72028,33	14753,35
Затраты на ремонт Z_r , руб	29088,12	28231,89	856,23
Затраты на электроэнергию $Z_{\text{эл.эн}}$, руб	461558,4	495590,5	-34032,1
Производственные затраты за год, руб	664209,9	667879,1	-3669,2
Трудоемкость ремонтных работ $T_{\text{рем}}$, чел-ч	54,518	54,518	0
Трудоемкость монтажных работ $T_{\text{рем}}$, чел-ч	140,655	140,655	0
Штат ремонтного персонала, чел	4		
Штат монтажного персонала, чел	4		

Меры противопожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

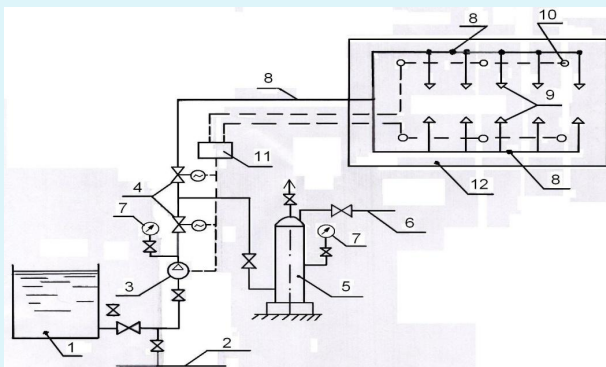


Рисунок 5 - Схема автоматического пожаротушения

Меры по предотвращению пожара

предотвращение образования горючей среды;

предотвращение образования в горючей среде или внесение в неё источников зажигания;

поддержание температуры и давления горючей среды, ниже максимально допустимых по горючести;

уменьшение определяющего размера горючей среды ниже максимально допустимого по горючести.

Меры пожарной защиты

предотвращение распространения пожара за пределы очага;

применение средств пожаротушения;





применение конструкций производственных объектов с регламентированным пределом их огнестойкости и горючести;

эвакуация людей в случае пожара;

применение средств коллективной и индивидуальной защиты от огня;

применение средств пожарной сигнализации и средств извещения о пожаре;

Техника безпеки при експлуатації електрооборудування

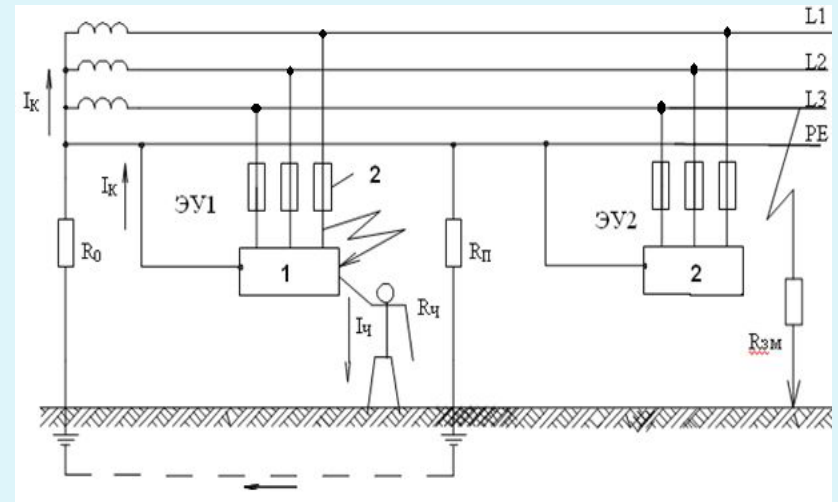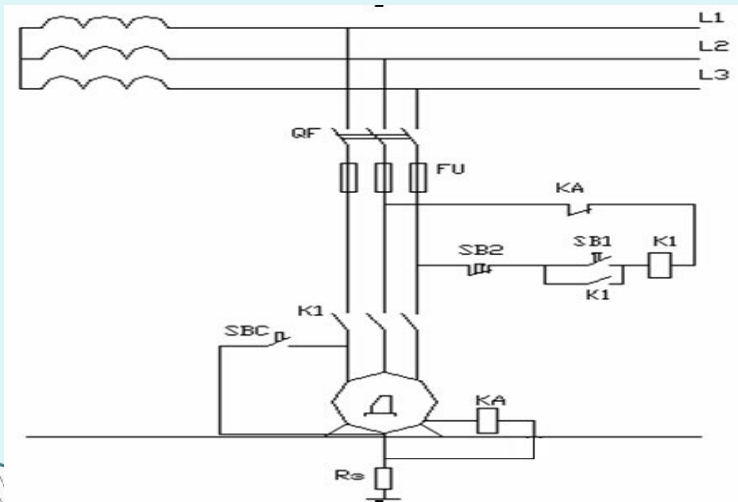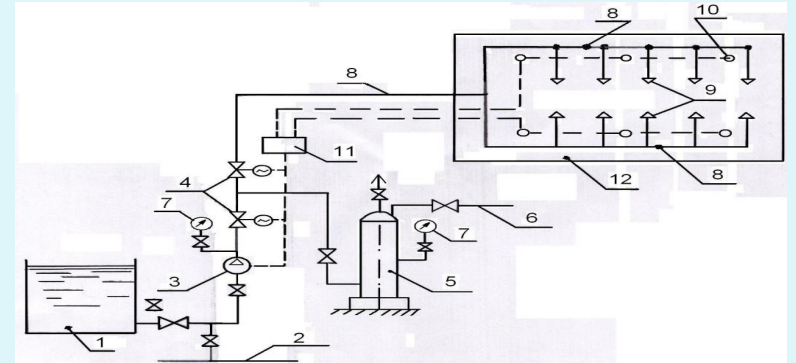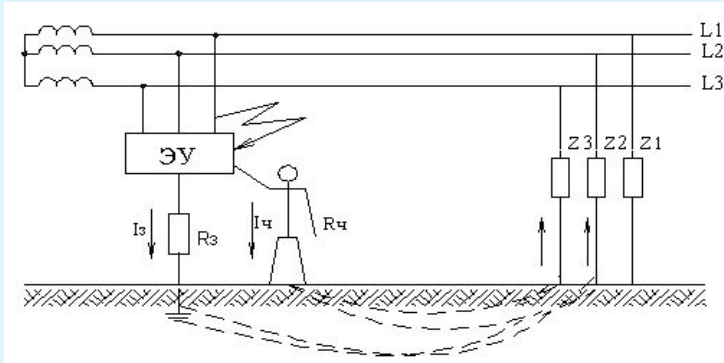

Меры предотвращения неисправностей ЭО накопительного рольганга


4	Участок рольгангов - накопителей		<p>Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью одной смены.</p> <p>При необходимости продолжения работы, при изменении условий работы или состава бригады распоряжение выдается заново.</p> <p>При перерывах в работе в течение дня повторный допуск осуществляется производителем работ.</p> <p>Распоряжение на работу отдается производителю работ и допускающему. Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению работника, выдающего распоряжение производиться по наряду.</p>
	<i>Со снятием напряжения</i>		
4.1.	Уход за щетками и коллекторами электродвигателей, замена щеток.	III	
4.2.	Замена и пополнение смазки в полшипниках	III	
4.3.	Проверка сопротивления изоляции электродвигателей с отсоединенными концами	III+IV	
4.4.	Ремонт и замена автоматических выключателей, рубильников, магнитных пускателей, реле, конечных выключателей и датчиков, переключателей, кнопок, электромагнитов, гибкой связи, клеммных коробок.	III+IV	
4.5.	Ревизия щитов, шкафов, пультов управления	III+IV	
4.6.	Работы в цепях электроприводов схем автоматики.	III+IV	
	<i>Без снятия напряжения</i>		
4.7.	Опробование режимов работы электроаппаратуры управления, пусковые и наладочные работы электрооборудования	III+IV	

Лист 1/1

Стр. №

Лист 1/1

Лист 1/1

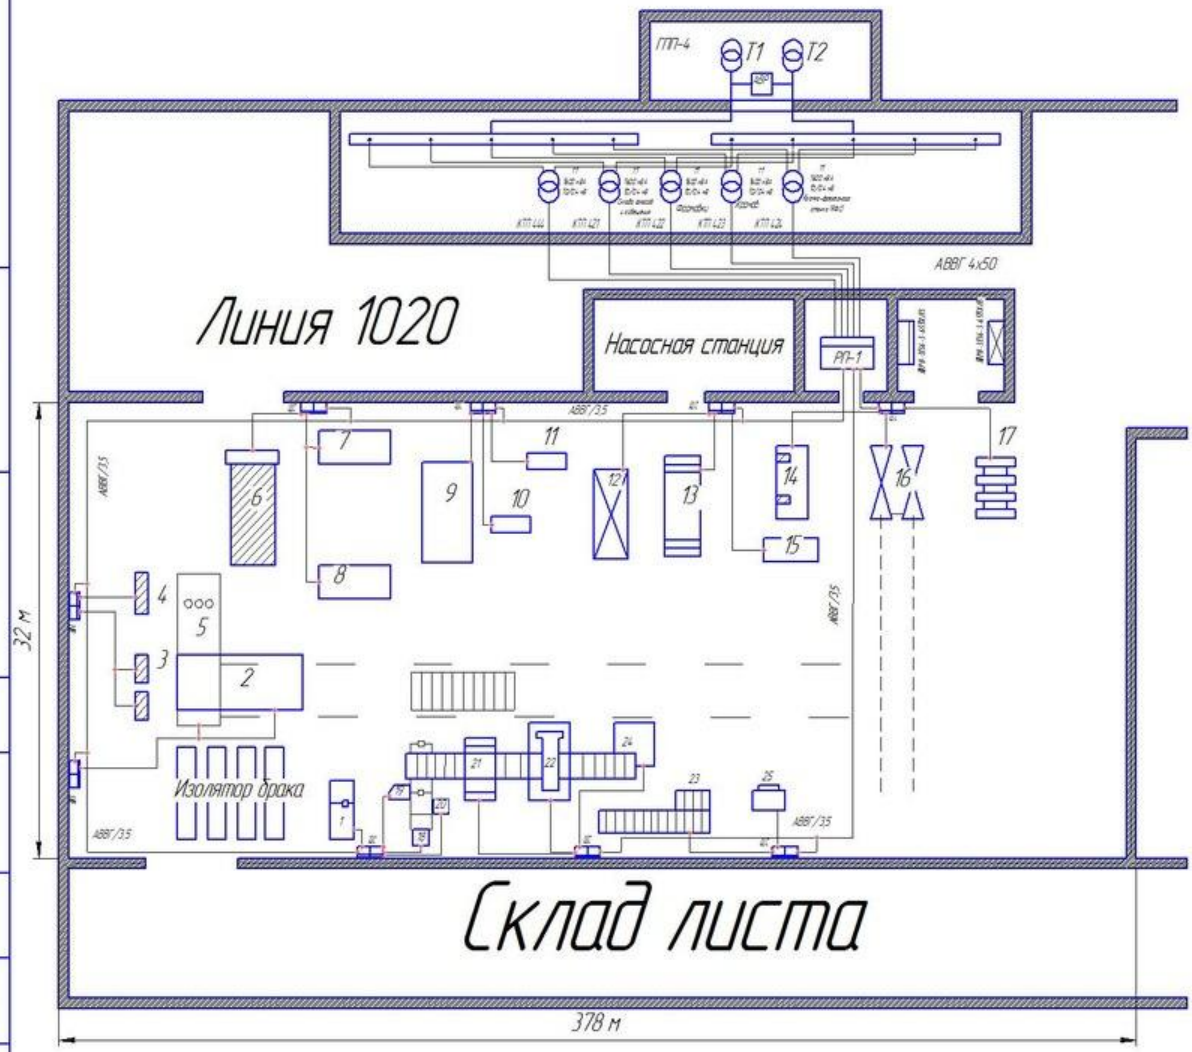

Формат	Лист	Лист	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				Документация		
	1			Передвижной рольганг №1	1	
	2			Рольганг приемный	1	
	3			МС № 1, 2	2	
	4			Нажмы	1	
	5			Листопроводчик с транспортной линией	1	
	6			Участок листопровальной машины	1	
	7, 8, 19, 20			Участок приварки планок	4	
	9			Участок краешкоправильного станка	1	
	10, 11			Пресс подгибки краешков	2	
	12			Пресс предварительной формовки	1	
	13			Пресс окончательной формовки	1	
	14			Участок клейножки рулонов 1-317521С6	1	
	15			Передвижной рольганг №2	1	
	16			Рольганг-накопитель	1	
	17			Передвижной рольганг №3	1	
	18			Листопроводчик с транспортной линией	1	
	21			Участок краешкофрезерной установки	1	
	22			Участок пресса подгибки краешков	1	
	23, 24			Участок пресса шаговой формовки	2	
	25			Передаточная тележка № 1	1	


Имя	Лист	№ докум	Лист	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разработ		Гусев МС					
Проб.		Ильина Л.Т.					
Т.контр.		Ермолов А.В.					
Реценз.		Козлова Т.С.					
Инж.		Азарова Д.А.					

План расположения электрооборудования и прокладки электрических сетей

Лист 1/1

КОМПАС-3D V13 Home (C) 2010 КОМПАС-3D V13. Все права защищены. Вектор. Имя: № 1/1. Дата: № 1/1. Лист: и дата. Не для коммерческого использования

200-240 V 1/3 AC
 100-140 V 1/5 AC
 100-000 V 1/3 AC

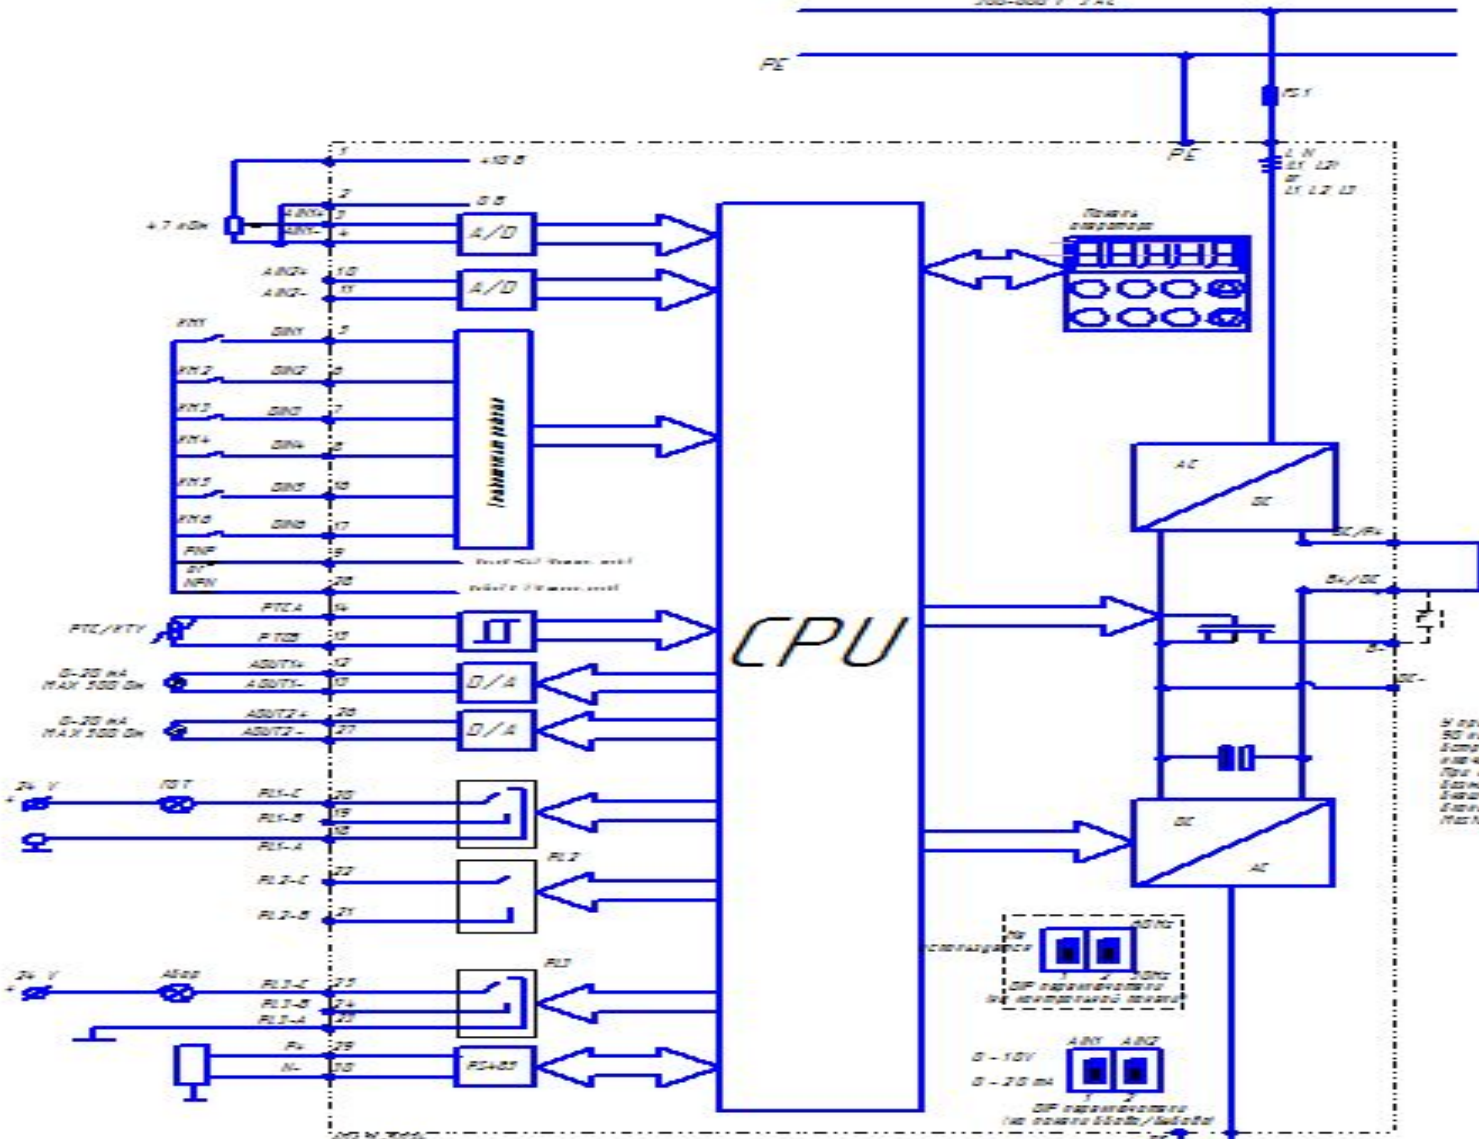

В разъемы 20 и 24
 подключаются
 реле с номиналом
 100 В 10 А
 Для подключения
 реле необходимо
 использовать
 клеммы разъемов
 18-19 и 22-23



Обозначение	Назначение
A/D	аналоговый преобразователь
AN1 и AN2	аналоговый вход
DN1 - DN2	цифровой вход
PTC	термодатчик
ADDT1 и ADDT2	цифровой выход
RL1 - RL2	реле
PCU	микроконтроллер
PCY	оптоэлектронный выключатель
AC и DC	блок питания

ИТ 17 02 11 00 000 00 32			
№ п/п	Исполнитель	№ п/п	Дата-время подписания
1	Иванов И.И.	1	11.02.2024 11:00
2	Петров П.П.	2	11.02.2024 11:00
3	Сидоров С.С.	3	11.02.2024 11:00
4	Кузнецов К.К.	4	11.02.2024 11:00
5	Лебедев Л.Л.	5	11.02.2024 11:00
6	Земсков З.З.	6	11.02.2024 11:00
7	Иванов И.И.	7	11.02.2024 11:00
8	Петров П.П.	8	11.02.2024 11:00
9	Сидоров С.С.	9	11.02.2024 11:00
10	Кузнецов К.К.	10	11.02.2024 11:00
11	Лебедев Л.Л.	11	11.02.2024 11:00
12	Земсков З.З.	12	11.02.2024 11:00
13	Иванов И.И.	13	11.02.2024 11:00
14	Петров П.П.	14	11.02.2024 11:00
15	Сидоров С.С.	15	11.02.2024 11:00
16	Кузнецов К.К.	16	11.02.2024 11:00
17	Лебедев Л.Л.	17	11.02.2024 11:00
18	Земсков З.З.	18	11.02.2024 11:00
19	Иванов И.И.	19	11.02.2024 11:00
20	Петров П.П.	20	11.02.2024 11:00
21	Сидоров С.С.	21	11.02.2024 11:00
22	Кузнецов К.К.	22	11.02.2024 11:00
23	Лебедев Л.Л.	23	11.02.2024 11:00
24	Земсков З.З.	24	11.02.2024 11:00
25	Иванов И.И.	25	11.02.2024 11:00
26	Петров П.П.	26	11.02.2024 11:00
27	Сидоров С.С.	27	11.02.2024 11:00
28	Кузнецов К.К.	28	11.02.2024 11:00
29	Лебедев Л.Л.	29	11.02.2024 11:00
30	Земсков З.З.	30	11.02.2024 11:00

