


Исполнительная схема пожарной сигнализации 5 эт ЗАО ПСТ «Подряд» прибор №85

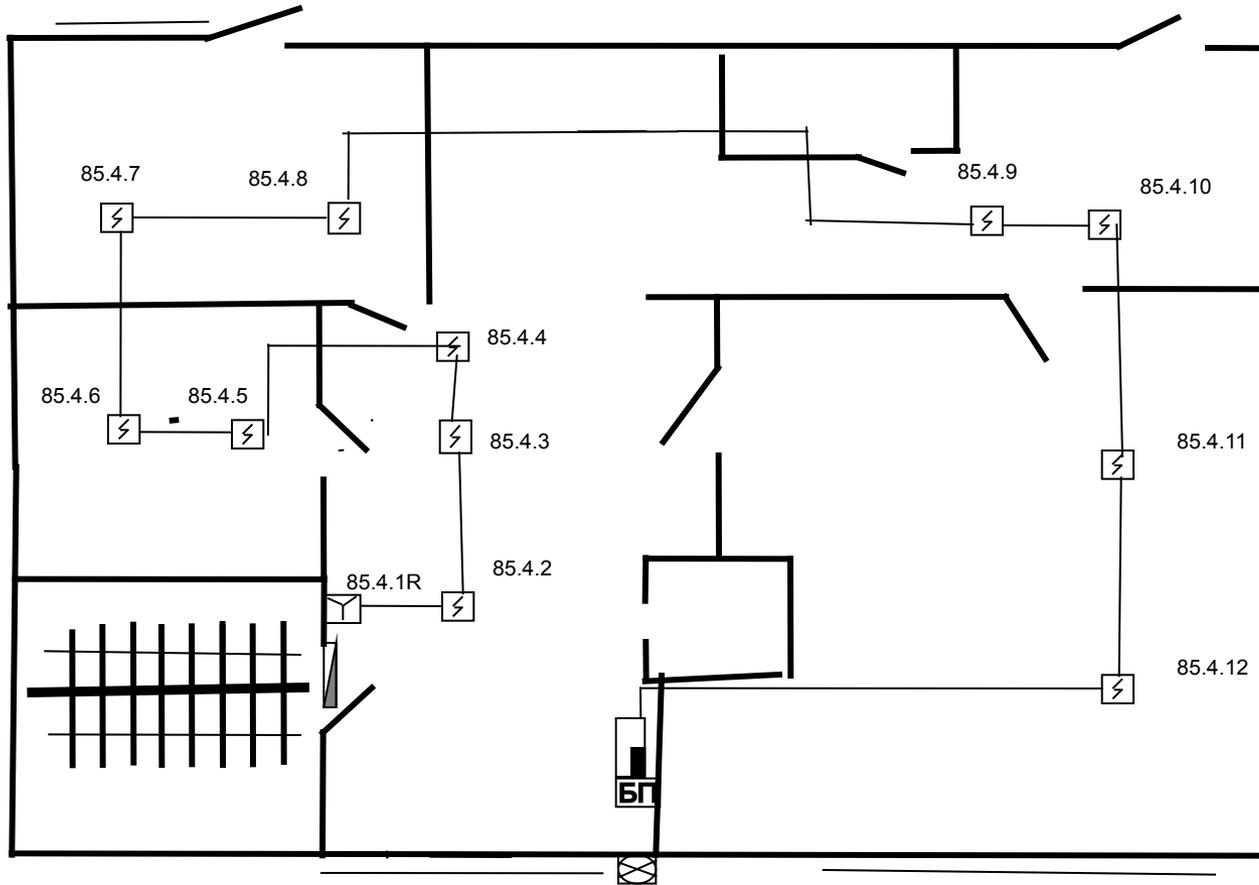

- 
Прибор приемно-контрольный С2000-4 - 1 шт
- 
Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 - 10 шт
- 
Светозвуковое устройство Маяк-12К - 1 шт
- 
Бесперебойный блок питания 12 В. - 1 шт.
- 
Извещатель пожарный ручной ИП513-10 -1шт.
- 
Табло «Выход» со звуком – 1шт.

— Лучи пожарной сигнализации

85.4. Пожарная сигнализация