

## Обоснование норм СП 4.13130.2013

Справочно: выемка из СП 4.13130.2013


\* - п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.


\*\* - п. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

### В настоящее время

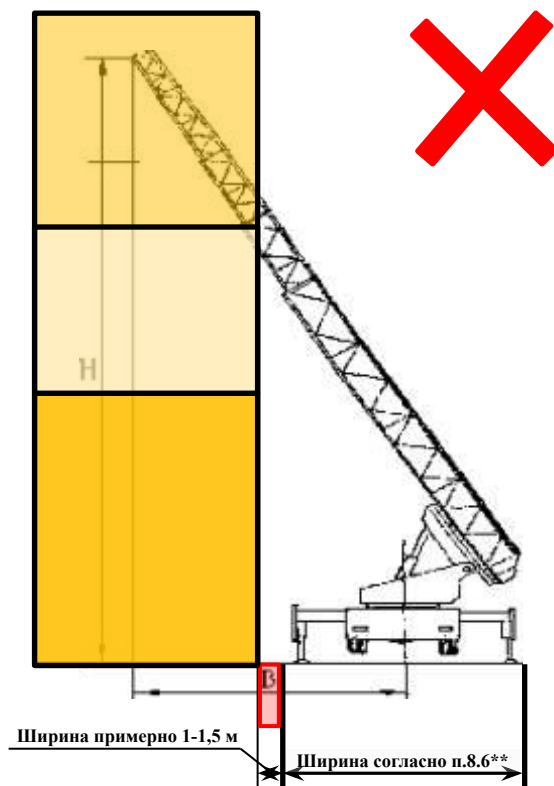

### Как должно быть

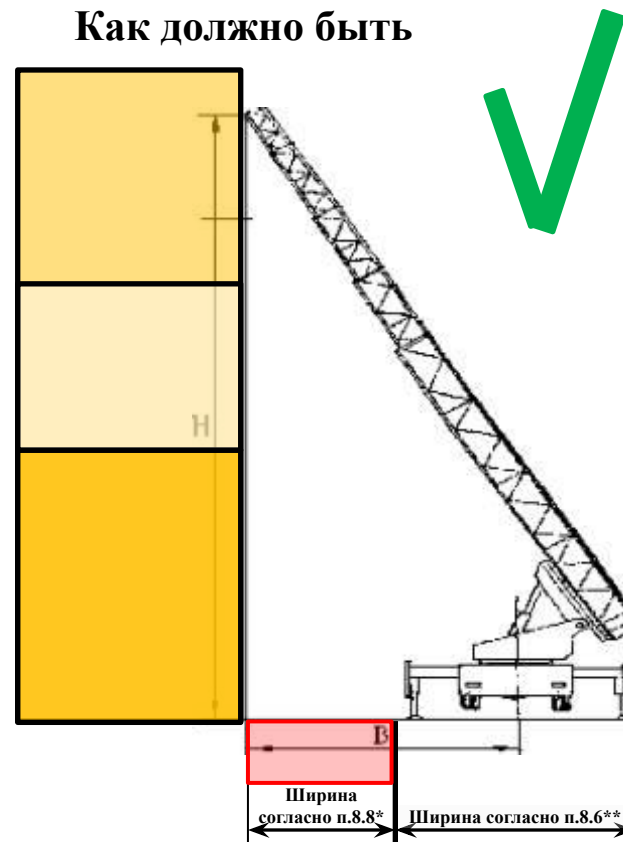


Справочно: выемка из СП 4.13130.2013

\* - п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

\*\* - п. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

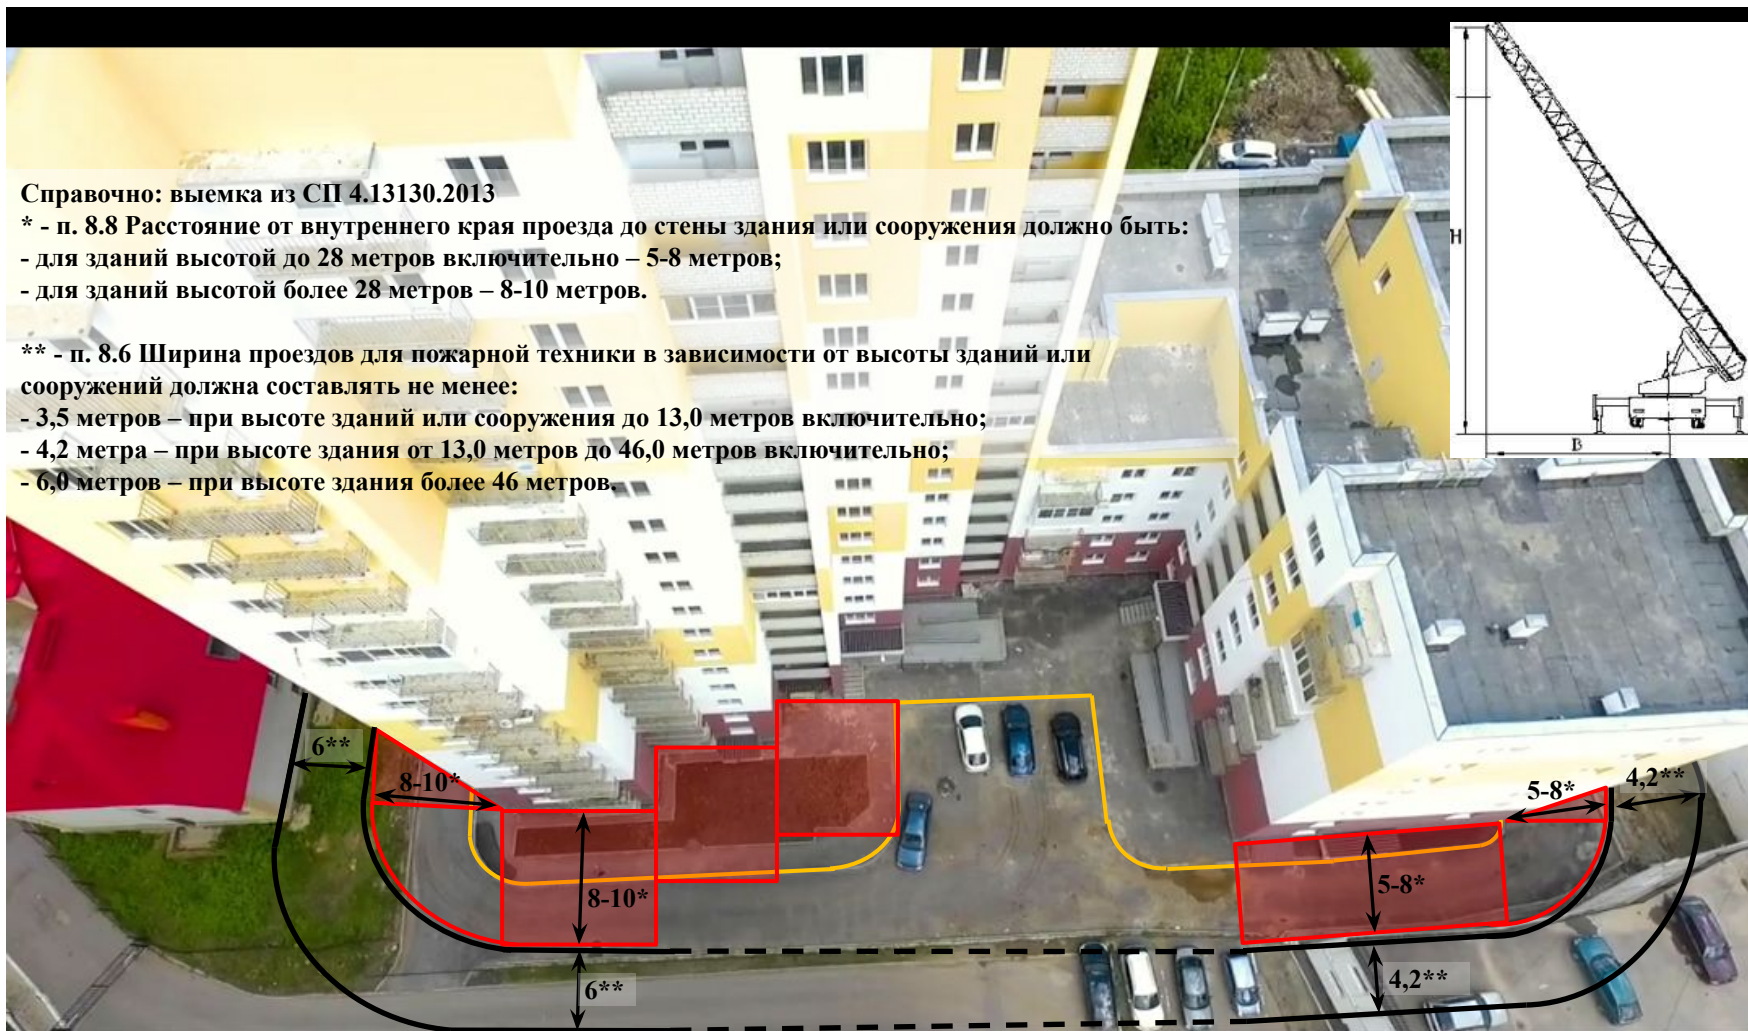



Справочно: выемка из СП 4.13130.2013

\* - п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.






\*\* - п. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:

- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.












## Схема участка МКД Одесская 3Д и примыкающих к нему соседних участков

-  - насосная станция
-  - незарегистрированное двух-этажное строение типа «сторожка»
-  - подземный резервуар
-  - территория Водоканала
-  - территория МКД Одесская 3Д



## Проект межевания, предлагаемый администрацией МО «Город Саратов»

-  - насосная станция
-  - территория Водоканала
-  - территория МКД Одесская 3Д
-  - территория гостиницы
-  - муниципальная территория совместного пользования
-  - муниципальная территория

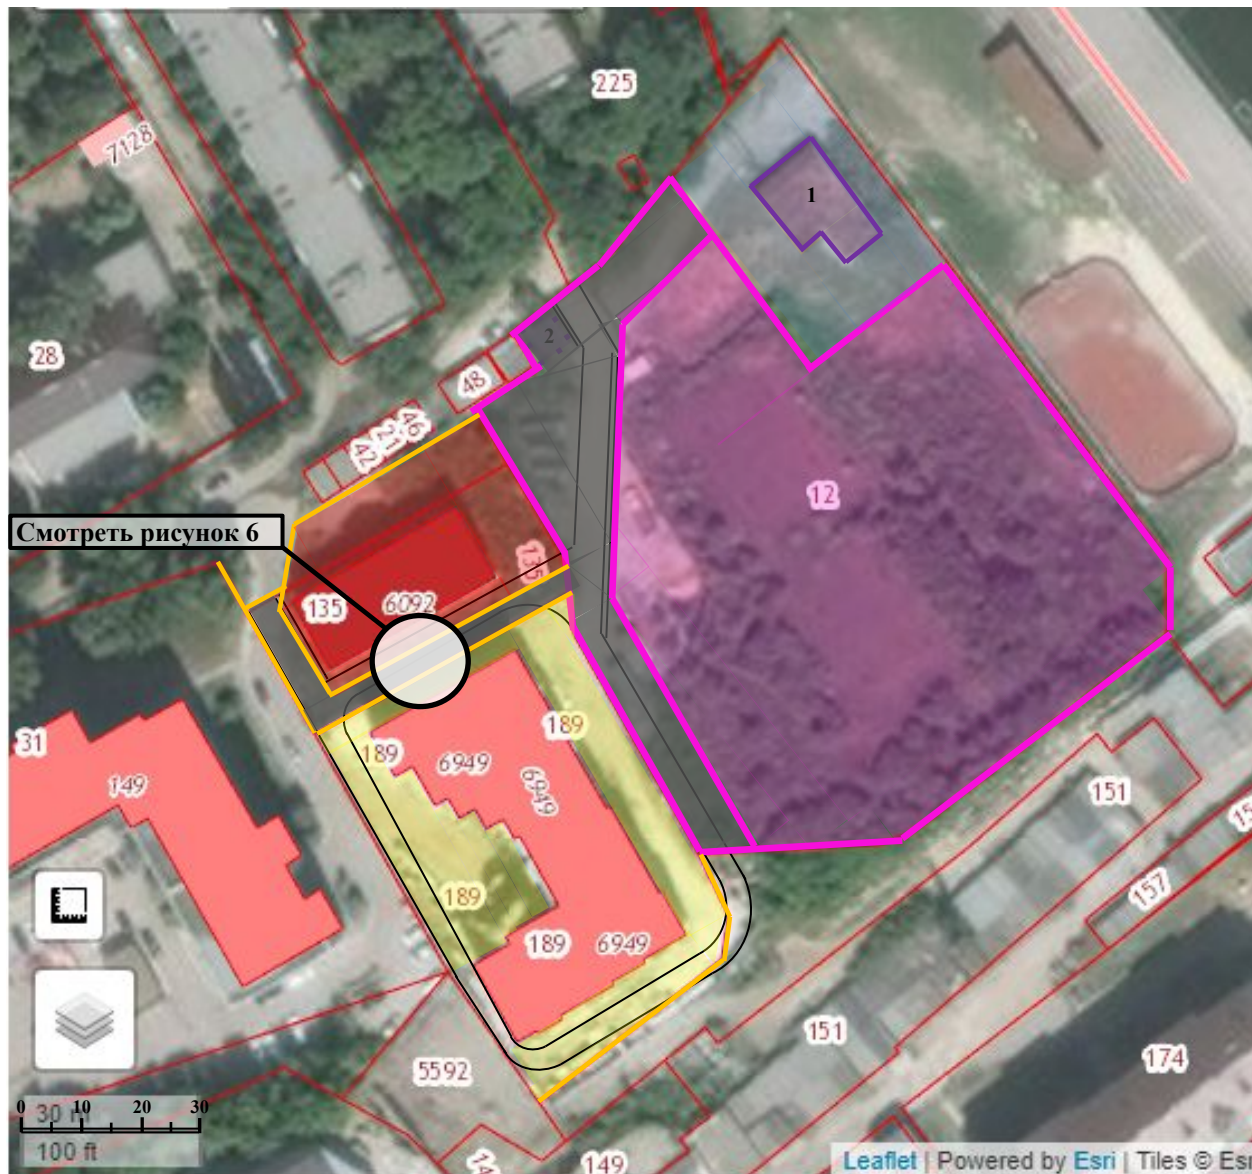

## Пояснение по границам участков между МКД и гостиницей согласно требований норм СП 4.13130.2013

Справочно: выемка из СП 4.13130.2013

\* - п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:

- для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров;
- для зданий высотой более 28 метров – 8-10 метров.

\*\* - п. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:




- 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
- 4,2 метра – при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
- 6,0 метров – при высоте здания более 46 метров.

Предложение администрации МО «Города Саратова» не отвечает требованиям норм СП 4.13130.2013 и всего лишь узаконивает стоящий в настоящее время забор

### Предложение администрации МО «Города Саратова»

### Предложение жителей МКД Одесская 3Д

#### В настоящее время

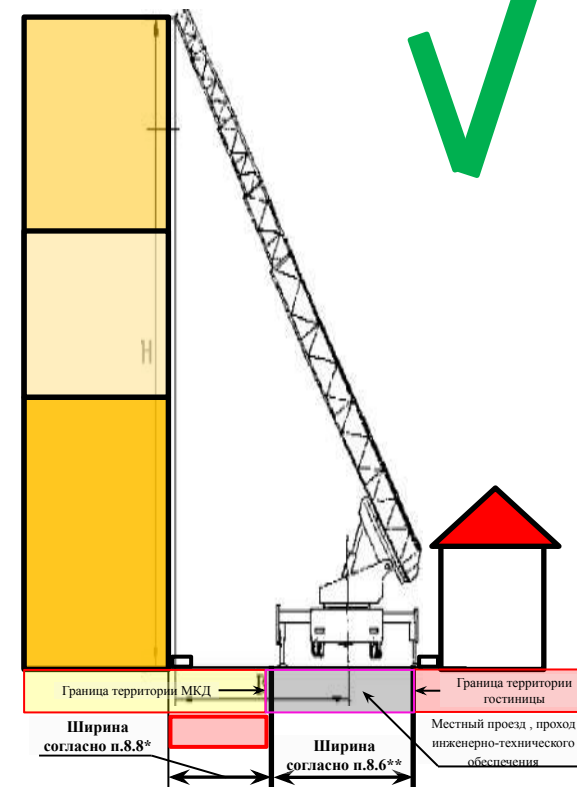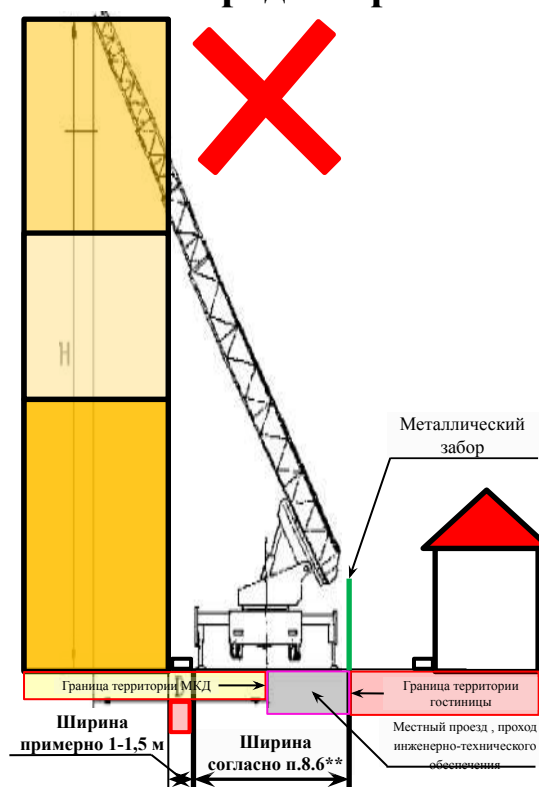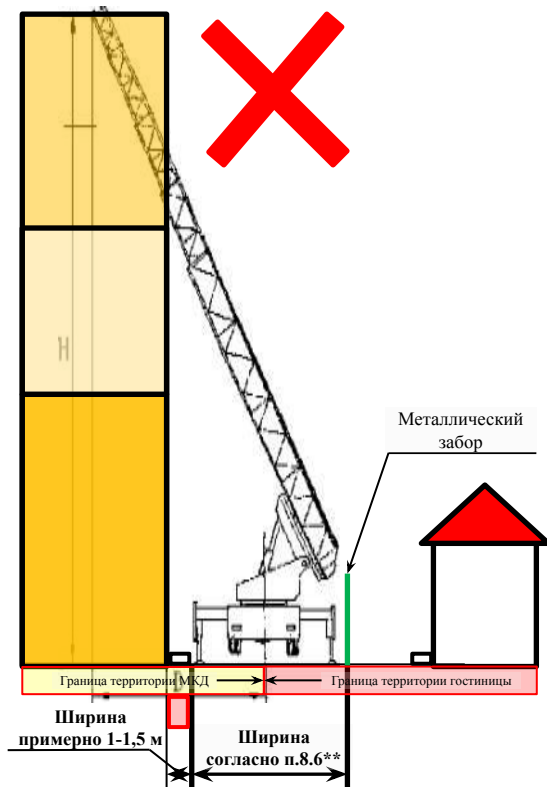



## Расчет нормативного размера земельного участка МКД Одесская 3Д согласно свода правил СП 30-101-98

- насосная станция
- территория Водоканала
- территория МКД Одесская 3Д в настоящее время
- территория МКД Одесская 3Д согласно свода правил СП 30-101-98
- территория гостиницы
- муниципальная территория совместного пользования
- муниципальная территория

На этапах проектирования и строительства МКД Одесская 3Д грубейше нарушены размеры придомовой территории.

### В соответствии с:


- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 1998 г. № 369 "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах", а также в соответствии с нормами Федерального закона "О товариществах собственников жилья";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1223 "Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах;







- свода Правил по проектированию и строительству СП 30-101-98 "Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах"

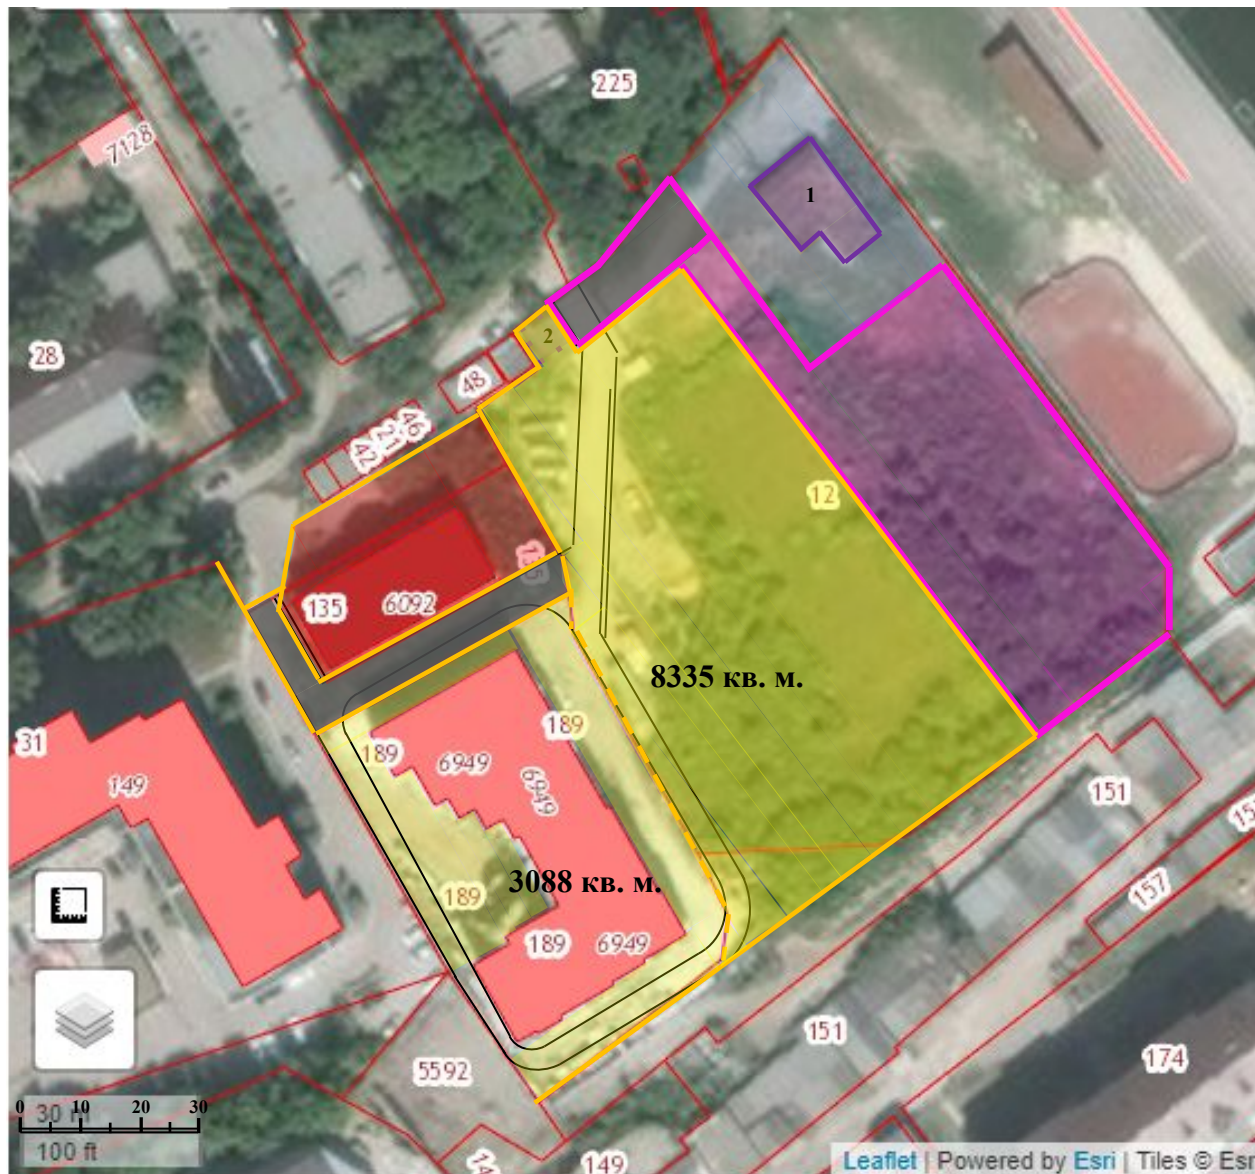**размер территории МКД Одесская 3Д должен составлять 8335 кв.м.**

**По факту в настоящее время размер территории МКД Одесская 3Д составляет 3088 кв.м.**



## Проект межевания, предлагаемый инициативной группой МКД Одесская 3Д

-  - насосная станция
-  - территория Водоканала
-  - территория МКД Одесская 3Д
-  - территория гостиницы
-  - муниципальная территория совместного пользования
-  - муниципальная территория

