


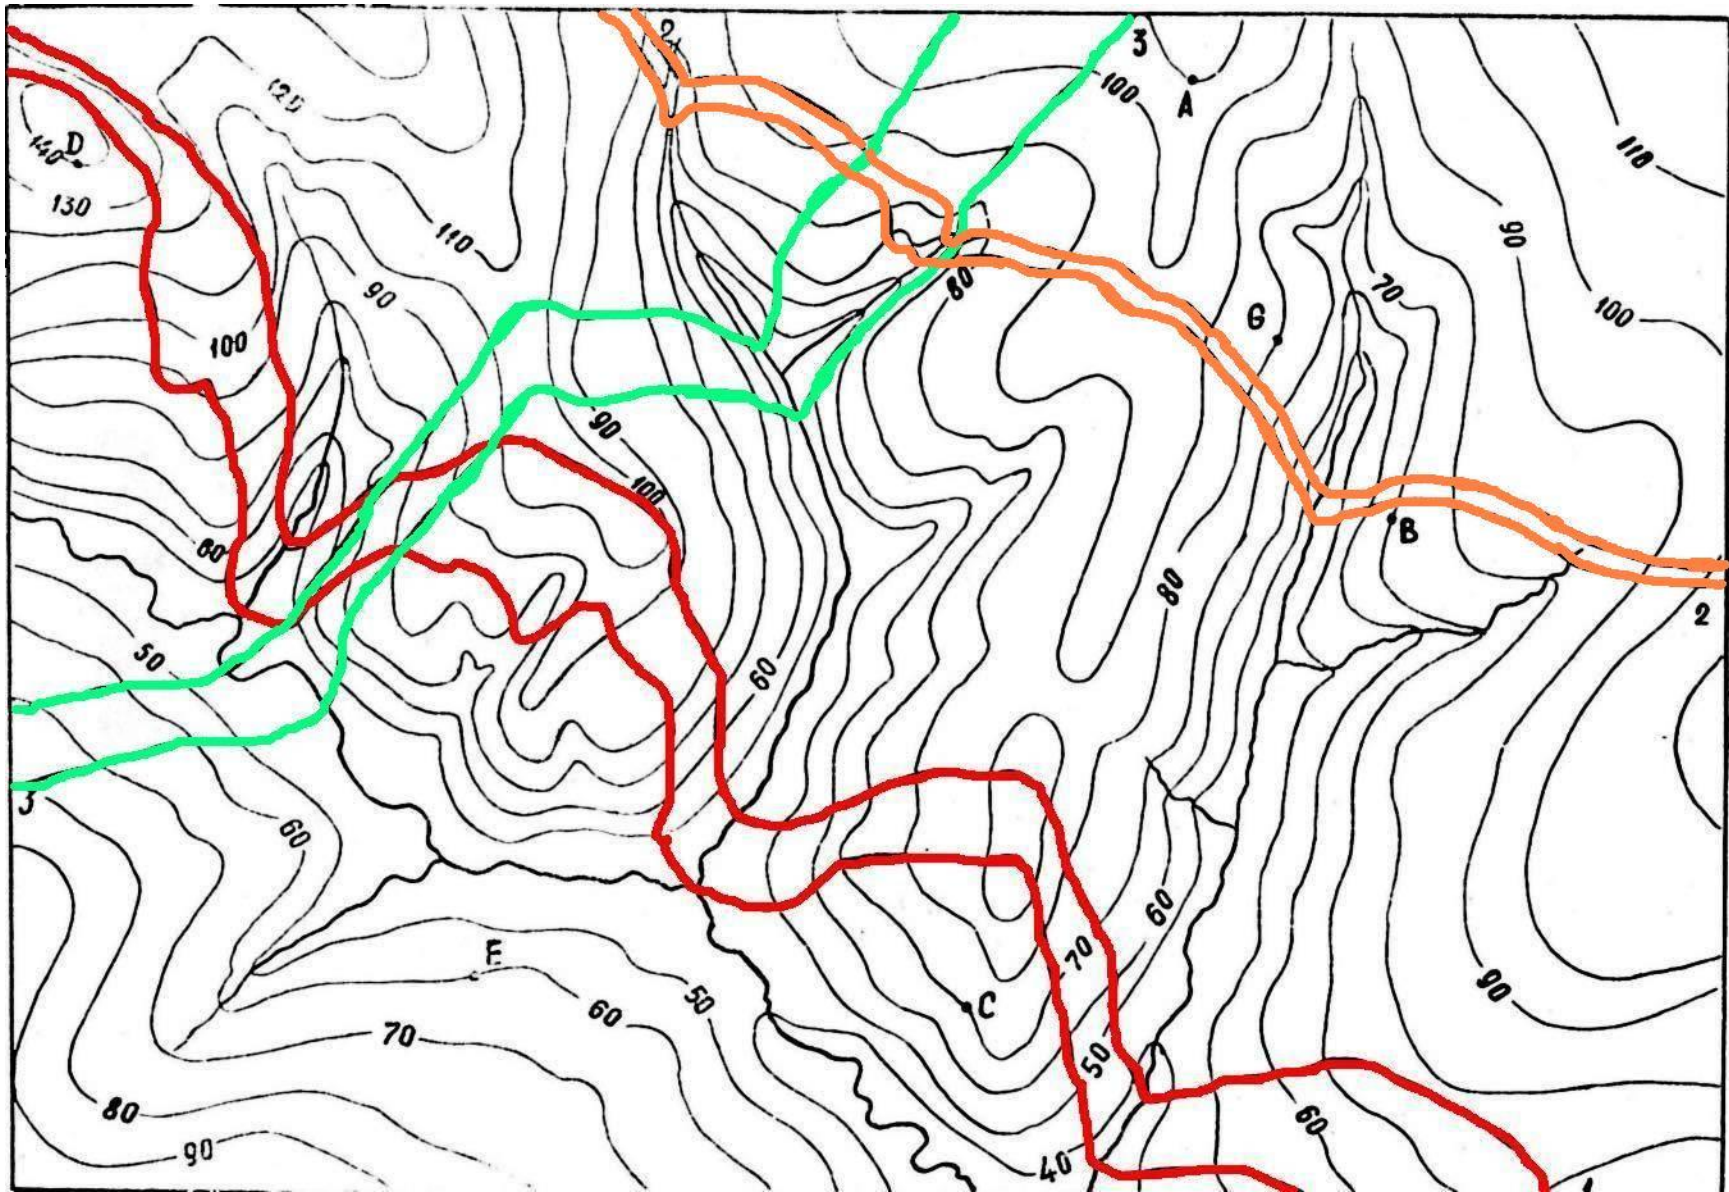



Условные обозначение


-  1-й пласт
-  2-й пласт
-  3-й пласт


Сечение горизонталей через 10 м






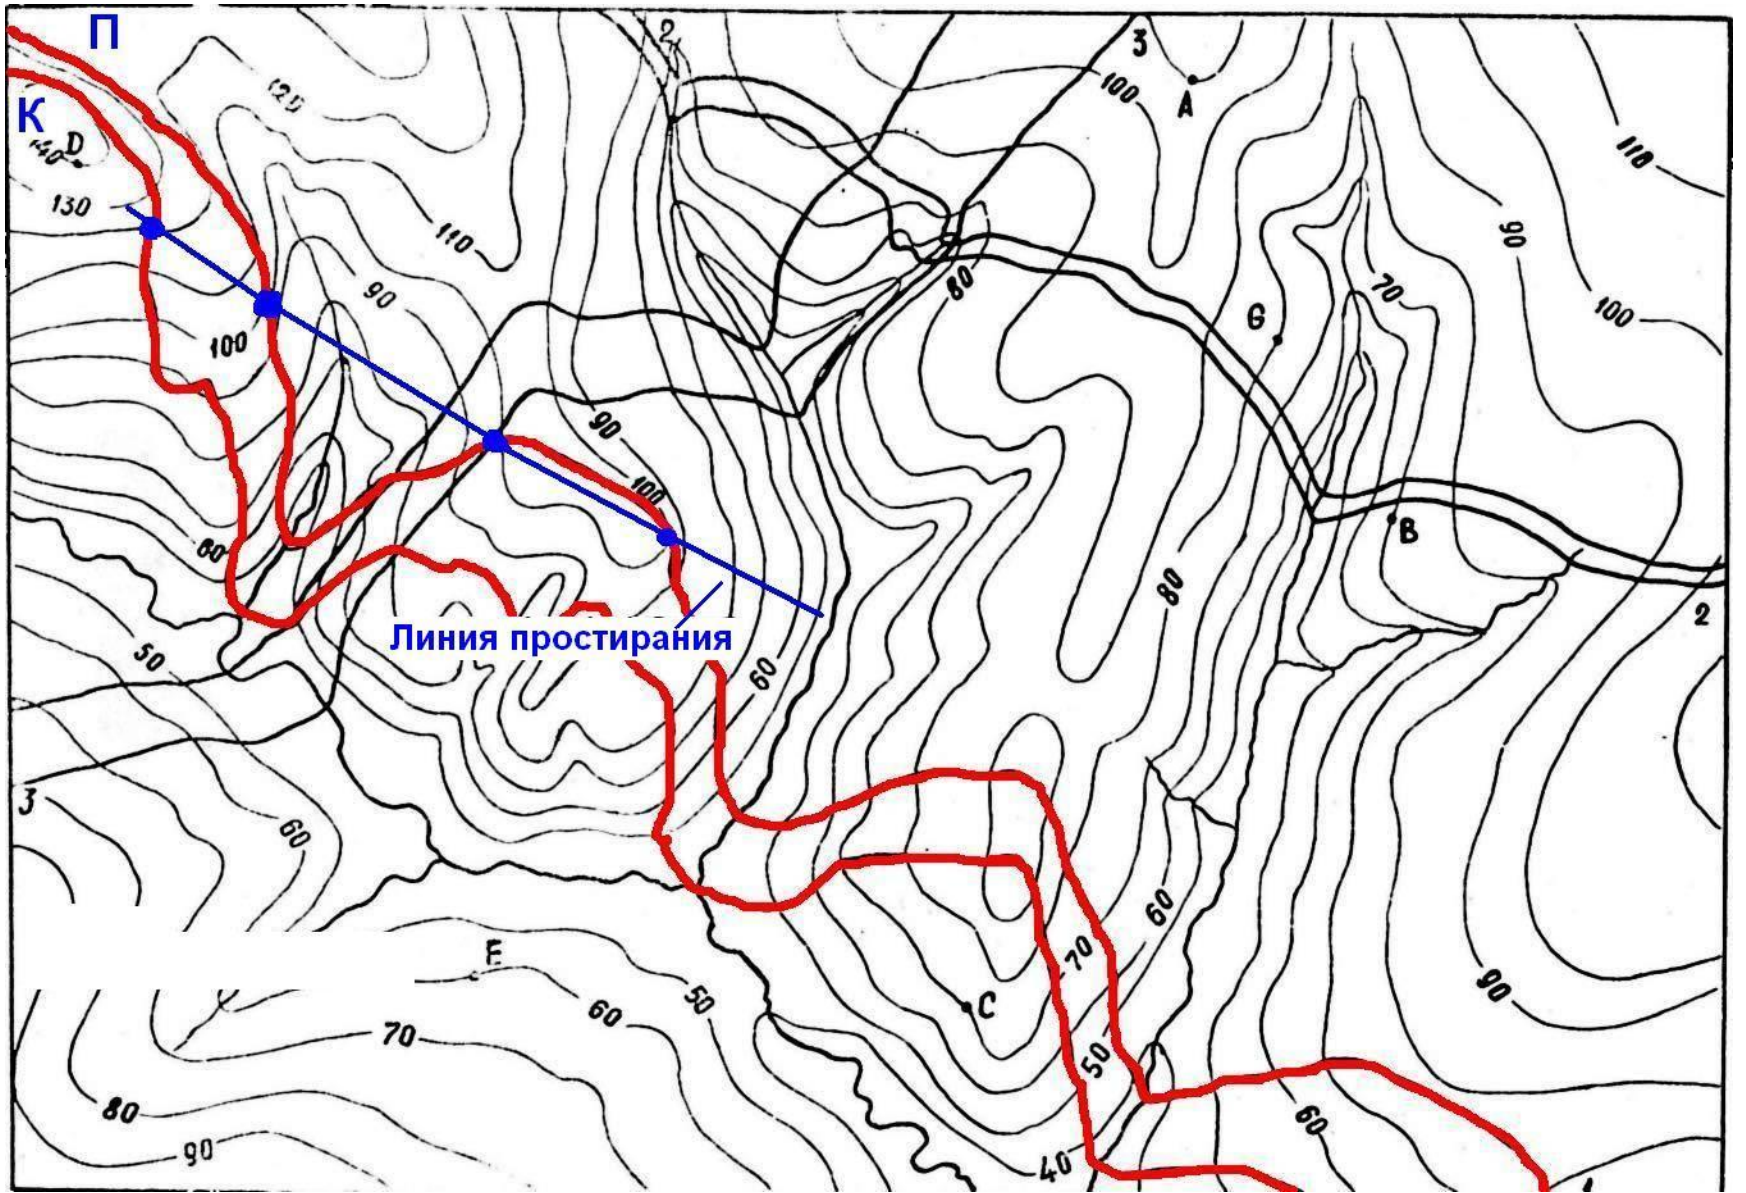

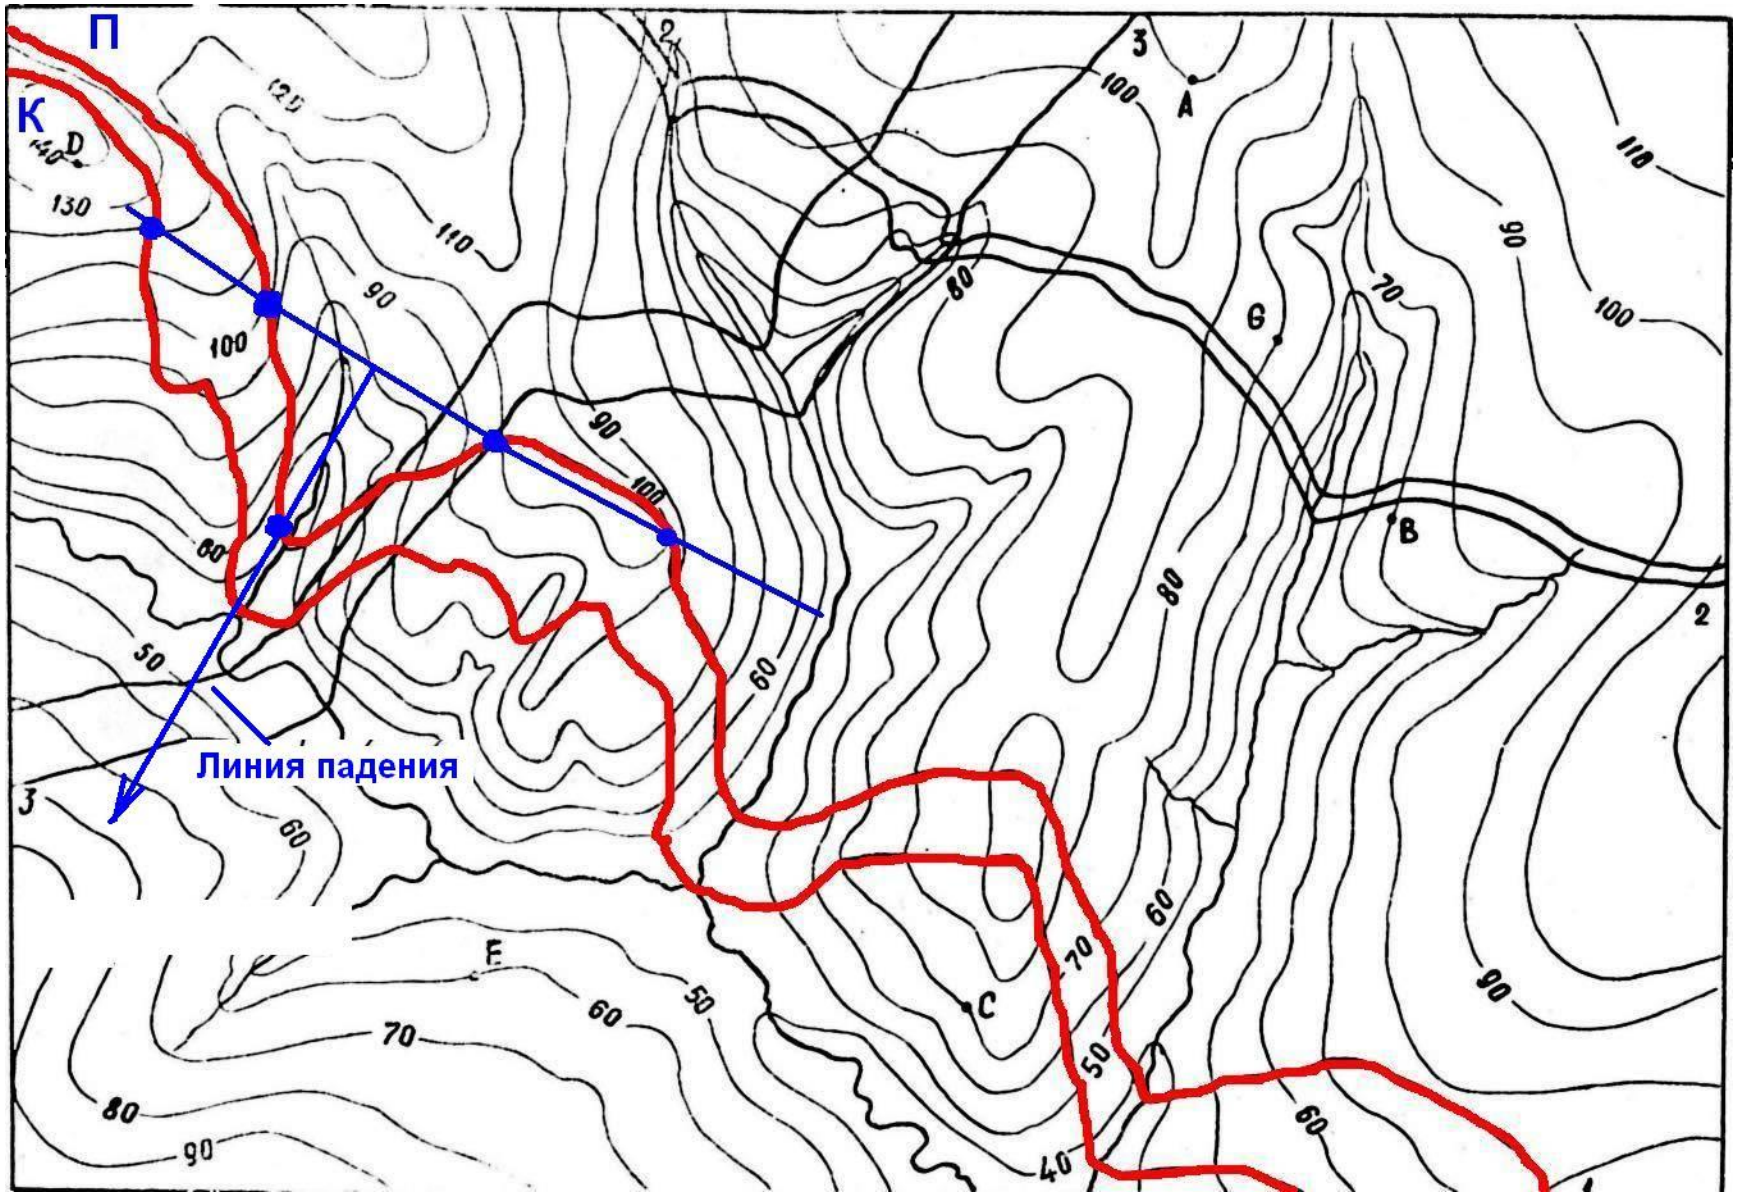

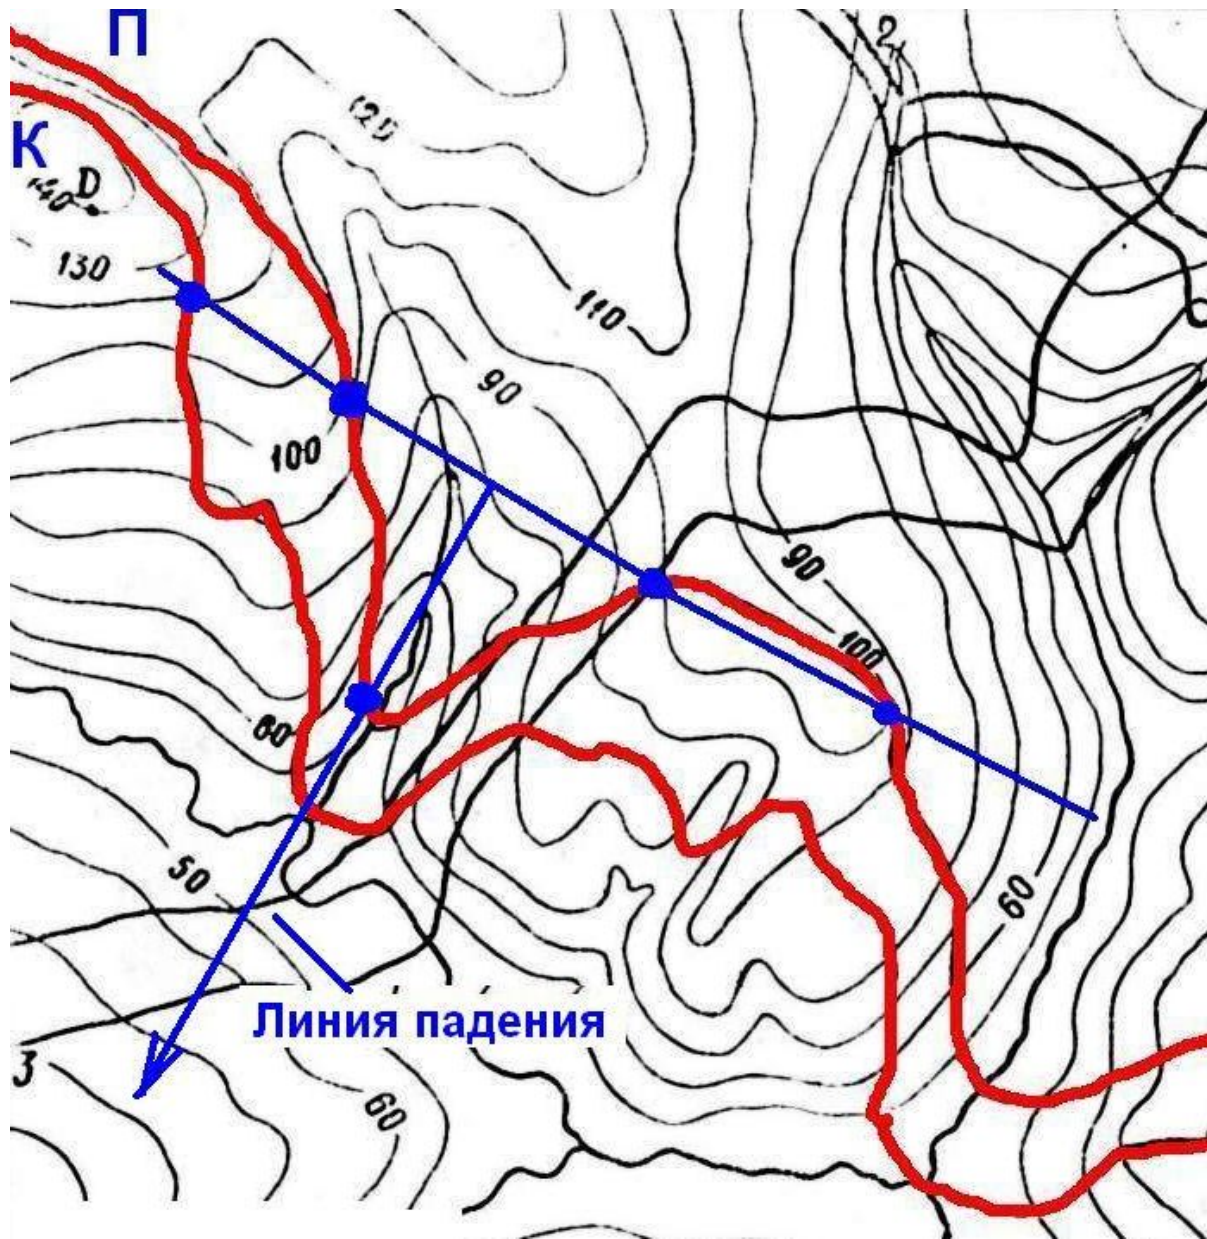

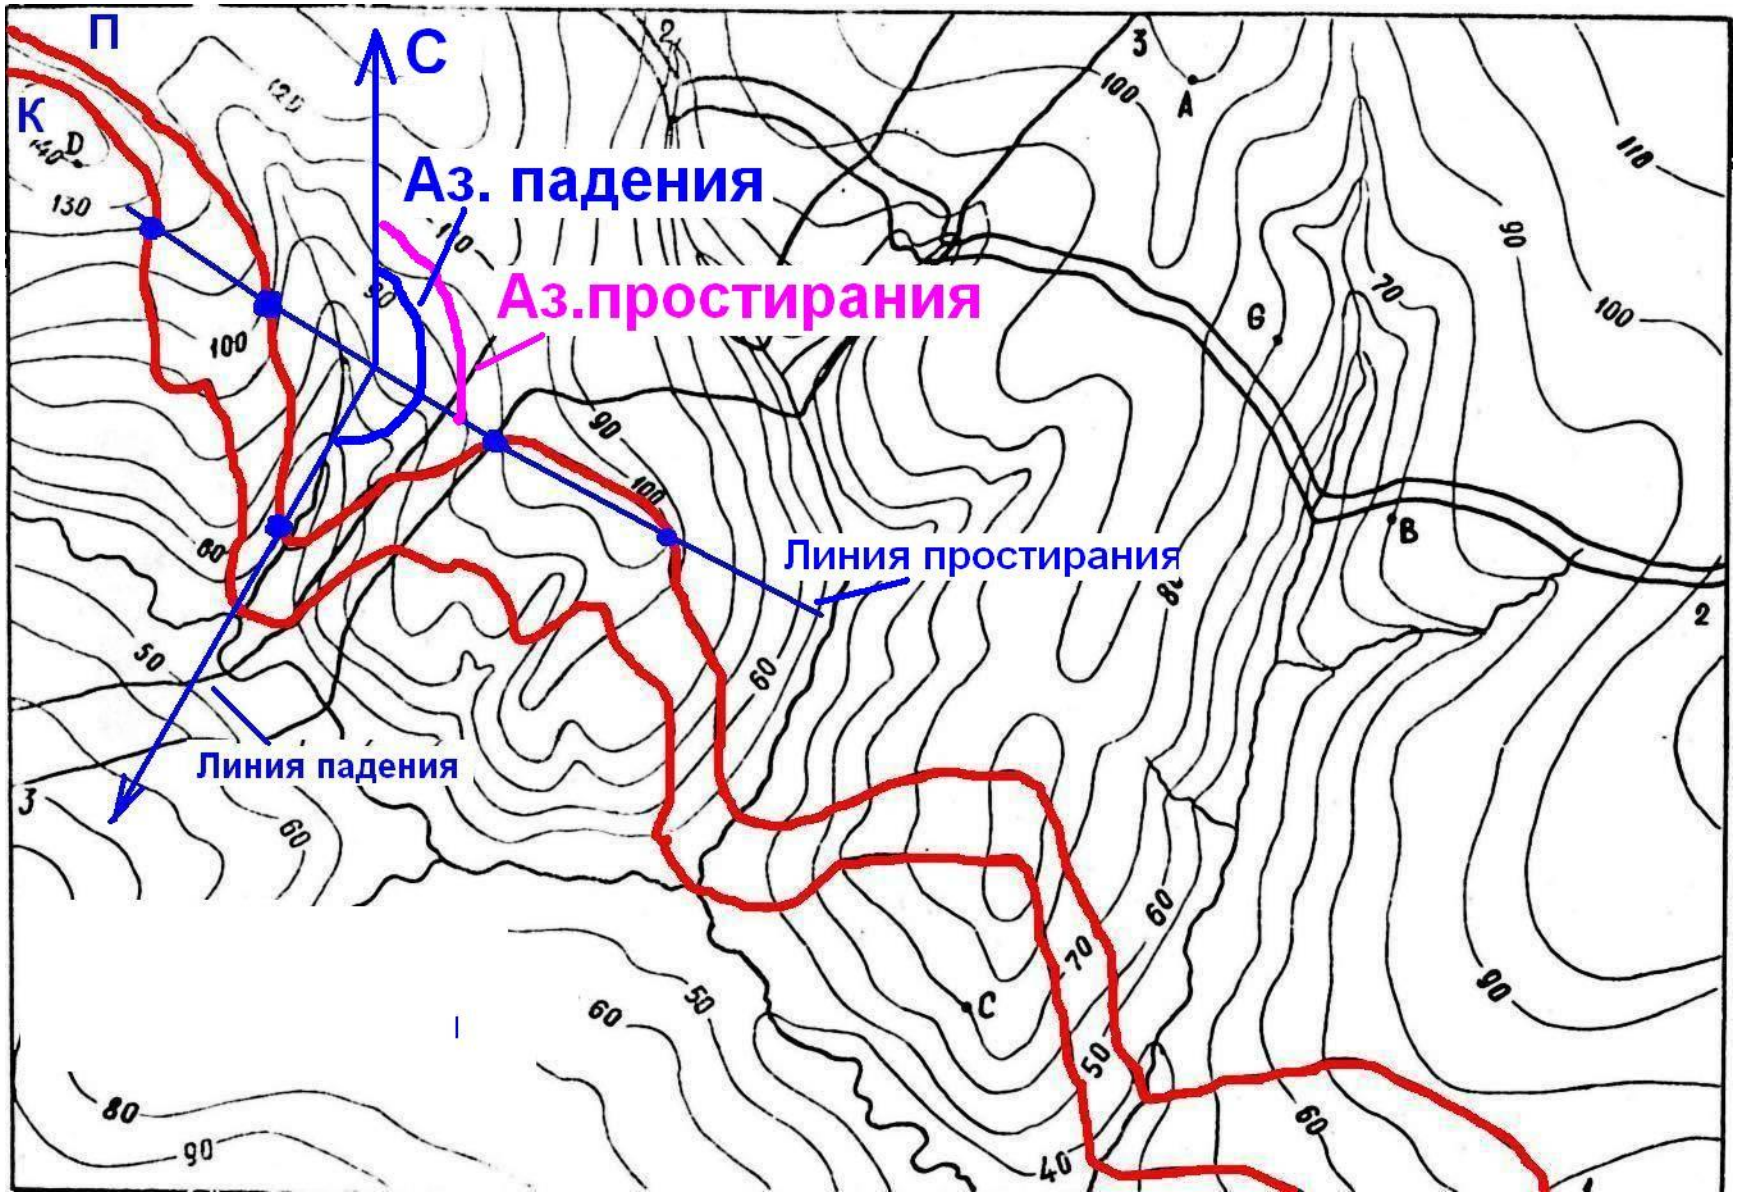



П

С

Аз. падения

Аз. простираания

Линия простираания

Линия падения

К

А

3


3


3








По линии выхода подошвы  
превышение абс. отметок  
линии простираия и линии  
падения = 50 м (100-50).  
В масштабе карты это 1 см.  
Отложить 1 см по линии  
простираия от точки А.  
∠ — Угол падения

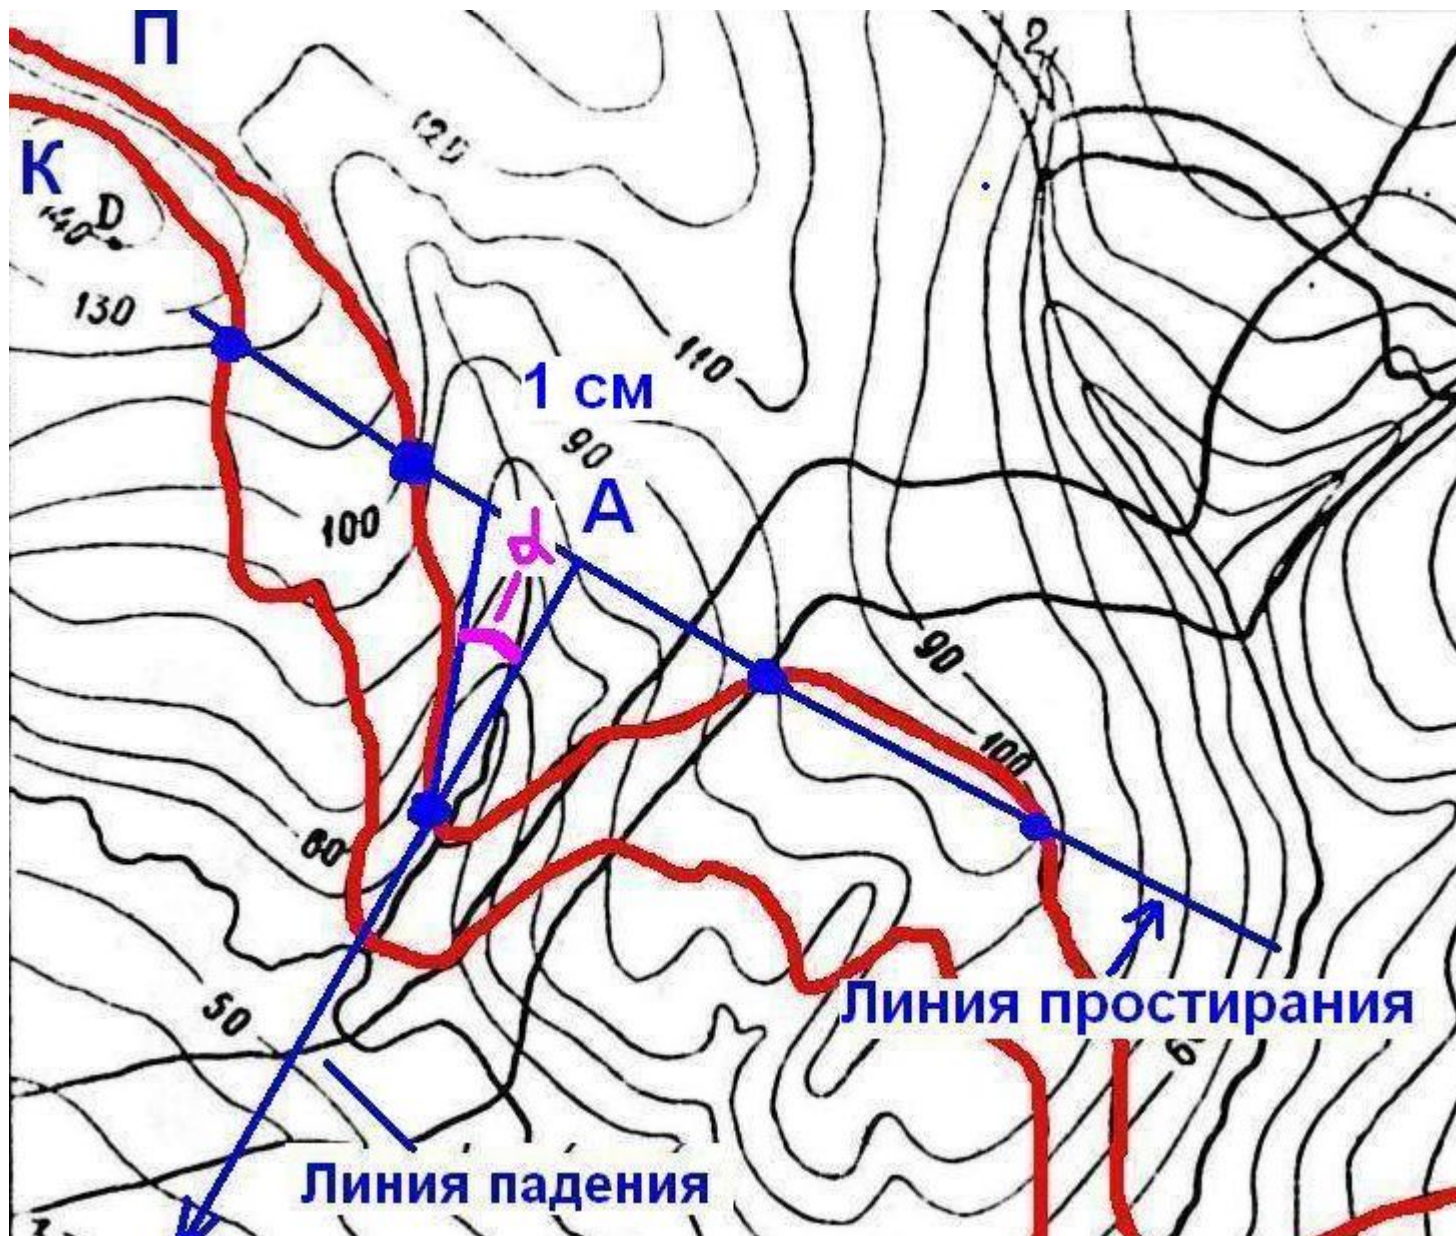

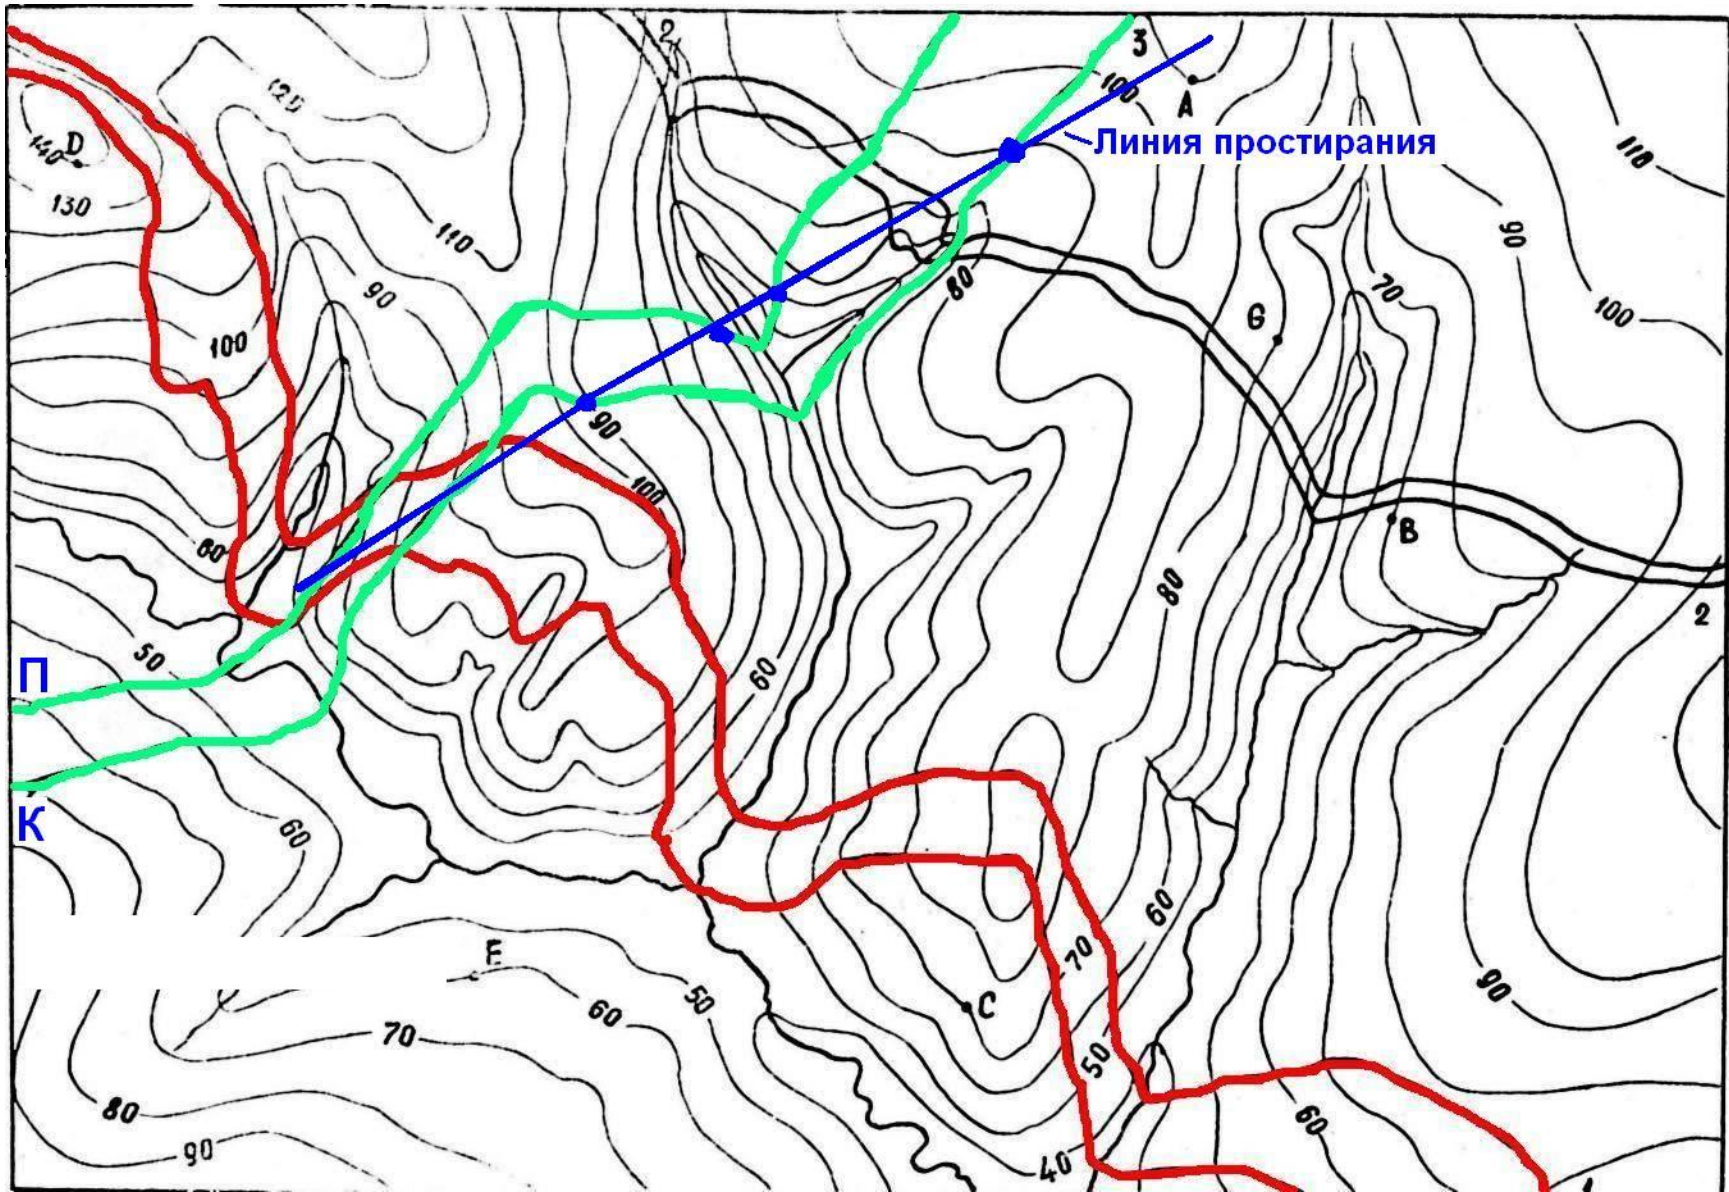


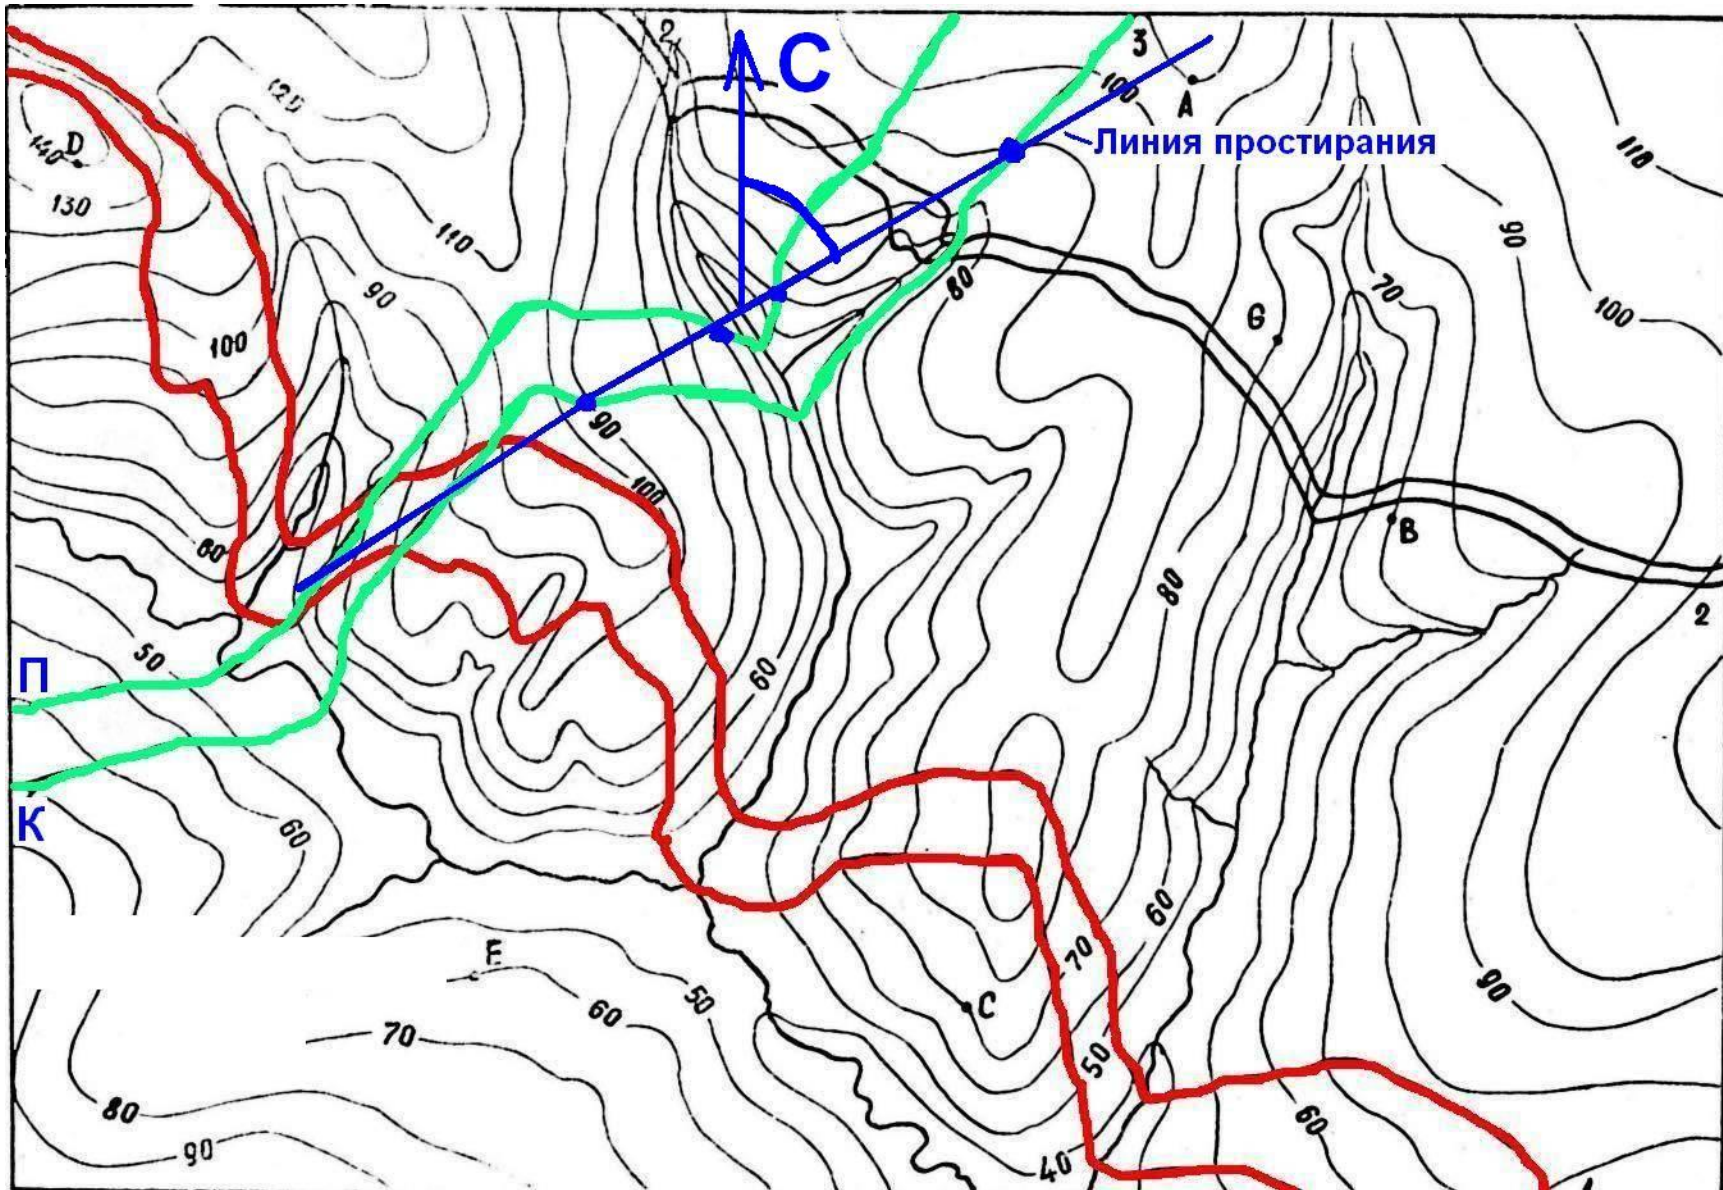

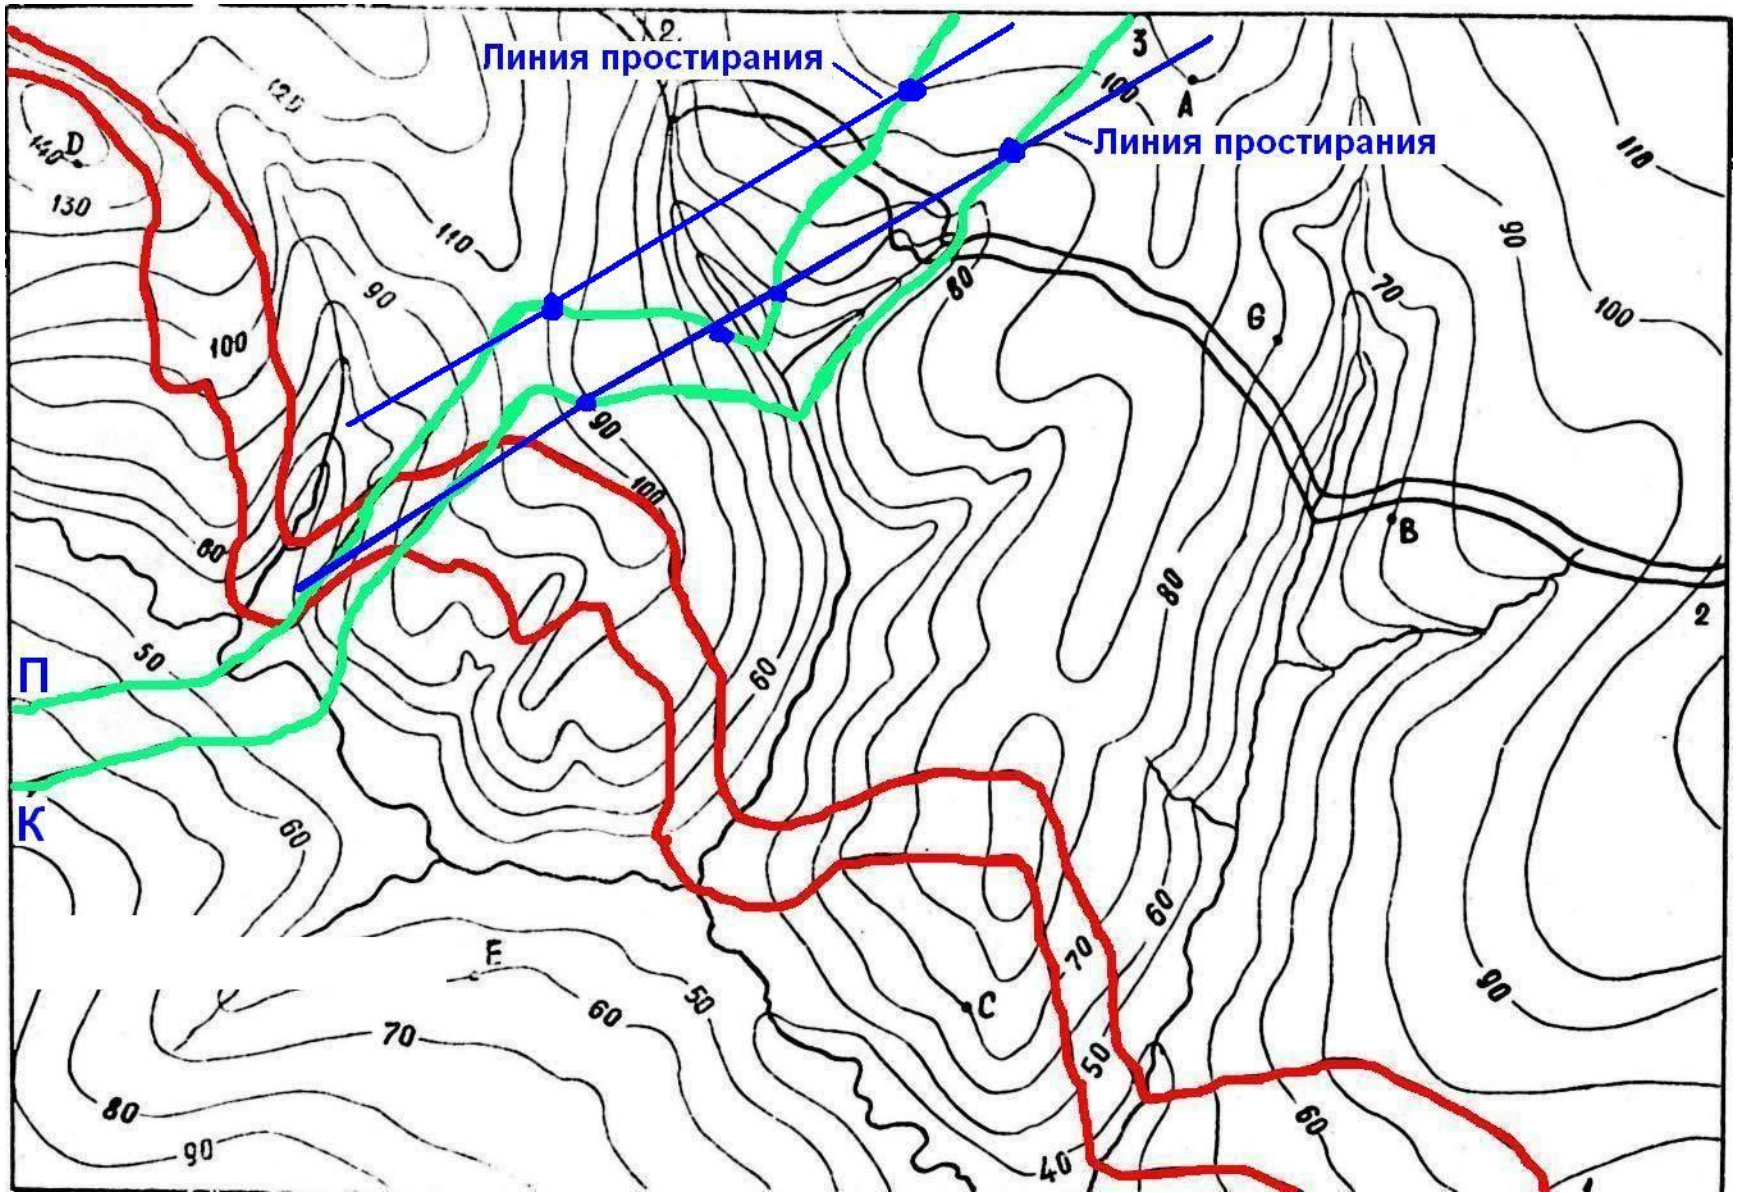


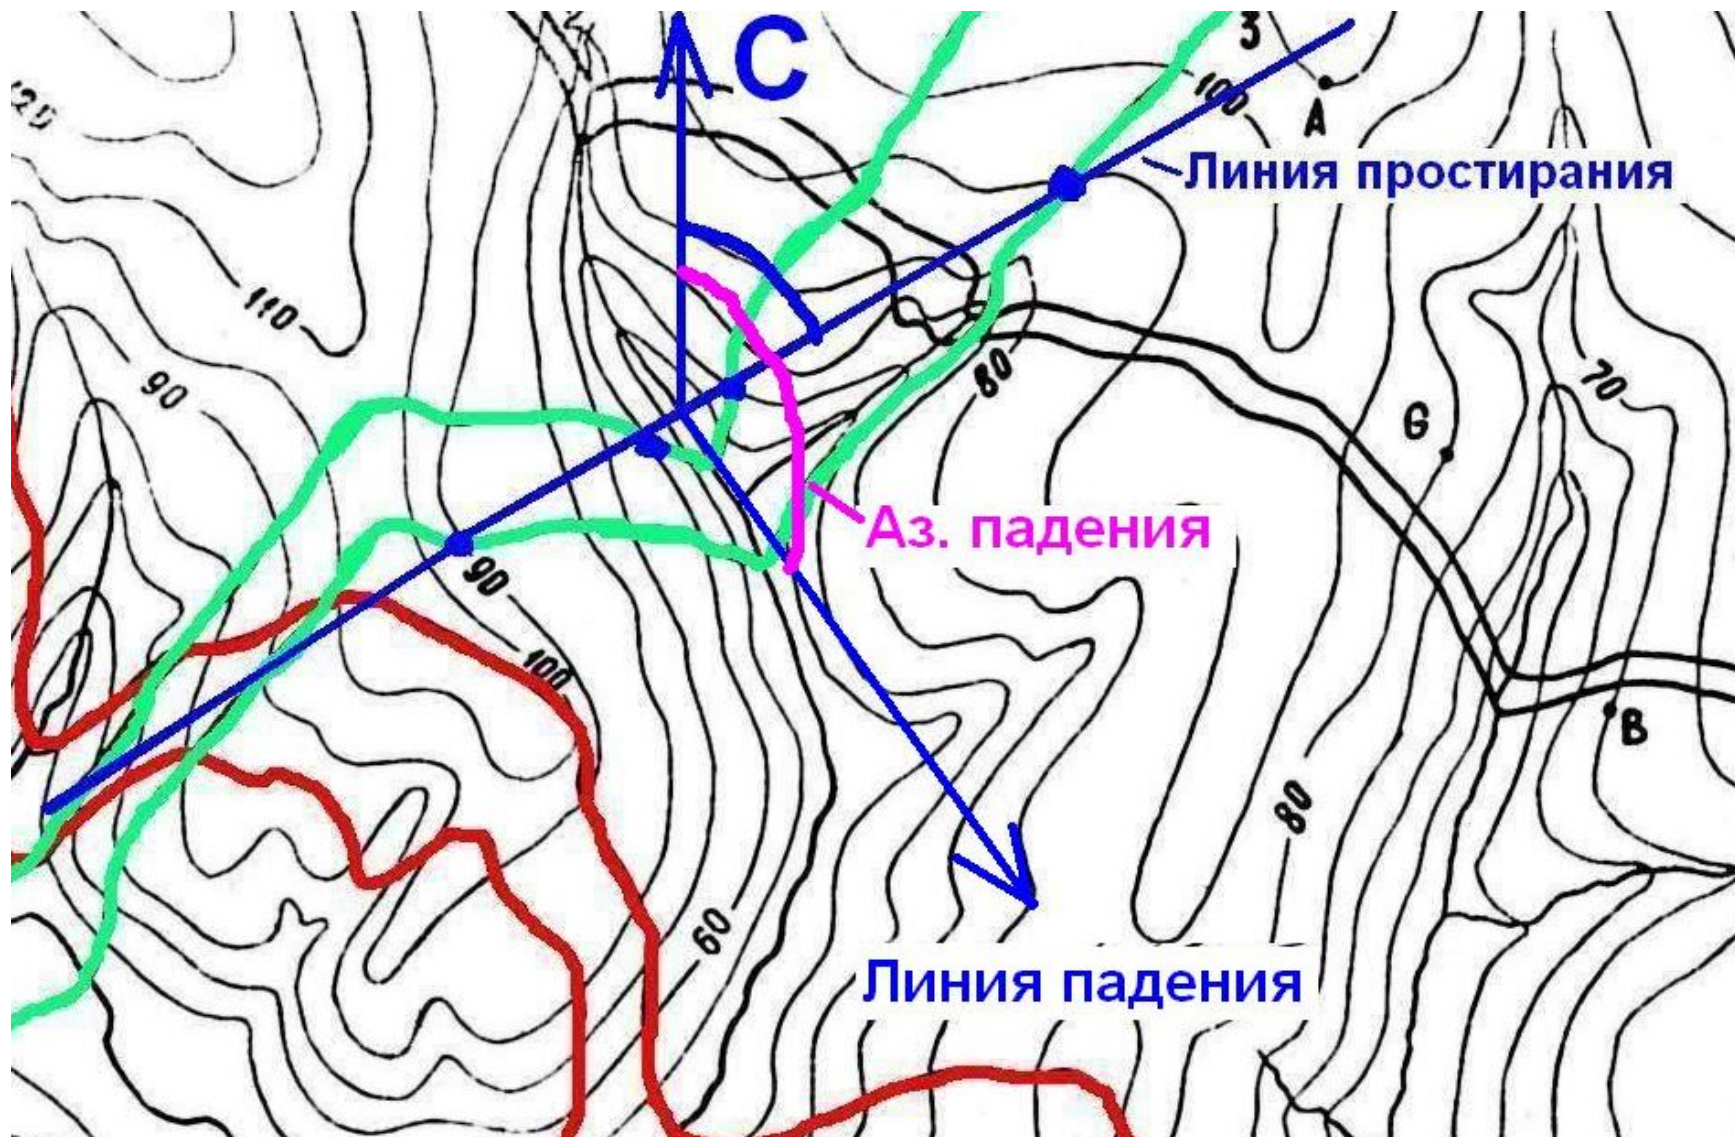





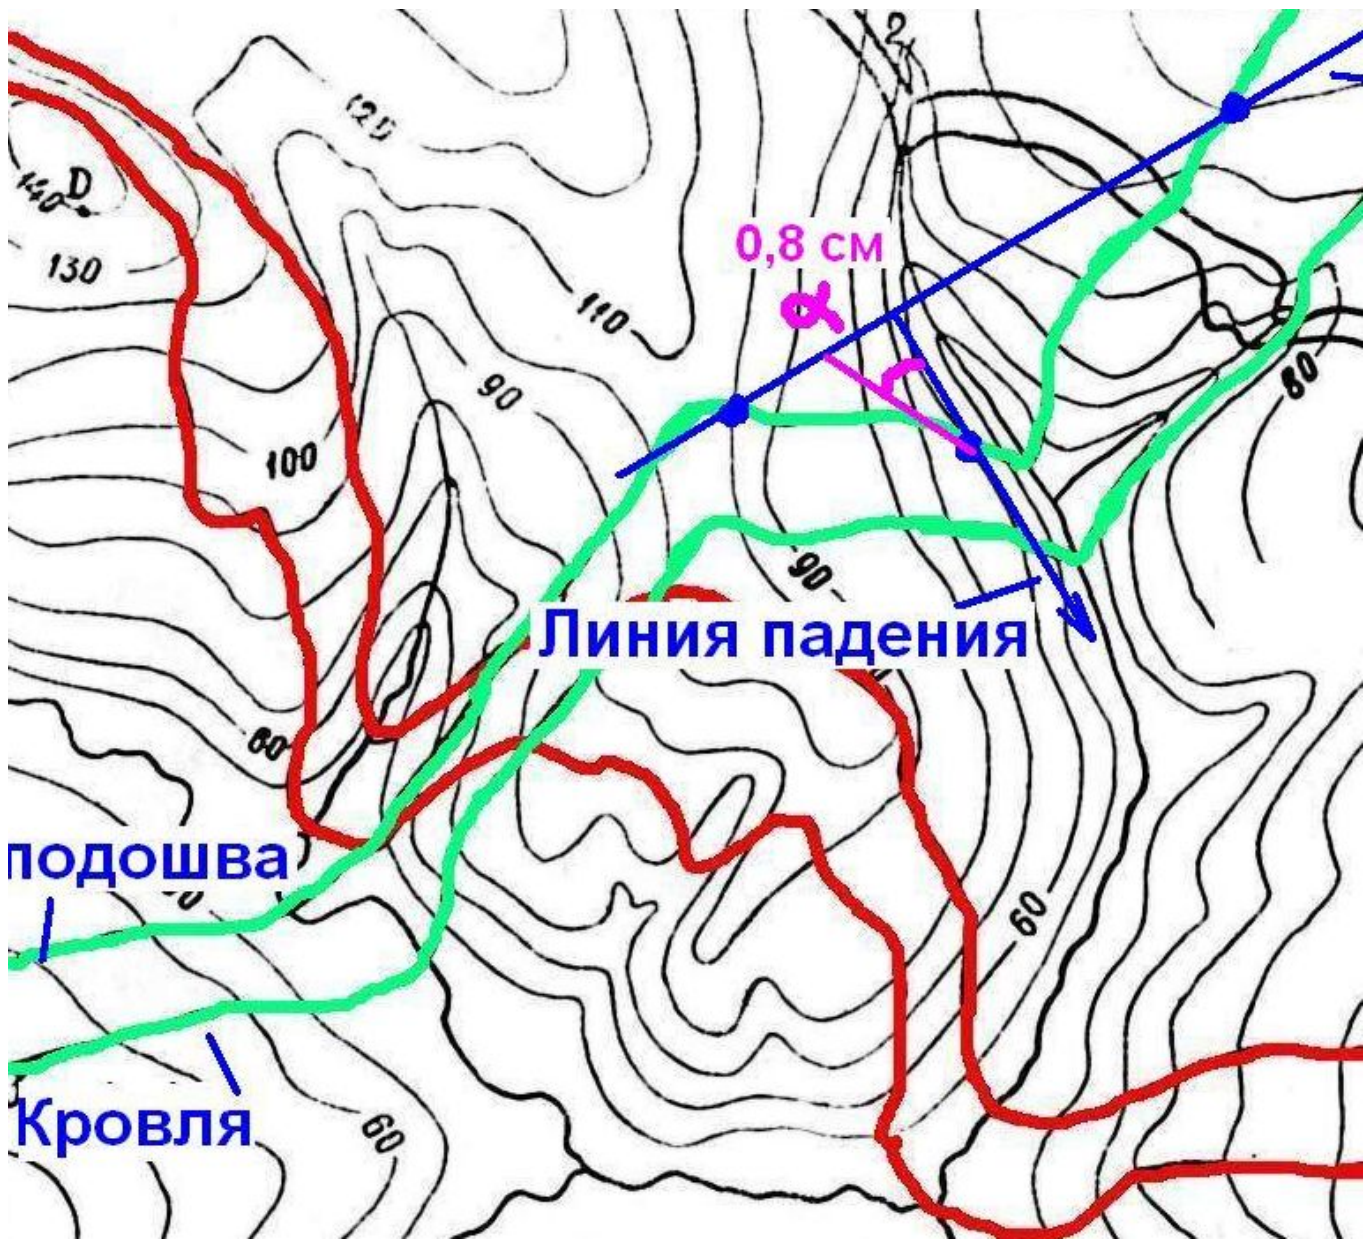





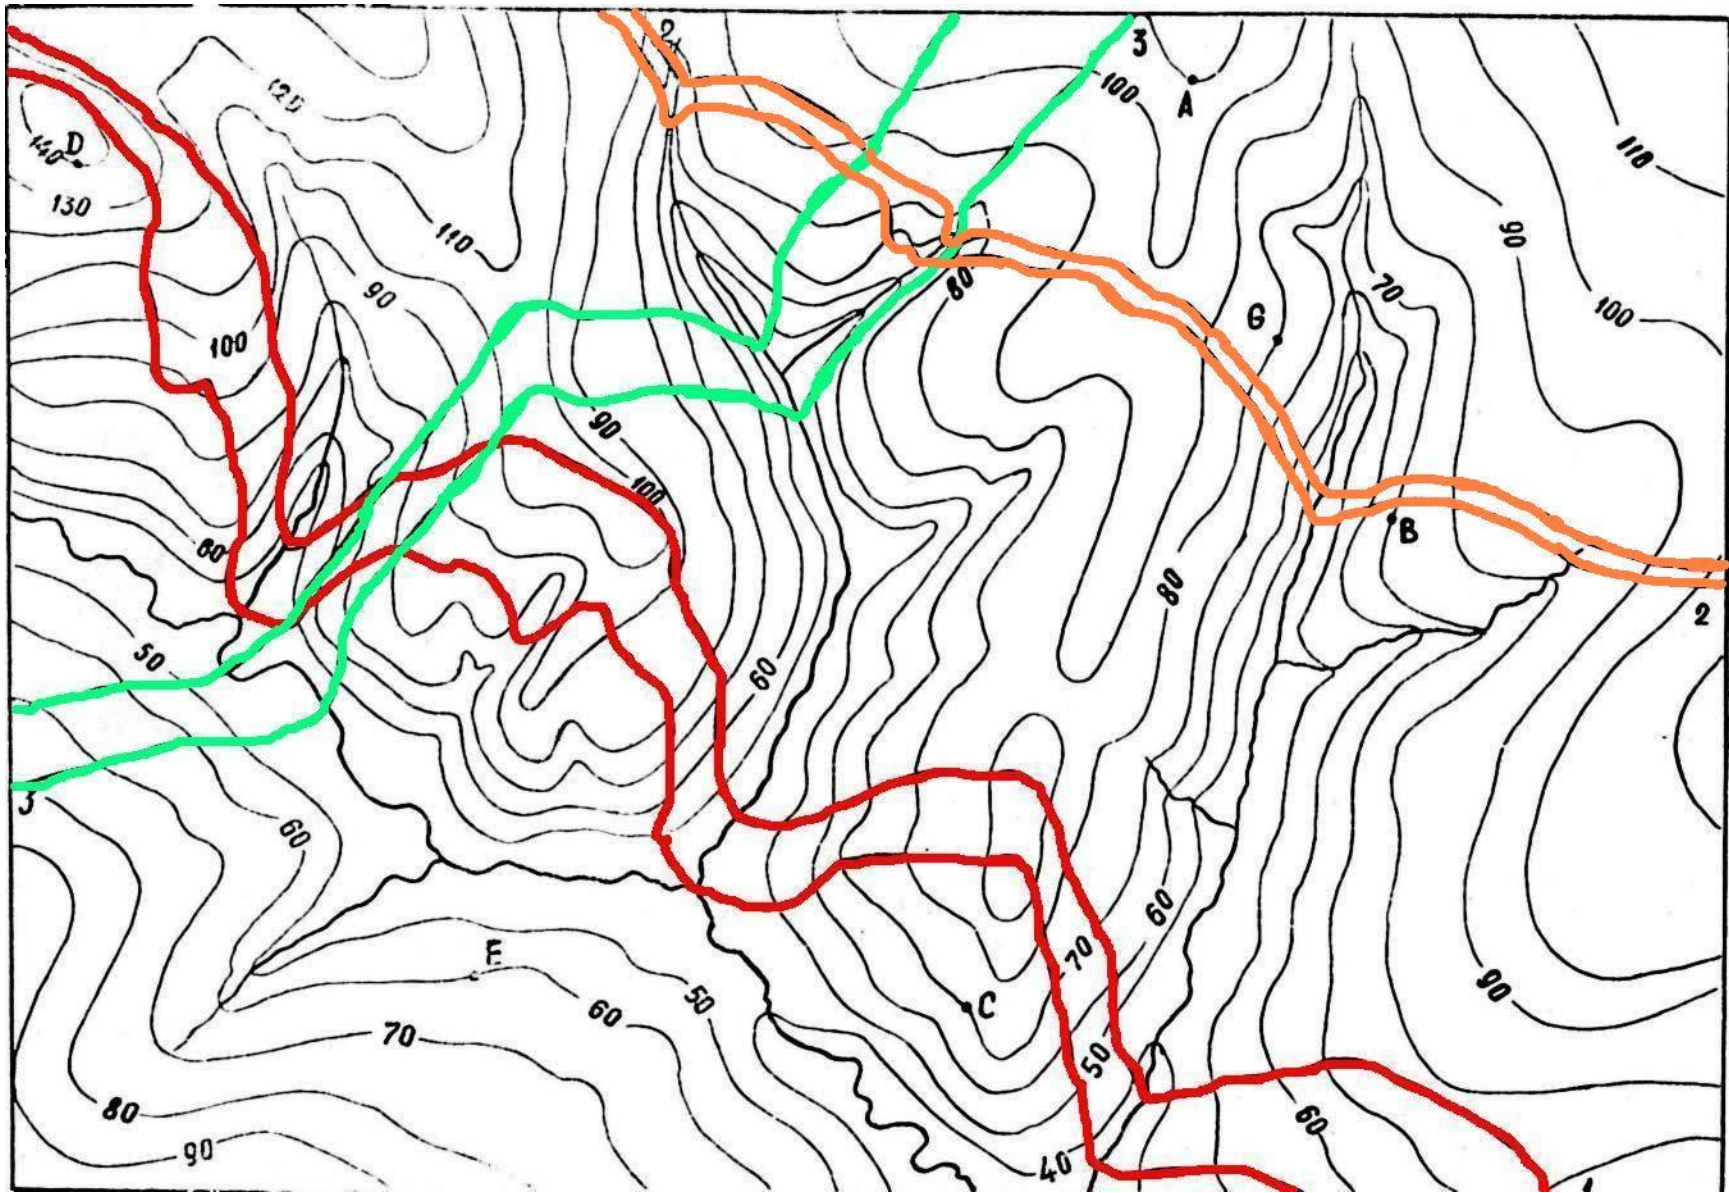

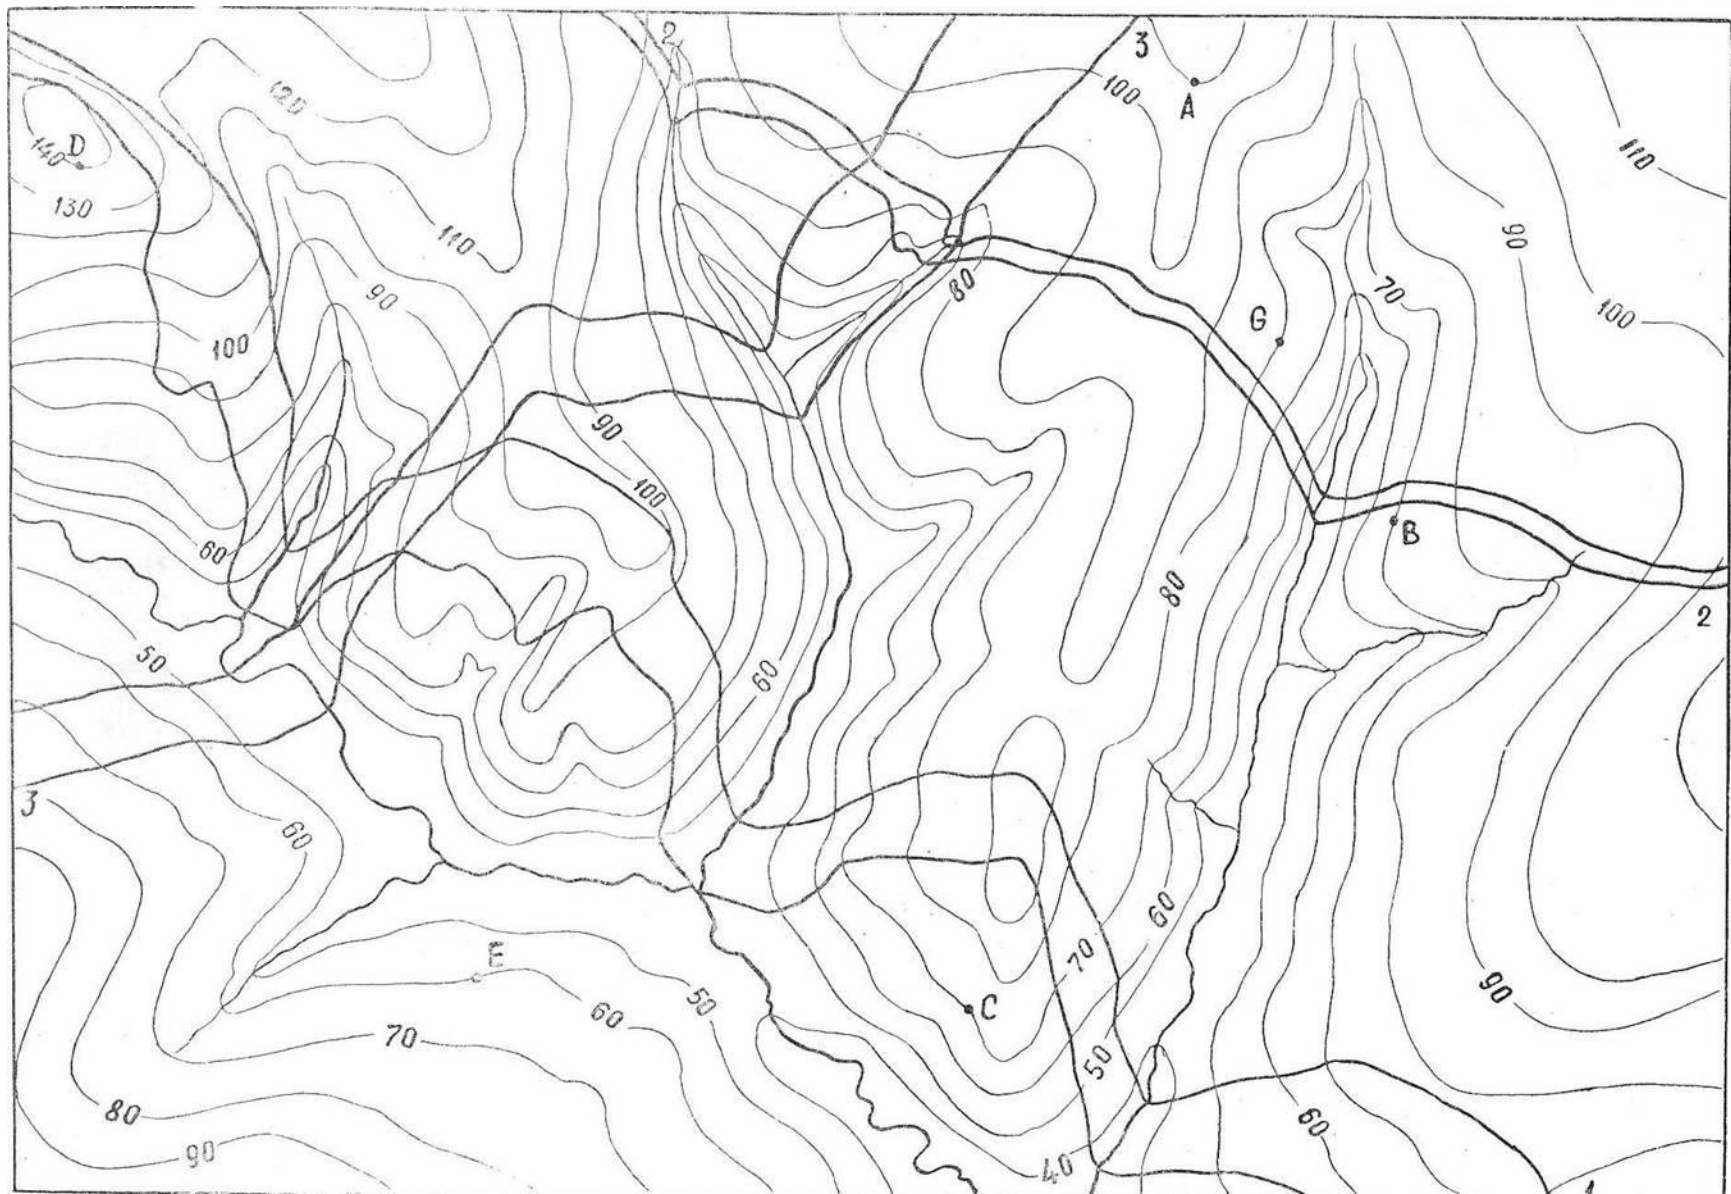


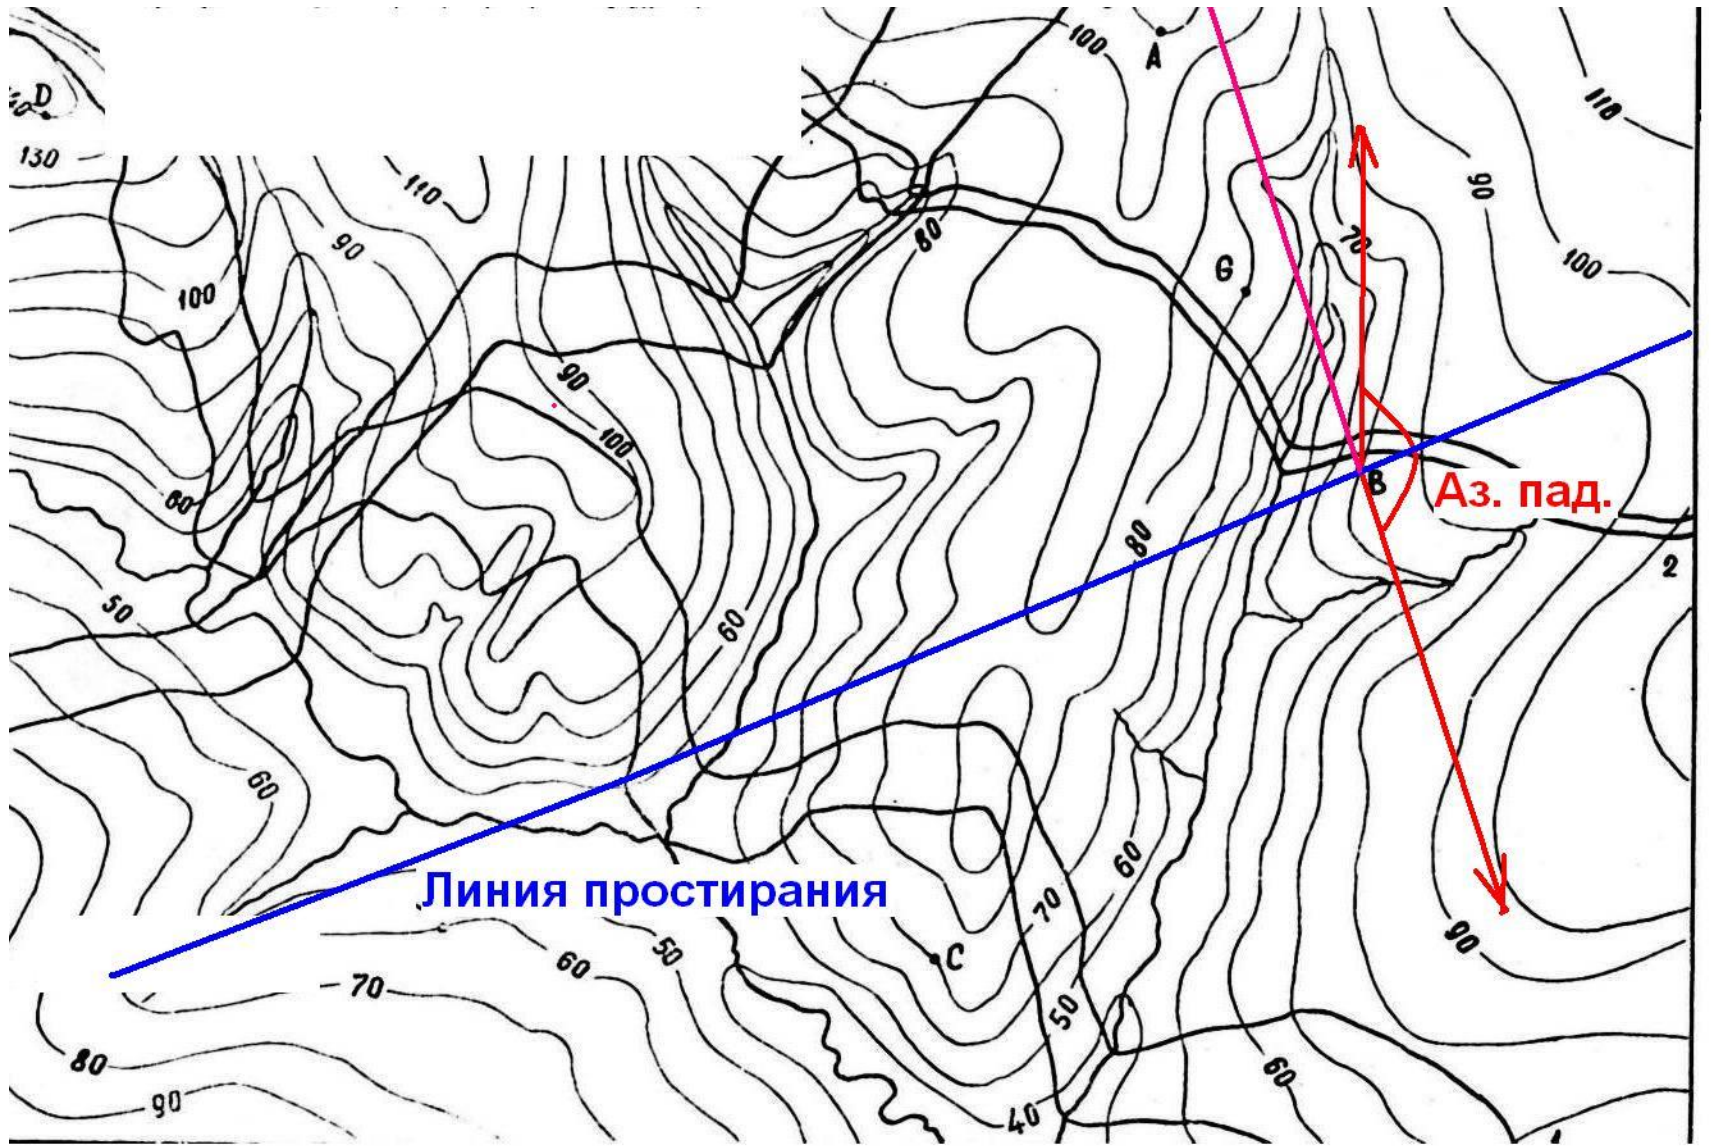

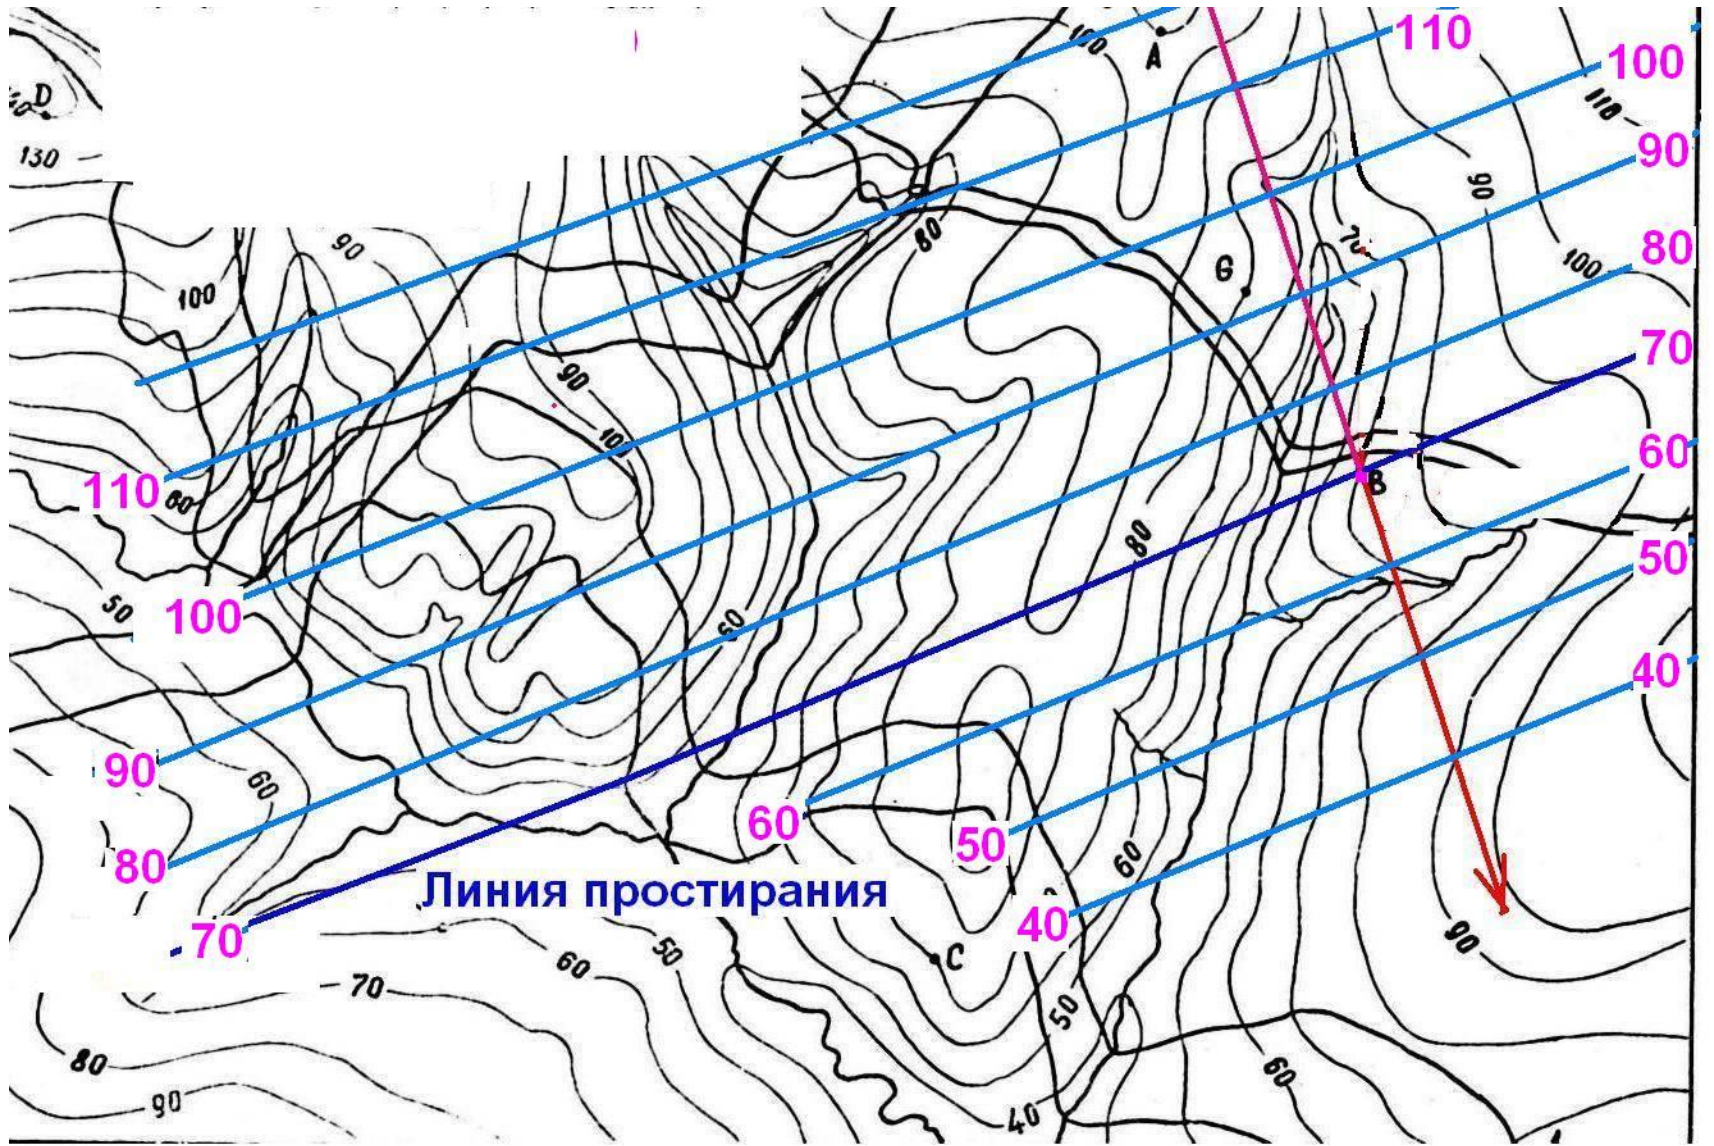

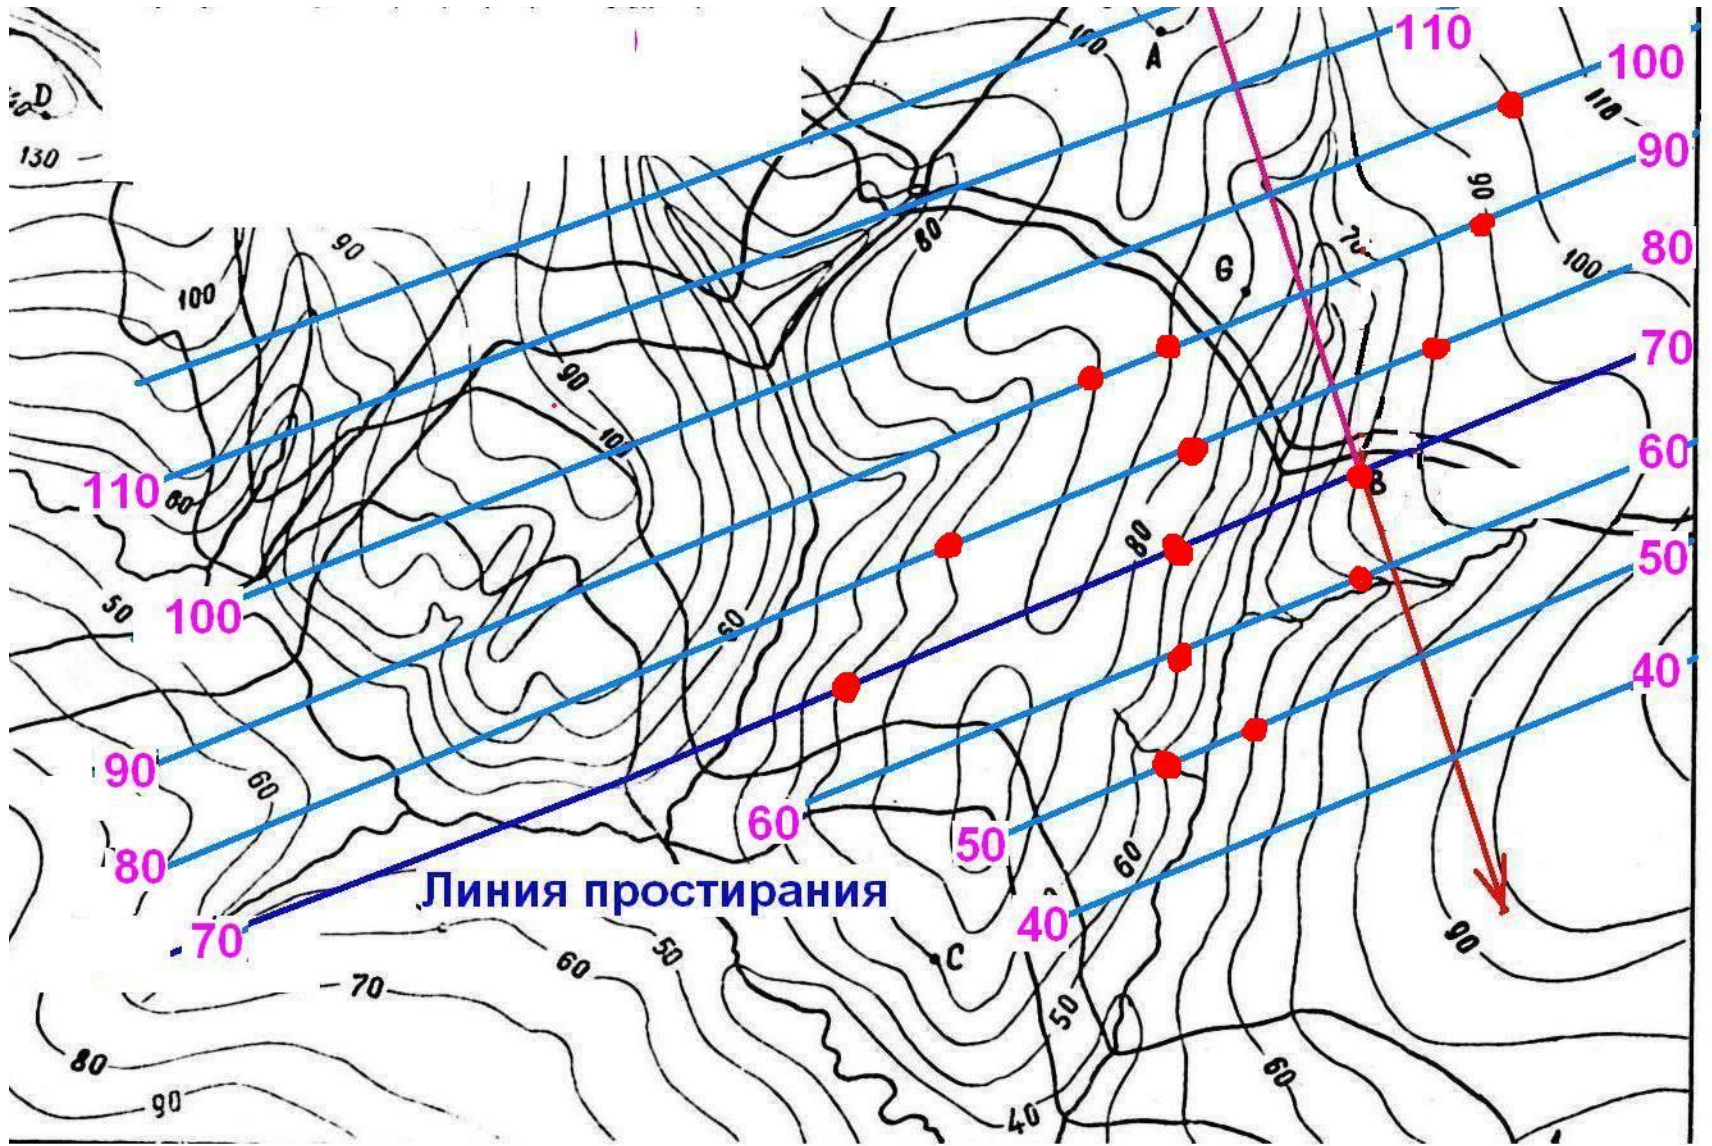

Мощность пласта = 10 м.  
Изменяем значения изогипс  
на эту величину.

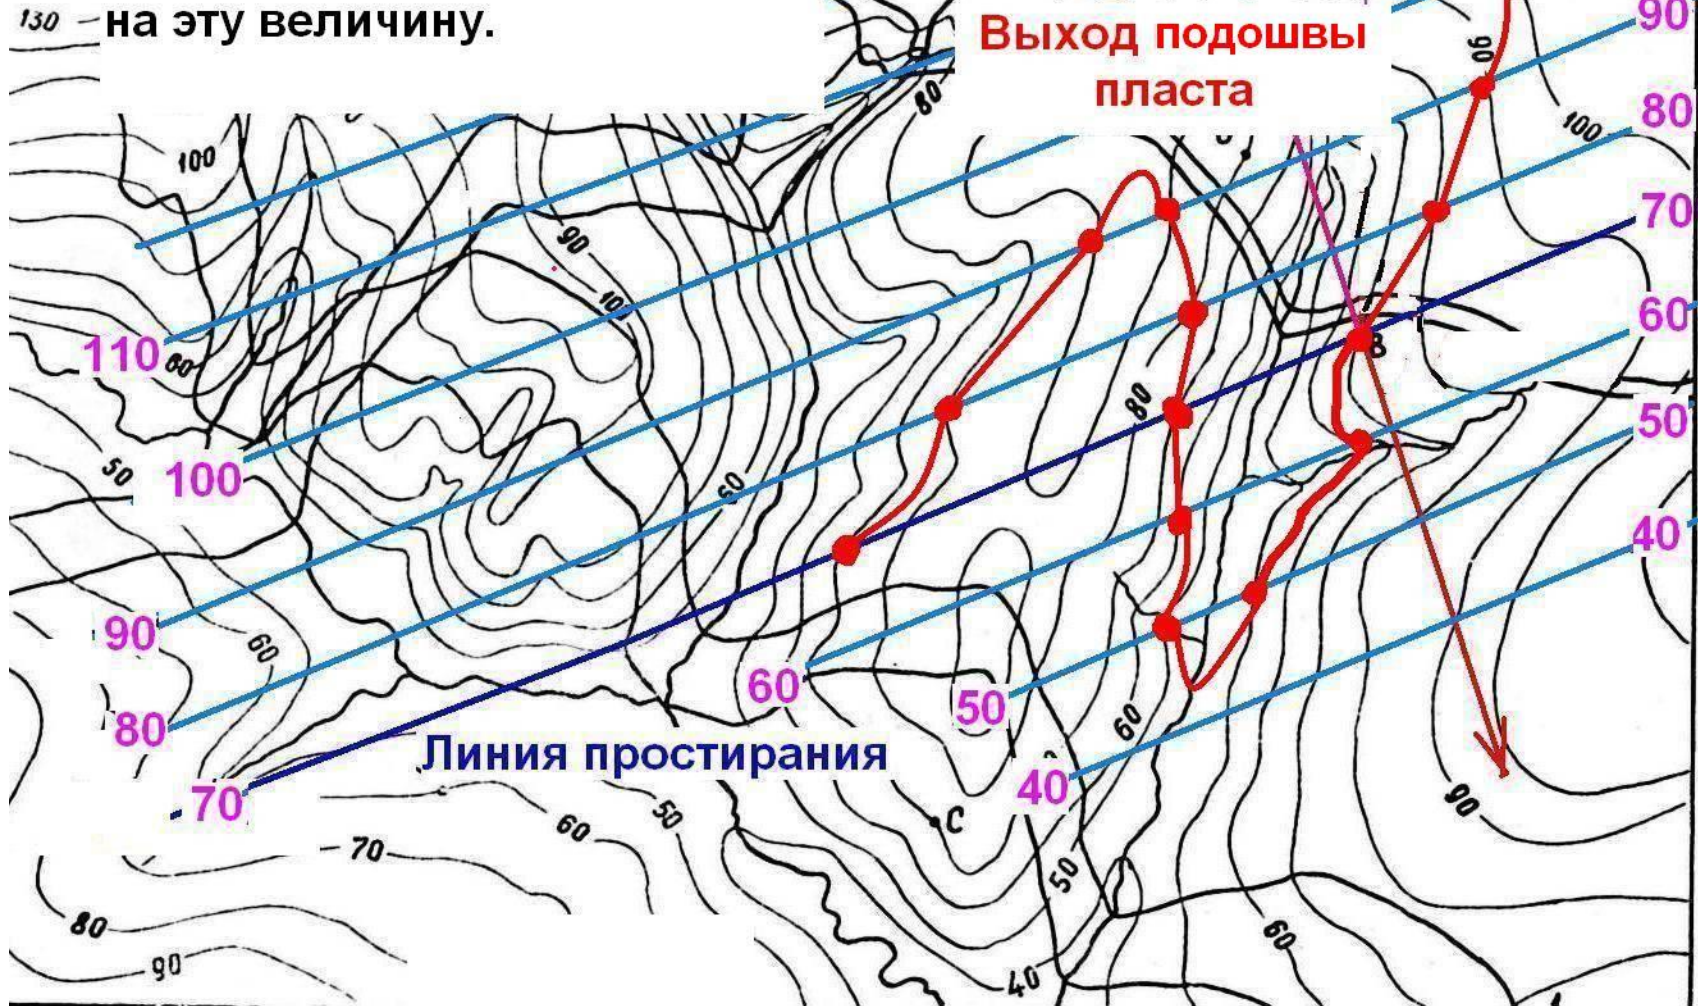

Мощность пласта = 10 м.  
Изменяем значения изогипс  
на эту величину.

