



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технологический университет»
(ФГБОУ ВО «КНИТУ»)

БАКАЛАВРСКИЙ ПРОЕКТ

на тему:

«Определение прочностных характеристик
резервуара для хранения сжиженного
природного газа»

Выполнил: студент группы 1263-Ц26

Катаргин И.Н.

Руководитель: Федотова И.В.



доц. КМИЦ «НТ» ФГБОУ ВО «КНИТУ»

Казань, 2020

Целью работы является определения прочностных характеристик и расчет нагрузок горизонтального изотермического резервуара для хранения СПГ в условиях испытания, обеспечение безопасности резервуаров, на выборе конструкторских и технологических решений, способных покрыть воздействие отрицательных эксплуатационных факторов и снизить социальные, материальные и экологические ущербы.

Объектом исследования является: горизонтальный резервуар для хранения сжиженного природного газа, ёмкостью 61,91 м³

Область применения: газовая промышленность.

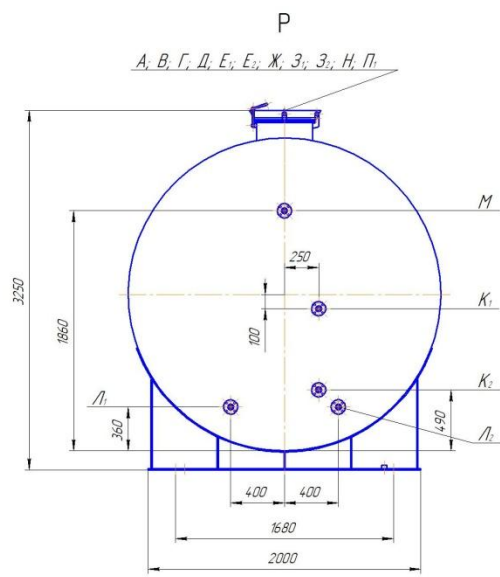
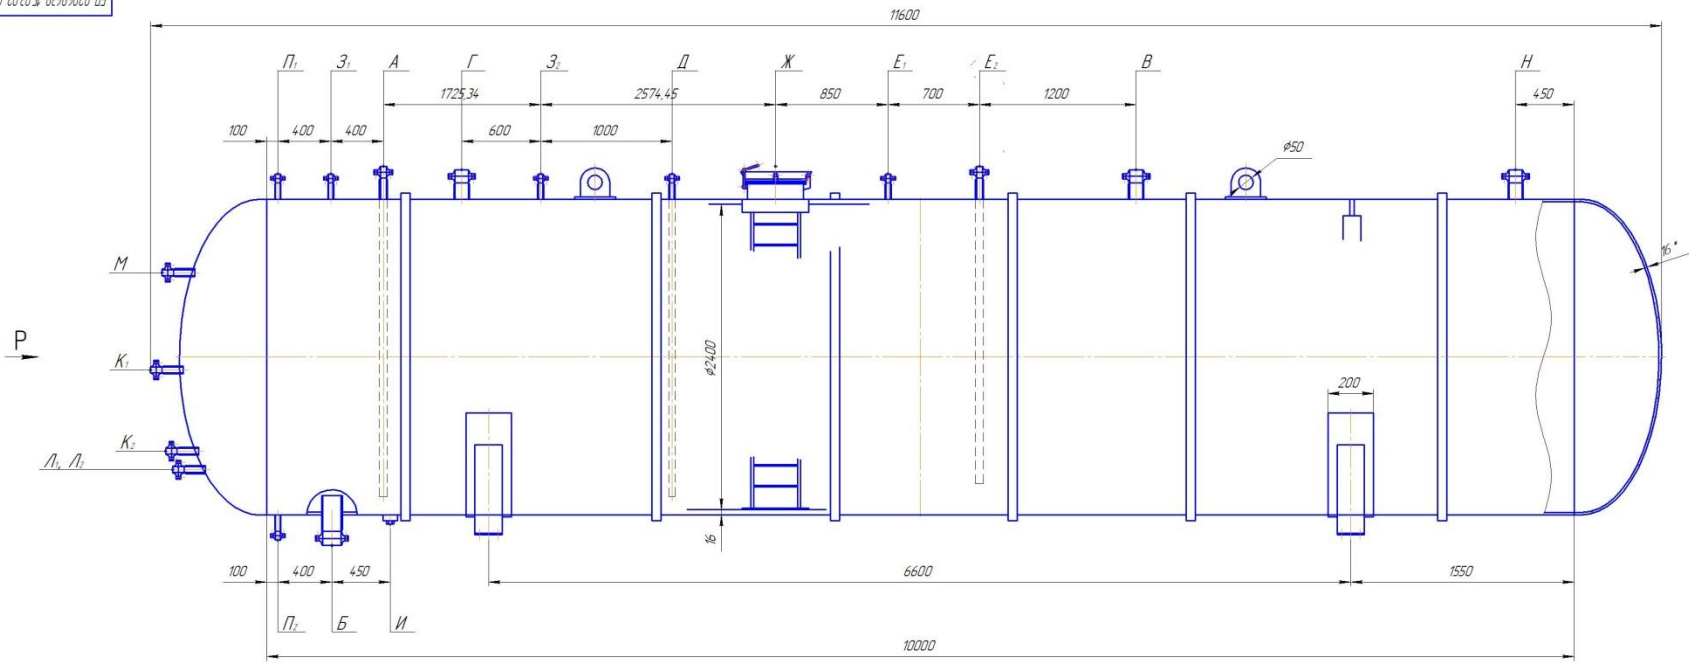


- Технические требования**
1. Аппарат может устанавливаться в районах с сейсмичностью не более 6 баллов.
 2. Аппарат подлежит контролю органами Ростехнадзора.
 3. Размер и обозначения для справок.
 4. Предельные отклонения размеров $h14, H14, z \frac{IT14}{2}$.
 5. Шероховатость обрабатываемых поверхностей Ra25.
 6. Сварка п/автоматическая ГОСТ 14771-76 в среде углекислого газа Сварочная проволока Sv0812C $\phi 12$ мм ГОСТ 2246-70. Ручная дуговая сварка ГОСТ 5264-80. Электрод 350А-50НИ13/55-30-УД2 / Е515-Б10 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75.
 7. Сварные узлы проработать аналогично указанным.
 8. Визуальный измерительный контроль - 100% длины сварных соединений.
 9. Ультразвуковой контроль - не менее 100% длины сварных соединений.

- Техническая характеристика**
1. Аппарат предназначен для хранения сжиженного природного газа по ГОСТ 20448-90, ГОСТ 27578-87 и ОСТ 26-02-2080-84.
 2. Рабочее давление, МПа (кгс/см^2) 1,6 (16)
 3. Пробное гидравлическое МПа (кгс/см^2) 2,3 (23.4)
 4. Расчетное избыточное давление, МПа (кгс/см^2) 1,8 (18)
 5. Расчетная температура стенки, $^{\circ}\text{C}$ 50
 6. Расчетная температура среды, $^{\circ}\text{C}$ -196/+40
 7. Характеристика рабочей среды:
 - класс опасности по ГОСТ 12.1007-76 4
 - категория и группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 12.1011-78 III-A-T1
 - пожароопасность по ГОСТ 12.1004-91 II
 8. Состав среды: сжиженные природные газы
 9. Прибавка на коррозию, мм 0
 10. Вместимость, м^3 61,91
 11. Основной материал: сталь 09Г2С-8 ГОСТ 5520-79
 12. Расчетный срок службы, лет 20
 13. Количество циклов нагружения, не более 1000
 14. Группа аппарата согласно ГОСТ Р 52630-2006 1

Обозн.	Наименование	Кол.	Прочност. усл. Д _н , мм	Давление усл. Р _н , МПа
А	Ввод сжиженного газа	1	80	1,6
Б	Выход сжиженного газа	1	150	1,6
В	Для удаления остатка газа	1	100	1,6
Г	Для предохранительного клапана	1	100	2,5
Д	Для сигнализатора уровня жидкости	1	50	1,6
Е ₁	Для датчика уровня	1	50	4,0
Е ₂	Для вьюкового уровнемера	1	65	4,0
Ж	Люк	1	500	1,6
З, З ₁	Для манометра	2	50	1,6
И	Для дренажного незамерзающего клапана	1	50	-
К ₁ , К ₂	Для вентиля отбора проб	2	50	1,6
Л	Для термометра сопротивления	1	50	1,6
Л ₁	Для виветаллического термометра	1	50	1,6
М	Резервный	1	50	1,6
Н	Резервный	1	100	1,6
П, П ₁	Для указателя уровня	1	50	1,6

БП-02069639-15.03.02-05-20 В0				Лист	Листов	Высота
Резервуар для СПГ				12550	110	
Чертеж общего вида				Лист	Листов	
Исполн.	Составил	Проверил	Инженер А.О.	КМЦЦ "ИТ", пр. 1263-1126		

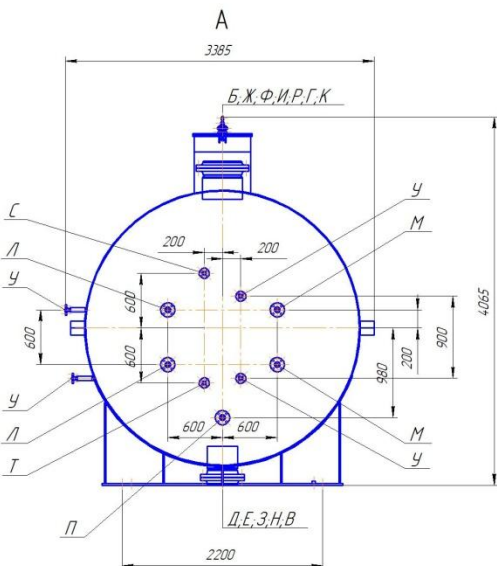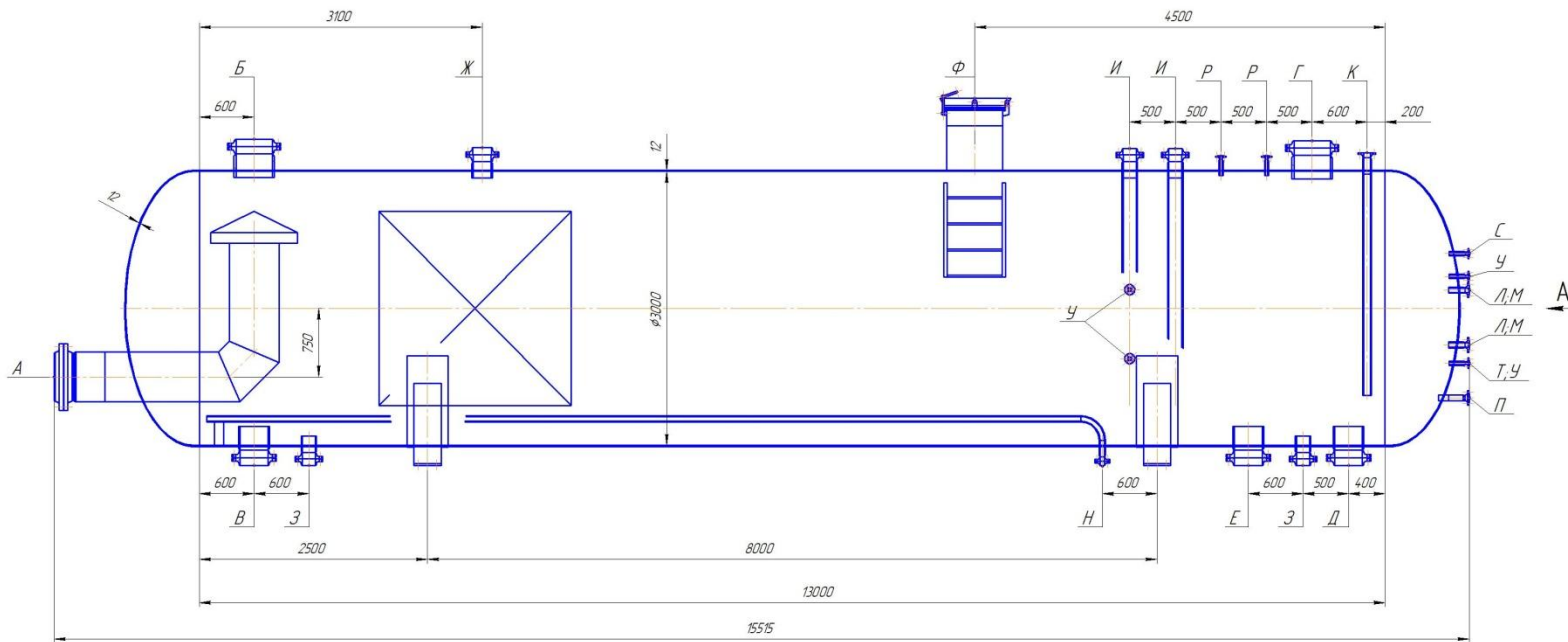

Обозн	Наименование	Кол.	Проход условн. D _н , мм
А	Вход нефтегазовой смеси	1	600
Б	Вход газа	1	400
В	Вход воды	1	300
Г	Выход газа	1	400
Д	Выход нефти	1	300
Е	Выход воды	1	300
Ж	Для предохранительного клапана	1	200
З	Для дренажа	2	150
И	Для установки датчика уровня	2	150
К	Для датчиков уровня регуляторов	1	65
Л	Для регулятора уровня	2	50
М	Для сигнализатора уровня	2	50
Н	Для пропарки	1	50
П	Для термометра ртутного	1	50/М20х2
Р	Для дифманометра	2	25/М20х15
С	Для манометра	1	25/М20х15
Т	Для термообразователя	1	25/М20х15
У	Для указателя уровня	4	25/М20х15
Ф	Лик-паз	1	600

Техническая характеристика

1. Давление условное МПа 10
2. Внутренний диаметр, мм 3000
3. Объем, м³ 100
4. Объем по нефтегазовой смеси, м³/час³ 105-208
5. Объем по газу, м³/час³ 34 100

Технические требования

1. Аппарат подлежит действию правил РОСТЕХНАДЗОРА РФ.
2. При изготовлении, испытании и поставке аппарата должны выполняться требования:
 - а) ГОСТ 12.2.003-74 "Оборудование производственное. Общие требования безопасности";
 - б) ГОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования";
 - в) ГОСТ 26-291-79 "Сосуды и аппараты стальные сварные. Технические требования".
3. Сварные соединения должны соответствовать требованиям ГОСТ 26-01-82-77 "Сварка в химической машиностроении";
4. Сварные швы в объеме 100% контролировать рентгенопробами.
5. Размеры для справок.

БП-02069639-15.03.02-05-20 В0


Сепаратор НГСВ 10-3000

Чертеж общего вида

Масштаб	1:20
Лист	120
Кол-во листов	1

Исполнитель: КМЦ "НТ", эр 1263-Ц26

Обозн	Наименование	Примечание
I	Природный газ	
II	Очищенный газ	
III	CO ₂ +H ₂ S	
IV	Обезжелезивание	
V	Охлаждение	
VI	NGL	
VII	Сжатый газ	
VIII	СПГ	

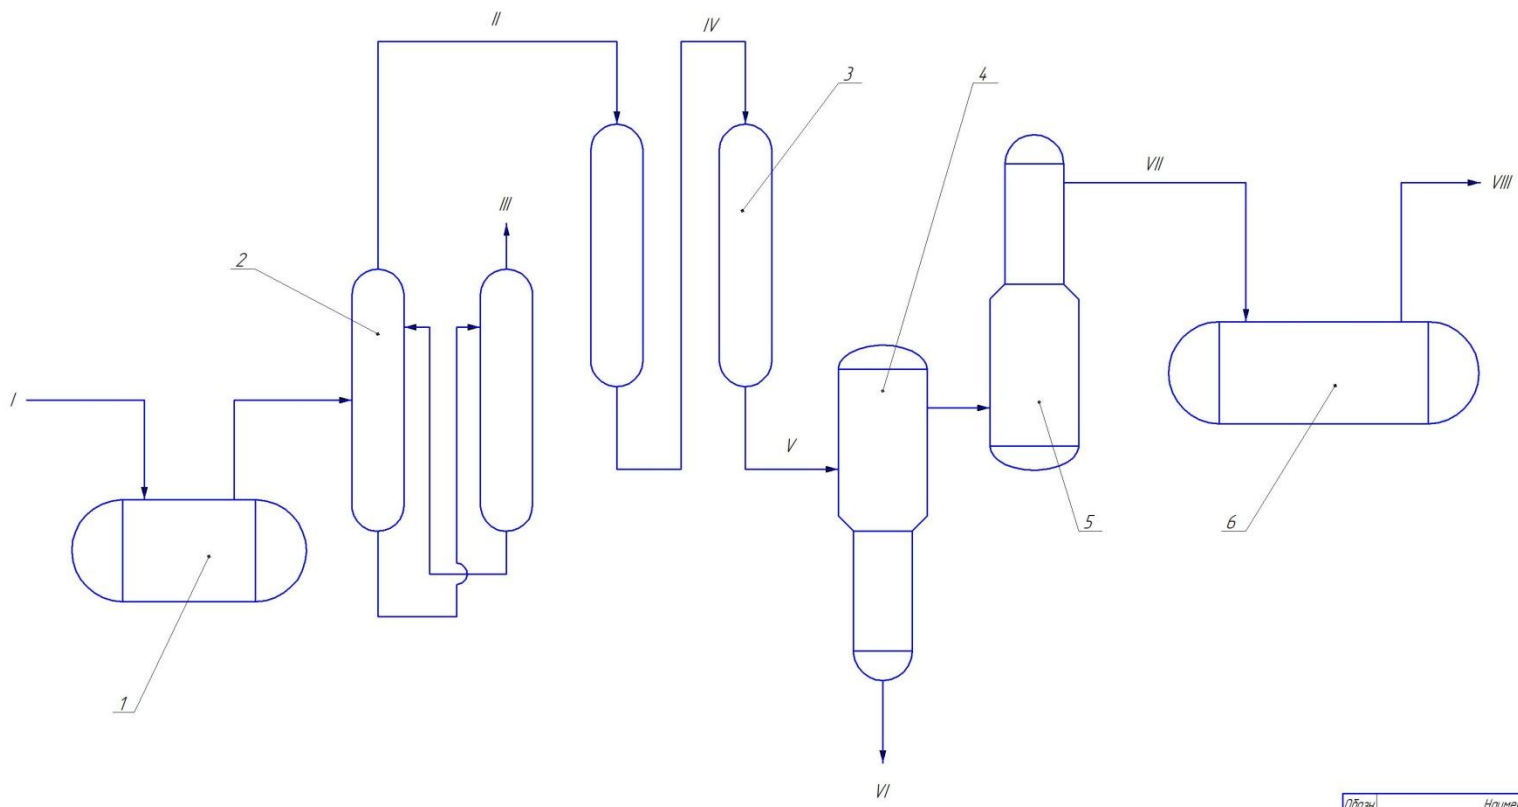



Обозн	Наименование	Кол	Примечание
1	Сепаратор	1	
2	Очиститель газа	2	
3	Обезжелезиватель	2	
4	Охладитель	1	
5	Схажение газа	1	
6	Хранилище СПГ	1	


БП-02069639-15.03.02-05-20

Мин	Всего	№ докум	Лист	Кол	Листа	Масштаб
Разработ	Колесников И.А.					
Спроект	Колесников И.А.					
Утвердил						
Исполн	Савицкий М.Р.					
Смет	Исаевых А.О.					

Сжигание природного газа
 Система электрическая принципиальная
 КМЩЦ "НТ", ар 1263-Ц26


Напряжения, возникающих в стенках обечайки внутреннего сосуда от действия вертикальных нагрузок

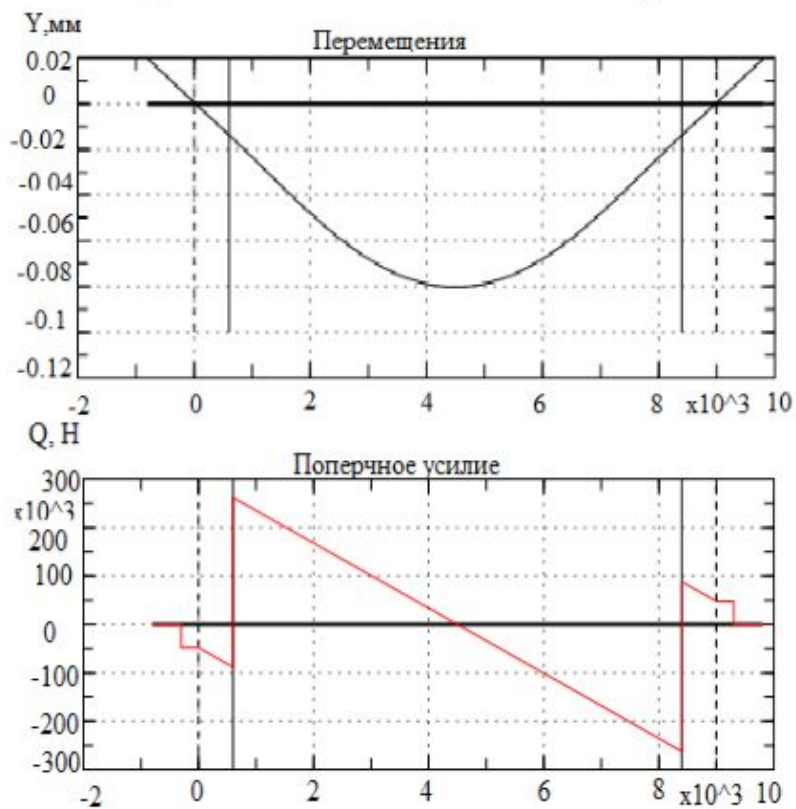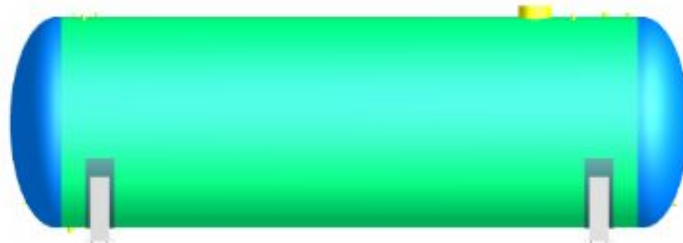

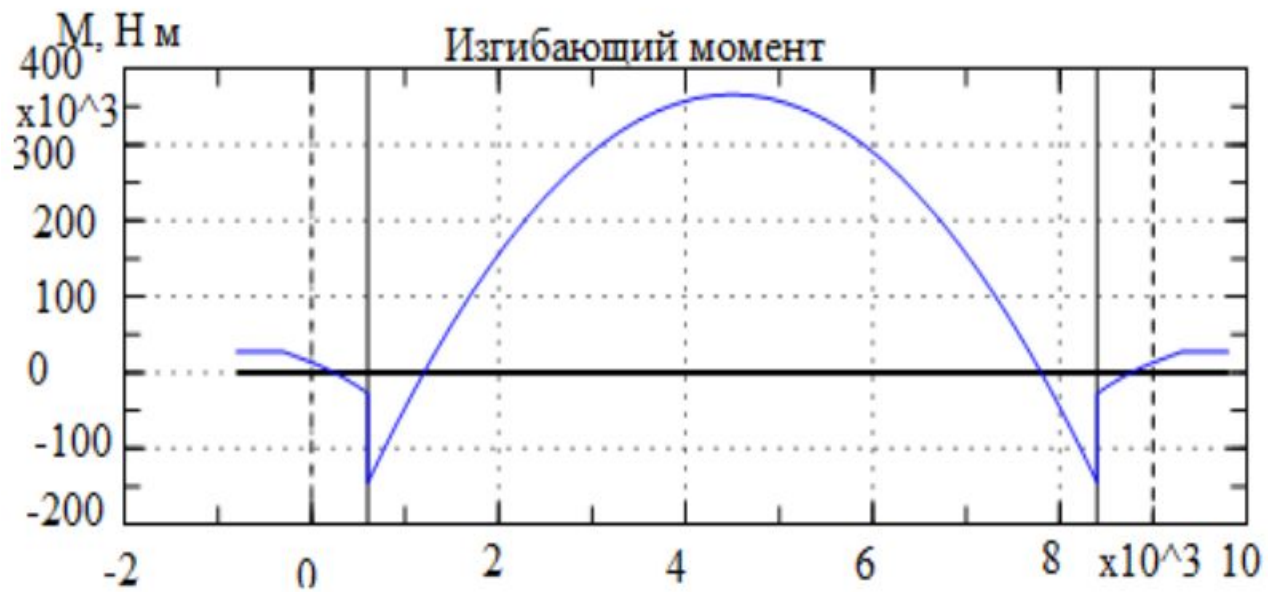

- o—o— Критерий прочности
- △—△— Критерий устойчивости
- Предельное значение

Процесс сжижения природного газа (получение СПГ)

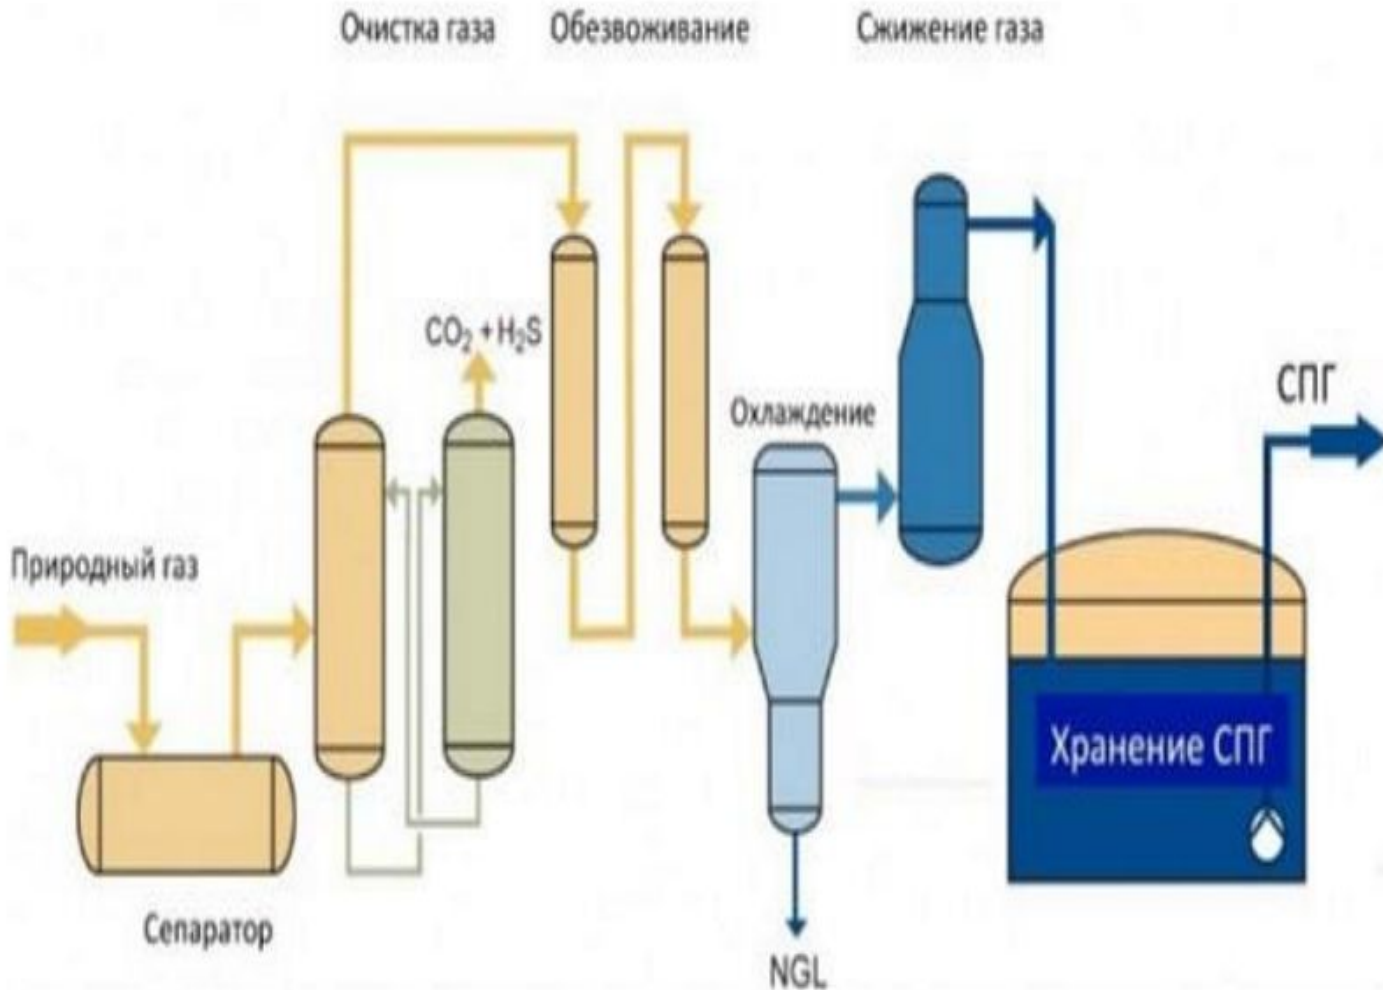


Танкеры для транспортировки СПГ




Шаровые резервуары для хранения СГ



Схематическое изображение конструкции типового подземного резервуара хранения СПГ

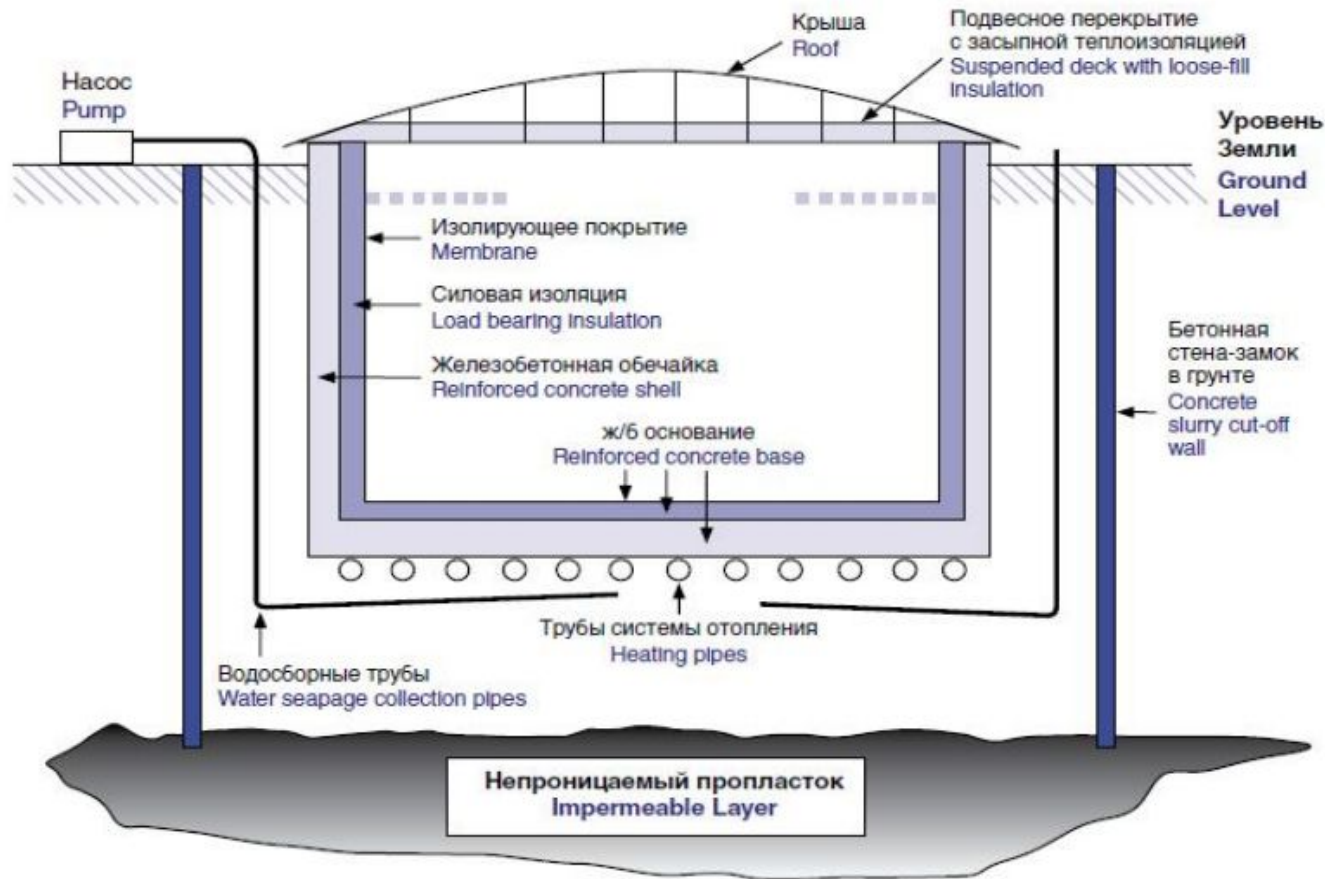

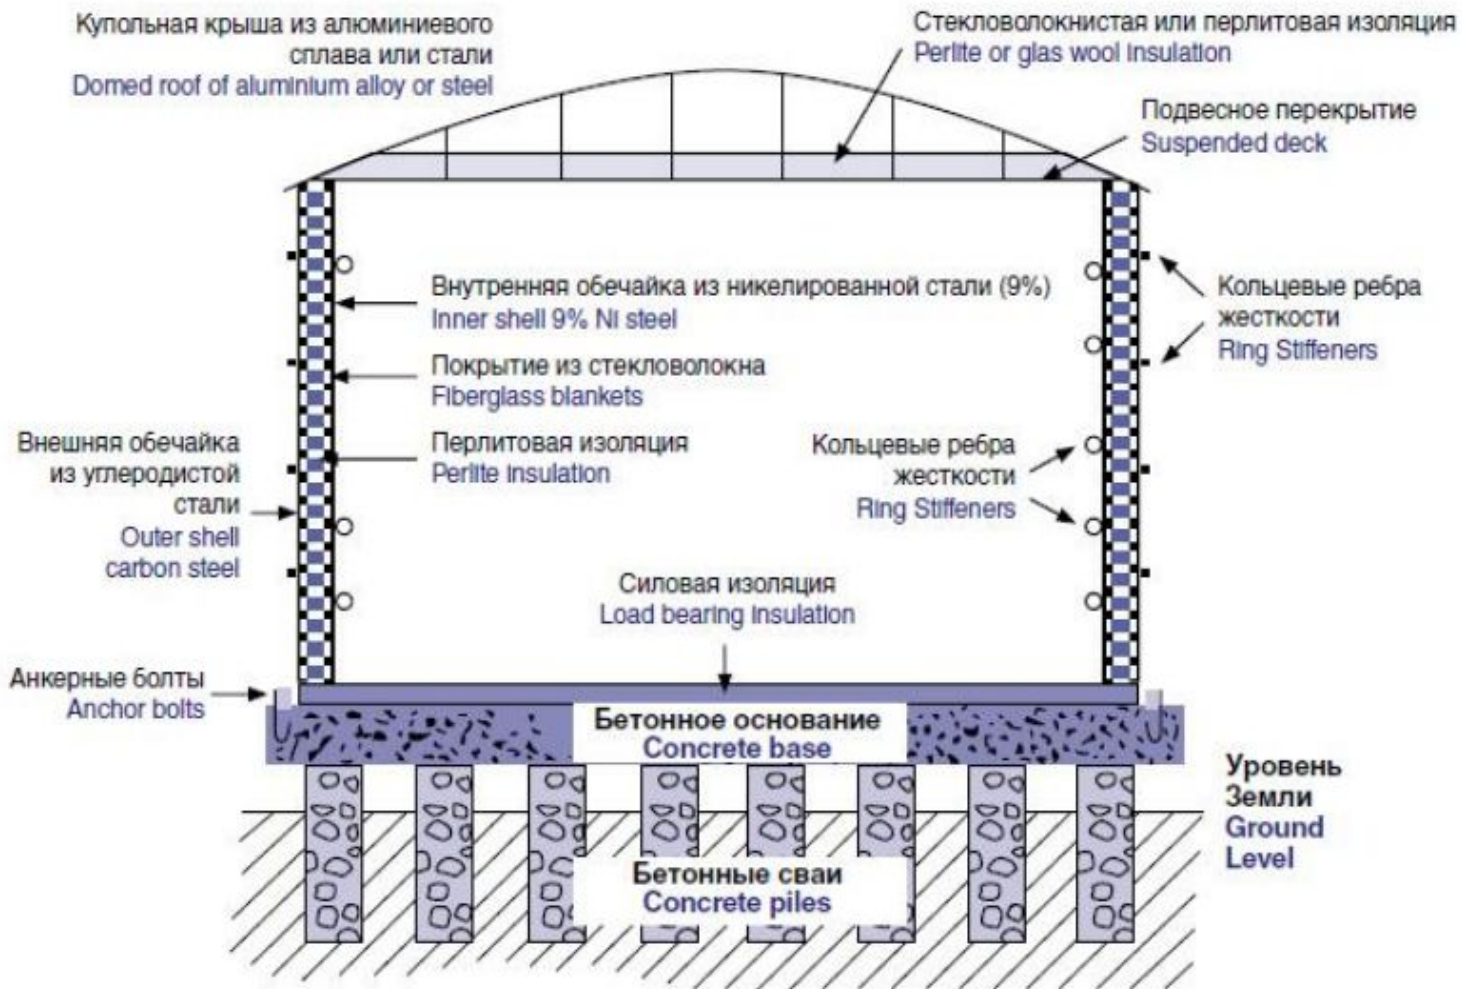

Спасибо за внимание