140.1100 ЛПЦ-2. Замена южного водовода отработанной технической воды.

Схема Южного Водовода и контроль толщины стенки трубопровода с разбивкой замены на 4 этапа.

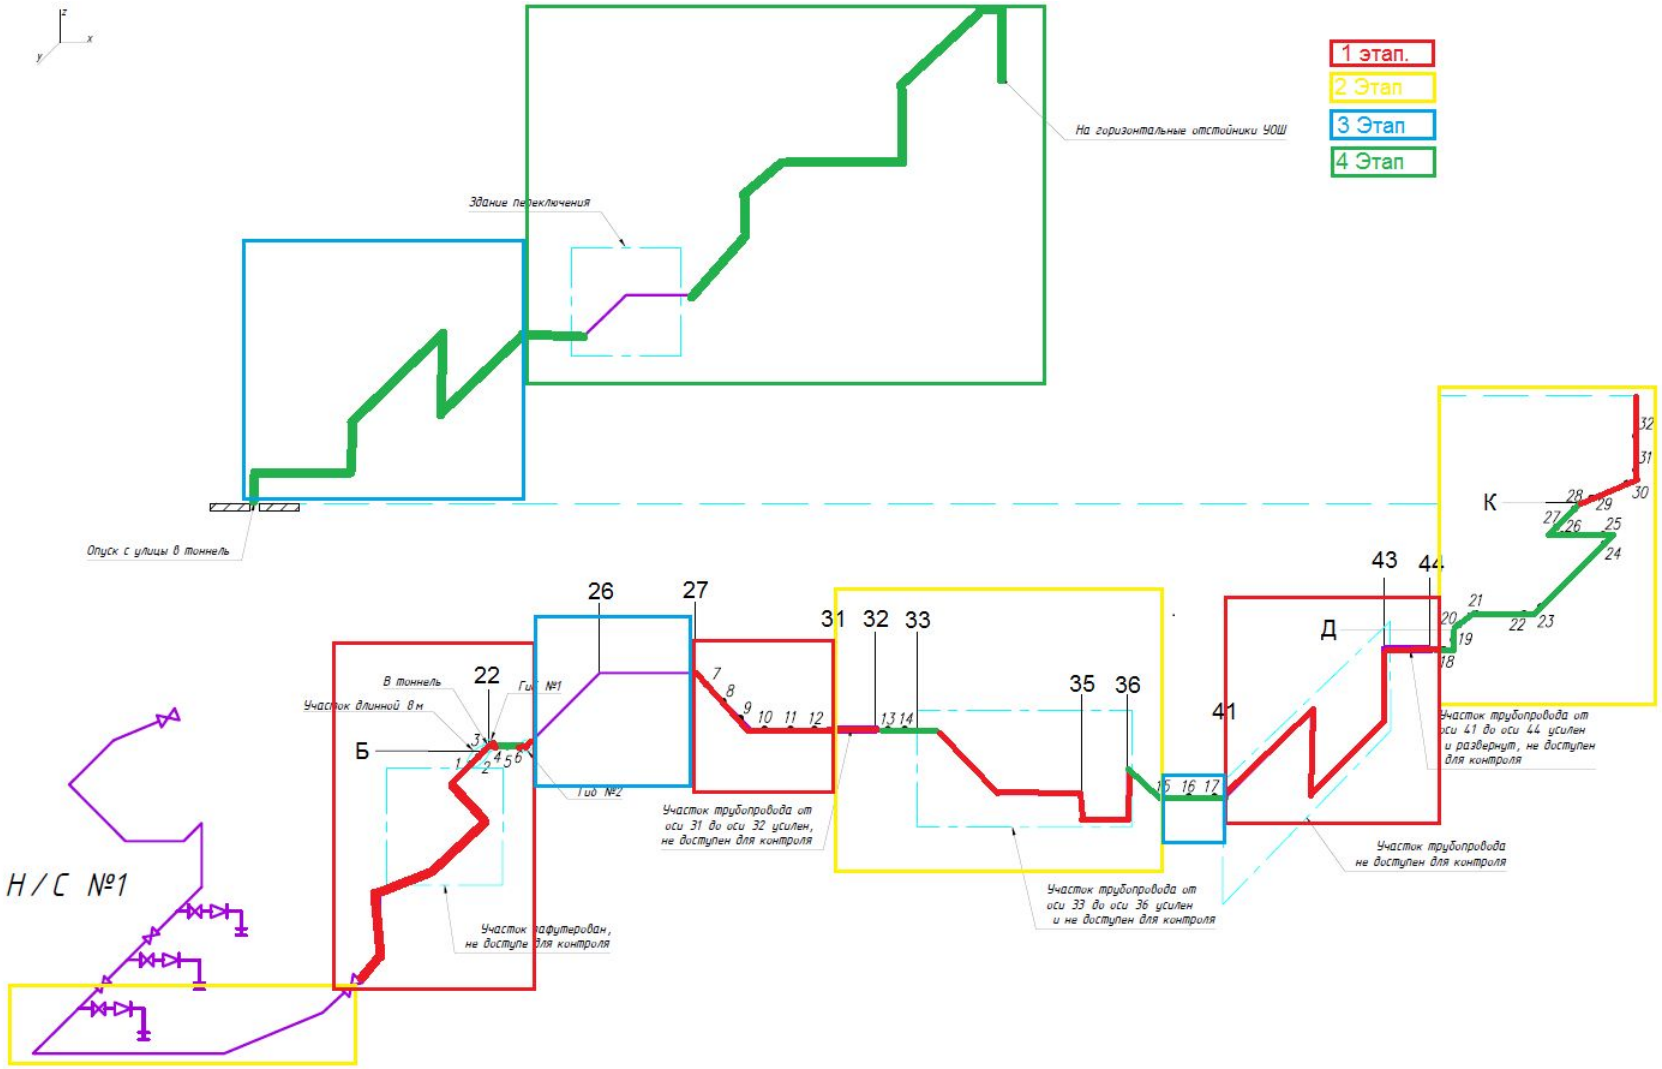

Участок	№ точки контроля	Толщина стенки мм.	Проектная толщина , мм
До 22 оси	1	4,2	12,0
	2	4,5	12,0
	3	4,2	12,0
Гиб 1		2,3	12,0
		3,5	12,0
		3,8	12,0
От 22- до 26 оси	4	11,2	12,0
	5	11,2	12,0
	6	11,8	12,0
Гиб 2		3,2	12,0
		3,8	12,0
		4,1	12,0
От 27 - до 31 оси	7	7,2	12,0
	8	6,5	12,0
	9	7,1	12,0
	10	6,3	12,0
	11	5,7	12,0
	12	6,3	12,0
От 31 - до 32 оси			12,0
От 32 - до 33 оси	13	11,5	12,0
	14	11,7	12,0
От 33 - до 36 оси		-	12,0
От 36 - до 41 оси	15	9,2	12,0
	16	11,2	12,0
	17	11,6	12,0
Вдоль 41 оси		-	12,0
От 41 - до 44 оси		-	12,0
От 44 - до подъёма	18	11,2	12,0
	19	11,3	12,0
	20	11,5	12,0
	21	11,2	12,0
	22	11,8	12,0
	23	11,8	12,0
	24	11,2	12,0
	25	11,5	12,0
	26	11,2	12,0
	27	11,6	12,0
	28	11,8	12,0
	29	11,8	12,0
	30	11,4	12,0
подъем	31	5,3	12,0
	32	5,7	12,0

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.