


# 140.1100 ЛПЦ-2. Замена южного водовода отработавшей технической воды.

Схема Южного Водовода и контроль толщины стенки трубопровода с разбивкой замены на 4 этапа.

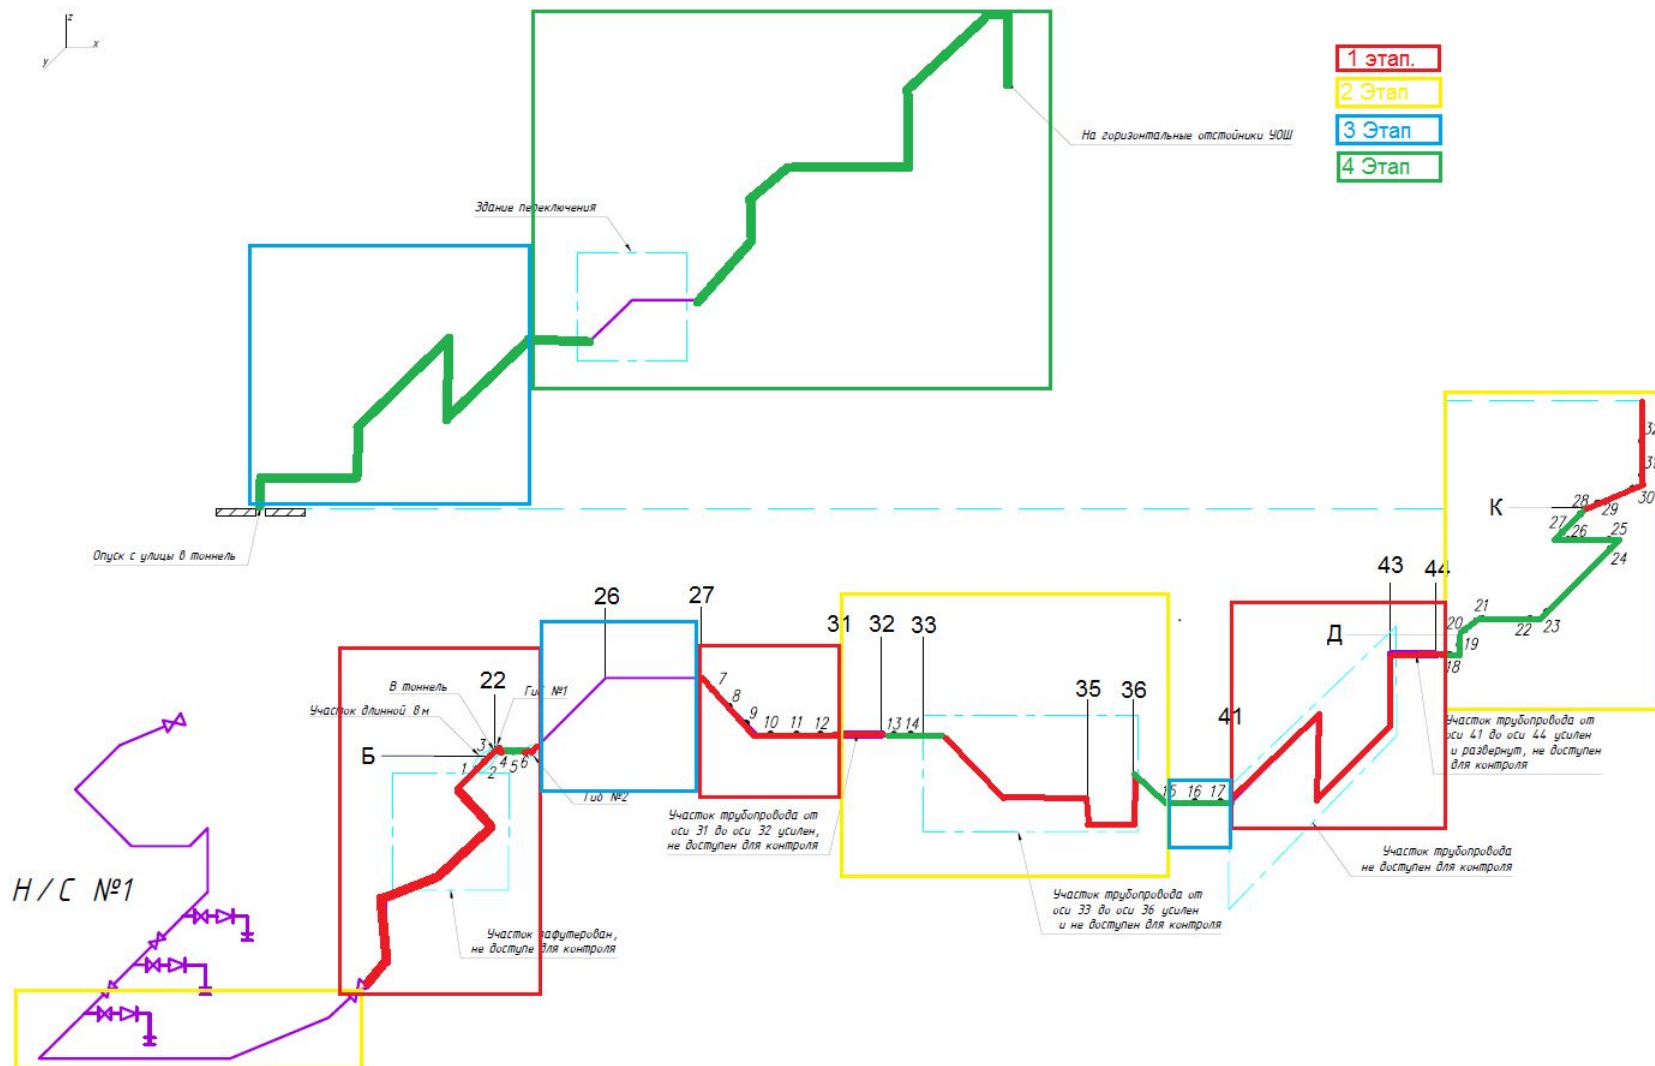

Участок	№ точки	Толщина	Проектная
	контроля	стенки мм.	толщина, мм
До 22 оси	1	4,2	12,0
	2	4,5	12,0
	3	4,2	12,0
Гиб 1		2,3	12,0
		3,5	12,0
		3,8	12,0
От 22- до 26 оси	4	11,2	12,0
	5	11,2	12,0
	6	11,8	12,0
Гиб 2		3,2	12,0
		3,8	12,0
		4,1	12,0
От 27 - до 31 оси	7	7,2	12,0
	8	6,5	12,0
	9	7,1	12,0
	10	6,3	12,0
	11	5,7	12,0
	12	6,3	12,0
От 31 - до 32 оси			12,0
От 32 - до 33 оси	13	11,5	12,0
	14	11,7	12,0
От 33 - до 36 оси		-	12,0
От 36 - до 41 оси	15	9,2	12,0
	16	11,2	12,0
	17	11,6	12,0
Вдоль 41 оси		-	12,0
От 41 - до 44 оси		-	12,0
От 44 - до подъема	18	11,2	12,0
	19	11,3	12,0
	20	11,5	12,0
	21	11,2	12,0
	22	11,8	12,0
	23	11,8	12,0
	24	11,2	12,0
	25	11,5	12,0
	26	11,2	12,0
	27	11,6	12,0
28	11,8	12,0	
подъем	29	11,8	12,0
	30	11,4	12,0
	31	5,3	12,0
	32	5,7	12,0