

ГБПОУ УФИМСКИЙ КОЛЛЕДЖ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ,
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И БЕЗОПАСНОСТИ

Специальность «Пожарная безопасность»

**ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРОТИВОПОЖАРНОГО
СОСТОЯНИЯ И СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ**

Студент группы: 9 ПБ-48К-14, Сайтов А. Р.
Руководитель: преподаватель, Гумеров Д. М.


Актуальность: Статистика свидетельствует о том, что пожары остаются серьезной проблемой для населения на территории РФ, к наиболее тяжелым последствиям приводят возгорания в зданиях учебных учреждениях. Для того чтобы сократить количество пожаров на данных объектах, либо в случае возникновения пожара минимизировать его последствия, необходима заблаговременная проверка противопожарного состояния объекта. Такие мероприятия должны проводиться в целях соблюдения требований пожарной безопасности руководителей учебных учреждений.

Цель выпускной квалификационной работы является: углубленное изучение вопросов касающихся проверок противопожарного состояния объекта и составление документов по их результатам


Задачи:

- рассмотреть учебные учреждения (заведения) на предмет соблюдения пожарной безопасности;
- изучение документов объекта исследования в области пожарной безопасности;
- проведение обследования и составление документов по проверке.

Основные причины возгораний в учебных учреждениях

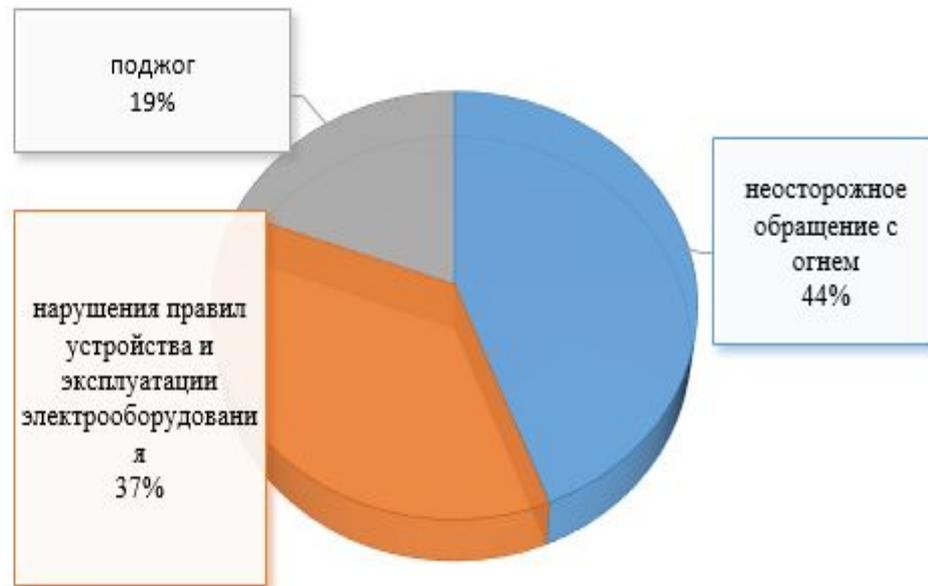


Статистические данные о пожарах в образовательных учреждениях по годам

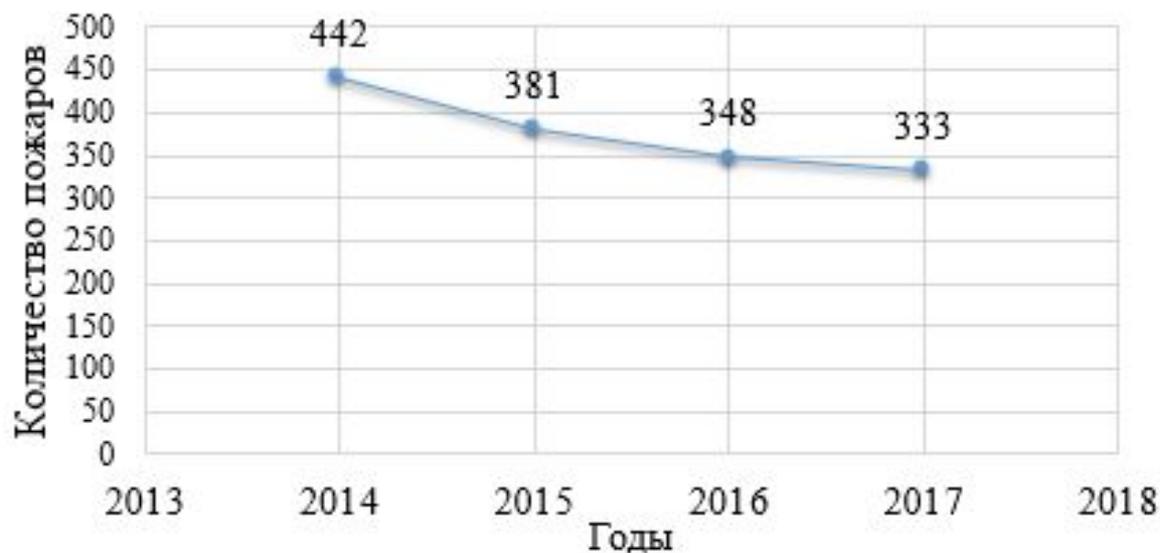

- **2017 год – 333 пожара (11 пострадавших, 1 погибший);**
- **2016 год – 348 пожаров (9 пострадавших, 3 погибших);**
- **2015 год – 381 пожар (16 пострадавших, 1 погибший);**
- **2014 год – 442 пожара (6 пострадавших, 4 погибших).**

Карт-схема ГАОУ БАСК

5

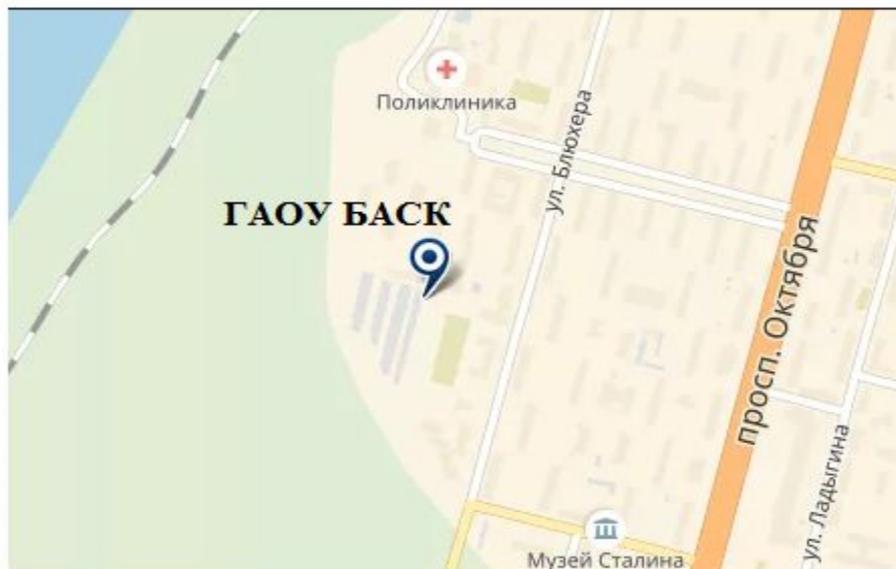

Филиал Башкирского архитектурно-строительного колледжа расположен по адресу: Орджоникидзевский район городского округа г. Уфа РБ, Пр. Октября 174. Колледж размещен в трехэтажном здании II степени огнестойкости, с цокольным этажом с общей вместительностью 360 мест.

**Мероприятия по надзору проводятся на территориях, технологических 6
установках, оборудовании, агрегатах, в зданиях, сооружениях, в отношении
изделий, продукции и иного имущества, для которых установлены требования
пожарной безопасности. Проверки подразделяются на виды в зависимости от
периодичности их проведения и в зависимости от характера их проведения.**

плановые

внеплановые

документарные

выездные

Перечень документов предоставление которых необходимо для достижения целей и задач проведения проверки

7

- правоустанавливающие документы на здания, сооружения, территорию;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица, банковские реквизиты организации;
- заверенная копия устава юридического лица, решения о назначении руководителя (генерального директора);
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (при наличии);
- выкопировки территории из генеральных планов, планы объектов недвижимости (зданий, сооружений, помещений);
- документы распорядительного характера;
- техническая документация по вопросам энергоснабжения, водоснабжения установки систем противопожарной защиты, договоров на обслуживание систем противопожарной защиты;
- акты проверки наружного и внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу;
- технологическая документация;
- декларация пожарной безопасности (при наличии);
- предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, постановления о привлечении к административной ответственности и представления об устранении причин и условий, врученные органами ГПН.

Составление документов по результатам внеплановой выездной проверки ГАОУ БАСК

Внеплановая (выездная) проверка по контролю ранее выданного предписания Филиала Башкирского архитектурно-строительного колледжа проводилась ГУ МЧС России по РБ Управлением надзорной деятельности и профилактической работы (Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Уфа). Руководитель объекта уведомлен о проведении проверки заранее: за 3 рабочих дня до проведения проверки. Цель плановой проверки – соблюдение обязательных требований пожарной безопасности. Основание для проверки: прошло более 3 лет после окончания проведения последней. Длительность проверки – 20 дней.

В ГАОУ СПО БАСК проведена оценка соответствия уполномоченных должностных лиц, требованиям пожарной безопасности. Проведено обследование объекта (визуальный осмотр).

Составленный акт проверки и предписания изложены ниже.

по результатам проверки противопожарного состояния ГАОУ БАСК

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 22

По адресу/адресам: РБ, г. Уфа, проспект Октября, д. 174, ул. Российская, д. 12, ул. Блюкера, д. 15/2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения зам.главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Р.Р. Абдульманова от 11 января 2018 года № 22

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении объекта(ов) защиты (комплекс зданий и помещений) используемых в процессе осуществления своей деятельности: Государственным автономным профессиональным образовательным учреждением Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (далее – ГАПОУ БАСК) ОГРН 1030204436624, ИНН 0277008200

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество)

Дата и время проведения проверки:

«23» января 2018 года с 09 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа 30 минут

«08» февраля 2018 года с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час 00 минут

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочий день/3 часа 30 минут

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Уфа УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): ГАПОУ БАСК вх. от 11.01.2018 №26

(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Соколов Дмитрий Игоревич, государственный инспектор г. Уфы по пожарному надзору Файзрахманов Эрик

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 08.02.2018 № 22/1/1, протокол об административном правонарушении от 08.02.2018 № 40 по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Д.И. Соколов

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Э.З. Файзрахманов

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): представитель по доверенности ГАПОУ БАСК от 05.02.2018 № 39 Бураншин Ильгиз Юсупович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » февраля 20 18 г.

Предписание по устранению нарушений

10

Предписание № 22/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства (далее – ГАПОУ БАСК) ОГРН 1030204436624, ИНН 0277008200. Директор Биктимиров Булат Вильевич.

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору – заместителя начальника ОНДиПР по г. Уфе УНДиПР ГУ МЧС по РБ Р.Р. Абдулманова от 11 января 2018 года № 22, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 30 мин. до 12 час.

(наименование органа НД)

«23» января 2018 года, с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. «08» февраля 2018 года, проведена внеплановая, выездная проверка государственными инспекторами г. Уфы по пожарному надзору капитаном внутренней службы Соколовым Дмитрием Игоревичем, капитаном внутренней службы Файзрахмановым Эриком Загитовичем, в отношении объекта(ов) защиты (комплекс зданий и помещений) используемых в процессе осуществления своей деятельности ГАПОУ БАСК, расположенных по адресам: РБ, г. Уфа, проспект Октября, д. 174, ул. Российская, д. 12, ул. Блюхера, д. 15/2.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с руководителем службы эксплуатации зданий ГАПОУ БАСК Галиахметовым Салаватом Файлевичем, комендантом главного корпуса ГАПОУ БАСК Буранишиным Ильгизом Юсуповичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Уфы
по пожарному надзору
капитан внутренней службы Д.И. Соколов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

(подпись)

«08» февраля 2018 года

М.П.*

Предписание для исполнения получил(а): представитель по доверенности
ГАПОУ БАСК от 05.02.2018 № 39 Буранишин Ильгиз Юсупович

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«08» февраля 2018 года

В дипломной работе даны ответы на поставленные задачи, а именно: рассмотрены учебные учреждения (заведения) на предмет соблюдения пожарной безопасности, изучены нормативно-правовые и другие документы ГАОУ БАСК в области пожарной безопасности, проведено обследование и составлены акт и предписание по проверке.

Выявлено, что ежегодно в образовательных учреждениях Российской Федерации происходит до 2000 пожаров, конкретно в 2017 году было зарегистрировано 124 пожара, большая часть пожаров в учебных по вине человека: неосторожное обращение с огнем, перегрузки в электросетях, шалости с огнем, поджог.

Объектом исследования принят ГАОУ БАСК, расположенный по адресу: г. Уфа, пр. Октября, 174. Колледж размещен в трехэтажном здании II степени огнестойкости, с цокольным этажом с общей вместительностью 360 мест. В цокольном этаже расположены кабинеты, склады, классы, кладовки, холодильные комнаты, бойлерные, тир.

В работе изучены основные виды проверок, в зависимости от характера их проведения и от периодичности. Общая длительность проверки должна составлять не более 20 дней. Существуют нормативные акты, регулирующие именно пожарную безопасность. Они устанавливают определенные требования по отношению к компании. Объект (организация, фирма) проверяется на соответствие этим требованиям. По выявленным при обследованиях и проверках нарушениям требований пожарной безопасности, а также за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний государственные инспектора могут принимать меры административного воздействия по отношению к лицам.

В ходе выполнения дипломной работы составлен акт по результатам проверки противопожарного состояния и предписание ГАОУ БАСК.