## Московский форум по углеродному рынку 2008 Москва, 28-29 апреля 2008 года

# ПРОЕКТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ И НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

Гавриков Е.Б., Жабин В.М., Жуков А.В., Косарев Д.М., Лещуков К.А., Мельников Г.Ю., Штин Е.А., Щукин Н.П.

#### Часть 1

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ ЭГПА С ГИДРОМУФТОЙ «ФОЙТ ТУРБО» НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ.

# Внедрение гидромуфты «Фойт Турбо» на КС «Чебоксарская» ООО «Волготрансгаз»





# Внедрение гидромуфты «Фойт Турбо» на КС «Чебоксарская» ООО «Волготрансгаз»



Применена система автоматического управления ЭГПА российского производителя ПФ «Система-Сервис

Применены маслоохладители российского производителя ОАО «Газхолодтехника»

#### Сравнение регулируемого ЭГПА с ГТУ

#### Эксплуатация ЭГПА:

- ЭГПА +гидромуфта Voith Стабильность параметров привода
- Возможность дешёвого тарифа ночью
- Высокая надёжность 99.9%
- Быстрый и 100% надёжный пуск
- Большой срок службы
- Минимум затрат на ремонты и запчасти

#### Эксплуатация ГТУ:

- Мощность изменяется в зависимости от температуры воздуха и наработки агрегата
- Расход газа на собственные нужды
- Надёжность не выше 97%
- Надёжность пуска 95%
- Ресурс до 100 тыс.часов
- Дорогие регламентные ремонты и запчасти

#### Сравнение регулируемого ЭГПА с ГТУ

Показатели	Электростанция ПГУ	ГКС с ГТУ
КПД выработки мощности	52- 56 %	28 - 35 %
КПД передачи э/э	99 %	-
КПД мотор+гидромуфта	93 %	-
КПД привода ГПА	48 - 52 %	28 - 35 %
Выброс СО2 г/кВт-ч	480	700

# Почему развиваются регулируемые электроприводные ГПА?

- Готовность/Быстрый запуск
- Долговечность
- Надёжность
- Меньшая стоимость
- Дешевле ремонт и обслуживание
- Экологичность
- Меньший шум



#### Преимущества ЭГПА перед ГТУ

- Простота
- Надёжность/готовность
- Обслуживание своими силами
- Цена с монтажом меньше
- Компактность



#### Характеристика газотранспортной системы США

Потребление природного газа в США вырастет с нынешних 625 млрд. м3/год до 850 млрд. м3/год 2015 году и до 1000 млрд. м3/год к 2020 году.

Большинство новых энергогенерирующих установок электростанций это газовые турбины, требующие возрастающее количество газа.

Из-за роста цены газа собственных нужд электропривод становится экономически конкурентным.

Законодательство по экологии требует снижения выбросов парниковых газов при работе газоперекачивающего оборудования

# Применение гидромуфт Фойт при транспорте газа в США

Регулируемые ЭГПА являются основным типом нагнетателей на новых ГКС магистральных газопроводов в США

Более 30 гидромуфт Фойт мощностью от 6 до 30 МВт были проданы в США для данного применения и газотранспортные предприятия очень довольны агрегатами

Сравнение ЭГПА с гидромуфтами и ГТУ стало стандартным разделом ТЭО в газовой промышленности США

#### Преимущества использования гидромуфт в регулируемом приводе



Пуск без нагрузки



Экономия по сравнению с дросселем



Отделение машины от мотора



Гашение вибраций



Маслоснабжени еагрегата в целом



Быстродействие



Плавный пуск больших масс



Долговечность




Надёжность



Высокоточность регулирования



Прочность





Компактность

#### Часть 2

ДИАГНОСТИКА И ВОСТАНОВЛЕНИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ НА ОБЪЕКТАХ ДК «УКРТРАНСГАЗ» С ЦЕЛЬЮ СОКРАЩЕНИЯ УТЕЧЕК МЕТАНА В АТМОСФЕРУ

#### ЗАО «ОРГГАЗНЕФТЕСЕРВИС»

### (Расходные материалы для обслуживания запорной арматуры на объектах ГТС)

- Расходные материалы (уплотнительные пасты и промывочные составы) и оборудование (нагнетатель высоковязких материалов) для обслуживания ЗА, используемой на объектах ОАО «Газпром».
- 2000 г.- начало сотрудничества с ОАО «Газпром».
- Более 500 тонн объемы поставленной продукции в адрес дочерних предприятий ОАО «Газпром» на сегодня.
- Материалы рекомендованы к применению «на местах» при обслуживании ЗА письмами ОАО «Газпром».
- Продукция имеет «пакет разрешительной документации» на применение (сертификаты, санитарно- эпидимиологические заключения и др.).
- Продукция защищена патентами и внесена в реестр материалов ОАО «Газпром», допущенных к применению на объектах магистральных газопроводов.

#### ЗАО «ОРГГАЗНЕФТЕСЕРВИС»

(Работы по диагностике и восстановлению герметичности запорной арматуры с целью сокращения утечек метана)

### Комплексное обслуживание включает:

- разработка нормативной документации;
- инструментальную диагностику технического состояния ЗА в части герметичности крана;
- техническое (сервисное) обслуживание ЗА
- восстановление герметичности ЗА с применением оригинальных технологий и расходных материалов собственных разработок;

- заключение о техническом состоянии ЗА с рекомендацией к замене продиагностированного оборудования.
- 2006 г. проведены работы в дочерних предприятиях ОАО «Газпром».
- 2006 г ЗАО «Орггазнефтесервис» допущено к проведению работ по диагностике и ремонту объектов по транспорту газа ОАО «Газпром».

#### ЗАО «ОРГГАЗНЕФТЕСЕРВИС»

(Работы по диагностике и восстановлению герметичности запорной арматуры с целью сокращения утечек метана)


# При проведении комплексного обслуживания ЗА выполняется:

- анализ, обработка и экспертиза комплекта нормативно-технической документации;
- визуальный и и инструментально- измерительный контроль основных узлов;
- контроль работоспособности (функционирования) привода;

- контроль герметичности затвора;
- контроль состояния металла и сварных соединений корпуса неразрушающими методами (при необходимости);
- оценка технического состояния (с выдачей заключения о продлении ресурса безопасной эксплуатации, замене, ремонте, демонтаже отдельных узлов и т.д.).

Все работы в соответствии с нормативами ОАО «Газпром.

#### ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ НА ОБЪЕКТАХ ДК «УКРТРАНСГАЗ»

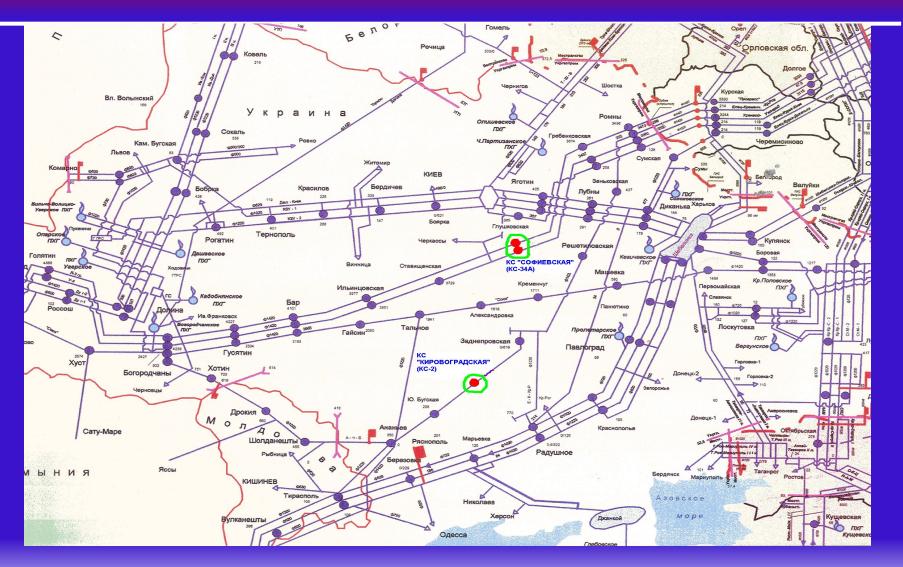

#### ПРОГРАММА РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ ДК «УКРТРАНСГАЗ»

- Комплексное обслуживание предусматривало инструментальную диагностику и восстановление герметичности ЗА при помощи материалов и оборудования производства Группы Компаний «МЕЛАКС».
- Объекты запорная арматура Ду 300-1400 мм на ЛЧ МГ и запорная арматура Ду 50-1000 мм на технологических обвязках КС.
- Место проведения МГ и КС УМГ «Черкассытрансгаз».
- Время проведения работ –с 18.06.2007 г. по 27.06.2007 г.
- Предполагаемые результаты сокращение выбросов парниковых газов (метан) через запорную арматуру на объектах ДК «Укртрансгаз».

#### КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА УТЕЧЕК ГАЗА ЧЕРЕЗ ЗАПОРНУЮ АРМАТУРУ

- Количественная оценка утечек определялась при помощи акустического оборудования для арматуры надземного и подземного исполнения.
- Для количественного определения утечек использовалось программное обеспечение с базой данных о различных типах и размерах ЗА и давлением транспортируемого продукта на «входе» и «выходе».
- Диагностика герметичности запорной арматуры проводилась непосредственно на обследуемом оборудовании в процессе эксплуатации.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ УТЕЧЕК ГАЗА ЧЕРЕЗ ЗА

<b>№</b> п/п	Объект	Наименование	Место- расположение	Ду (мм)	Выбросы СО <sub>2</sub> -экв. тонн/год
1	KC-34A	Borsig	T/A 3-1	1000	1 475,73
2		Borsig	T/A 3-2	1000	20,01
3		Borsig	Т/А 3-6Б	3000	5,4
4		Grove	T/A 2-5	100	2,32
5		Grove	T/A 1-5	100	3,09
6	КС-34Б	АЗТПА	T/A 1-1	1000	16,22
7		АЗТПА	T/A 2-1	1000	16,23
8		АЗТПА	T/A 1-2	1000	19,32
9		АЗТПА	T/A 1-6	5000	9,27

# ПЕРЕЧЕНЬ ЗА, ОПРЕДЕЛЕННЫЙ В ХОДЕ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ГЕРМЕТИЧНОСТИ

№ п/п	Объект	Наименование	Месторасположение	Ду (мм)
1	KC-34A	Borsig	T/A 3-1	1000
2		Sigma	T/A 5-2	700
3	KC-2	Sigma	T/A 8-2	700
4		JSW JB-C	Узел подключения КС (кран № 20)	1000
5	КУ 3667,7 км	Borsig	Кран № 124	1200

# ВОССТАНОВЛЕИЕ ГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И МАТЕРИАЛОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «МЕЛАКС»

- Расходные материалы для восстановления герметичности уплотнительная паста и промывочные составы производства ГК «МЕЛАКС».
- Оборудование нагнетатель высоковязких материалов собственной разработки.
- Технология восстановления герметичности по Принципу Индивидуального Подхода (ПИП) к оборудованию с учетом:
- 🖊 производителя,
- места установки,
  - срока эксплуатации;
- конструктивных особенностей;
- опыта эксплуатации наших специалистов и базы статистических данных компании по выполненным ранее аналогичным работам.

#### и включает:

- 1. Промывку подводящих каналов крана к зоне уплотнения с применением промывочного состава («Очистителя»);
- 2. Подача под давлением уплотнительной пасты определенного типа или марки в зону уплотнения запорной арматуры.

#### ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ОБЪЕКТАХ ДК «УКРТРАНСГАЗ»

<b>№</b> п/п	Объект	Месторас- ние	Выполненные работы	Результат (выводы)
1	KC-34A	T/A 3-1 (Borsig)	«Промывка и набивка» закоксованной нижней части крана	Уменьшение выбросов СО <sub>2</sub> - экв. на 753,9 тонн/год
2		T/A 5-2 (Sigma)	«Промывка и набивка» крана «по кругу»	Разрушение упл. элем. Замена.
3	KC-2	T/A 8-2 (Sigma)	«Промывка и набивка» крана «по кругу»	Разрушение упл. Элем. Замена.
4		УП № 20 (JSW JB-C0)	«Промывка и набивка» крана «по кругу»	Герметичность восстановлена
5	КУ 3667,7 км	№ 124 (Borsig)	«Промывка» подводящих каналов крана	Промыты ранее закоксованные каналы

#### ВЫВОДЫ О РАБОТЕ НА ОБЪЕКТАХ ДК «УКТРАНСГАЗ»

Технология восстановления герметичности ЗА, используемая ГК «МЕЛАКС», показала свою эффективность:

- Работоспособность 16-ти из 20-ти подводящих каналов ЗА была восстановлена.
- Герметичность крана № 20 узла подключения КС «Кировоградская» (КС-2) была восстановлена.
- Зафиксированный объем сокращенных выбросов СН<sub>4</sub> на КС -34A (Т/А 3-1) составил 35,9 т/год или 753,9 т/год СО 2- экв.

# ВЫВОДЫ О РАБОТЕ НА ОБЪЕКТАХ ДК «УКТРАНСГАЗ»

- Методика применения специалистами ЗАО «Орггазнефтесервис» акустического оборудования для инструментальной диагностики ЗА показала свою эффективность при определении фактического технического состояния оборудования;
- Достоверность количественной оценки утечек газа, определенной специалистами ГК «МЕЛАКС», подтверждена параллельными замерами представителей УМГ;
- Технологии, оборудование и материалы ГК «МЕЛАКС» можно рекомендовать при проведении работ по восстановлению герметичности ЗА, и как следствие, сокращению выбросов ПГ.

## КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 3A, КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ.

### Предложенное комплексное обслуживание ЗА даст возможность:

- определить фактическое техническое состояние парка запорной арматуры;
- определить объемы утечек метана через запорную арматуру надземного и подземного исполнения;
- определить перетоки газа в технологической обвязке ГПА, с целью оптимизации работы КС;
- технически обосновать количество ЗА на объектах ГТС, требующей замены;
- ликвидировать или сократить утечки (выбросы) метана в атмосферу;
- оптимизировать расход топливного газа ГПА, эти самым сократив выбросы продуктов сгорания в атмосферу;
- создать банк данных и аккумулировать объемы сокращенных выбросов парниковых газов (метан) на счете Заказчика в соответствующем реестре углеродных единиц для торговли на международном рынке.

# ПРОВЕРКА ГЕРМЕТЧНОСТИ КРАНА №20 КС «КИРОВОГРАДСКАЯ» (КС-2) ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.



# ЗАМЕРЫ ПЕРЕТОКОВ ГАЗА НА КРАНЕ №20 КС «КИРОВОГРАДСКАЯ» (КС-2).



#### Часть 3

# ПРИМЕНЕНИЕ МОБИЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ ГАЗА ИЗ РЕМОНТИРУЕМЫХ УЧАСТКОВ ГАЗОПРОВОДА

#### Основные предпосылки и побуждения

В настоящее время перед началом работ на отключённых участках МГ природный газ удаляется в атмосферу.

Согласно экологическим отчетам ОАО «Газпром» выбросы метана в атмосферу составили:

- в 2004 году 1 402,1 тысяч тонн;
- в 2005 году 1 434,4 тысяч тонн;
- в 2006 году 1 529,9 тысяч тонн;
- в период с 2001 года по 2005 год 8 818 тысяч тонн.

#### Опытные работы по применению МКС


В августе-сентябре 2006 года в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в ЛПУ МГ «Алмазное» были проведены опытные работы по перекачке газа в два этапа:

- на первом этапе была выполнена перекачка газа из отсеченного участка МГ "Уренгой-Петровск" (1702-1727 км, Ду 1420) в нитку МГ "Уренгой-Новопсков";
- на втором этапе была выполнена перекачка газа из отсеченного участка МГ "Уренгой-Новопсков" (1704-1729 км, Ду 1420) в нитку МГ "Уренгой-Петровск".

#### МКС «Гановер»



# Принципиальная схема подключения МКС к МГ

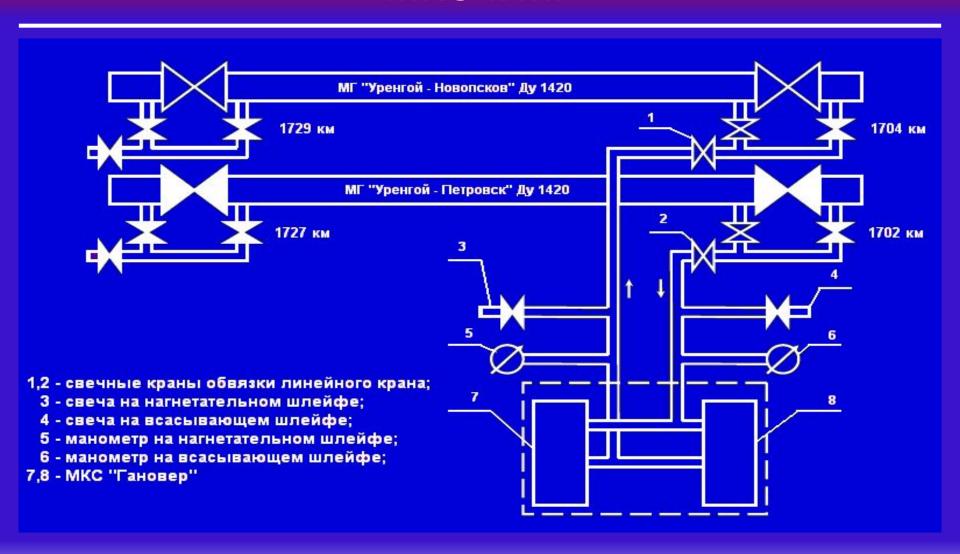

#### Результаты опытных работ

Объем перекаченного газа из отсеченного участка МГ "Уренгой-Петровск" (1702-1727 км, Ду 1420) в нитку МГ "Уренгой-Новопсков" составил:

– 1 885 075 м³, включая топливный газ − 24 753 м³.

Объем перекаченного газа из отсеченного участка МГ "Уренгой-Новопсков" (1704-1729 км, Ду 1420) в нитку МГ "Уренгой-Петровск"составил:

– 2 032 361 м³, включая топливный газ − 34 940 м³.

#### Параметры контрольного участка

Согласно Техническим требованиям на МКС, утвержденным Начальником Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» Б. В. Будзуляком от 29.06.05, параметры контрольного откачиваемого участка:

- длинна 30 км;
- Ду 1420 мм;
- Давление 75 кгс/см<sup>2</sup>;
- Объем перекаченного газа 3 054 тыс. нм<sup>3</sup>.

## Пересчет в СО<sub>2</sub> эквивалент

Из одного контрольного ремонтируемого участка МГ может быть перекачено 3 054 822 нм<sup>3</sup> природного газа.

При 18 откачках в год объем перекаченного газа составит 54,987 млн. нм<sup>3</sup>, что составляет 38 490,757 тонн.

В пересчете получаем 808 305,901 тонн в СО, эквиваленте.

#### БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

```
115054; г. Москва;
ул. 4-й Монетчиковский переулок;
дом 1/6; строение 3;
Телефон: +7(495) 789-68-73;
+7 (495) 789-68-74;
Факс: +7 (495) 951-22-51;
www.gk-melaks.ru
```