

Инверторные РАС

Электрические соединения и адресация

2007

 **MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.**


Inverter PAC (V-Multi)

1. Электр.соединения и установки SW-переключателей **в случае использования проводного пульта**

1-1 Система
V-multi


Пульт должен быть
подключен к Мастер-
блоку!

SW-переключатели на
плате внутреннего блока

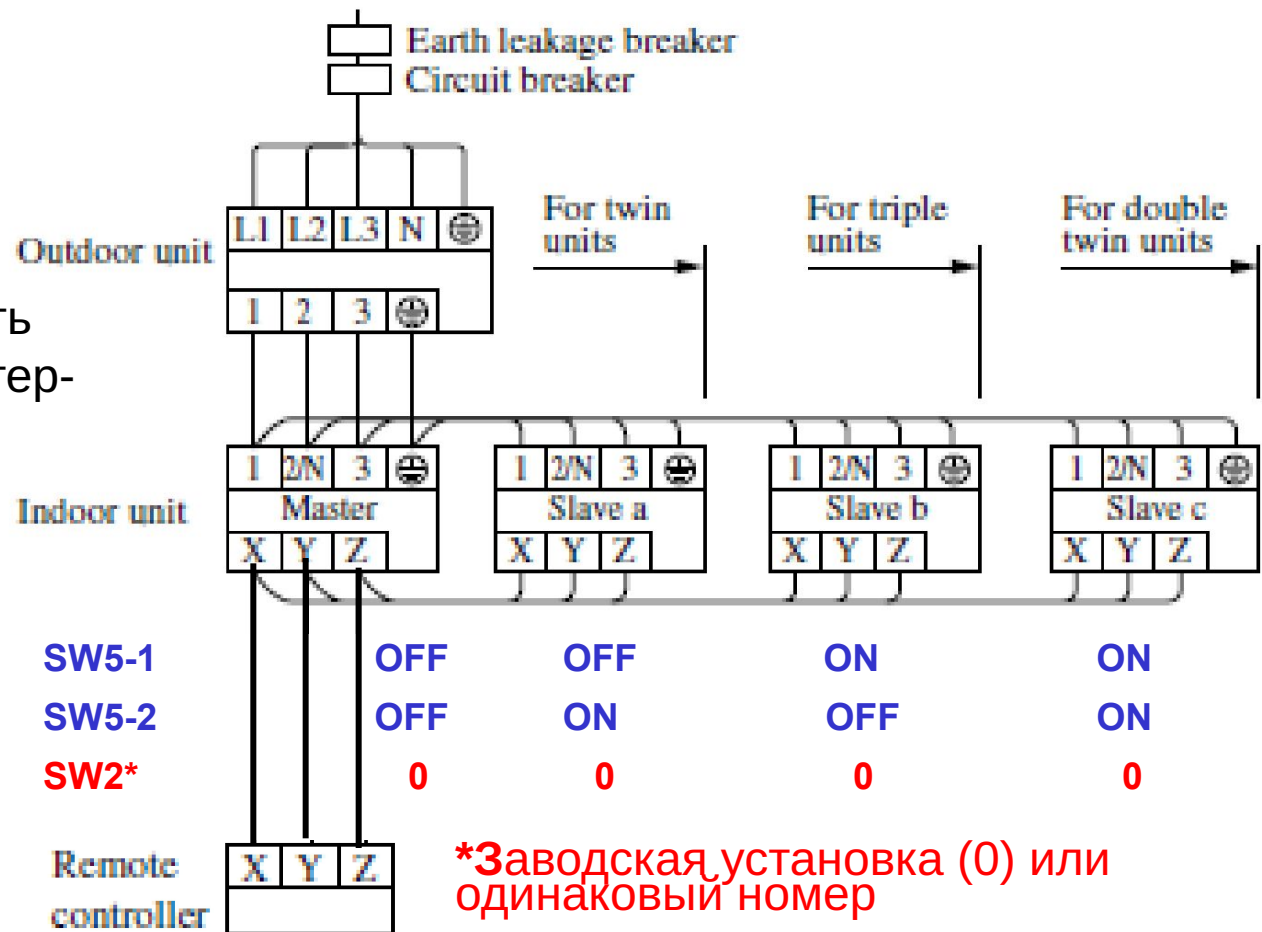

Inverter PAC (Single)


1. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования проводного пульта
 1-2 Управление несколькими кондиционерами от одного пульта
 (Максимальное количество внутренних блоков – 16)

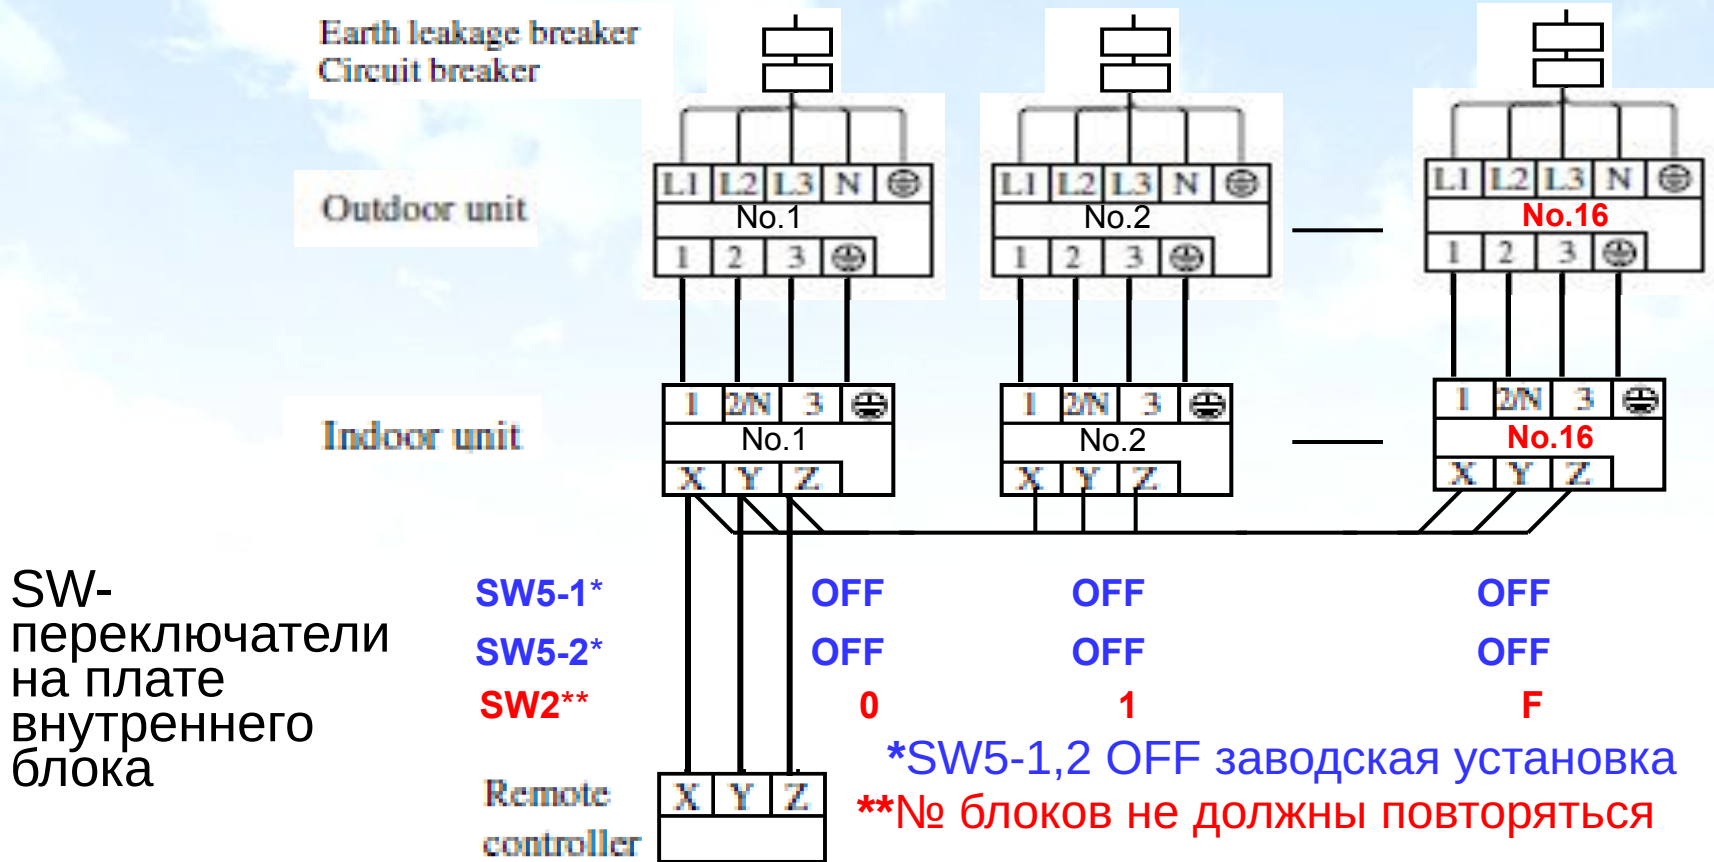

Inverter PAC (Single & V-Multi)

1. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования проводного пульта

1-3 Управление от одного пульта несколькими кондиционерами и системой V-multi

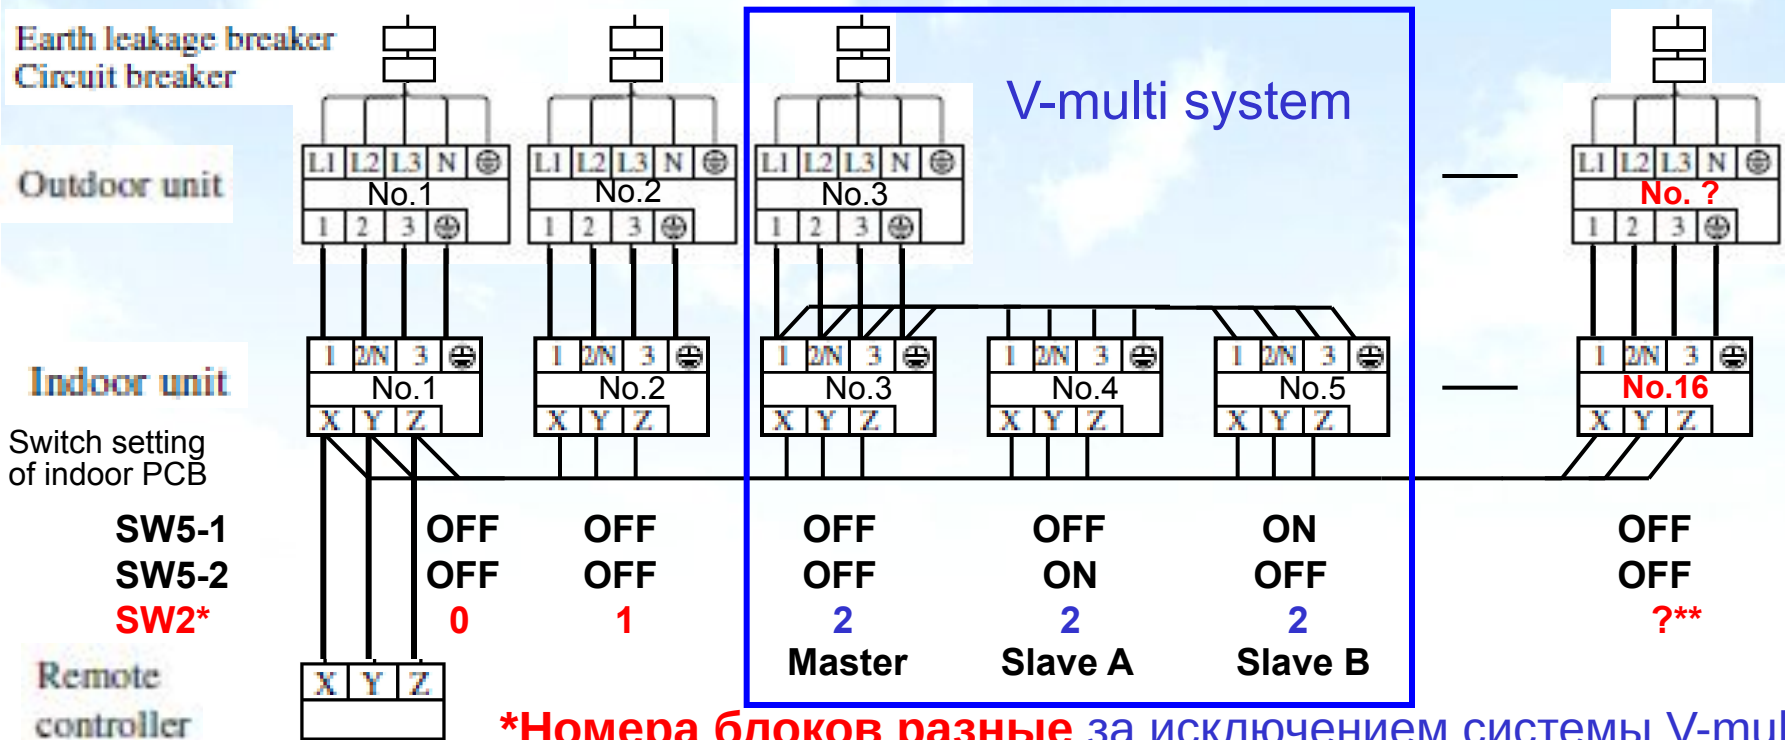

*Номера блоков разные за исключением системы V-multi (в V-multi блоки должны иметь одинаковый No.)

**Максимальное кол-во внутренних блоков не должно превышать 16 !!!

Inverter PAC (Single & V-Multi)

1. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования проводного пульта


1-4 Использование двух пультов управления

Earth leakage breaker
Circuit breaker

Outdoor unit

Indoor unit

Remote
controller

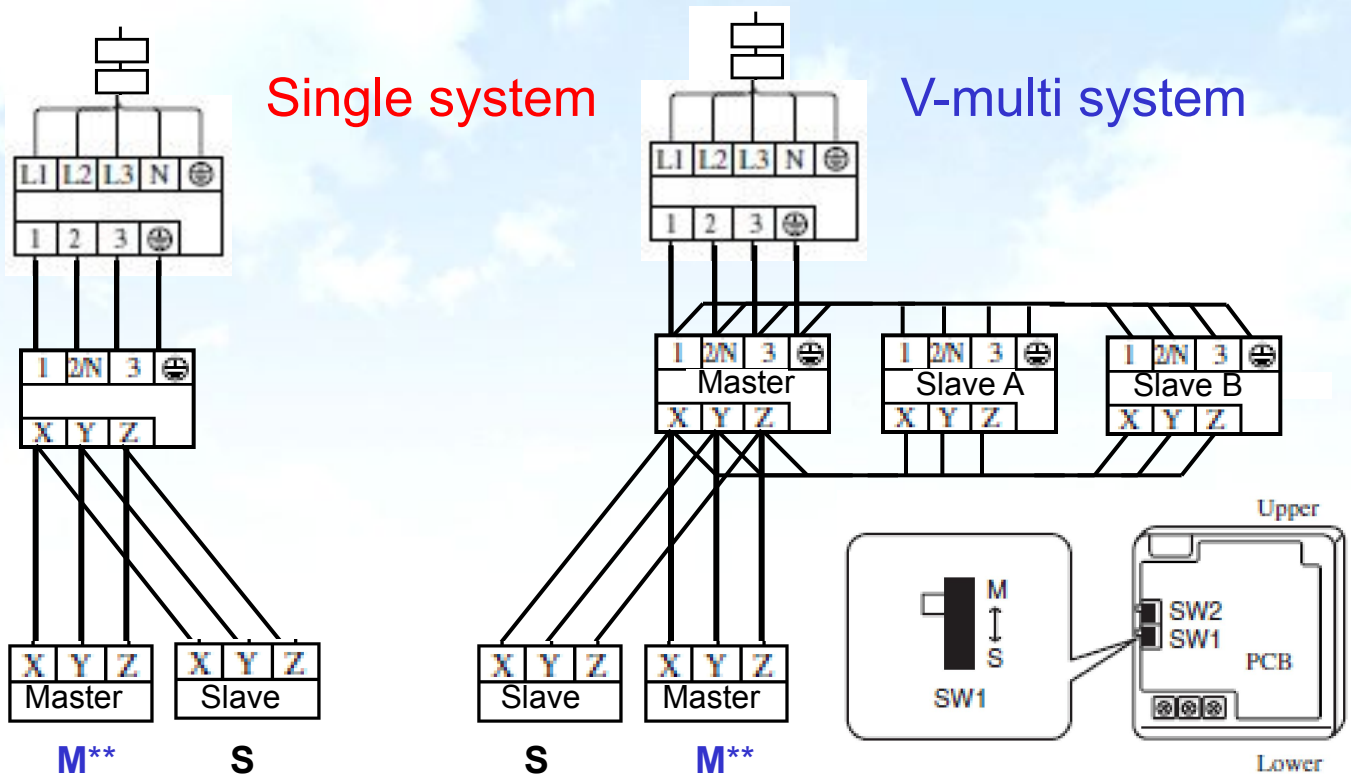

Установка SW1
на плате пульта

SW1

M**

S

S

M**

***Для управления кондиционером или группой, включая систему V-multi можно использовать 2 пульта**


****Заводская установка SW1 - M (Master)**

Inverter PAC (V-Multi)

2. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования беспроводного пульта

2-1 Система V-multi system)

Приемник должен быть подключен к Мастер-блоку!

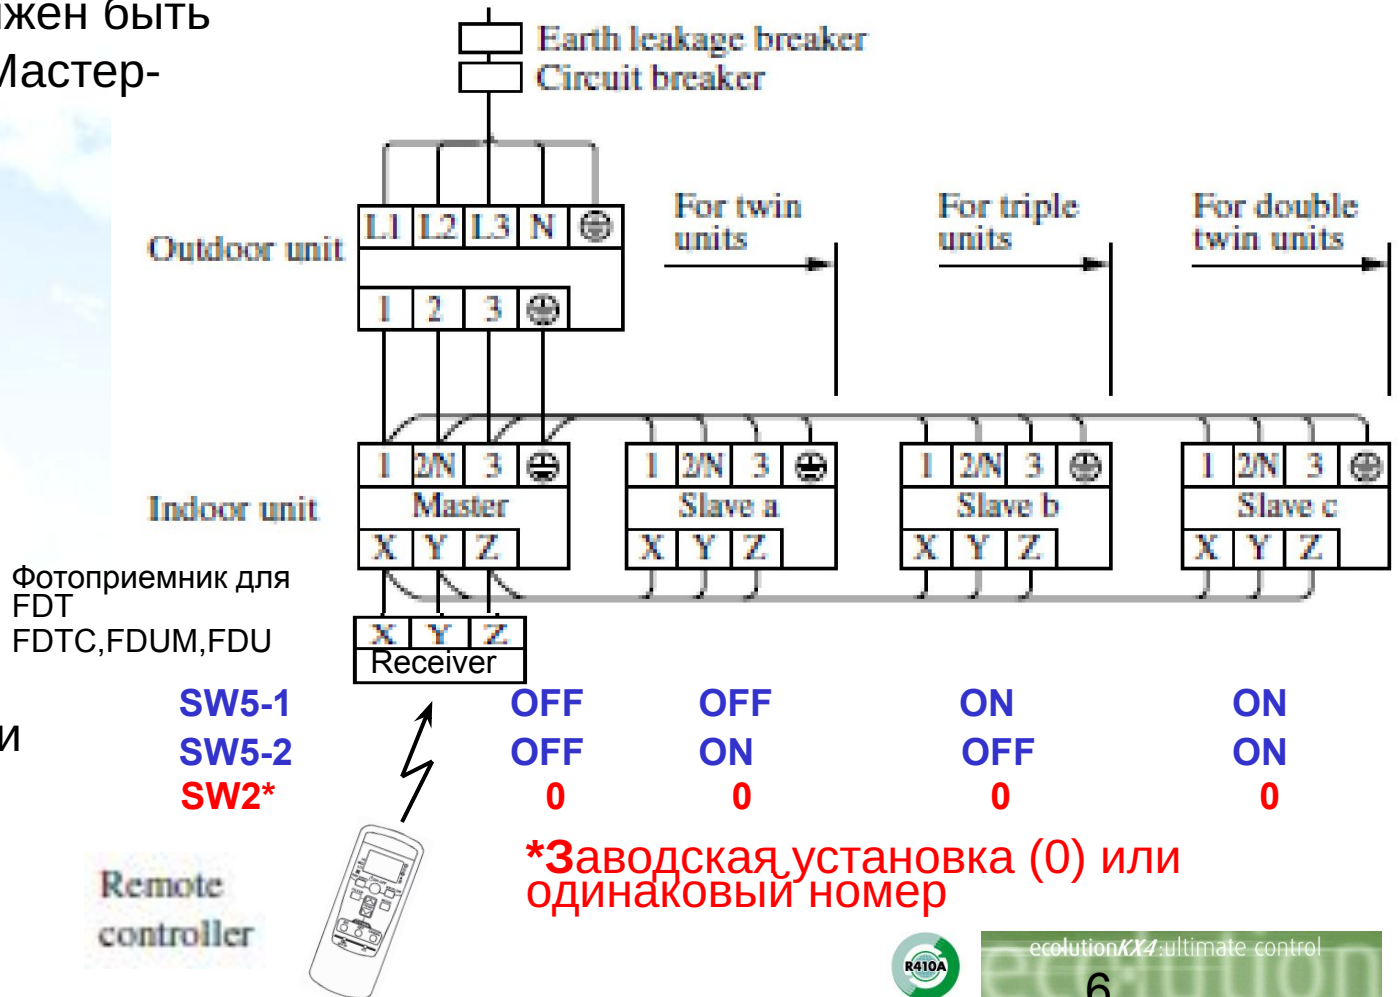

SW-переключатели на плате внутреннего блока

Фотоприемник для FDT, FDC, FDUM, FDU

Remote controller

Inverter PAC (Single)

2. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования беспроводного пульта
- 2-2 Управление несколькими кондиционерами от одного пульта
(Максимальное количество внутренних блоков – 16)

Earth leakage breaker
Circuit breaker


Outdoor unit

Indoor unit

Фотоприемник для
FDT
FDTC,FDUM,FDU

SW-
переключатели
на плате
внутреннего
блока


Remote
controller

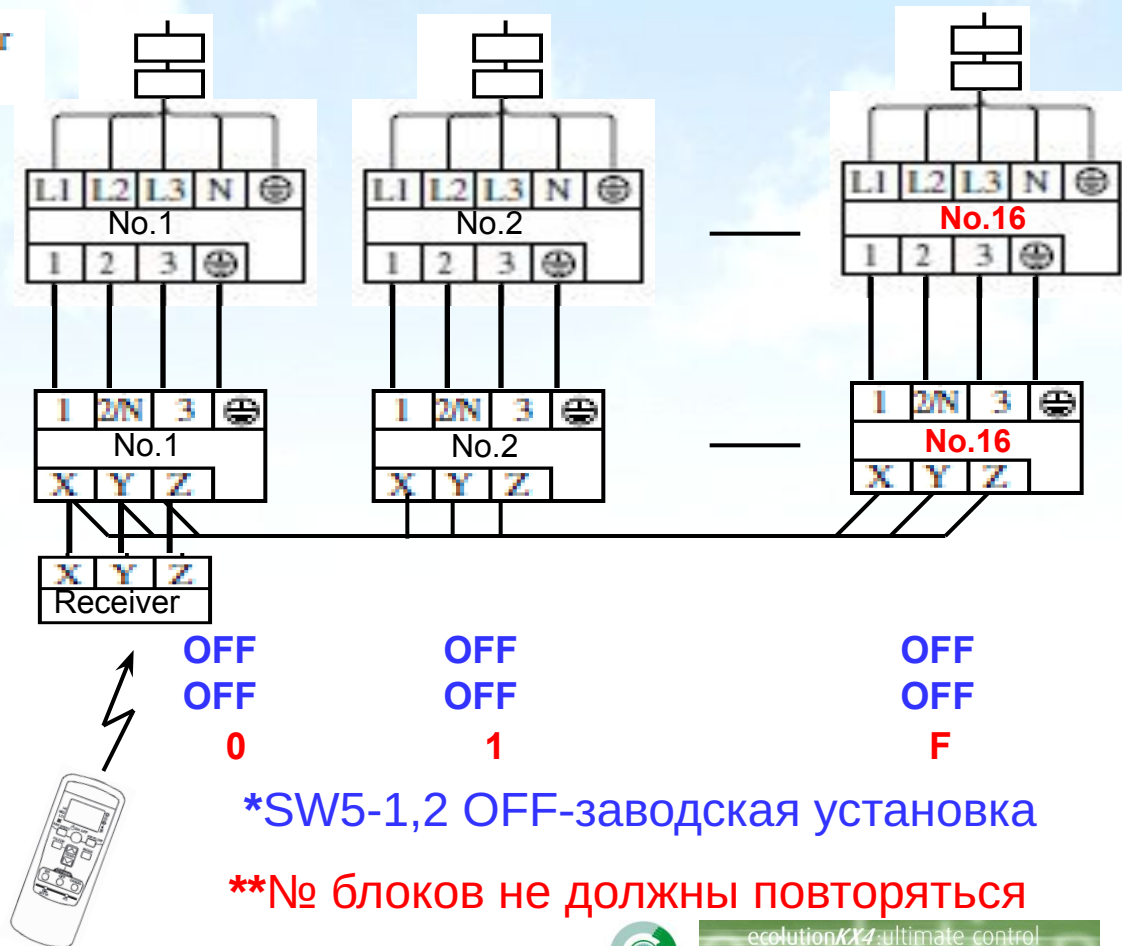

Inverter PAC (Single & V-Multi)

2. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования беспроводного пульта

2-3 Управление от одного пульта несколькими кондиционерами и системой V-multi

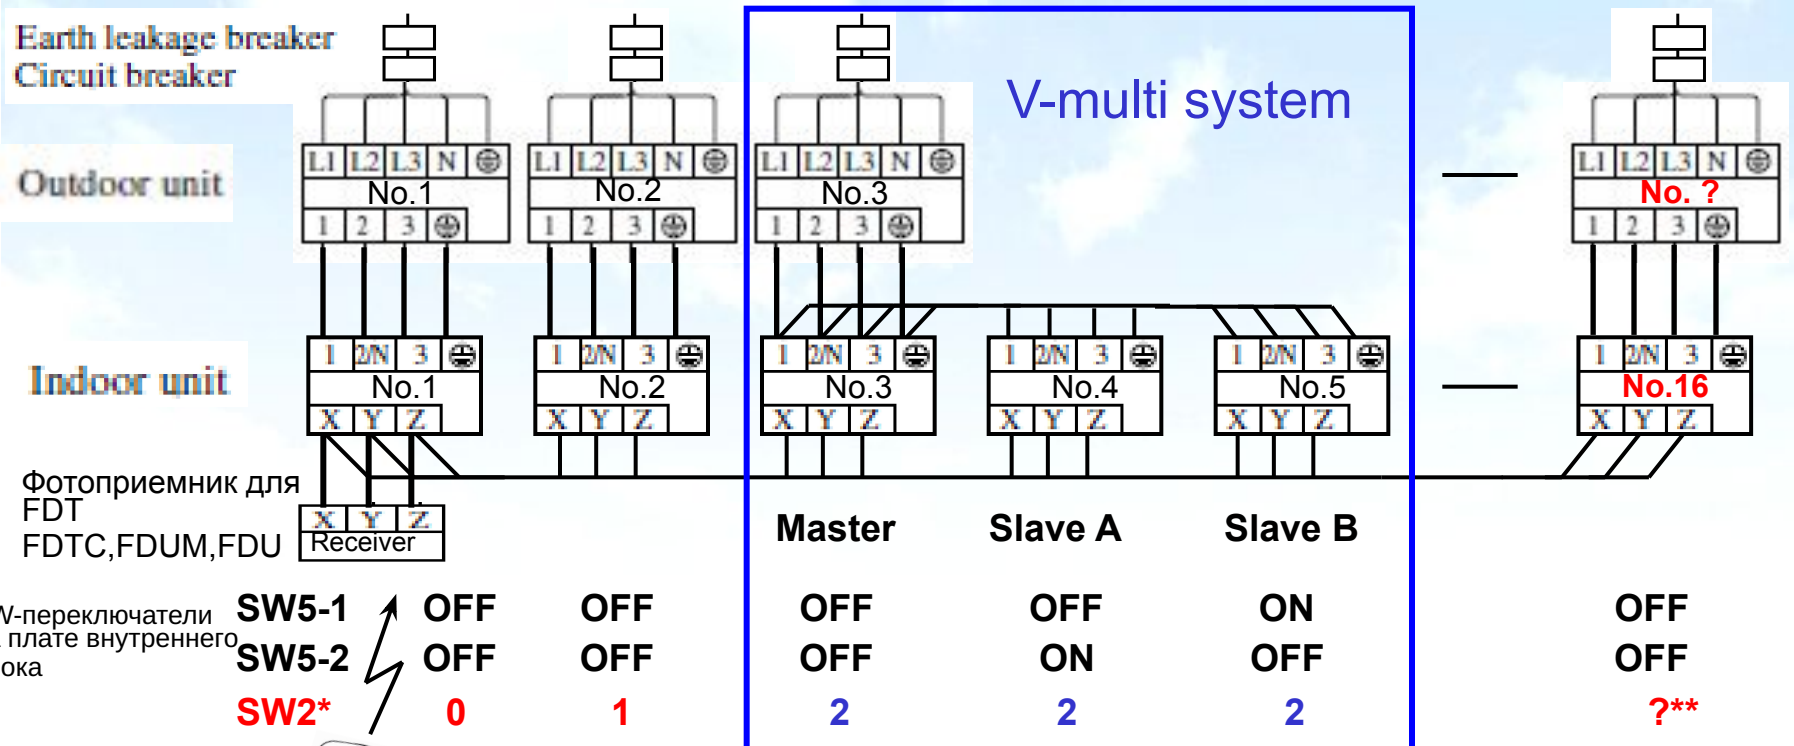

***Номера блоков разные** за исключением системы V-multi (в V-multi блоки должны иметь одинаковый No.)

****Максимальное кол-во внутренних блоков не должно превышать 16 !!!**

Remote controller



Inverter PAC (Single & V-Multi)

2. Электр.соединения и установки SW-переключателей в случае использования беспроводного пульта 2-4 Использование двух пультов управления

