

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА  
МОСКВЫ**

---

**ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ СНИП 35-01-2001 "ДОСТУПНОСТЬ  
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ"**

Москва, 2 июля 2012 года

## **"СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" СП 59.13330.2012**

---

**Актуализирован в формате свода правил в рамках выполнения:**

- статьи 42 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений»;**
- п. 2 Плана мероприятий по созданию безбарьерной среды для целей проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи.**

**Утвержден приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605.**

**Вводится в действие с 1 января 2013 года.**

**С 1 января 2013 года утра признается не действительной старая версия.**

**Статьей 42 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений» указано, что описанные в нем требования не применяются:**

1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований, вплоть до их реконструкции или капитального ремонта;

2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;

3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе, и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.

**СП 59.13330.2012 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"** включен в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых **на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований** Закона N 384-ФЗ, утвержденный Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 июня 2010 г. N 2079.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 1047-р был утвержден **перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), применение которых стало обязательным**. В данный перечень была включена старая версия СНиП 35-01-2001

**статья 5 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент "О безопасности зданий и сооружений"** - безопасность зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями процессов проектирования и строительства обеспечивается посредством соблюдения требований данного Закона и требований стандартов и сводов правил, включенных и в "добровольный", и в "обязательный" перечни.

**35-й Комплекс системы нормативных документов в строительстве  
«Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и  
других маломобильных групп населения»**

**ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ  
СП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для  
маломобильных групп населения»**

**и к нему 15 сводов правил**

- *СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения".*
- *СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам".*
- *СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям".*
- *СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда для инвалидов».*

- СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения".
- СП 35-106-2003 "Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей".
- СП 35-107-2003 "Здания учреждений временного пребывания лиц без определенного места жительства".
- СП 35-109-2005 "Помещения для досуговой и физкультурно-оздоровительной деятельности пожилых людей".
- СП 35-110-2004 "Отделения гериатрического обслуживания населения по месту жительства".
- СП 35-112-2005 "Дома-интернаты".
- СП 35-113-2004 "Геронтологические центры. Дома сестринского ухода. Хосписы".
- СП 35-114-2003 "Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей".
- СП 35-115-2004 "Обустройство помещений в учреждениях социального и медицинского обслуживания пожилых людей".
- СП 35-116-2006 "Реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями".
- СП 35-117-2006 "Дома-интернаты для детей инвалидов".

## **Новое в актуализированной версии СНиП 35-01-2001**

- ◎ **Актуализированная версия СНиП 35-01-2001 более полная и содержит в себе требования как основные, так и конкретные к зданиям различного функционального назначения с графическими примерами расположения элементов зданий.**
- ◎ **15 Сводов правил, входящих ранее в 35 Комплекс, в настоящее время также проходят актуализацию и после проведения процедур согласования должны быть утверждены.**

**Новое в актуализированной версии  
СНиП 35-01-2001**

- **Введены понятия «универсальный проект» (дизайн) и «разумное приспособление» :**
- *«Настоящий свод правил предназначается для разработки проектных решений общественных, жилых и производственных зданий, которые должны обеспечивать для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения (далее - маломобильных групп населения - МГН) равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения, основанные на принципах "**универсального проекта**" (дизайна)»*
- *«**Универсальный проект (дизайн)**: "проект (дизайн) предметов, обстановок, программ и услуг, призванный сделать их в максимально возможной степени пригодными к пользованию для всех людей, без необходимости адаптации или специального дизайна. Универсальный дизайн не исключает ассистивные (специализированные) устройства для конкретных групп инвалидов, где это необходимо" (Конвенция ООН "О правах инвалидов")».*
- *«**Разумное приспособление**: "внесение, когда это нужно в конкретном случае, необходимых и подходящих модификаций и коррективов, не становящихся несоразмерным или неоправданным бременем, в целях обеспечения реализации или осуществления инвалидами наравне с другими всех прав человека и основных свобод" (Конвенция ООН "О правах*


## Новое в актуализированной версии СНиП 35-01-2001

- *«В случае невозможности полного приспособления объекта для нужд МГН при реконструкции, капитальном ремонте зданий и сооружений и т.д., следует осуществлять проектирование в рамках "разумного приспособления" при согласовании задания на проектирование с территориальными органами социальной защиты населения соответствующего уровня и с учетом мнения общественных объединений инвалидов».*
- **Определена необходимость совместного согласования органами по охране памятников истории и культуры и органами социальной защиты населения степени возможности адаптации зданий, относящихся к культурному наследию:**
- *«Возможность и степень (вид) адаптации к требованиям настоящих норм зданий, имеющих историческую, художественную или архитектурную ценность, следует согласовывать с органом по охране и использованию памятников истории и культуры соответствующего уровня и с органами социальной защиты населения соответствующего уровня».*

## Некоторые значительные изменения нормативных требований в актуализированной версии СНиП 35-01-2001

- ⦿ Входные двери должны иметь ширину в свету не менее 1,2 м (*в настоящее время - не менее 0,9м*).
- ⦿ Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной (*требование отсутствовало*).
- ⦿ При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 1,4 см (*в настоящее время - не более 2,5см*).
- ⦿ Высота каждого элемента порога наружных дверей не должна превышать 1,4 см (*в настоящее время - общая высота порога не более 2,5см*).

## Некоторые значительные изменения нормативных требований в актуализированной версии СНиП 35-01-2001

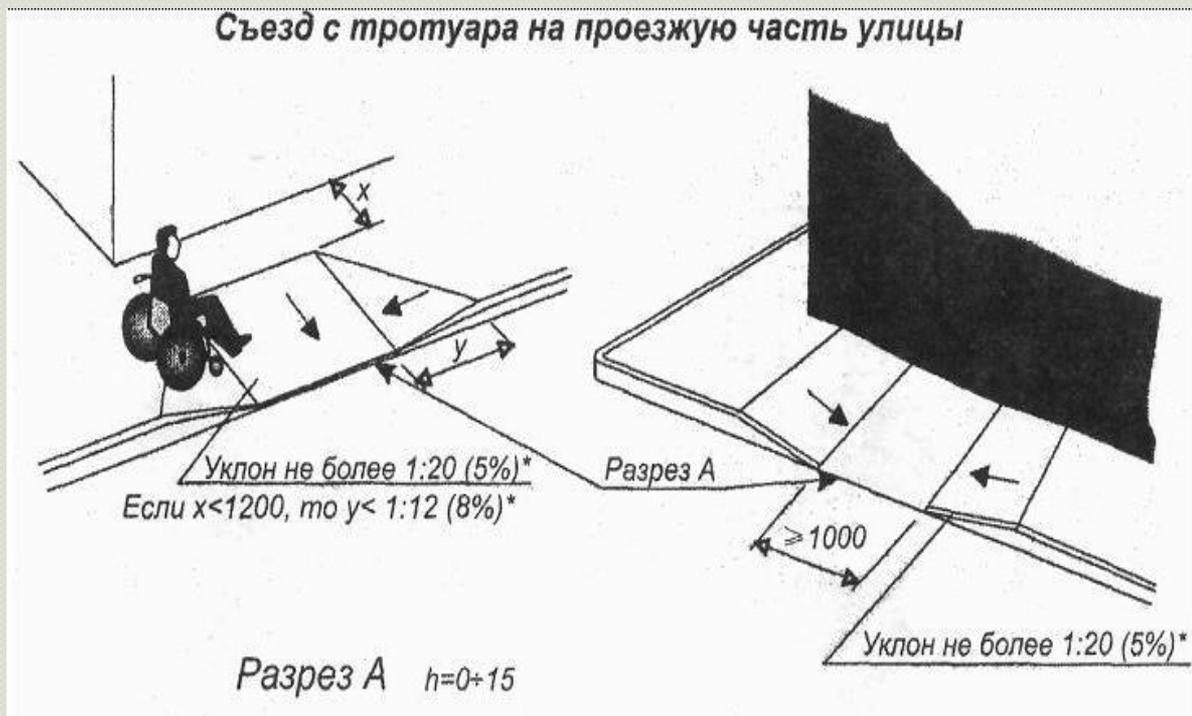


Перепад высот в местах съезда на проезжую часть не должен превышать 1,5см (*в настоящее время 4см*).

Уклон марша пандуса не круче 1:20 (5%) (*в настоящее время*

## Некоторые значительные изменения нормативных требований в актуализированной версии СНиП 35-01-2001

- Уклон марша пандуса не круче 1:20 (5%) (*в настоящее время - 1:12 (8%)*).

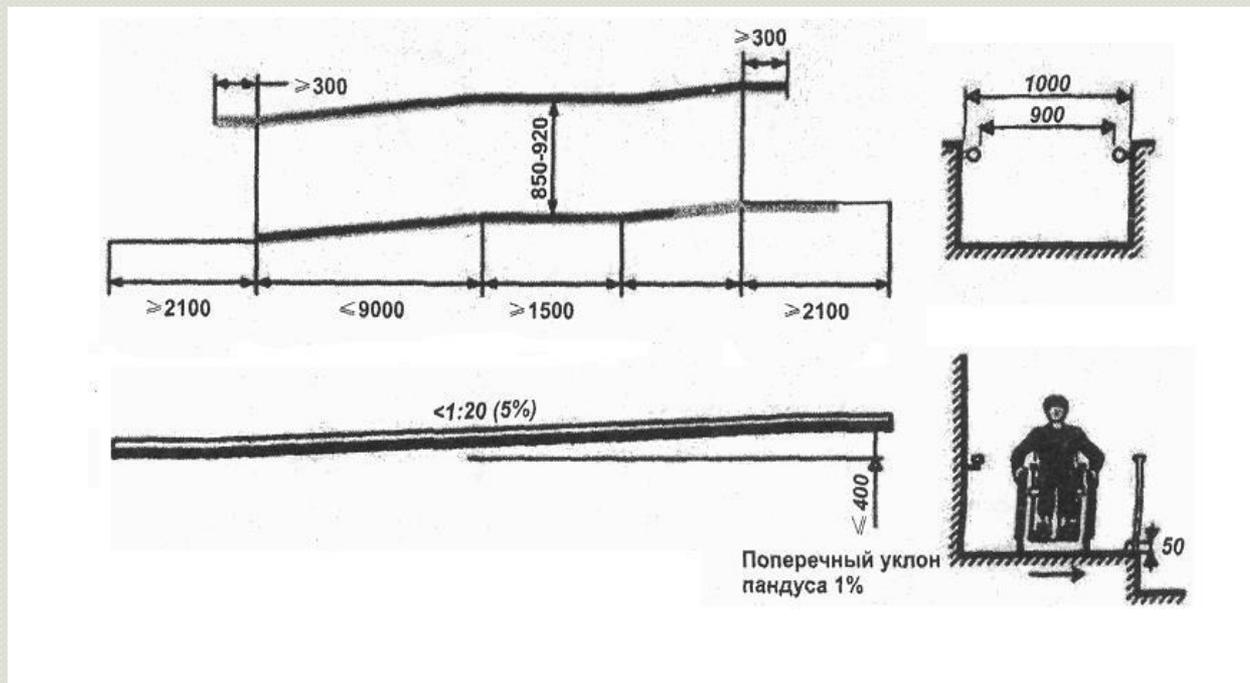

- Поверхность марша пандуса должна визуально контрастировать с горизонтальной поверхностью в начале и конце пандуса (*требование отсутствовало*).

## Некоторые значительные изменения нормативных требований в актуализированной версии СНиП 35-01-2001


- Следует применять различный по цвету материал ступеней лестниц и горизонтальных площадок перед ними (*требование отсутствовало*).
- Кабины лифтов должны иметь внутренние размеры не менее 1,7 м x 1,5 м. (*сегодня минимальные габариты лифта для МГН определены как 1,1 м ширина и 1,4 м глубина*).
- Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6 x 1,6 м. (*в настоящее время 1,5 м x 1,5 м*).
- В целях обеспечения контроля за подъемной платформой они могут быть оснащены средствами диспетчерского и визуального контроля, с выводом информации на удаленное автоматизированное рабочее место оператора.

## Некоторые значительные изменения нормативных требований в актуализированной версии СНиП 35-01-2001

- На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, при числе мест:
  - до 100 включительно ..... 5%, но не менее одного места;
  - от 101 до 200 ..... 5 мест и дополнительно 3%;
  - от 201 до 1000 ..... 8 мест и дополнительно 2%;
  - 1001 место и более ..... 24 места плюс не менее 1%
  - на каждые 100 мест свыше.
- *В старой версии, СНиП , а также в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» отсутствует конкретизация по количеству мест для инвалидов-колясочников в зависимости от общего количества мест.*
- *Ранее требовалось выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, независимо от общего количества мест.*

## Некоторые значительные изменения нормативных требований в актуализированной версии СНиП 35-01-2001

Обозначение мест стоянки автомашин, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов

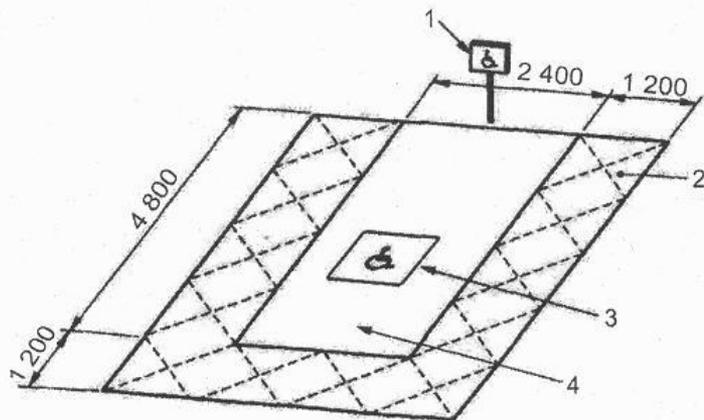

- 1 — указатель (нижний край знака находится на высоте 1000 мм от уровня земли), который помогает идентифицировать парковочное место, когда дорожная разметка плохо видна (например, вследствие снежного покрова, опавшей листвы);
- 2 — дорожка движения кресла-коляски между специальными парковочными местами (ширина 1200 мм);
- 3 — обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске;
- 4 — место для автомобиля

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером

6,0 x 3,6 м

*(в настоящее время 5,0 x 3,5 м).*

## **Разработка новой системы методического обеспечения по вопросу создания для инвалидов доступной среды жизнедеятельности**

- - **разработка актуализированного справочника по основным структурно-функциональным зонам и элементам зданий, обеспечивающим доступность объектов для маломобильных групп населения, на основе анализа действующей системы нормативных документов в строительстве и вновь вводимого СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» с 01.01.2013 г.;**
- - **разработка технологии оценки доступности для инвалидов и других МГН объекта социальной инфраструктуры путем обследования его основных структурно-функциональных зон и элементов с учетом действующего в Москве порядка обследования (паспортизация для действующих объектов, и для объектов нового строительства);**
- - **разработка критериев объективной оценки степени доступности объекта для инвалидов на основе проведенного обследования для отражения информации по проведенным обследованиям в формируемую карту доступности;**
- - **разработка методических материалов по порядку и методологии проведения обследования.**

СПАСИБО

