


Согласовано: \_\_\_\_\_  
 Нач. казанского отделения предприятия  
 Энергосбыт ОАО «Татэнерго» Мазитов И.М.

Однолинейная схема ВРУ-1  
 Административного здания

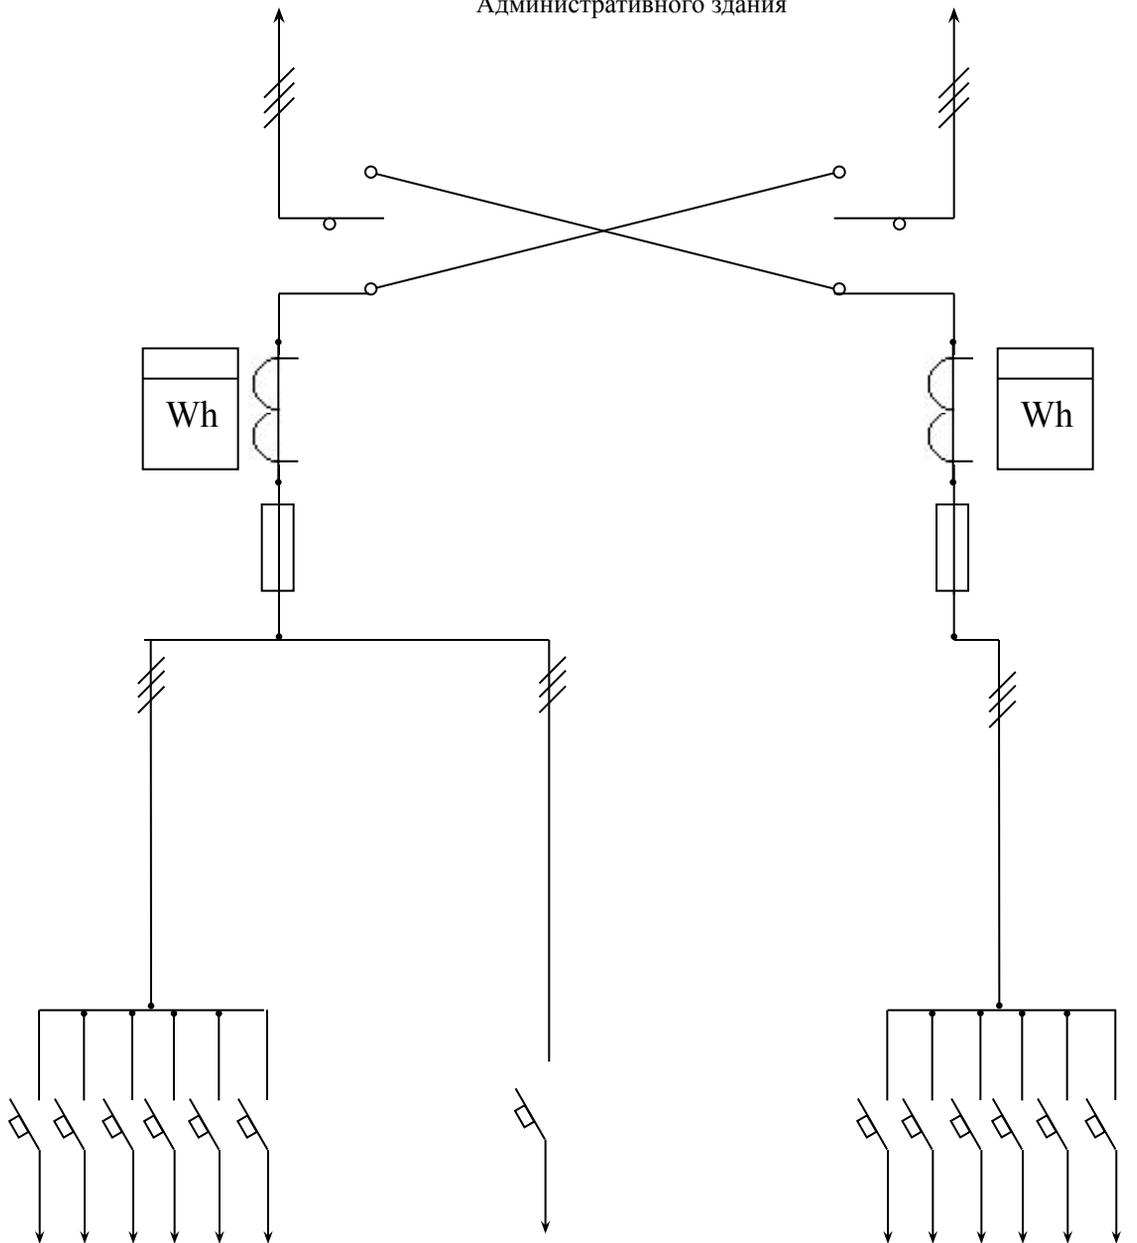

Потребитель

Потребитель

Потребитель

**Требования к ВРУ 0,4 кВ**

1. Рубильник перекидной ПР-250 – 2 шт
2. Предохранитель ПН-2 250 А – 6 шт
3. Трансформатор тока ТН 100/5 – 3 шт
4. Трансформатор тока ТН 150/5 – 3 шт
5. Счетчик “Меркурий” 1,5-7,5 – 2 шт
6. Автомат ВА 88-35 100А – 16 шт
7. Автомат ВА 88-35 250А – 1 шт
8. Автомат ВА 47-29 25А – 10 шт
9. Патрон настенный – 3 шт
10. Лампа ЛН 40 -3 шт
11. Плакат предупреждающий – 3 шт

Начальник административно-  
 хозяйственного отдела

М.Р.Ахтямов