

**В III МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ И  
ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ»  
17 - 20 февраля 2009 года, г. Уфа**

**Опыт применения программного  
обеспечения Det Norske Veritas (DNV)  
PHAST-SAFETI для оценки риска  
промышленных объектов в России**

- к.ф. - м.н. Пантелеев В.А., ООО «Институт Риска и безопасности»
- Назаренко Д.И., ООО «Институт Риска и безопасности»
- Мельников А.В., ООО «ВНИИГАЗ»
- к.т.н. Бодриков О.В., ООО "Газпромэнергодиагностика"

# Программное обеспечение DNV для анализа и управления рисками

- DNV – Pro - HAZOP, идентификация рисков
- DUST EXPERT - экспертная система по оценке риска от взрывоопасных пылей
- DNV Leak - оценка частоты течей оборудования и трубопроводов
- RiskSpectrum - деревья событий и отказов
- ORBIT - аудит безопасности, качественная оценка риска, идентификация рисков
- **PHAST** - **анализ последствий аварий**
- **SAFETI** - **количественная оценка риска**
- **PHAST\$** - **финансовый анализ последствий аварий**
- **SAFETI\$** - **количественная оценка финансового риска**

# Пользователи PHAST и SAFETI

## PHAST - 450 SAFETI - 150

- Government of Queensland Chem. Unit (AUSTRALIA)
- European Commission – Joint Research Centre (ITALY)
- Amoco Corporation (USA)
- Dow Chemicals (USA)
- Dupont Corporation (USA)
- Exxon-Mobil (USA)
- **Shell (UK)**
- **British Petroleum (UK)**
- **DCMR - Environmental Control Agency (NETHERLANDS)**

**Проект ТАСИС «Содействие Министерству по чрезвычайным  
ситуациям в области предупреждения и ликвидации аварий»  
2000-2001 г. FINRUS 9806**

- **ООО «Институт риска и безопасности» (SAFETI)**
- **ВНИИГОЧС (SAFETI)**
- **ТЦМП ГУ ЧС по Курской области (PHAST)**
  
- **В 2006 году PHAST приобретен инжиниринговой фирмой ООО «ПетерГАЗ»**
- **В 2008 году SAFETI приобретен ВНИИГАЗ**

# Программное обеспечение в области оценка риска и последствий

Фирма	Программа	Возможности			Цена тыс. долл. США (ориент.)
		Расчет последствий	Расчет риска	Комментарии	
DNV, Великобритания	"PHASt"	ДА	НЕТ	Оба пакета "Micro" (упрощенная версия) и "Professional" (полная версия), широкий спектр аварий, современные модели, мировое признание	7-15
	"SAFETI"	ДА	ДА		40 - 50
TNO, Нидерланды	"EFFECTS"	НЕТ	НЕТ	Согласно "Желтой книги", широкий спектр аварий, современные модели, мировое признание	4.5
	"DAMAGE"	ДА	НЕТ	Согласно "Зеленой книги", широкий спектр аварий, современные модели, мировое признание	1
	"RISK CURVES"	ДА	ДА	широкий спектр аварий, мировое признание, современные модели	40
SHELL (marketed by EnviroUK)	"FRED" (включая Pipa)	ДА	НЕТ	Пожаро- взрывоопасность, современные модели	9
	"PIPA"	ДА	НЕТ	Пожаро- взрывоопасность, современные модели	5
	"LPG Lite"	ДА	ДА	Только для СУГ	8
	<b>PROCESS RISK TOOL</b>	ДА	ДА	Пожаро- взрывоопасность	нет данных
Artur D. Little, США	SUPERSHEMS	ДА	НЕТ	широкий спектр аварий	
SAFER System L.L.C., США	TRACE	ДА	НЕТ	широкий спектр аварий	
PLG Inc., США	RISKMAN	НЕТ	НЕТ	анализ деревьев событий и отказов (подготовка исходных данных для QCRR)	30 000
	<b>QCRR (Quantitative Chemical Release Risk)</b>	ДА	ДА	широкий спектр аварий	
RISK, США	LFGRISK	ДА	НЕТ	анализ опасности СУГ	2000
	DEGATEC	НЕТ	НЕТ	распространение тяжелых газов	1000
	XPLOSION	НЕТ	НЕТ	Взрывы, BLEVE	650
EPA, США	ALOHA	ДА	НЕТ	Оценка токсических выбросов	300


# Тендер ТАСИС

SAFETI (DNV, EU),

RISKCURVE (TNO, Нидерланды)

PROCESS RISK TOOL (Shell, Великобритания).

# Универсальная модель атмосферной дисперсии (UDM)

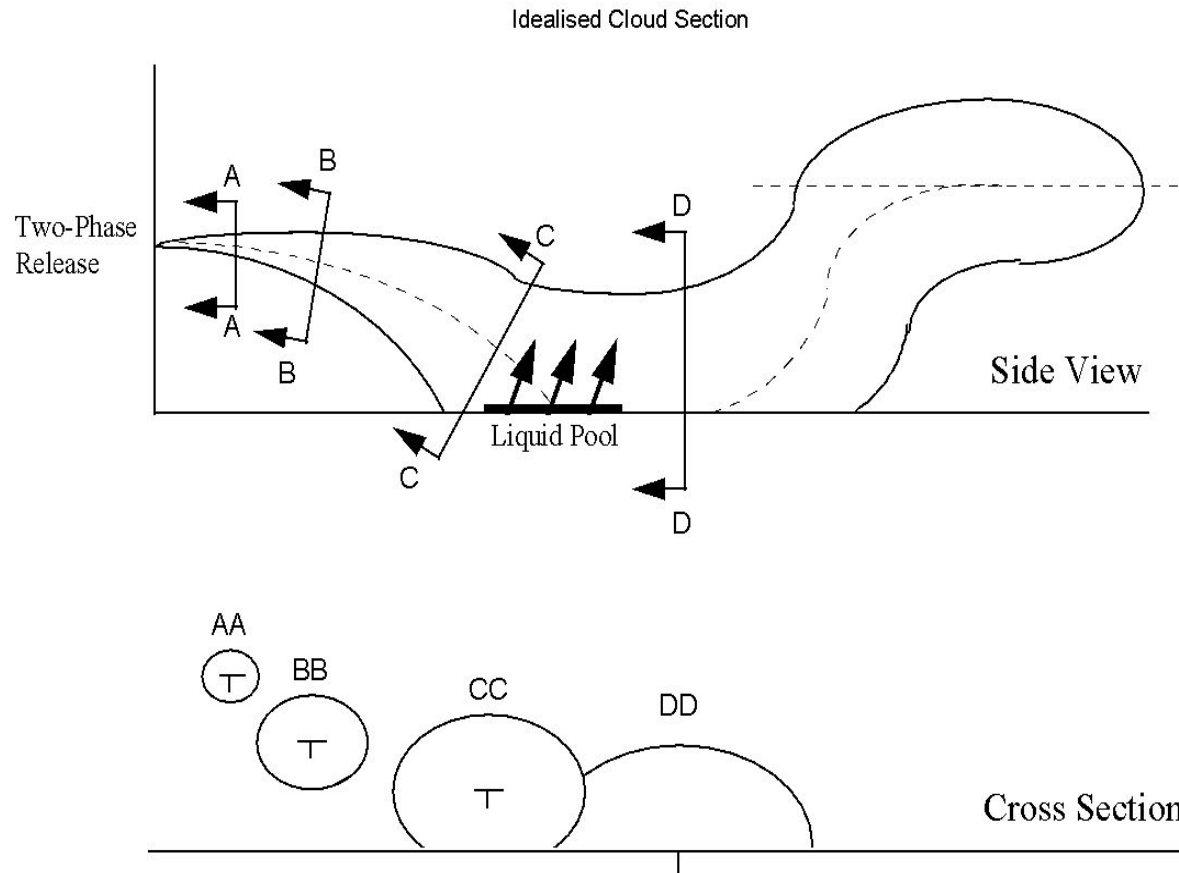

# Экспериментальная верификация UDM

- ***Prairie Grass*** – невесомая примесь, плоская поверхность, различная стабильность атмосферы.
- ***Desert Tortoise*** – жидкий аммиак, двухфазное истечение из трубы, выпадение капель на землю.
- ***EEC*** – истечение жидкого пропана, двухфазный аэрозоль.
- ***FLADIS*** – дисперсия аммиачного аэрозоля.
- ***Goldfish*** – дисперсия двухфазного аэрозоля HF.
- ***Burro*** – испарение и дисперсия пролива LNG на твердой поверхности.
- ***Maplin Sands*** - испарение и дисперсия пролива LNG на поверхности моря.
- ***Thorney Island*** – дисперсия фреонов.




# Основные возможности PHAST (Process Hazard Analysis Software Tools)

- широкий спектр исходных аварийных событий: катастрофический разрыв корпуса, течь, обрыв коротких и длинных трубопроводов, работа предохранительных клапанов и мембран, проливы, выброс в здании с естественной и принудительной вентиляцией
- широкий спектр опасных воздействий: взрывы TBC, BLEVE, пожар вспышка, огненная струя, пожар пролива, токсическое воздействие
- универсальная модель распространения примеси в атмосфере (UDM) - позволяет учитывать большое число явлений: нестационарный характер истечения и распространения, особенности распространения тяжелого и легкого газа, теплообмен с окружающей средой, в том числе и двухфазной примеси, кинетическую энергию истечения
- Встроенная база данных веществ, возможность введения новых веществ и смесей
- Возможность выбора моделей частных явления (огненная струя – API, SHELL, взрыв TBC – TNT, Baker Strehlow, Multi-Energy



## Study Folder

- Ufa2009-PHAST
  - Example Cases
    - a-test-Butadien
      - Butadiene Rupture
      - Butadiene Liquid Leak
        - Case List
          - Base Case
          - 60 s
          - 120 s
          - 180 s
          - 240 s
          - 300 s
          - 600 s
          - 1200 s
      - time
        - Butadiene Liquid Leak
    - a-test-Chlorine
      - Chlorine Rupture
      - Chlorine Liquid Leak
        - Case List
      - angle change
      - time
        - Chlorine Liquid Leak
    - Building Wake Model
    - Explosions
    - Flammable
      - Pool Fire
      - Fireball
      - Jet Fire
    - Long Pipeline Model



## Vessel/Pipe : Butadiene Rupture

Vessel Location Geometry Bund Data Indoor/Outdoor Flammable To

Explosion Method

- TNT
- TND Multi-Energy
- Baker-Strehlow

Jet Fire Method

- API
- Shell

Early Explosion Mass Modification Factor  Use Late Ignition Location  m

## Notes:

This case models an instantaneous release of the entire vessel inventory. The Catastrophic Rupture scenario is designed to model an incident in which the vessel is destroyed by an impact, a crack, or some other failure which

OK

Отмена

Справка

Log


Message Log / Output /

For Help, press F1


# Пример оценки величины зоны поражения при дрейфе облака ПГФ, Бутадиен, \*ЗСК

Audit No. 18002  
Model : 5.3 Vessel Source  
Material: 1,3-BUTADIENE  
Worst Cases @ 0.14 bar  
Weathers

- ★ Origin
- Radius
- Category 1/F Effect Zone
- Category 1/F Drift Line
- Radius
- Category 3/D Effect Zone
- Category 3/D Drift Line

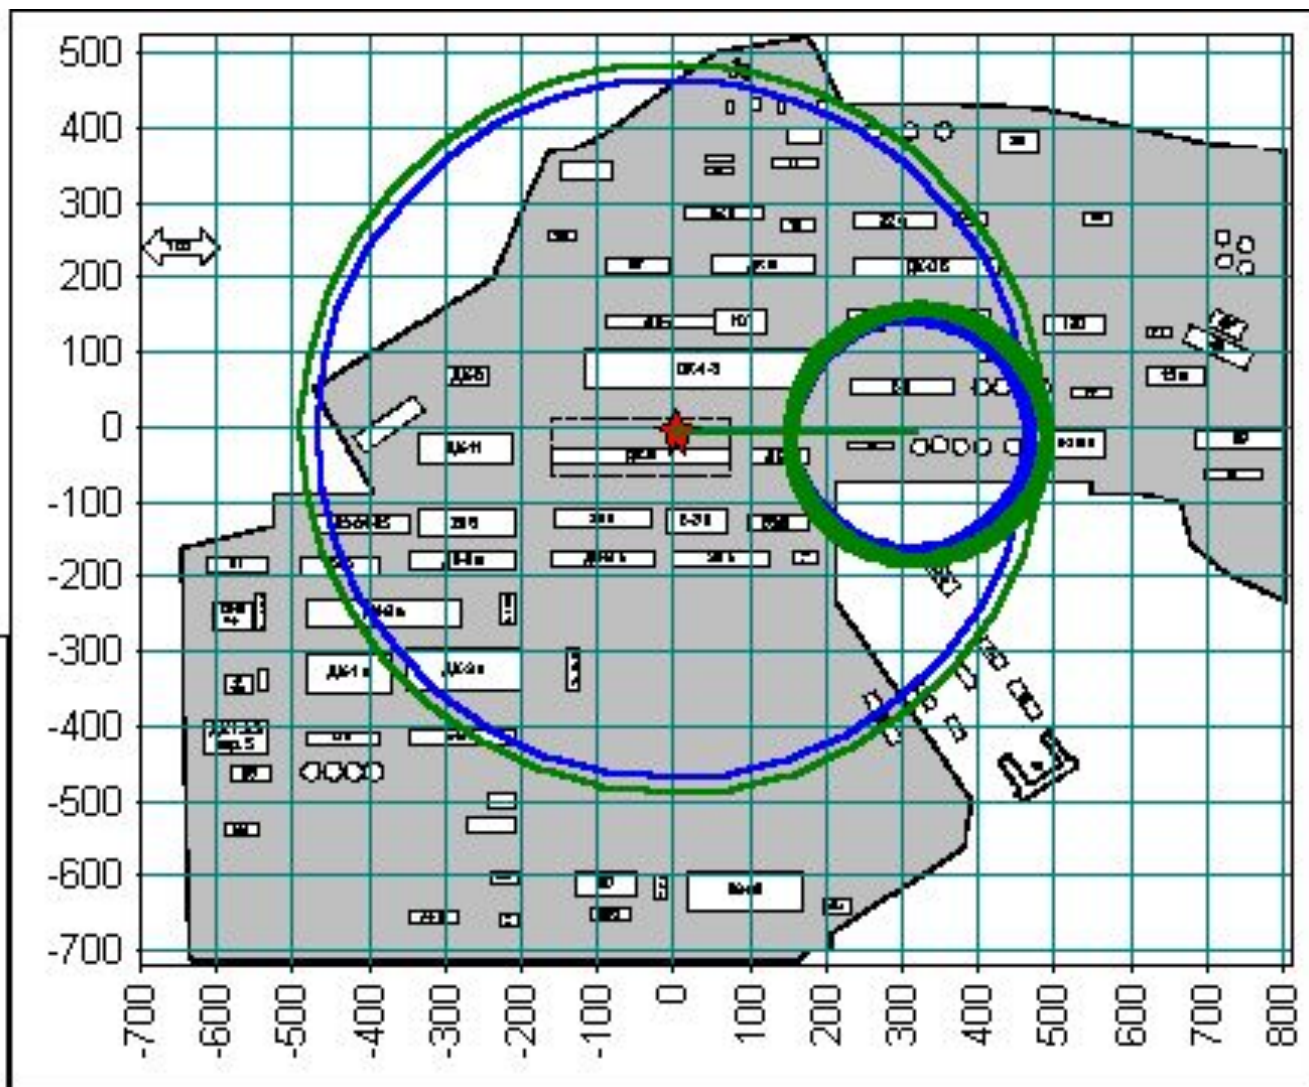


# Пример оценки величины зоны поражения от огненной струи

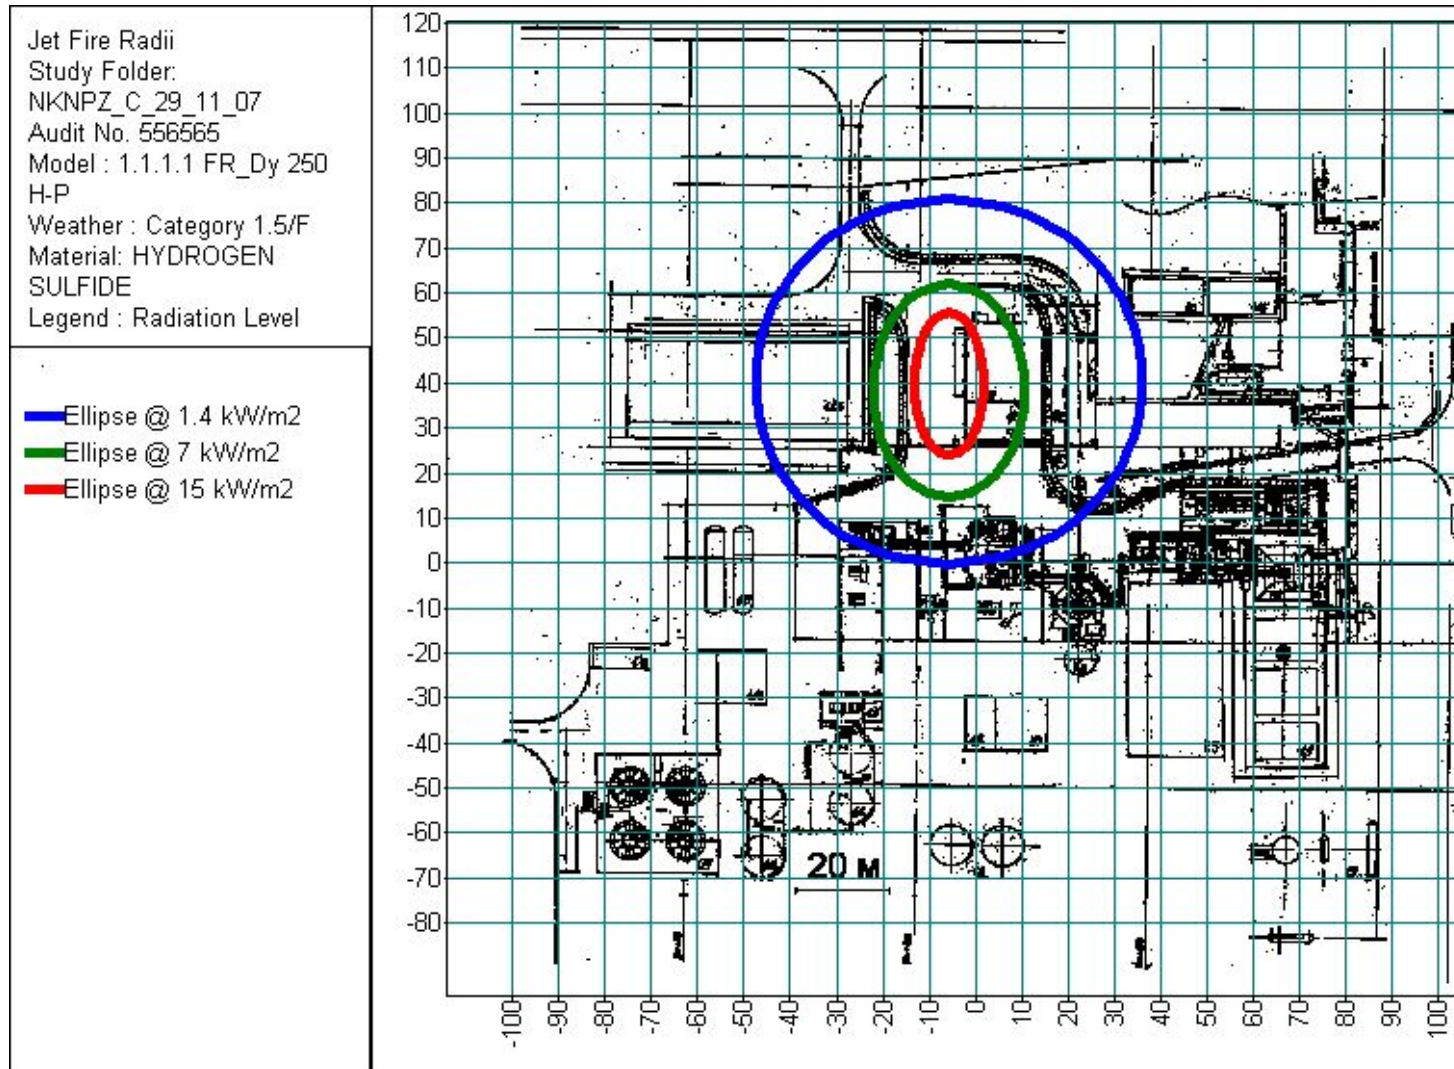



# Пример оценки величины зоны токсического поражения, 40 т, Хлор

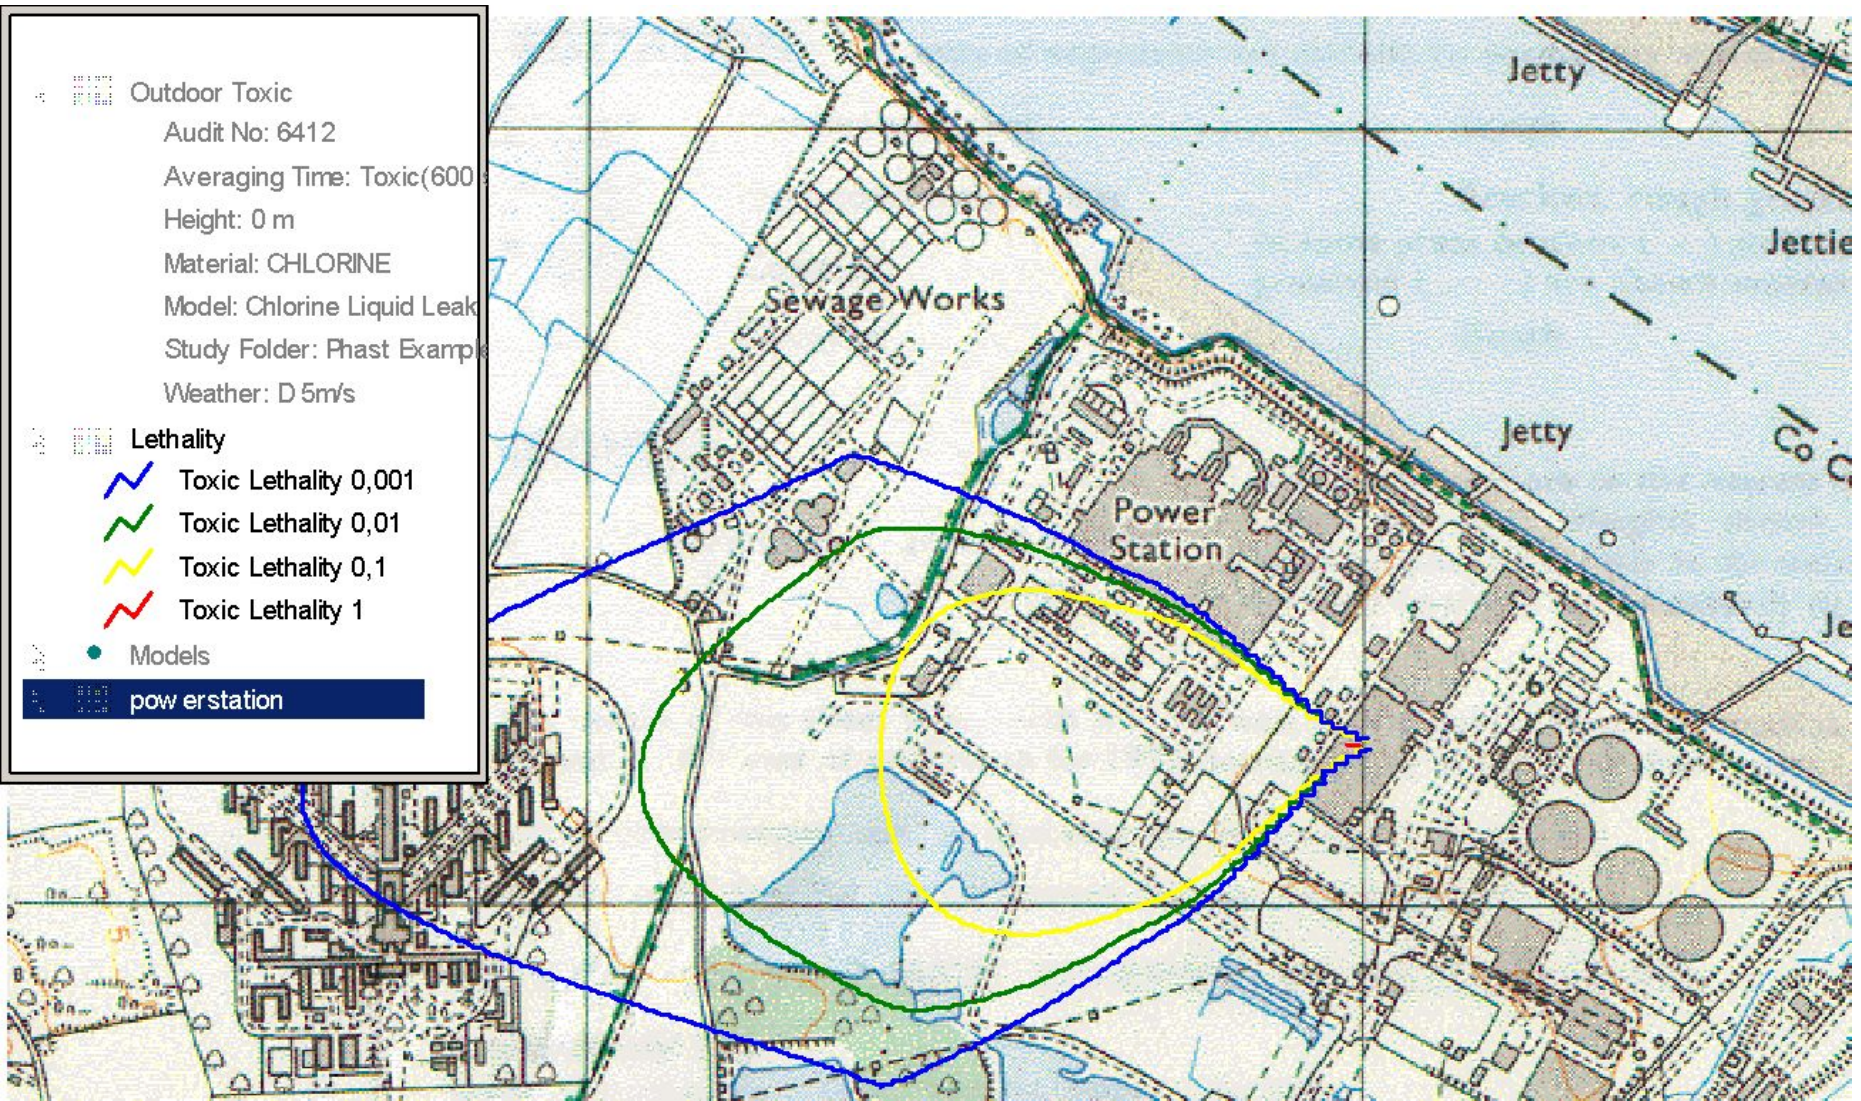

# Основные возможности SAFETI

- Построение полей территориального риска
- Построение вероятных кривых потерь (F-N кривых)
- Величина территориального риска и вклады сценариев в фиксированных точках
- Величина коллективного риска и вклады сценариев
- Распределение населения в окрестностях объекта
- Ранжирование сценариев по вкладу в коллективных риск
- Учет распределения источников зажигания
- Учет вероятности реализации сочетания погодных условиях
- Гибкая система построения задачи позволяющая проводить анализ, вкладов в риски сценариев, установок, времени суток, контингентов рискующих





Row 1200

Study Folder

- Ufa2009-safeti
  - Run Rows
    - FR
    - 300
    - 600
    - 1200

Map

Legend

Population Set

0,0 1,2 2,4 km

Editing all Run Rows

Use this dialog to adjust the properties of your Run Rows. To add, delete and sort Run Rows use the main Run Row Tree browser.

	Name	Run	Models	Weathers	Parameters	Materials
1	FR	<input checked="" type="checkbox"/>	FR	Global Weathers	Global Parameter	Materials
2	300	<input checked="" type="checkbox"/>	300	Global Weathers	Global Parameter	Materials
3	600	<input checked="" type="checkbox"/>	600	Global Weathers	Global Parameter	Materials
4	1200	<input checked="" type="checkbox"/>	1200	Global Weathers	Global Parameter	Materials

Default  
FR  
300  
600  
1200

Example Cases

- a-test-Butadien
- a-test-Chlorine
  - Chlorine Rupture
  - Chlorine Liquid L...
  - Case List
    - Base Case
    - 60 s
    - 120 s
    - 180 s
    - 240 s
    - 300 s
    - 600 s
    - 1200 s
  - angle change
  - time

Consequence Risk Offset Fact

Select all Run Rows for calculation Selected RRP Set: Risk Ranking Point Set

Clear all calculation selections Surface Types defaulted Manage Model Selections

1200 Global Weathers

OK Cancel Help

Log


```

17:13:08 All data saved on file C:\QRA\Ufa
17:14:13 Ignition for row FR has changed
17:14:13 Ignition for row 300 has changed
17:14:13 Ignition for row 600 has changed
17:14:13 Ignition for row 1200 has changed
17:14:18 Saving data to file C:\QRA\Ufa2009\Ufa2009-safeti.PSU ...
17:14:18 All data saved on file C:\QRA\Ufa2009\Ufa2009-safeti.PSU
  
```

Message Log Output


# Изолинии территориального риска

## Установка очистки бутадиена

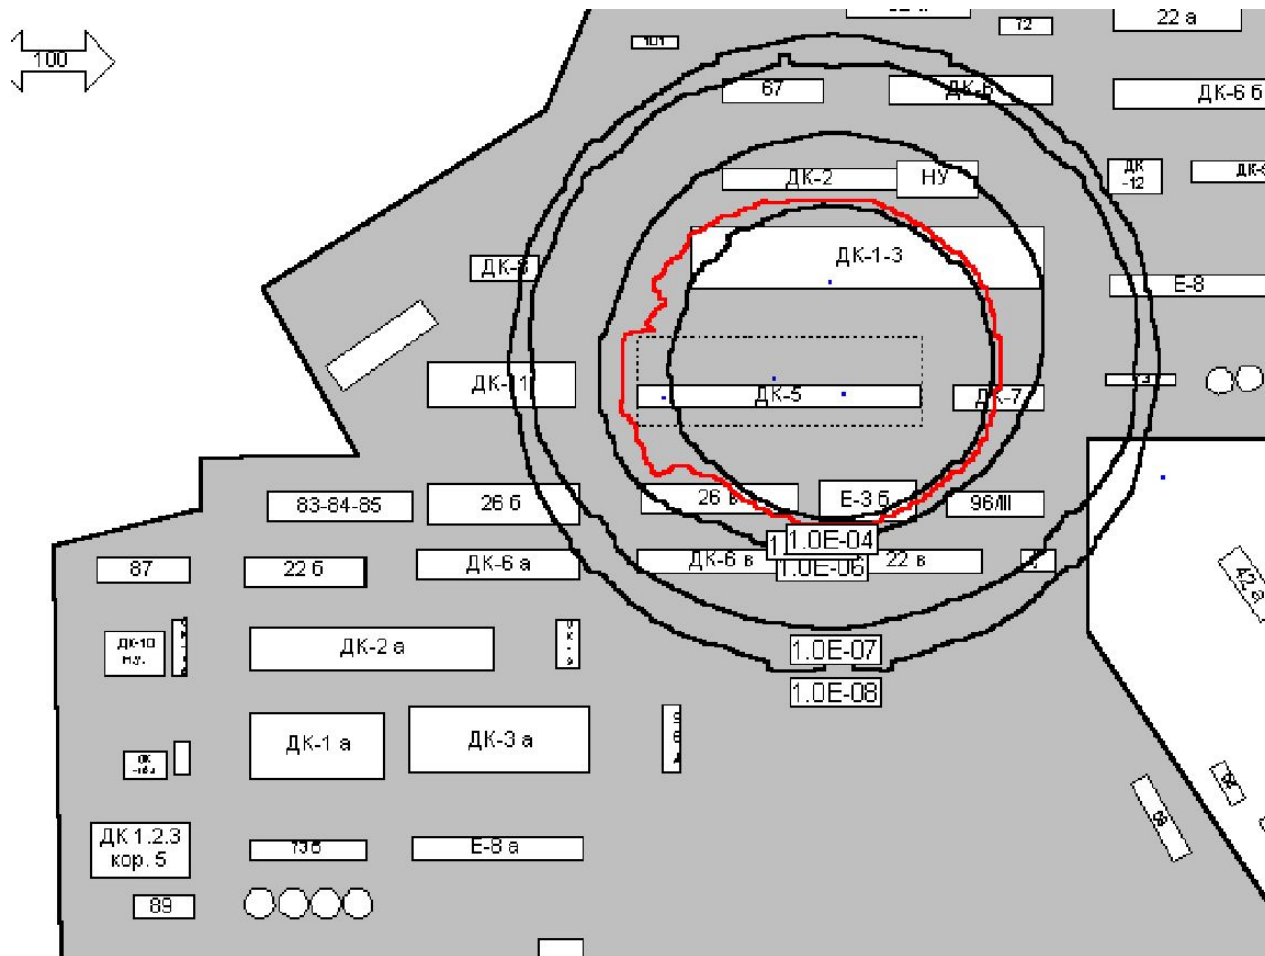




# Изолинии территориального риска, Водоканал ВОС

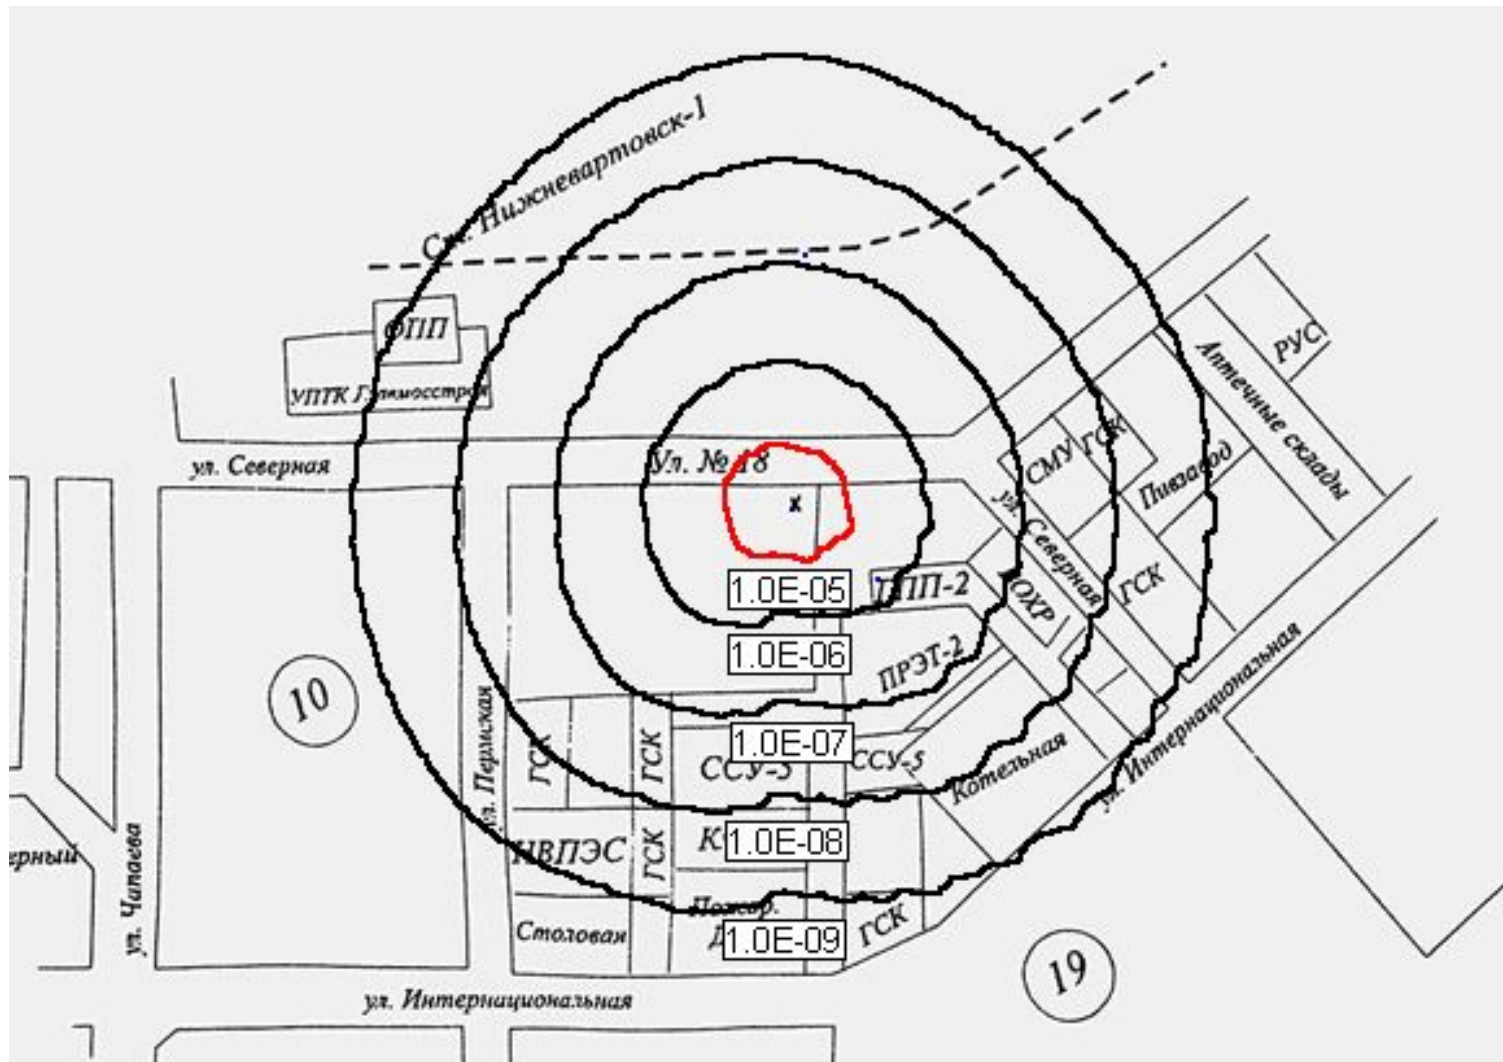


# Изолинии территориального риска Установка утилизации сероводорода.



# Пример F-N кривой, Установка по производству серной кислоты

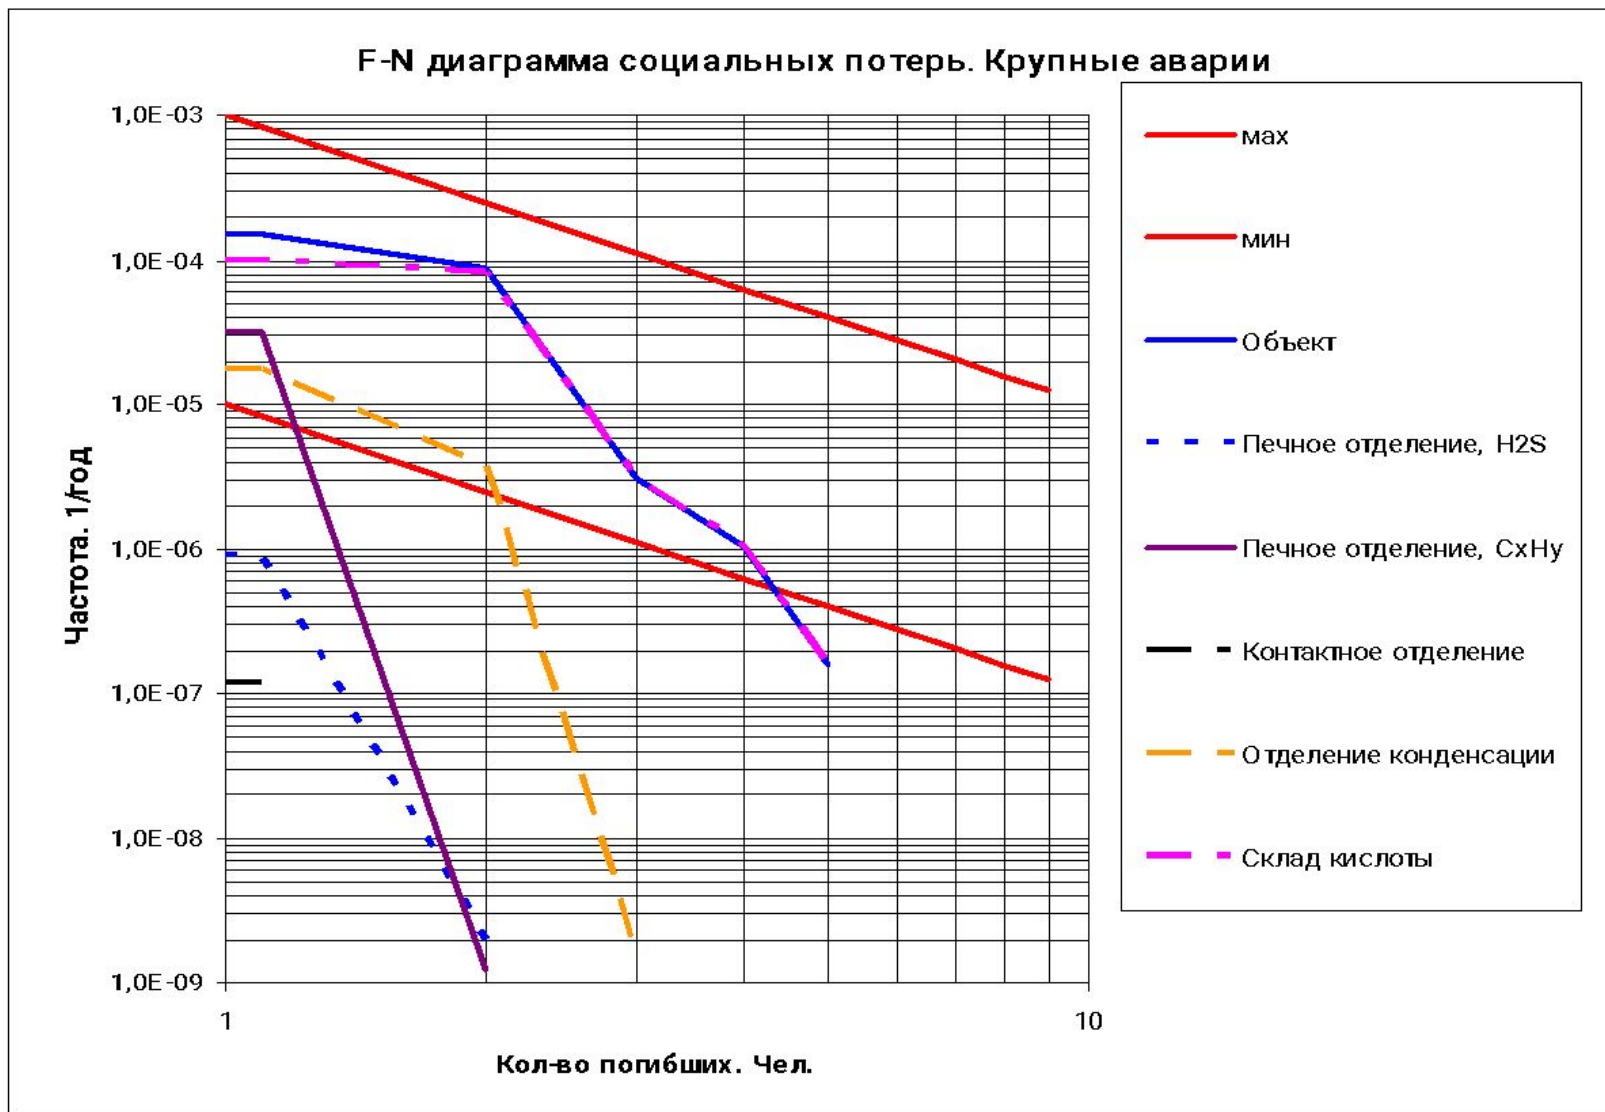


# Пример F-N кривой, аммиачный холодильник

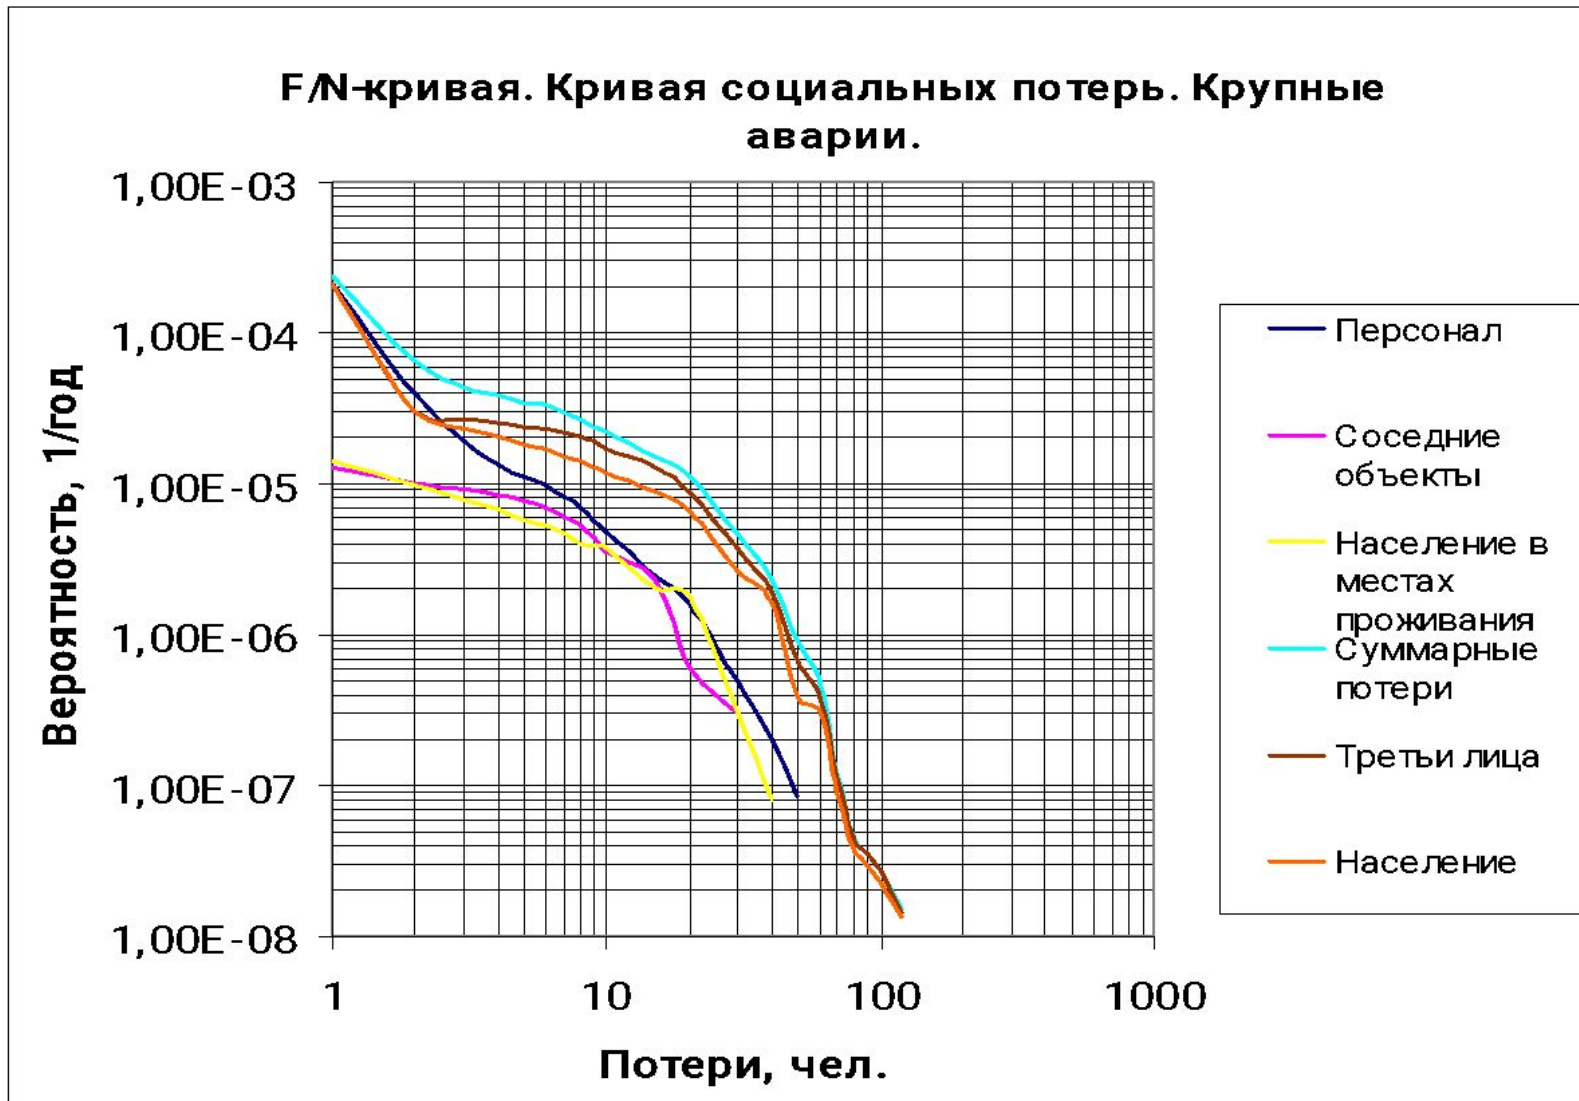

# Вклады сценариев в величину социального риска

Доля аварии в величине группового риска, %

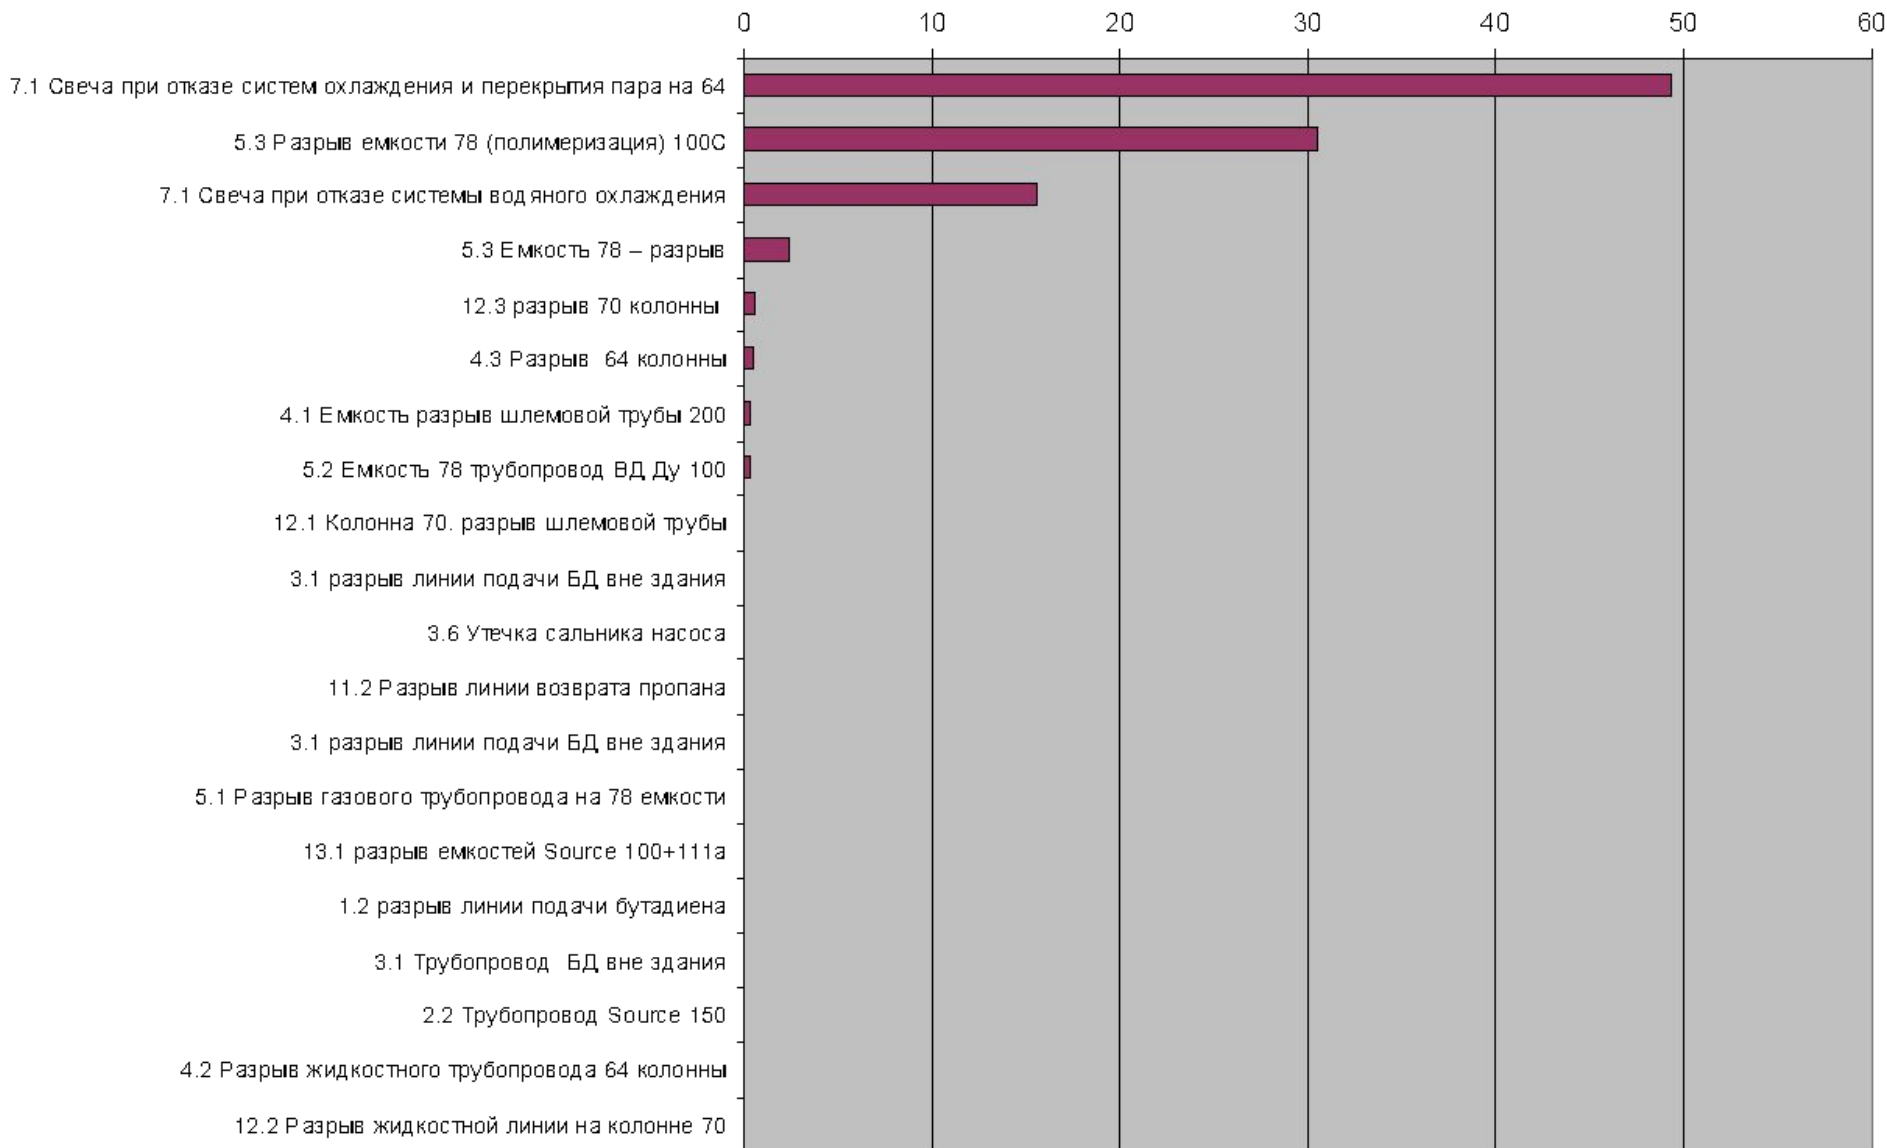

# Пример таблицы вкладов сценариев в величину коллективного риска

№ п/п	Список сценариев		Вероятность смерти в год	Вклад, %	Среднее число погибших, на аварию	Вероятность числа погибших в год-0-1	Вероятность числа погибших в год-1-10	Вероятность числа погибших в год-10-100
1	5.1.	Полный разрыв Г ОГ-4,5	$3.57 \cdot 10^{-5}$	13.7	1.78	$7.52 \cdot 10^{-6}$	$1.16 \cdot 10^{-5}$	0
2	4.1.	Полный разрыв Г С-3	$3.44 \cdot 10^{-5}$	13.2	1.72	$4.08 \cdot 10^{-6}$	$1.14 \cdot 10^{-5}$	0
3	1.1.	Полный разрыв С-1-3 Г	$1.44 \cdot 10^{-5}$	5.5	1.44	$1.59 \cdot 10^{-6}$	$3.97 \cdot 10^{-6}$	0
4	2.1.	Полный разрыв Г ГС-3	$1.42 \cdot 10^{-5}$	5.5	1.42	$1.53 \cdot 10^{-6}$	$3.97 \cdot 10^{-6}$	0
5	5.1.	Полный разрыв Ж ОГ-4,6	$1.34 \cdot 10^{-5}$	5.1	$6.68 \cdot 10^{-1}$	0	$6.83 \cdot 10^{-6}$	0
6	1.1.	Полный разрыв С-1-2 Г	$1.26 \cdot 10^{-5}$	4.8	1.26	$1.87 \cdot 10^{-10}$	$3.00 \cdot 10^{-6}$	0
7	2.1.	Полный разрыв Г ГС-2	$1.23 \cdot 10^{-5}$	4.7	1.23	$1.86 \cdot 10^{-10}$	$3.00 \cdot 10^{-6}$	0
8	3.1.	Полный разрыв Г ОГ-1	$1.07 \cdot 10^{-5}$	4.1	1.07	$1.13 \cdot 10^{-10}$	$3.00 \cdot 10^{-6}$	$3.71 \cdot 10^{-12}$
9	1.1.	Полный разрыв С-1-1 Г	$1.07 \cdot 10^{-5}$	4.1	1.07	$1.12 \cdot 10^{-10}$	$3.00 \cdot 10^{-6}$	$2.10 \cdot 10^{-12}$
10	2.1.	Полный разрыв Г ГС-1	$1.06 \cdot 10^{-5}$	4.1	1.06	$1.09 \cdot 10^{-10}$	$3.00 \cdot 10^{-6}$	$1.85 \cdot 10^{-12}$
11	3.1.	Полный разрыв Г ОГ-2	$1.06 \cdot 10^{-5}$	4.1	1.06	$1.05 \cdot 10^{-10}$	$3.00 \cdot 10^{-6}$	0
12	3.1.	Полный разрыв Г ОГ-3	$1.03 \cdot 10^{-5}$	3.9	1.03	$1.25 \cdot 10^{-6}$	$3.31 \cdot 10^{-6}$	0
13	3.5.	Течь 25 мм по ЖФ ОГ-3	$8.90 \cdot 10^{-6}$	3.4	$8.99 \cdot 10^{-2}$	$3.98 \cdot 10^{-5}$	0	0
14	7.2.	Течь 25 мм	$6.49 \cdot 10^{-6}$	2.5	$3.09 \cdot 10^{-2}$	$5.40 \cdot 10^{-5}$	0	0
15	3.5.	Течь 25 мм по ЖФ ОГ-2	$5.51 \cdot 10^{-6}$	2.1	$5.57 \cdot 10^{-2}$	$2.00 \cdot 10^{-5}$	0	0
16	3.5.	Течь 25 мм по ЖФ ОГ-1	$5.13 \cdot 10^{-6}$	2	$5.18 \cdot 10^{-2}$	$1.92 \cdot 10^{-5}$	$6.18 \cdot 10^{-7}$	0
17	3.1.	Полный разрыв Ж ОГ-3	$3.65 \cdot 10^{-6}$	1.4	$3.65 \cdot 10^{-1}$	$2.64 \cdot 10^{-6}$	$8.83 \cdot 10^{-7}$	0
18	5.7.	Отрыв эмульсионного трубопровода	$3.26 \cdot 10^{-6}$	1.3	1.09	$1.06 \cdot 10^{-6}$	$1.63 \cdot 10^{-6}$	0

# Пример таблицы вкладов сценариев в величину индивидуального риска в характерных точках

№ п/п	Авария	Отстойники 4,5		АБК		Столовая			Лаборатория ДНС-32				
		Величина риска	Вклад, %	Величина риска на аварию	Величина риска	Вклад, %	Величина риска	Вклад, %	Величина риска на аварию	Величина риска	Вклад, %	Величина риска на аварию	
1	3.1. Полный разрыв Г ОГ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	1.1. Полный разрыв С-1-1 Г	3.49*10 <sup>-7</sup>	0.4	3.49*10 <sup>-2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	2.1. Полный разрыв Г ГС-1	2.40*10 <sup>-7</sup>	0.3	2.40*10 <sup>-2</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	3.5. Течь 25 мм по ЖФ ОГ-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	1.6. Течь 25 мм по ЖФ С-1-1 Н	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	4.7. Отрыв жидкостного трубопровода С-3 Н	8.41*10 <sup>-7</sup>	1.1	4.67*10 <sup>-1</sup>	5.92*10 <sup>-8</sup>	34.1	3.29*10 <sup>-2</sup>	0	0	0	0	0	
7	1.7. Отрыв жидкостного трубопровода С-1-1 Н	2.44*10 <sup>-8</sup>	0	8.13*10 <sup>-2</sup>	7.79*10 <sup>-10</sup>	0.4	2.60*10 <sup>-3</sup>	1.25*10 <sup>-10</sup>	0.2	4.16*10 <sup>-4</sup>	1.03*10 <sup>-8</sup>	9.4	3.43*10 <sup>-2</sup>
8	1.5. Отрыв газового трубопровода С-1-1 Н	3.17*10 <sup>-8</sup>	0	5.28*10 <sup>-2</sup>	3.13*10 <sup>-8</sup>	18.1	5.22*10 <sup>-2</sup>	1.58*10 <sup>-8</sup>	28.8	2.63*10 <sup>-2</sup>	1.65*10 <sup>-8</sup>	15	2.75*10 <sup>-2</sup>
9	2.5. Отрыв газового трубопровода ГС-1 Н	3.17*10 <sup>-8</sup>	0	5.28*10 <sup>-2</sup>	3.13*10 <sup>-8</sup>	18.1	5.22*10 <sup>-2</sup>	1.58*10 <sup>-8</sup>	28.8	2.63*10 <sup>-2</sup>	1.65*10 <sup>-8</sup>	15	2.75*10 <sup>-2</sup>
10	1.5. Отрыв газового трубопровода С-1-2 Н	4.31*10 <sup>-8</sup>	0.1	7.19*10 <sup>-2</sup>	1.59*10 <sup>-8</sup>	9.2	2.65*10 <sup>-2</sup>	8.86*10 <sup>-9</sup>	16.2	1.48*10 <sup>-2</sup>	1.46*10 <sup>-8</sup>	13.3	2.43*10 <sup>-2</sup>
11	2.5. Отрыв газового трубопровода ГС-2 Н	3.89*10 <sup>-8</sup>	0	6.49*10 <sup>-2</sup>	1.58*10 <sup>-8</sup>	9.1	2.64*10 <sup>-2</sup>	7.66*10 <sup>-9</sup>	14	1.28*10 <sup>-2</sup>	1.03*10 <sup>-8</sup>	9.3	1.71*10 <sup>-2</sup>
12	1.5. Отрыв газового трубопровода С-1-3 Н	1.62*10 <sup>-8</sup>	0	2.70*10 <sup>-2</sup>	6.31*10 <sup>-9</sup>	3.6	1.05*10 <sup>-2</sup>	0	0	0	1.27*10 <sup>-10</sup>	0.1	2.12*10 <sup>-4</sup>
13	2.5. Отрыв газового трубопровода ГС-3 Н	1.73*10 <sup>-8</sup>	0	2.88*10 <sup>-2</sup>	4.10*10 <sup>-9</sup>	2.4	6.83*10 <sup>-3</sup>	0	0	0	3.92*10 <sup>-12</sup>	0	6.54*10 <sup>-6</sup>



**PHAST- Financial** - позволяет оценить экономические последствия аварий.

**SAFETI- Financial** – позволяет оценить вероятностные характеристики экономических рисков, в том числе ожидаемые потери и F-G кривые как вероятность аварий с масштабами последствий больше заданного.

В России не используется.



# PHAST-SAFETI

## как программный продукт

- **Развитие программного продукта с 2002 г.**
  - возможность использования ГИС
  - адаптация под новые операционные системы (2009 год адаптация к Виста)
  - пожар склада с пестицидами
  - разработка финансовых модулей PHAST\$ и SAFETI\$
  - протяженные линейные источники
  - ввод и вывод в табличном виде из MS-EXEL
  - модуль для работы со сложными смесями веществ
  - ударные волны от BLEVE
  -
- **Горячая линия поддержки пользователей**
- **Регулярные тренинги и семинары**
- **Возможность тестового использования на 1 месяц**
- **Отчеты по верификации, развитый HELP и большое количество технической документации описывающей методики, модели и алгоритмы (1700 стр.).**

**Иностранная программа,  
методика это  
«Черный ящик»**

# Примеры технической документации

- UDM (Unified Dispersion Model) Theory Document - 144 стр.
- UDM (Unified Dispersion Model) Verification Manual - 198 стр.
- UDM Validation Document - 107 стр.
- UDM (Unified Dispersion Model) Thermodynamic Theory Document - 38 стр.
- Validation of the Unified Dispersion Model Against Kit Fox Field Data – 62 стр.
- UDM (Unified Dispersion Model) Thermodynamic Verification Manual - 67 стр.
- Droplet Size Theory Document - 79 стр.
- BLBL (BLEVE Blast model) Theory Document - 20 стр.
- ATEX (Atmospheric expansion model) Theory Document Oct 2005 DNV Software - 18 стр.
- DISC (Discharge model) Theory Document - 49 стр.
- GSPP (Gas pipeline model) Theory Document – 88 стр.
- PBRK (pipe break model) Theory Document (Long pipe model) - 69 стр.
- TARC (Tank Roof Collapse Model) Theory Document - 22 стр.
- A unified model for jet, heavy and passive dispersion including droplet rainout and re-evaporation – 24 стр.
- BLEVE (Fireball) Theory Document – 23 стр.
- JFSH(Jet Fire) Theory Document – 53 стр.
- EXPS (exposure model) Theory Document - 49 стр.
- Warehouse fire model Theory Manual - 33. стр.
- PVAP (Pool Vaporization) Verification - 45 стр.
- MPACT Theory - 137 стр.

**ВСЕГО - 1700 стр.**

## Пример оценки вкладов оборудования в коллективный риск

**Таблица 2.4.15. Вклад групп оборудования в величину коллективного риска**

Источник аварии	Риск гибели чел. в год	%
Площадка сепараторов	$4,15 \cdot 10^{-4}$	64,6 %
Площадка отстойников	$1,46 \cdot 10^{-4}$	22,7 %
Резервуарный парк	$3,77 \cdot 10^{-6}$	0,6%
Трубопровод на первую ступень сепарации	$7,79 \cdot 10^{-5}$	12,1%
Итого:	$6,43 \cdot 10^{-4}$	100.00%

# Использование RHAAS-SAFETI в России

- Разработка ДПБ (33)
- Разработка паспортов безопасности (7)
- Разработка проектных документов (ИТМ ГО ЧС, Промышленная безопасность и т.д.) (8)
- Методические работы (7)

**Всего: около 55 работ**

# Примеры использования PHAST-SAFETI в России

- **ДПБ пускового комплекса по производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталата пищевого назначения Башкирского полиэфирного комплекса ОАО «Полиэф». 2004 г. – ВНИИ ГОЧС;**
- **Паспорта безопасности всех районов Центрального, Северного и Восточного административных округов г. Москвы. 2006 – ВНИИ ГОЧС;**
- **Нефтеперевалочные терминалы Находки, Приморска, Мурманска - ИРБ.**
- **Проект балтийского газопровода «Nord Strim», 2007-2008 - ПЕТЕРГАЗ.**
- **Проект первой очереди добычи (ПОД или FSP) на месторождении Одопту. Оценка пожарного риска. Проект «Сахалин-1», Стадия-2. 2007 – ВНИИ ГОЧС;**

# Использование PHAST-SAFETI в России

## Типы объектов

- **Объекты газо-нефте добычи (ДНС, УПН, ЦПС).**
- **Нефте и газопроводы**
- **Нефтеналивные морские терминалы**
- **Склады:**
  - **нефтепродуктов**
  - **АХОВ (хлор, аммиак, кислоты, фосген)**
  - **склады СУГ**
- **Объекты химической промышленности (окосинтез, производству терефталевой кислоты и полиэтилентерефталаата , производство каучука)**
- **Водоканалы (склады хлора, хлораторные)**
- **Аммиачные холодильные установки**
- **Котельные и ТЭЦ**

# Перечень методических работ с использованием PHAST-SAFETI в России

## **Сопоставление ряда инженерных моделей приведенных в следующих стандартах СТО Газпром (ВНИИГАЗ)**

- «Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром»»;
- «Методические указания по проведению анализа риска для опасных производственных объектов газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»»;
- «Методическое руководство по расчету и анализу рисков при эксплуатации объектов производства, хранения и морской транспортировки сжиженного и сжатого природного газа (LNG/CNG)»

## **Сравнение результатов оценки рисков по методике DNV и НТЦ «Промышленная безопасность» на примере нефтебазы «Грушовая»**

**Текущие работы по сравнению и верификации методик**




Максимально возможное количество пострадавших при возникновении


аварий на декларируемом объекте «Нефтебаза Грушовая»

Группа сценариев		Методика НТЦ		Методика DNV	
		Из числа персонала	Из числа третьих лиц	Из числа персонала	Из числа третьих лиц
C <sub>1</sub> /C <sub>3</sub>	Сгорание облака паров нефти от пролива за пределы обвалования	До 180	До 50	До 100 (до 130 при 100% нахождении вне помещений)	До 50
	Сгорание облака паров нефти от пролива в обвалование или испарении из резервуара	До 72	До 50		
C <sub>1</sub> /C <sub>2</sub> /C <sub>3</sub>	Пожар пролива в обвалование или в резервуаре	До 2	До нескольких человек		
	Пожар пролива за обвалованием	До 77	До 50		
C <sub>4</sub>	Сгорание облака в замкнутом объёме	До 10	-/-/-	До 20	-
	Сгорание облака в открытом пространстве	До 12	-/-/-		
	Пожар пролива	До 10	-/-/-		
C <sub>6</sub>	Огненный шар	До 200	До нескольких десятков человек	До 60 (до 140 при нахождении 100% вне помещения)	-
	Пожар пролива	До 4	-/ До 2/-	До 30	-
	Сгорание облака в открытом объёме	До 61	-/До 4/До 12		
				33	

# Изолинии территориального риска, методика DNV

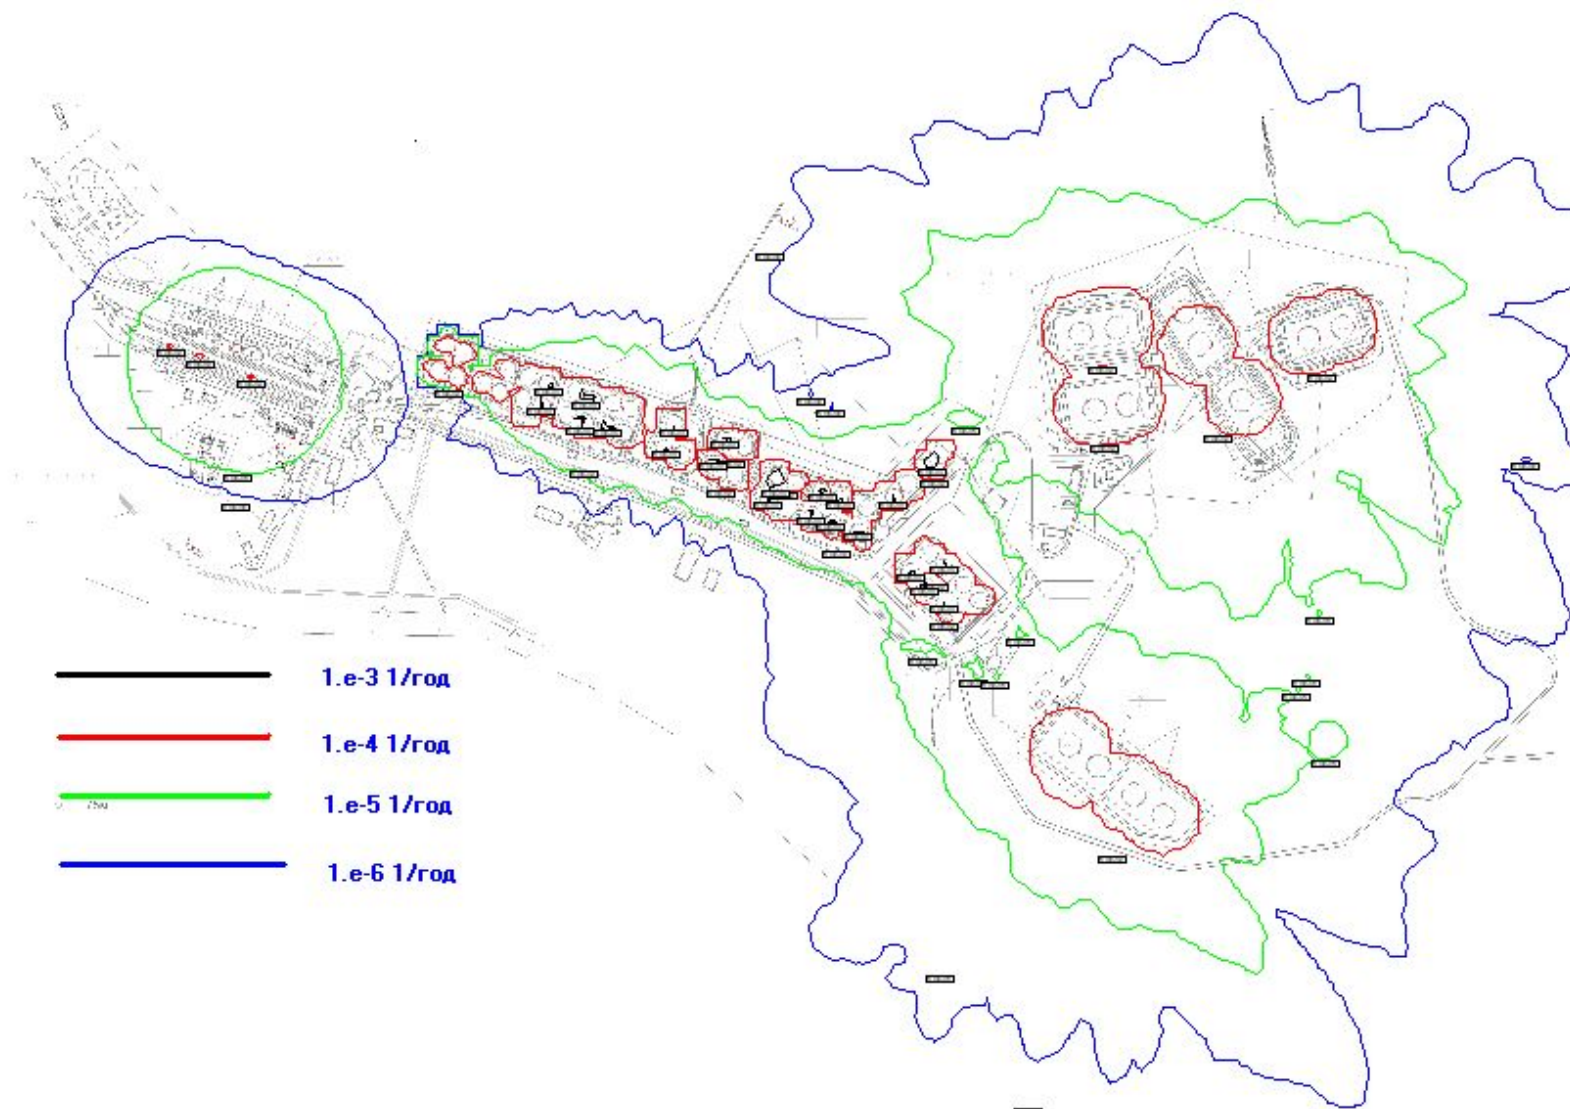

# Изолинии территориального риска, НТЦ «Промышленная безопасность»

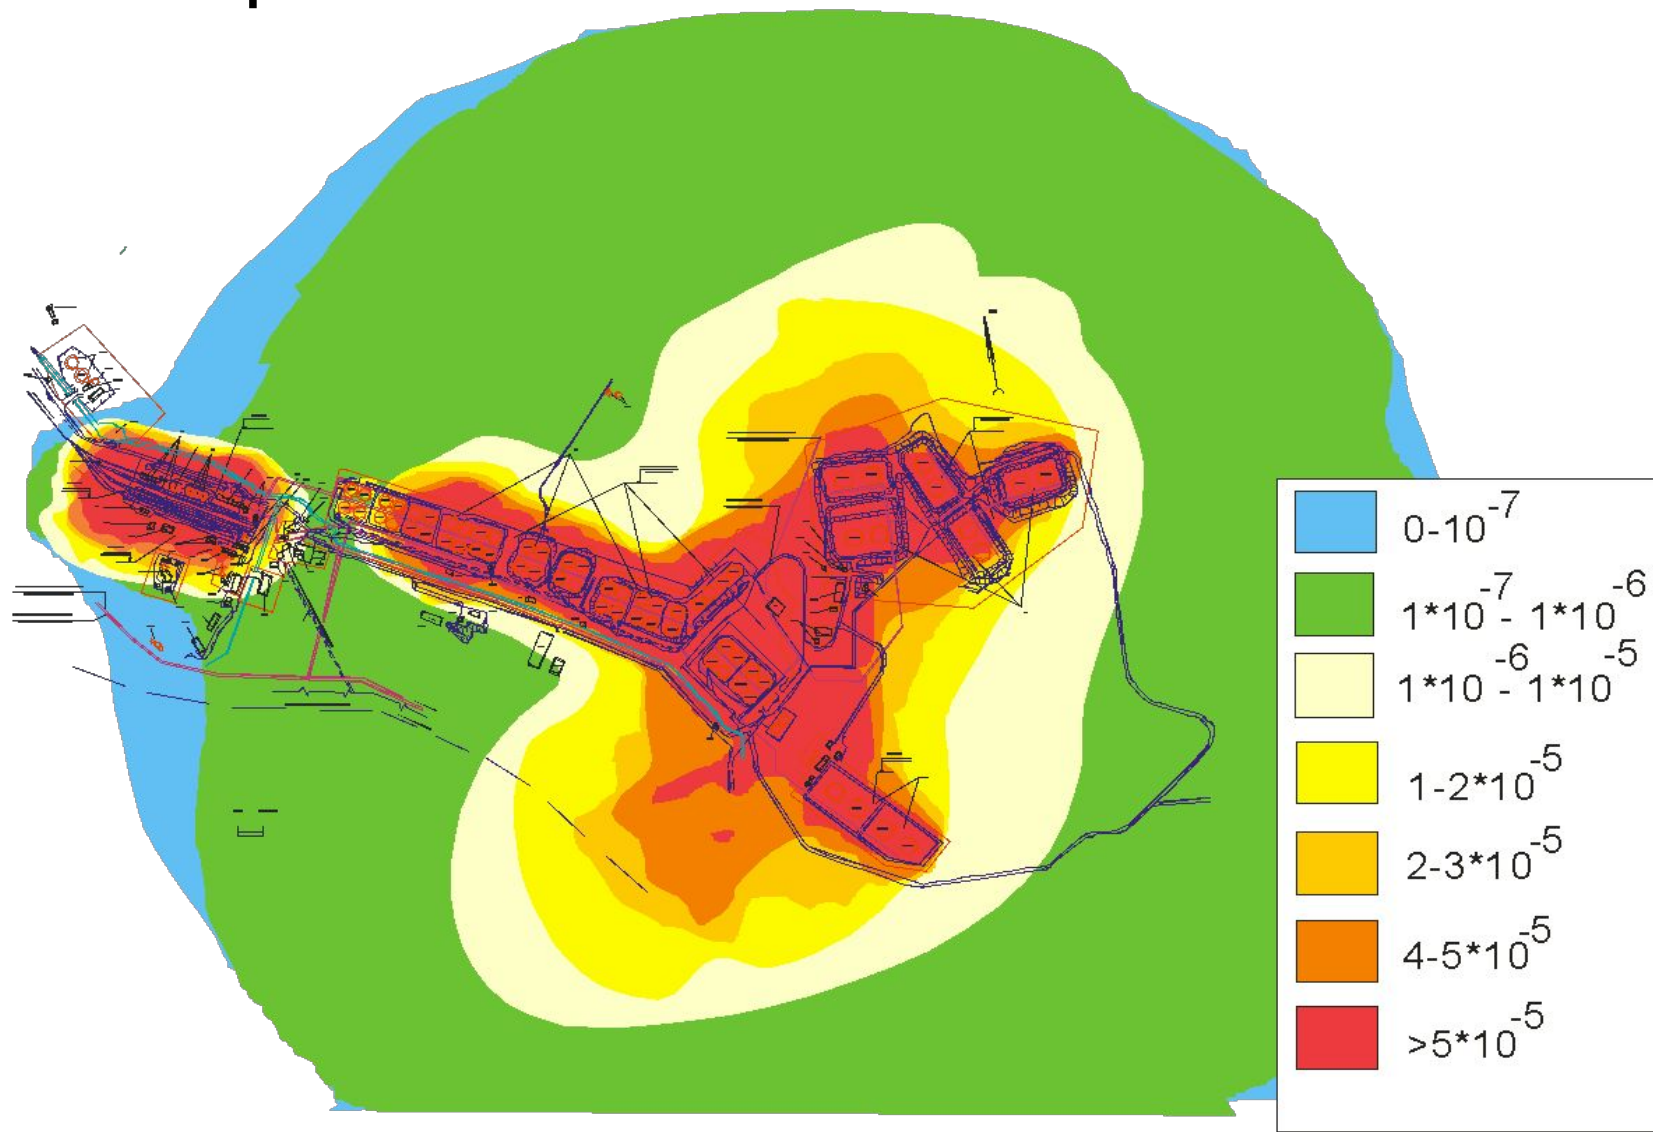

# Сравнение некоторых критериев риска

Наименование показателя риска	Значение НТЦ	Значение DNV
<b>Частота возникновения аварийных ситуаций, связанных с возникновением поражающего эффекта (взрыв, пожар или огненный шар)</b>	<b>0,051 год<sup>-1</sup></b>	<b>0,077 год<sup>-1</sup></b>
<b>Общий коллективный риск для всех категорий людей</b>	<b><math>6,5 \times 10^{-2}</math> чел./год</b>	<b><math>2,1 \times 10^{-3}</math> чел./год. <math>6 \times 10^{-3}</math> чел./год (при 100% населения на улице)</b>

Сравнение зон поражения по методикам  
DNV и ГОСТ Р 12.3.047-98  
Огненный шар, 66 т, газовый конденсат

	PHAST	ГОСТ Р 12.3.047-98
Длительность,с	17	27
Радиус шара,м	116	100
Разрушение соседних емкостей , м	127	202
Воспламенение деревянных конструкций , м	250	305
Безопасное расстояние для объектов и людей, м	423	438

# Сравнение зон поражения по методикам

## DNV и ГОСТ Р 12.3.047-98

### Пожар пролива

Площадь пролива, м <sup>2</sup>	500	2400	2800	100000
Воспламенение деревянных конструкций, м	17 / 18	29 / 31	41 / 30	195 / 195
Безопасное расстояние для объектов и людей, м	50 / 30	75 / 51	87 / 35	360 / 214


# Сравнение зон поражения по методикам

## DNV и Методика Всемирного банка

Рассеяние выброса до расстояний достижения топливо-воздушной смесью 0,5 НКПВ


Площадь пролива, м <sup>2</sup>	500, конденсат	2400, конденсат	2800, нефть	100000, нефть
0.5НКПВ	105 / 129	165 / 270	190 / 191	760 / 1430

# Вероятность гибели при авариях Хлор (вагон-цистерна 15-1556) , 57,5 т, 1,5/Ф. Вариация времени опорожнения

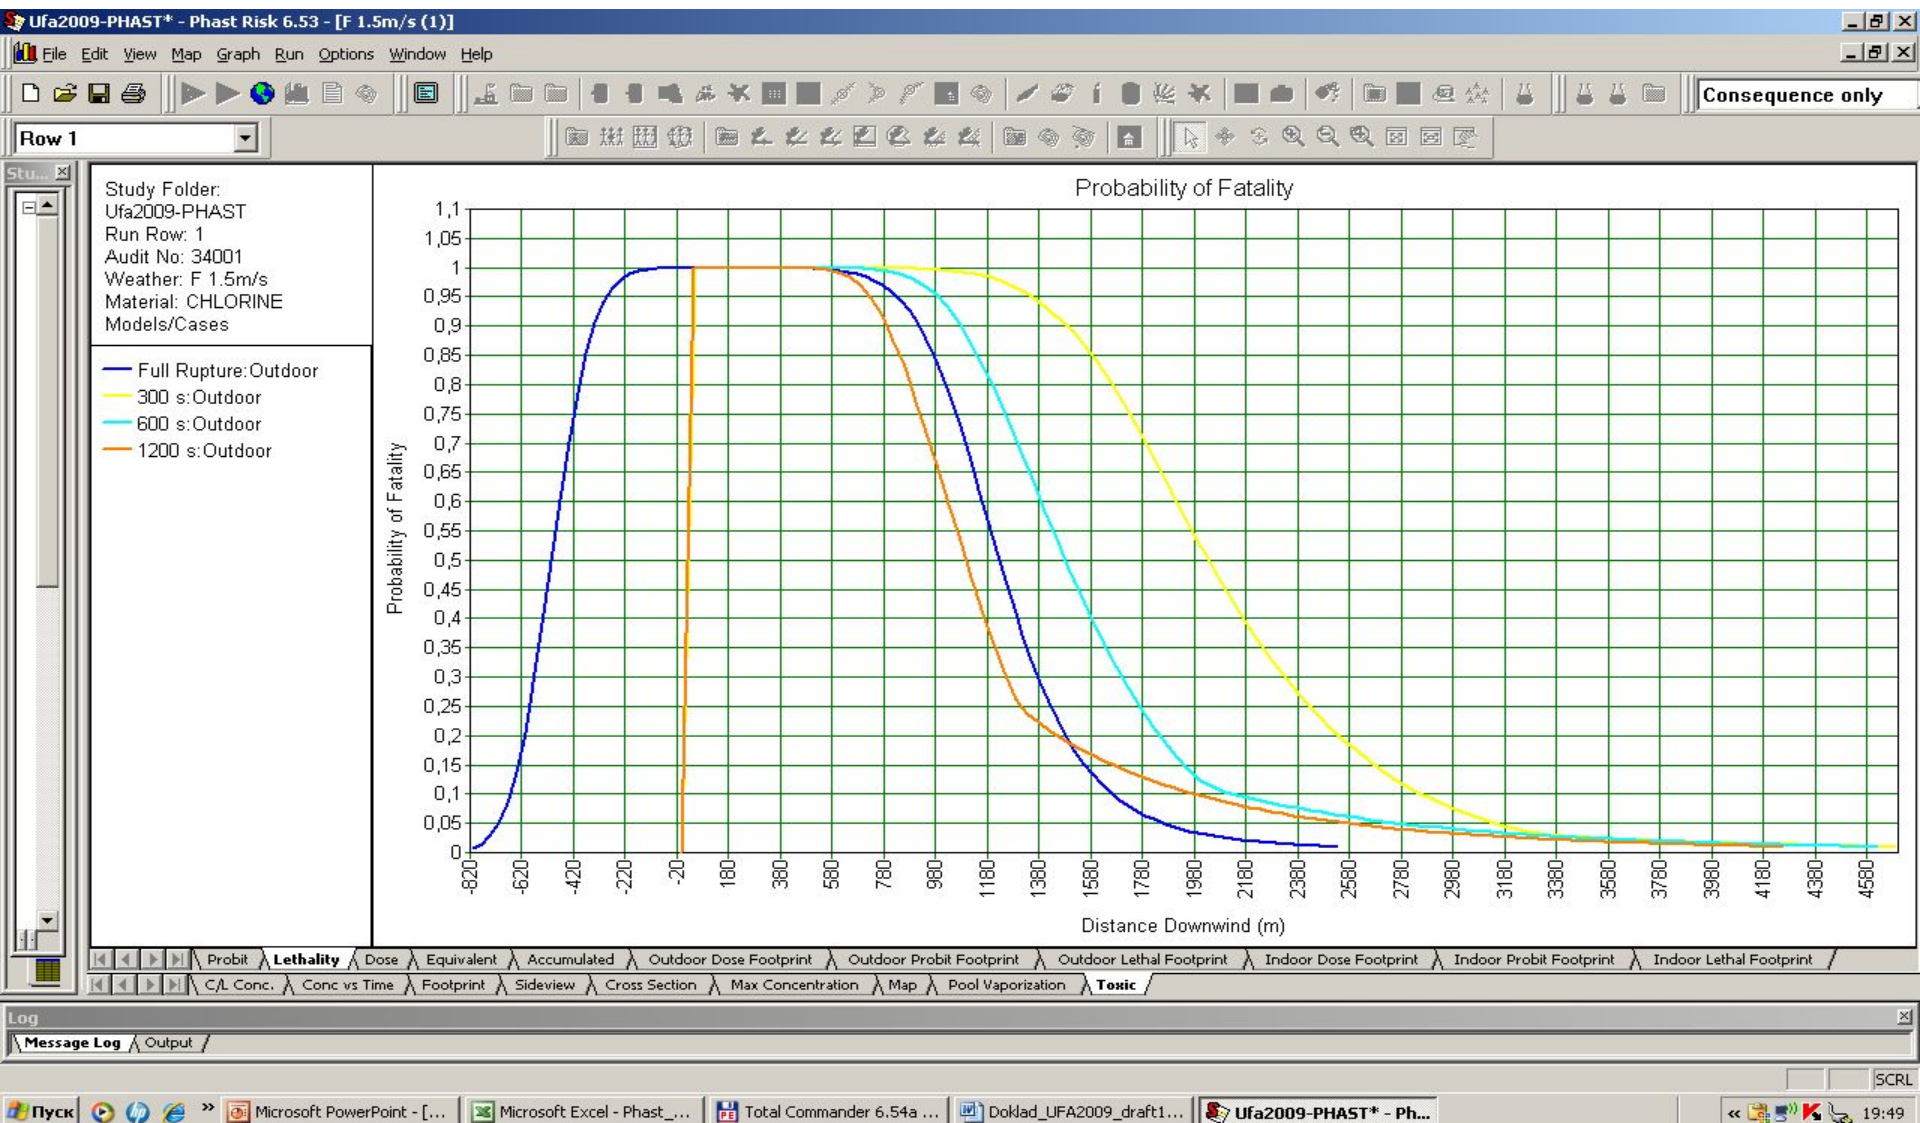





# Вероятность гибели при авариях Хлор (вагон-цистерна 15-1556) , 57,5 т, 1,5/Г. Вариация угла истечения

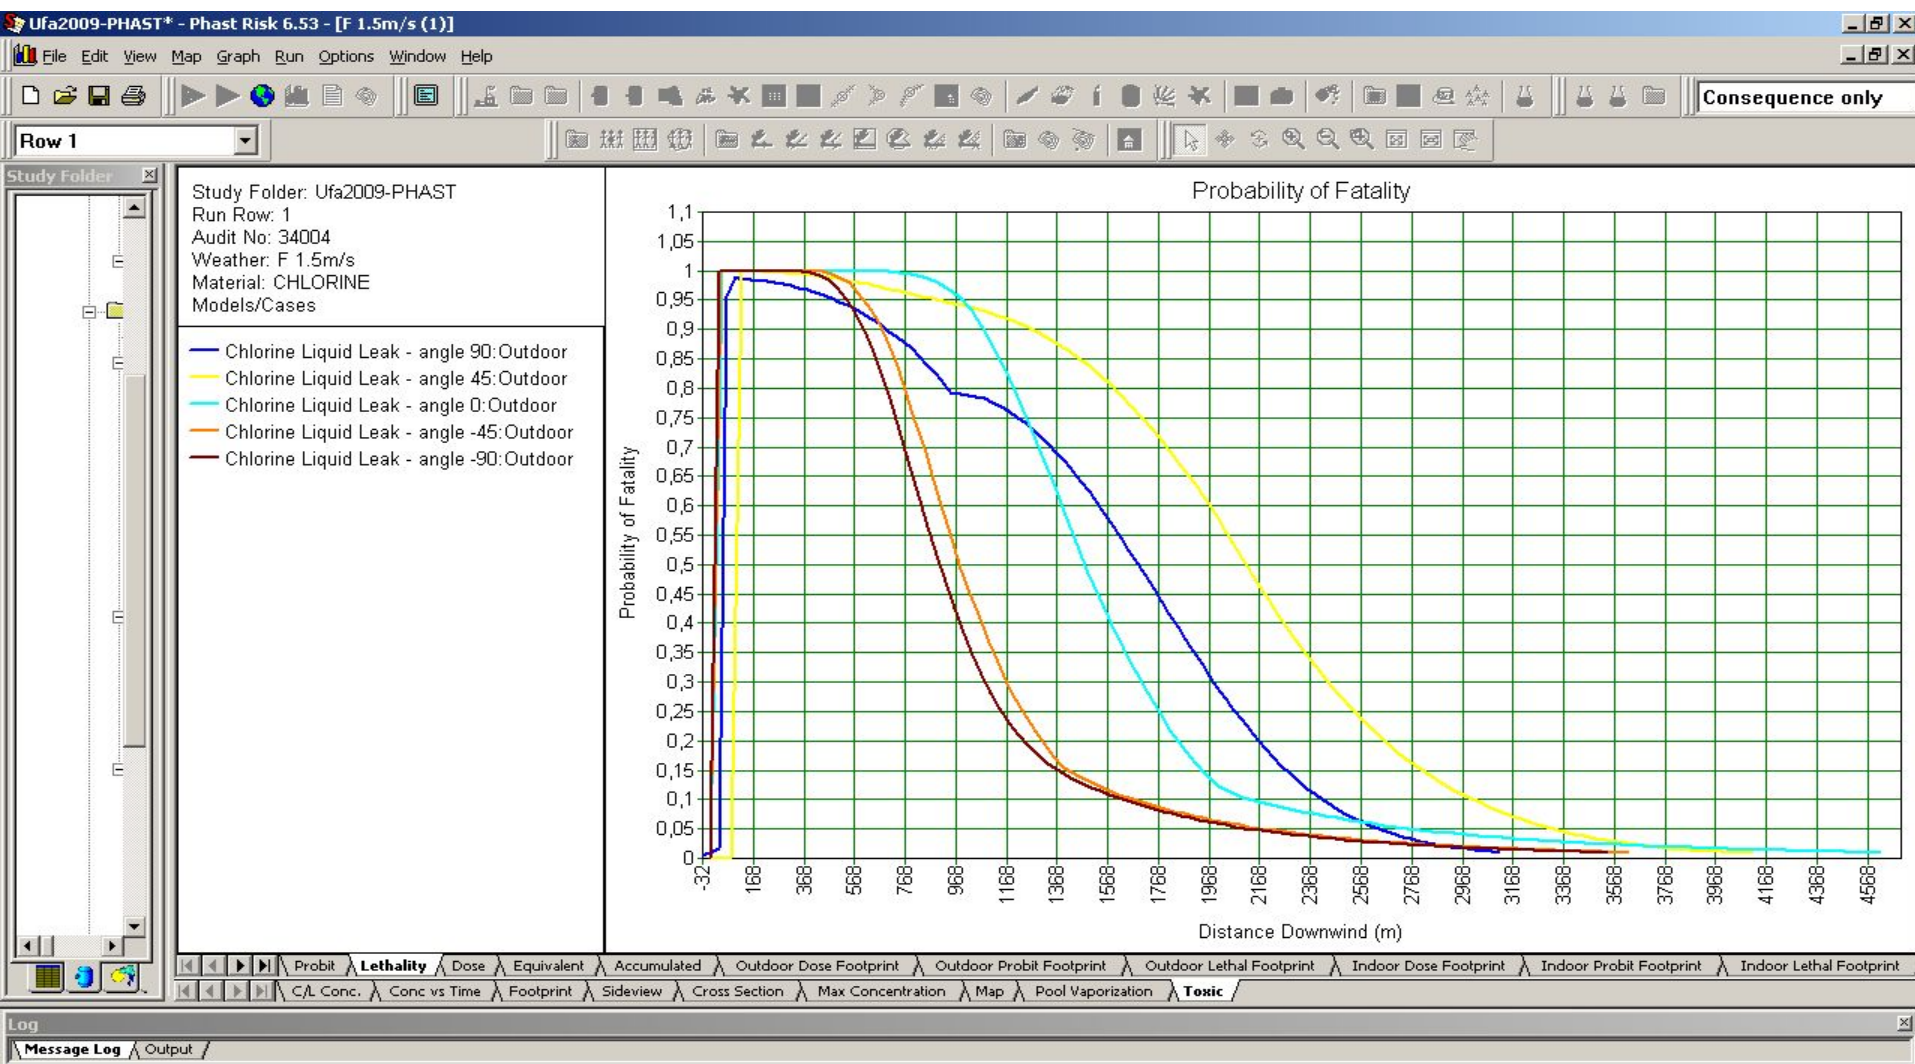

# Пример оценки величины зоны поражения при дрейфе облака ПГФ

Early Expl. Radii  
Study Folder: Samotor  
Audit No. 63710  
Model: 1.1; C-1, FR Gas  
Weather: Category 1/F  
Material: SamGaz I  
Legend: OverPressures

★ Origin  
— 0.14 bar  
— 0.28 bar  
— 0.7 bar

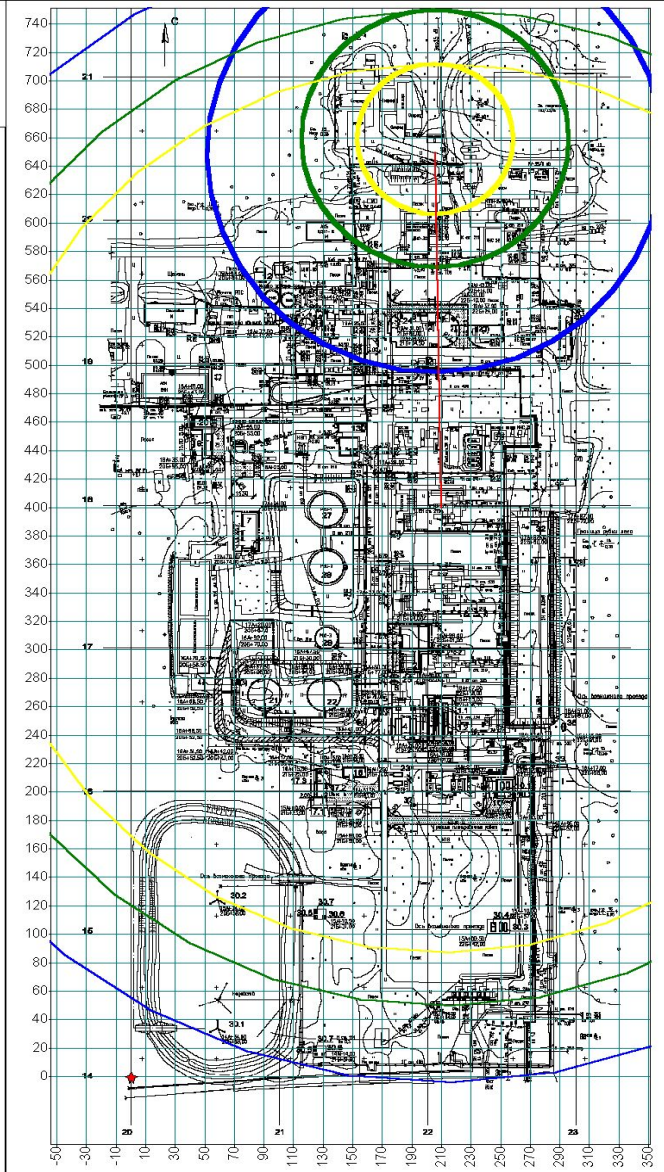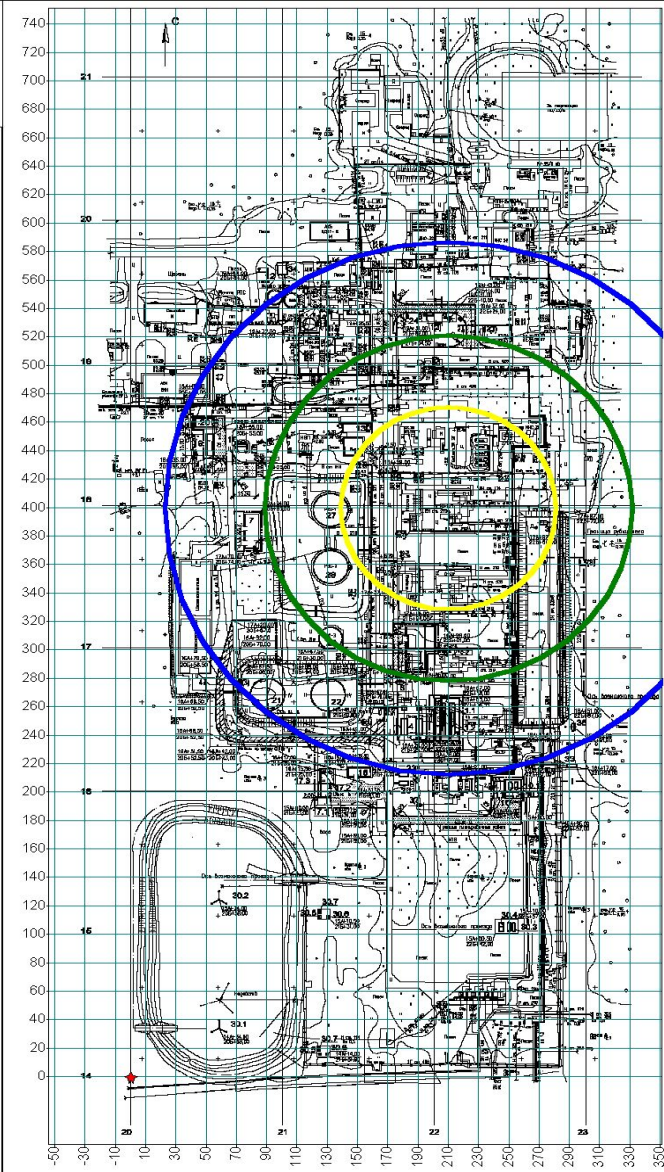



# Изолинии территориального риска, склад фосгена



# «Недостатки» PHAST-SAFETI

- Сложность моделей => уровень пользователя
- Большое число параметров => уровень пользователя
- «Иномарка» => объяснения с «экспертизой»
- Цена вопроса – 40 000 GBP

Стоимость Ж/Д цистерны с бензином 2 700 000 руб. (54 000 GBP)

- Стоимость разработки аналога:

3 человека

3 года

2000 USD в месяц

Сумма = 432 000 USD (15 000 000 руб.)

- Не русофицированность