

Повышение эффективности регулирования в энергетике – предложения потребителей

Октябрь 2010 года

Струнилин П.В.



Рост цен на электроэнергию для потребителей

Рост цен на электроэнергию для промышленных потребителей в 2011 г. составит не менее 21%.

Минимальный прогноз цен на электроэнергию (на примере Тюменского региона: ТНК-Нягань)

| | | 2010 | 2011 | Темпы роста (по инфл) | Темпы роста (предл. МЭР) |
|------------------|----------|------|------|--------------------------|-----------------------------|
| % рег. рынка | % | 31% | 0% | | |
| Рег. тарифы | Руб/кВтч | 1,34 | - | | |
| Нерег. цены | Руб/кВтч | 1,96 | 2,15 | | |
| Электроснабжение | Руб/кВтч | 0,86 | 0,99 | 15%* | 15% |
| мощность | Руб/кВтч | 0,45 | 0,48 | 6,5%* | 15% |
| передача | Руб/кВтч | 0,65 | 0,68 | 6,5%* | 15% |
| * Конечная цена | Руб/кВтч | 1,77 | 2,15 | 21,4% | 26,6% |

Без перехода на RAB сетевых компаний и без новых вводов генерации

При переходе на RAB запланированный ХМРСК на 2011 год рост тарифов на услуги ОАО «Тюменьэнерго» составляет 97%, рост конечных цен может составить до 56%.

Справочно: темпы роста цен на электроэнергию для ТНК-ВР

| | 2007/2006 | 2008/2007 | 2009/2008 | 2010 (9 мес.) /2009 | 2011/2010 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| Темпы роста | 17% | 19% | 23% | 25% | 21-56% |

RAB и “инвестиции”

Программы развития сетевых организаций не являются инвестиционными - это программы капитальных вложений.

Переход на RAB создает сетевым компаниям стимулы для увеличения объемов сетевого строительства (капитала), причем независимо от реальной востребованности объектов потребителем

| № | ПП РФ № 977 | Предложения | Последствия |
|---|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Отсутствуют минимально допустимые требования к окупаемости | <ul style="list-style-type: none"> IRR включаемых проектов не ниже нормы доходности по RAB. Для ФСК дополнительно – ликвидация ограничений по зонам свободного перетока и снижение распределенного резерва мощности. В случае необходимости строительства некупаемых объектов они должны частично финансироваться за счет бюджетов с целью достижения предельно допустимого IRR | Повышение эффективности сетевой компании и сдерживание роста тарифов |
| 2 | Отсутствует оценка альтернативных вариантов энергоснабжения | <ul style="list-style-type: none"> Обязательная оценка альтернативных вариантов: автономная генерация, линии из других регионов и пр. | Более оптимальное распределение инвестиционных ресурсов для экономики РФ в целом. |
| 3 | Отсутствует соответствие спросу на электроэнергию | <ul style="list-style-type: none"> Соответствие инвестпрограммы прогнозным темпам роста потребления, темпам роста ВРП и ВВП. | Снижение избыточной нагрузки на промышленность, повышение ее конкурентоспособности на мировых рынках и достижение целей, определенных долгосрочной стратегией социально-экономического развития РФ. |

Пример «инвестиционного проекта»

В инвестиционную программу ОАО «Тюменьэнерго» на 2010 год для энергоснабжения г. Ханты-Мансийска по предложению администрации ХМАО включено строительство

ПС 110 кВ Нагорная (2x40 МВА) стоимостью 882 млн. руб.

- Установленная мощность подстанций, питающих г. Ханты-Мансийск в настоящее время, составляет **232 МВА**
- В 2010 году вводится еще одна подстанция 110 кВ **2x40 МВА**, совокупная мощность питающих подстанций составит уже **272 МВА**
- Пиковая нагрузка г. Ханты-Мансийска **95 МВА**

Величина “инвестиционной программы” ОАО «Тюменьэнерго» на 2011-2015 гг. составляет 94 млрд. руб.

Вопросы:


1. Какова окупаемость “инвестиционного проекта” ПС Нагорная? $IRR \geq 12\%$?
2. Достаточно ли квалификация сотрудника РЭКа для принятия решения на 94 млрд. руб.?

Потенциал снижения конечных цен Обязательства по мощности



Стимулирование энергосбережения

- В настоящее время введенные часы контроля максимума не позволяют эффективно работать в части ограничения нагрузки - слишком большой период с 5-00 до 23-00 (18 часов) не позволяет осуществлять остановку мощных насосных агрегатов.
- Экономические стимулы для выравнивания графика потребления отсутствуют, что приводит к избыточному содержанию генерирующих мощностей и завышенным ценам.
- Прежняя система контроля максимума (утро 2 часа и вечер 3 часа) реально стимулировала потребителей к снижению нагрузки в пиковые часы.

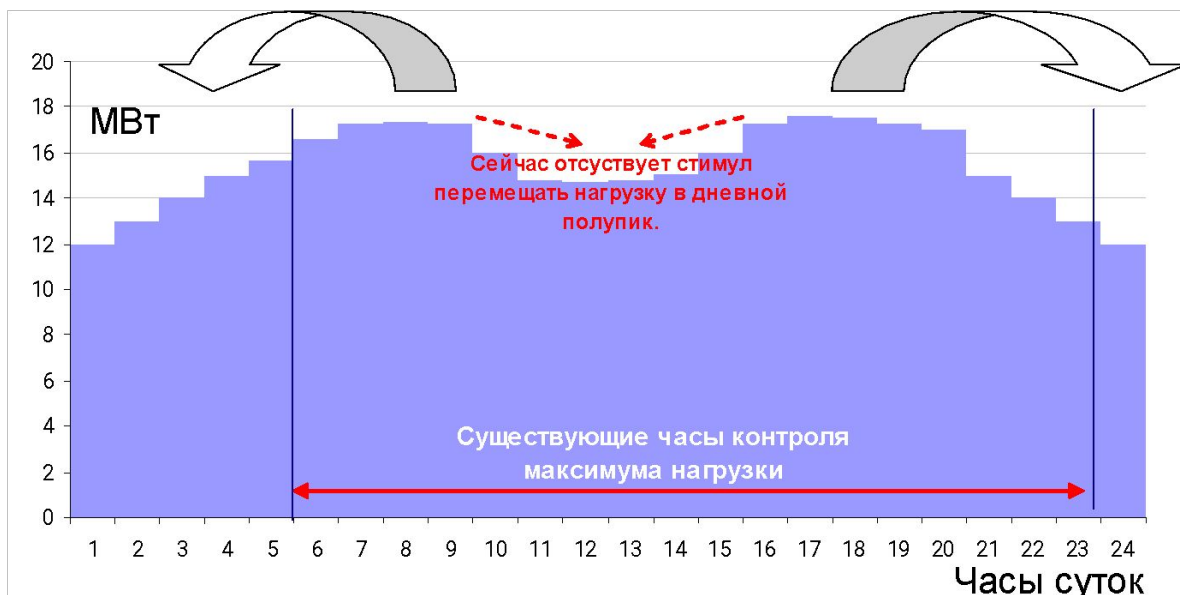

Пример - технология сглаживания графика нагрузки в нефтяной отрасли:

- Имеется парк насосных агрегатов для закачки воды с производительностью от 180 до 500 м³/ч и электродвигателями от 1250 до 4000 кВт. На объектах подготовки нефти имеются резервуары объемом от 1000 до 5000 м³ в которые непрерывно идет поступление попутной пластовой воды (после отделения нефти).
- В часы разрешенной мощности работает такое число насосных агрегатов, при котором объем воды в резервуарах постепенно снижается (мощность потребляемая от сети высокая), перед началом часов контроля максимума производится остановка определенного кол-ва насосных агрегатов (на 3-4 часа) и идет увеличение объемов воды в резервуарах (накопление).
- При контроле часов максимума более 3-х часов - эффективность ограничения нагрузки начинает резко снижаться ввиду невозможности накопления значительного объема воды.

Предлагаем вернуть ранее существовавшую систему контроля максимума для определения обязательств по оплате мощности генераторов на оптовом рынке и услуг по передаче, что позволит снизить платежи потребителей на 2-3%


Потенциал снижения конечных цен Обязательства по мощности



Реализация мощности в рознице

- Гарантирующий поставщик продает на рознице мощности больше, чем купил на оптовом рынке.
- Положительная разница не транслируется потребителям.

Как результат - завышенные цены на розничном рынке.

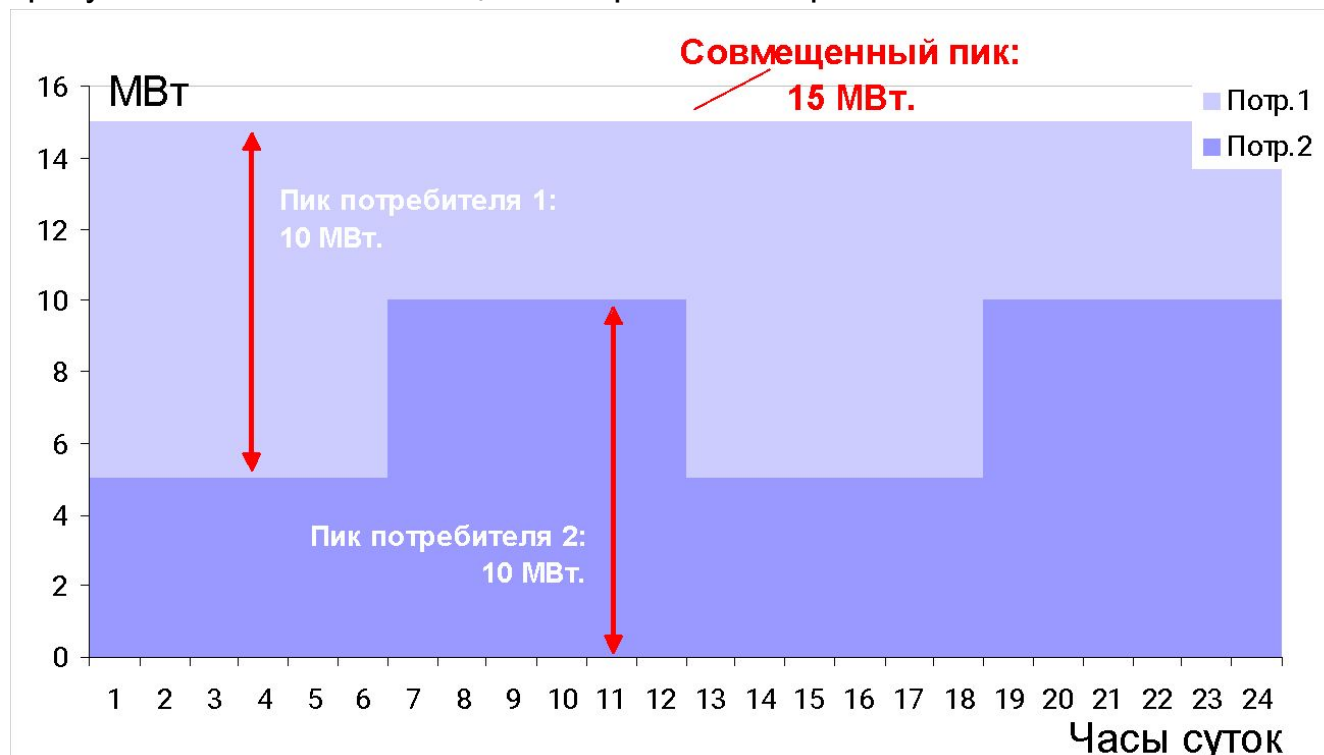

- В случае оплаты мощности в часы совмещенного пика каждый заплатит за 7,5 МВт (вместо 10 МВт)
- В целом, по консервативной оценке, переплата составляет минимум 4%

На первом этапе предлагаем вернуть ранее существовавшую систему контроля максимума для определения обязательств по оплате мощности генераторов на оптовом рынке и услуг по передаче, в дальнейшем перейти на оплату мощности в час совмещенного пика.

RAB

- Дополнение Постановления Правительства №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики ...» обязательными критериями экономической эффективности (IRR, NPV, PI) для включения объектов в инвестпрограммы
- Принятие аналогичного документа в отношении инвестпрограмм, согласуемых региональными регулирующими органами (в настоящее время подобного документа нет)
- Обязательное обучение сотрудников регулирующих органов, в первую очередь региональных, принципам оценки инвестиционных проектов
- Контроль инвестиционных программ ФСК и Холдинга МРСК на соответствие критериям экономической эффективности, прогнозным темпам роста потребления и темпам роста ВВП, при отсутствии подобного контроля – отказ в переходе на RAB.

Обязательства по мощности

- На 2011 год приказом Системного оператора об утверждении часов контроля мощности необходимо вернуть ранее существовавшую систему определения обязательств по оплате мощности генераторов на оптовом рынке и услуг по передаче (по два контрольных часа утром и три вечером)
- Рассмотреть возможность перехода на оплату мощности и услуг по передаче в час совмещенного пика