


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Отчет о прохождении практической подготовки

Выполнил студент гр. 3.29 ОиТЗИ
Стаценко А.А.

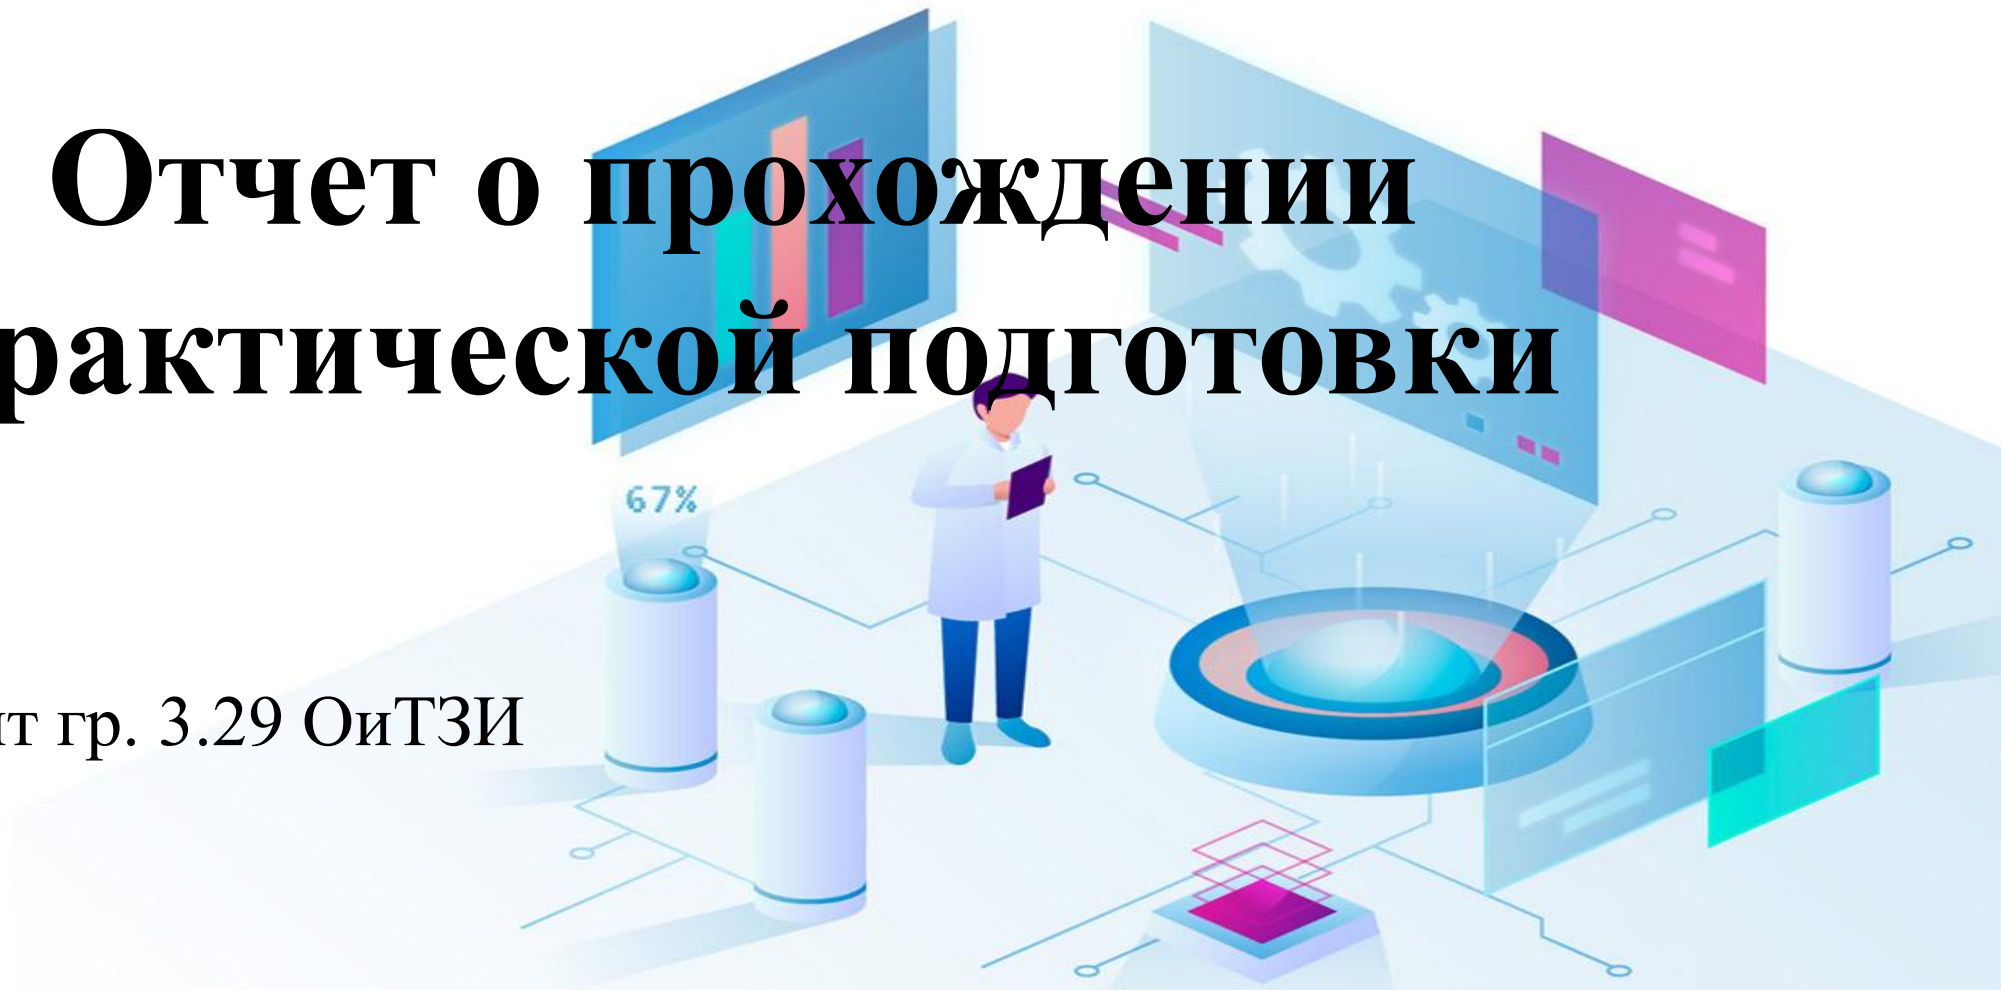

ГБУЗ “Тихорецкая ЦРБ” МЗ КК



Краткая характеристика учреждения

Полное наименование учреждения	Тихорецкая центральная районная больница
Сокращенное наименование учреждения	Тихорецкая ЦРБ
Форма собственности учреждения	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Виды деятельности учреждения	Деятельность диагностических стационаров и больниц, общих или специализированных, хирургических, психиатрических и наркологических лечебниц, санаториев, профилакториев, частных медицинских лечебниц, интернатов, психиатрических клиник, центров реабилитации, лепрозориев и прочих организаций здравоохранения и т.д.
Руководитель	Бахилина Наталья Владимировна
Юридический адрес	Краснодарский край, Тихорецкий район г.Тихорецк, ул. Московская, д.170

Цели и задачи учреждения


- определение требований к системе защиты информации, ее носителей и процессов обработки, разработка политики безопасности;
- организация мероприятий по реализации принятой политики;
- безопасности, оказание методической помощи и координация работ по созданию и развитию комплексной системы защиты;




Функции учреждения

- формирование требований к системе защиты при создании и развитии АС;
- участие в проектировании системы защиты, ее испытаниях и приемке в эксплуатацию;
- планирование, организация и обеспечение функционирования системы защиты информации в процессе функционирования АС;
- обучение пользователей и персонала АС правилам безопасной обработки информации и обслуживания компонентов АС;
- распределение между пользователями необходимых реквизитов доступа к ресурсам АС;
- контроль за соблюдением пользователями и персоналом АС установленных правил обращения с защищаемой информацией в процессе ее автоматизированной обработки;
- взаимодействие с ответственными за безопасность информации в подразделениях;

регламентация действий и контроль за администраторами баз данных, серверов и

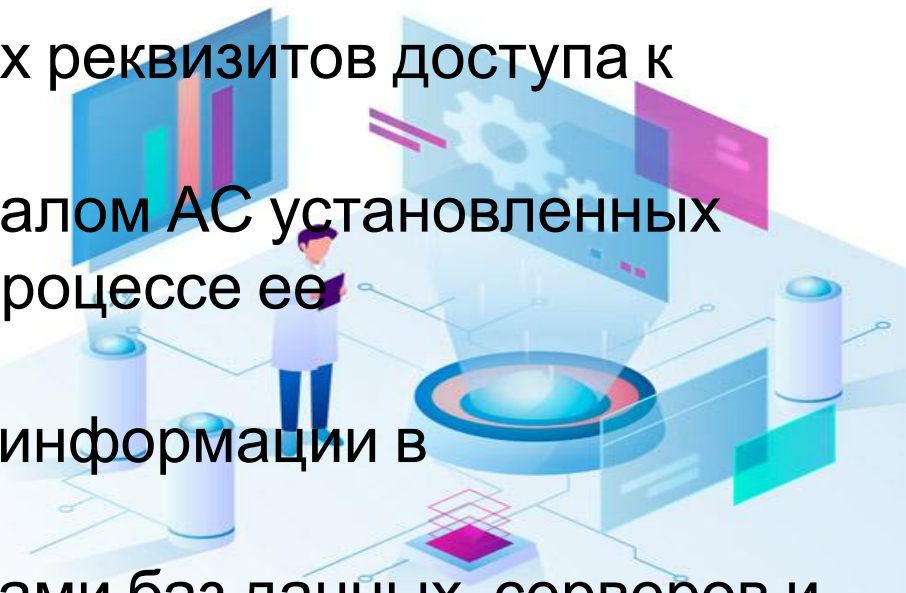

Структура учреждения в виде схемы

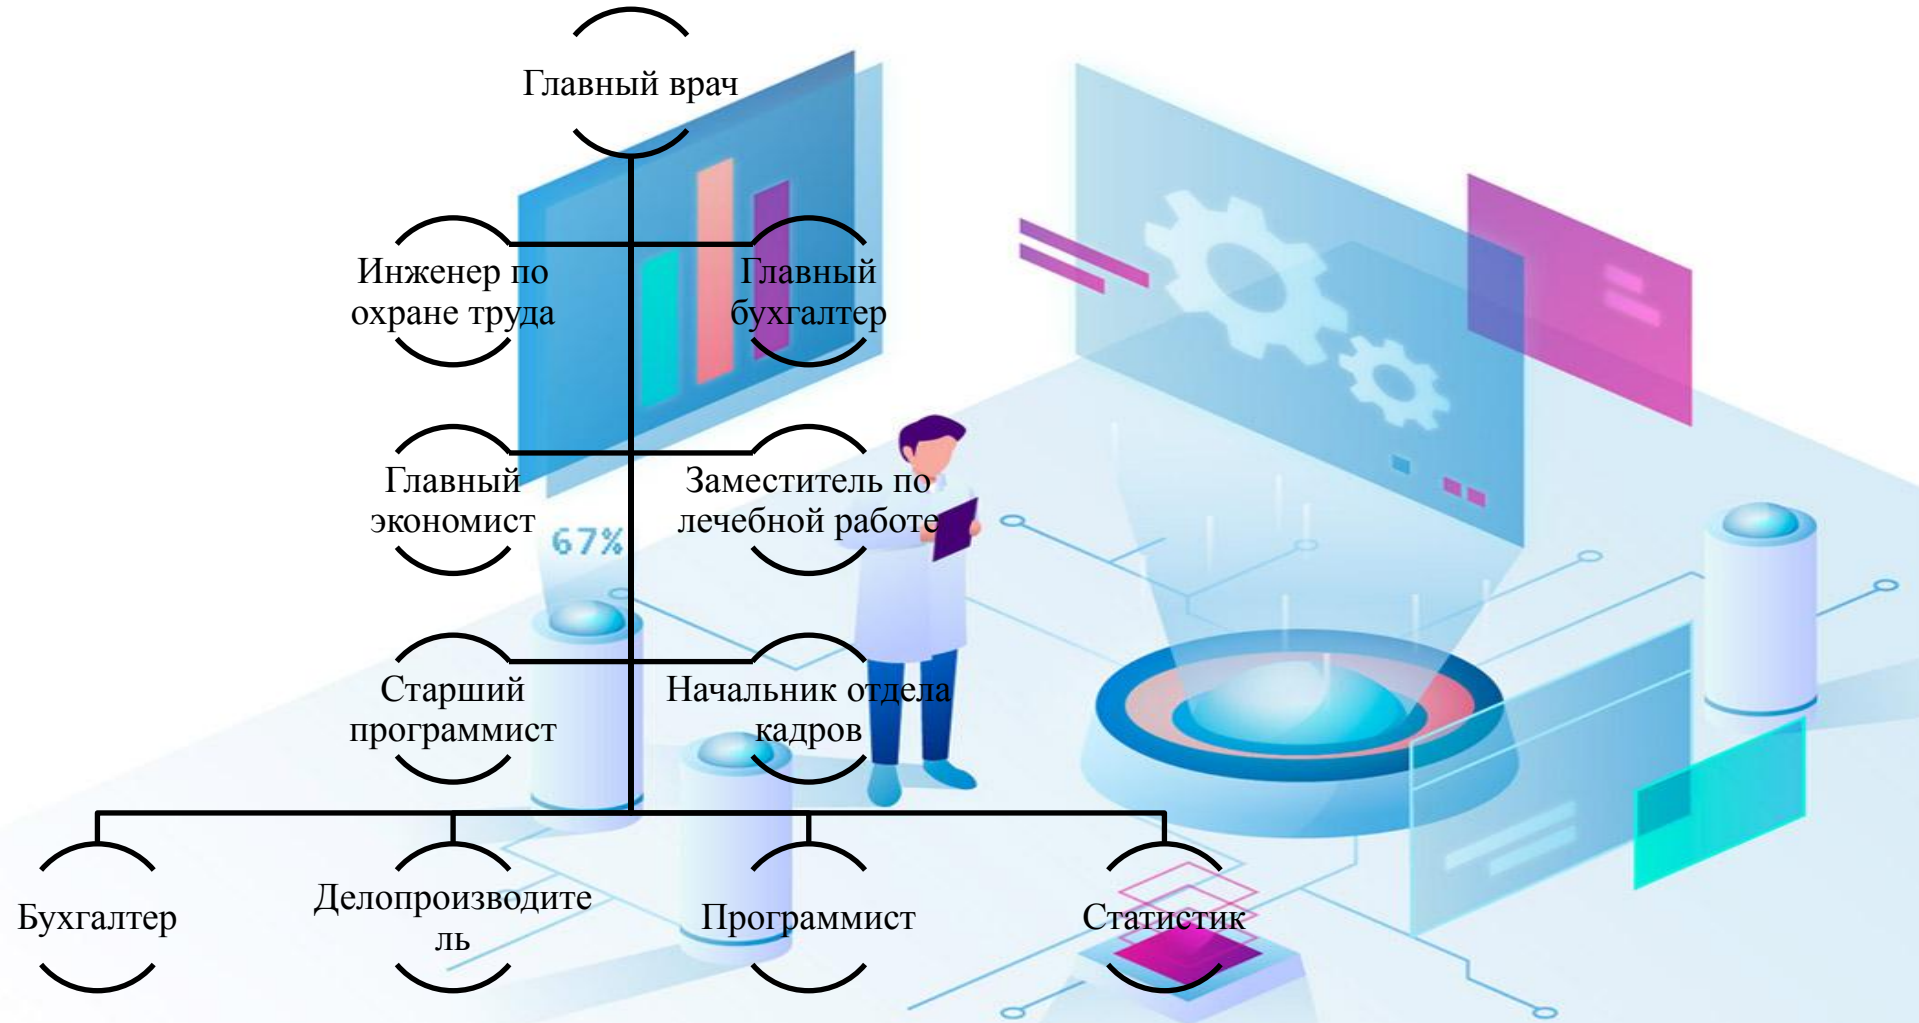

Характеристика автоматизированного рабочего места

Оборудование

Характеристика

Монитор Acer ET221

Размер экрана

21.0 "

Разрешение экрана

1920x1080

Частота обновления

60 Гц

ПК ALIENWARE

Aurora

Модель процессора intel core i3 8800 3.60 Gh

Модель дискретной видеокарты GTX 1050 TI 4Gb

Оперативная память DDR 4 Gb 12 2666

Жёсткий диск Blue 1 ТБ

МПУ HP Laser Jet Pro


MER M42881n

Технология печати лазерный

Формат печати А4

Скорость печати А4 (ч/б) до 18 стр/мин

Разрешение печати (ч/б) 600 x 600 dpi

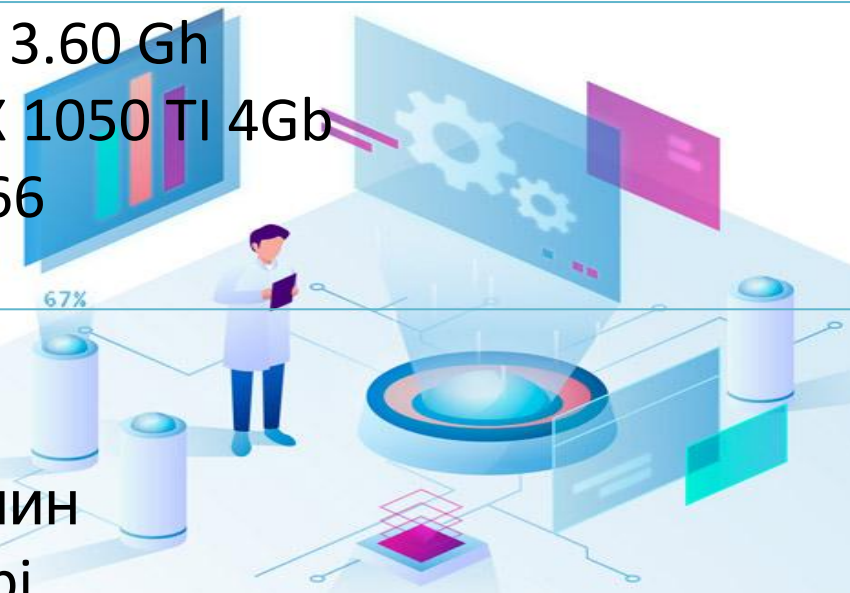

Автоматизированное рабочее место



Требования к помещениям и хранилищам:

Помещения хранилищ должны быть безопасными в пожарном отношении, гарантированы от затопления, иметь запасной выход. В помещениях не должно быть газовых и водонесущих магистральных трубопроводов.

Электропроводка в хранилищах должна быть скрытой, штепсельные розетки - герметичными, переносная электроаппаратура должна иметь резиновую изоляцию шнуров. Общие и поэтажные рубильники располагают вне помещений хранилищ.

Хранение в помещениях без окон допускается при наличии в хранилище естественной или искусственной вентиляции, обеспечивающей 2 - 3-кратный воздухообмен в час.

Архив размещают в специально построенных или приспособленных для хранения документов зданиях или отдельных помещениях здания. Специальные помещения для архивов организаций должны предусматриваться при строительстве или переоборудовании зданий.

