



Цех №1

PC Panel  
ET-456




CP 5613  
DP


Windows XP  
IAS Platform  
InTouch View  
SQL клиент



PLC CPU317-2DP



ET200S

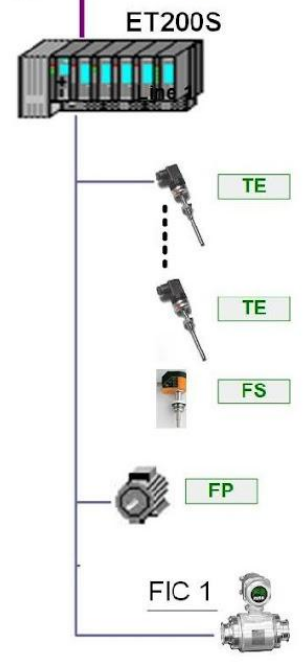


DP

ET200S



(Ventlinset)  
8640/V1 24MB)

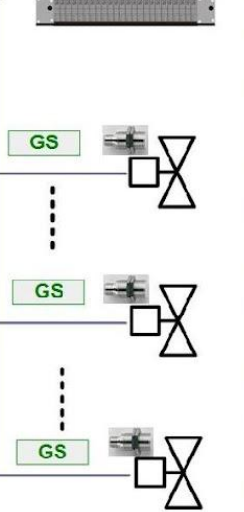

№	Тип сигнала	Кол-во
1	DI	87
2	DO	78
3	AI	21

Цех №2

TP177A



DP


PROFIBUS  
BUS

PROFIBUS - DP / PA


DP/PA



ET200S




ET200iSP

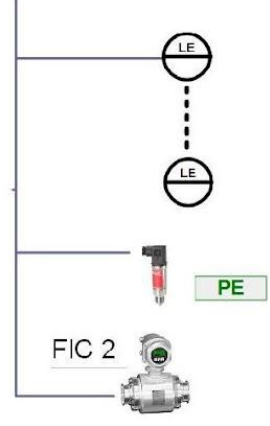


№	Тип сигнала	Кол-во
1	DI	67
2	DO	28
3	AI	11


DP/PA




ET200iSP

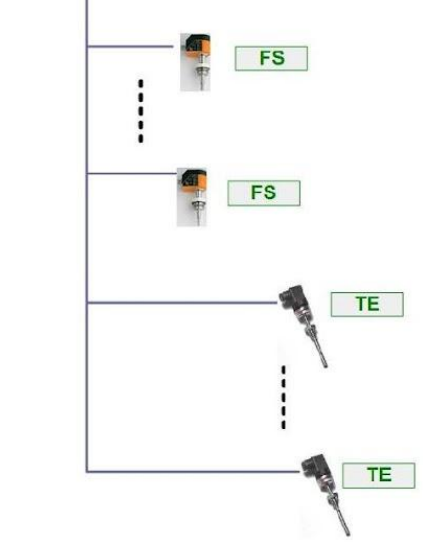


DP/PA

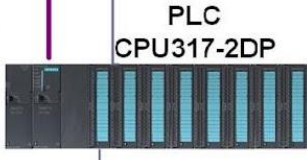

PLC  
CPU317-2DP




Festo CPV10-VI

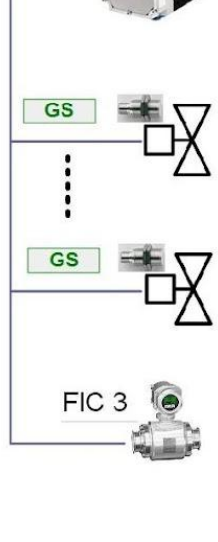

FIC 3

# Структурная схема установки 10/10

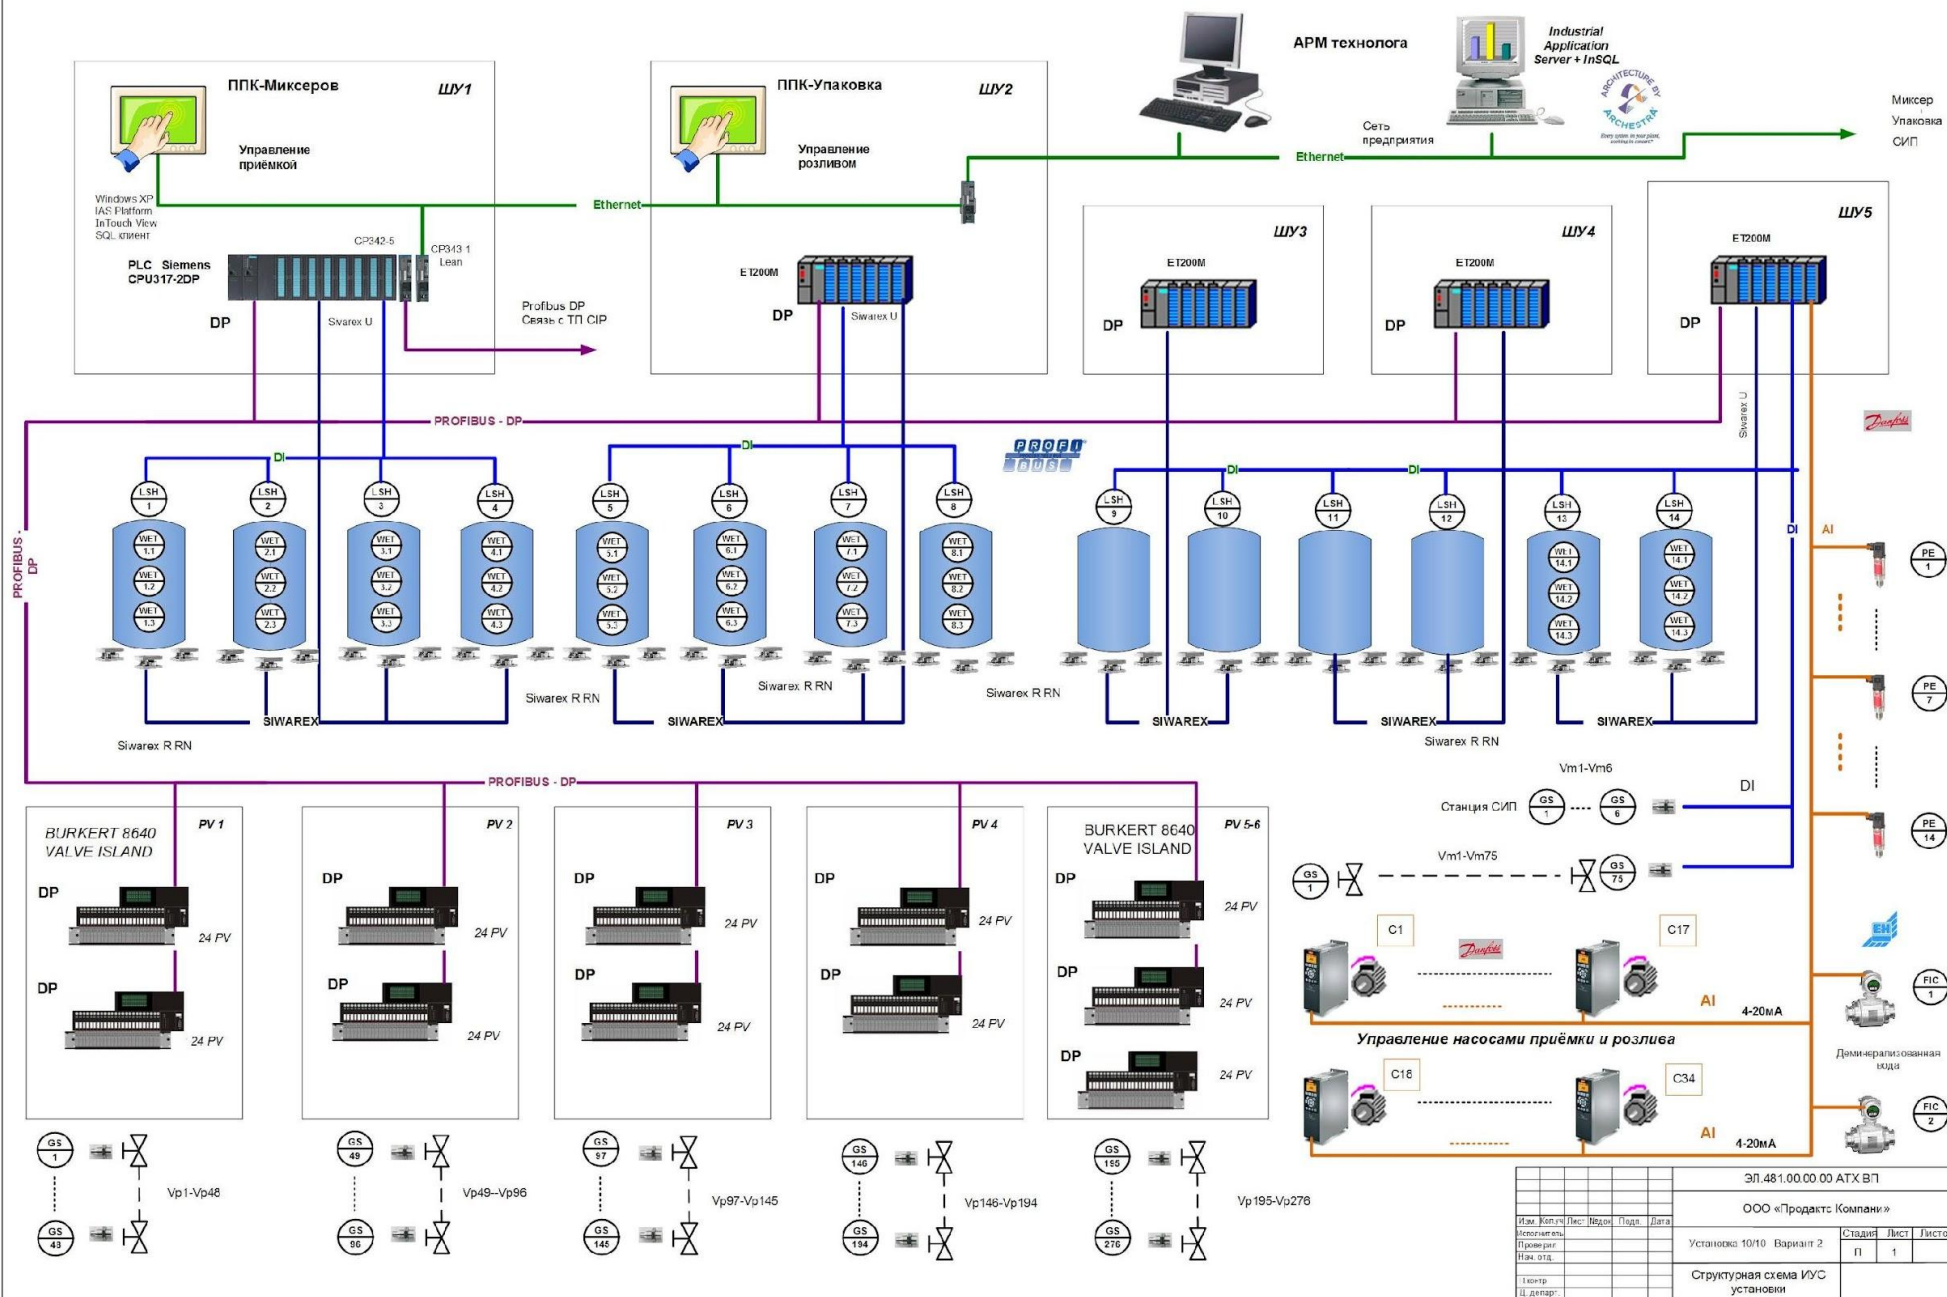

ЭП.481.00.00.00 АТХ ВП		Страница		Лист		Листов	
ООО «Продуктс Компани»		Установка 10/10		Вариант 2		П 1	
Структурная схема ИУС		установки					



# Схема соединений сети Profibus-DP

