

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ


Начальник производства
(клиент просмотра данных)




Сервер архива данных




Сервер ввода -вывода

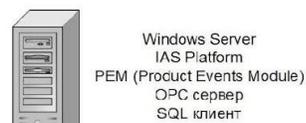


Инженерная станция

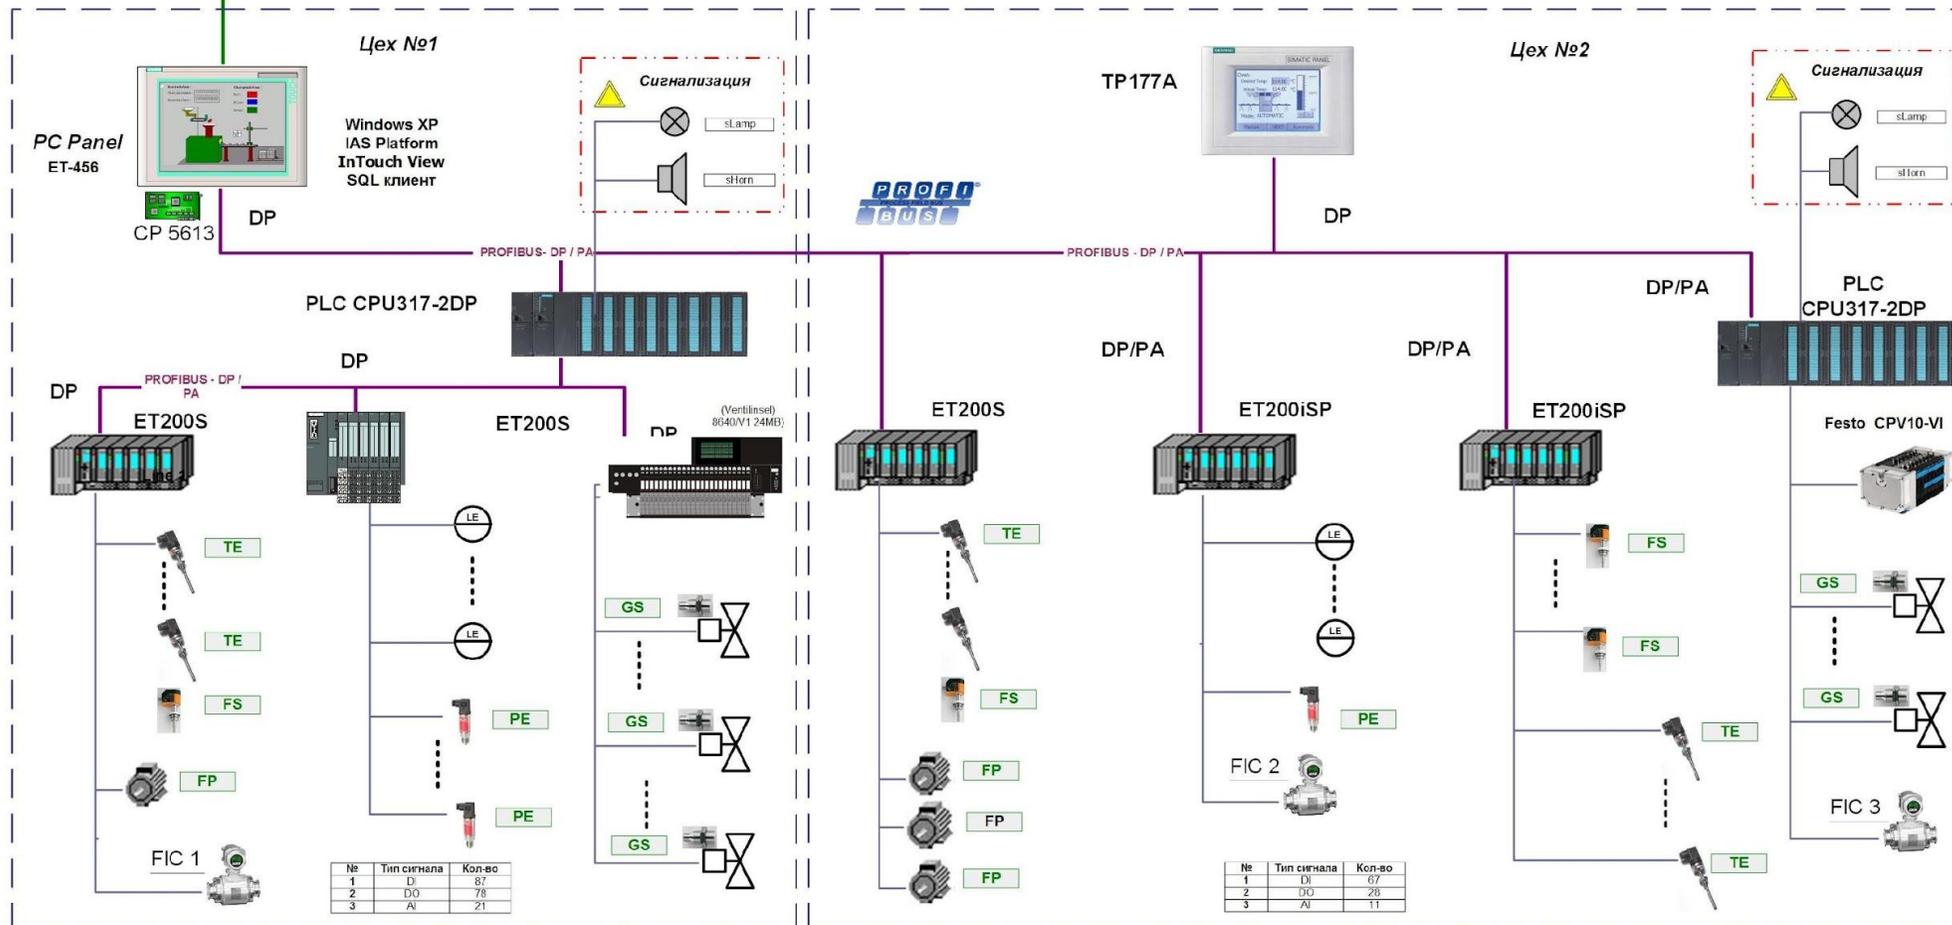

V - вентиль P - насос FS - датчик притока LH, LL, LM - дискретный датчик уровня DP - дозирующий насос LS - датчик уровня CV - регулируемый клапан PE - датчик давления QE - датчики электропроводности TE - датчики температуры FIC - датчики расхода

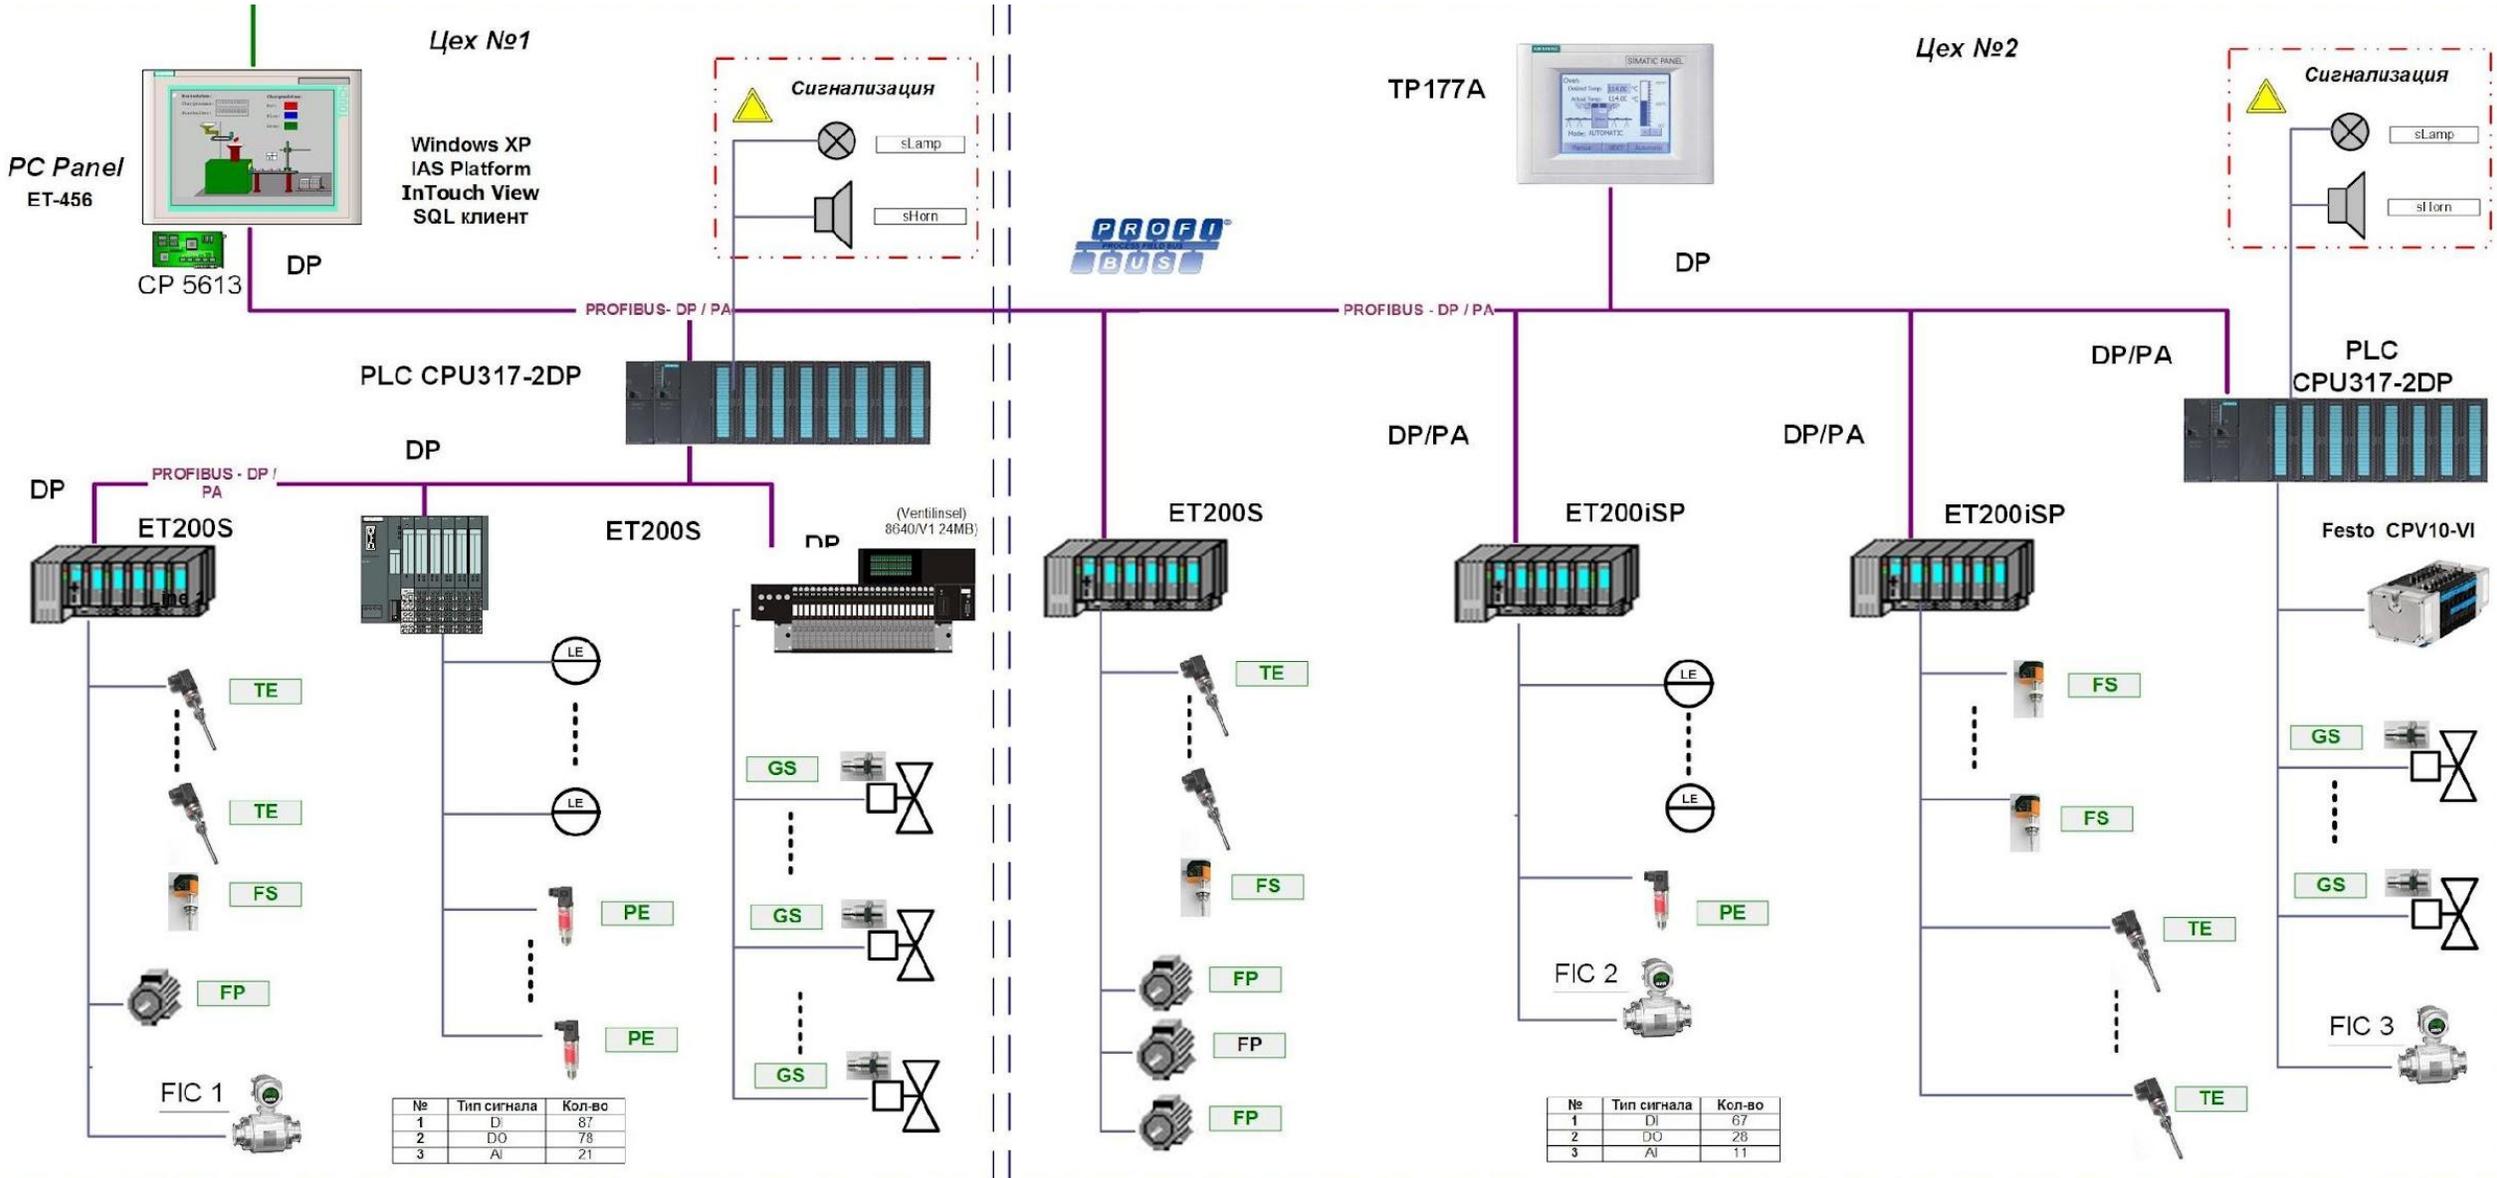

Структурная схема установки 10/10

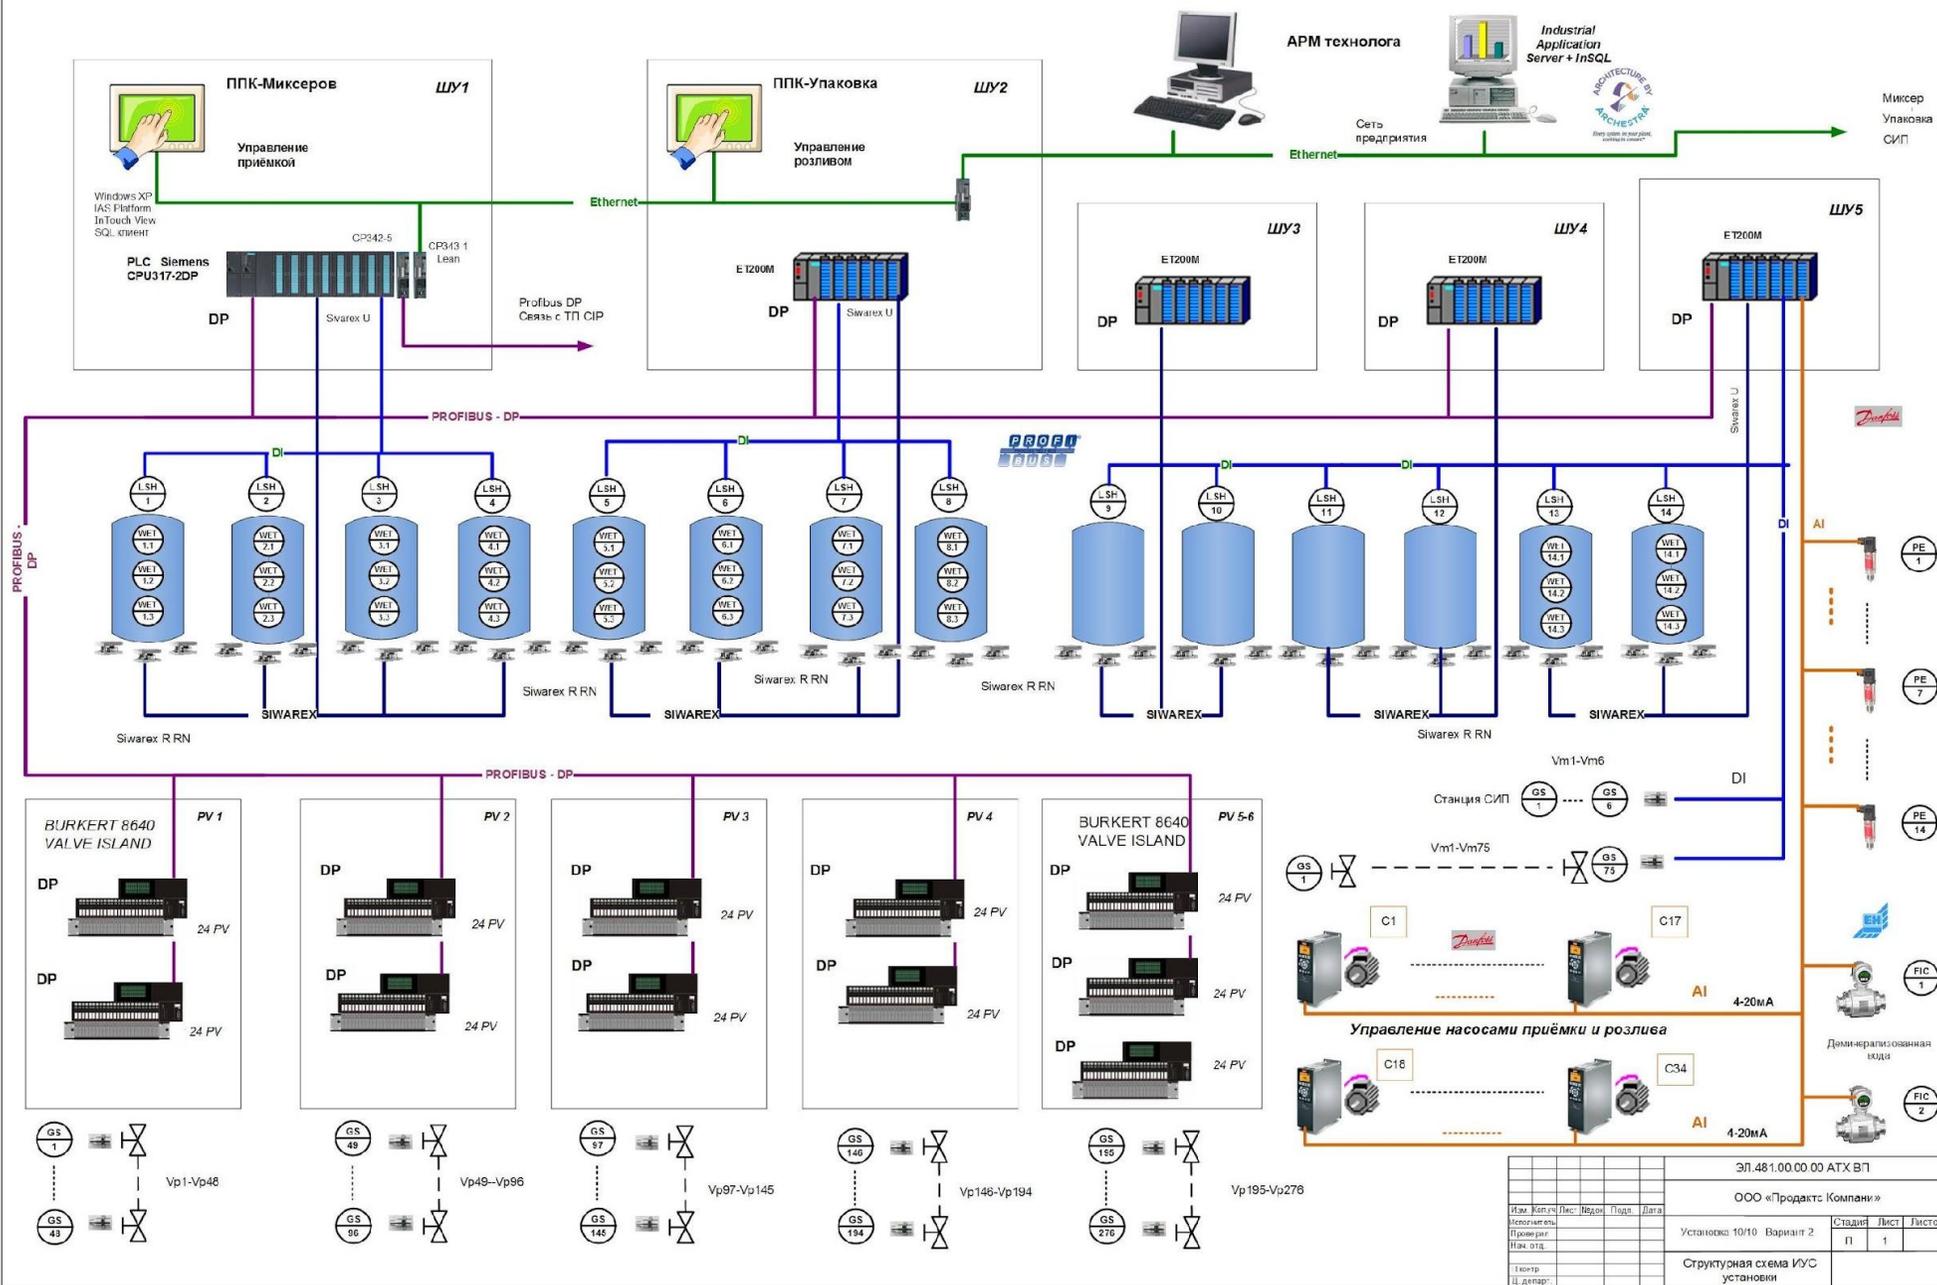

ЭП.481.00.00.00 АТХ ВП		Страница		Лист		Листов	
ООО «Продуктс Компани»		Установка 10/10		Вариант 2		П 1	
Структурная схема ИУС		установки					

