



Обеспечение пожарной безопасности в СПбГУ в 2014 году

Состояние пожарной безопасности в СПбГУ оценивается по выполнению требований противопожарного режима по пяти основным направлениям:

1 **Выполнение правил противопожарного режима, устранение нарушений требований пожарной безопасности по предписаниям органов Госпожнадзора.**

2 **Обеспечение (проектирование и монтаж) зданий Университета системами охранной и пожарной сигнализации и средствами противопожарной защиты.**

3 **Техническое обслуживание, поддержание в работоспособном состоянии в дежурном режиме, текущий ремонт систем и средств противопожарной защиты, систем охранной сигнализации.**

4 **Проведение мероприятий по подготовке работников и обучающихся к действиям при возникновении пожара, при эвакуации людей.**

5 **Обучение по программе пожарно-технического минимума, инструктажи работников, обучающихся, ответственных за пожарную безопасность.**

Проверки СПбГУ



плановые




внеплановые

- должны быть согласованы с прокуратурой и включены в ежегодный План проверок;
- о планирующейся плановой проверке мы знаем заблаговременно и готовимся к ней;
- могут проводиться не чаще одного раза в три года со дня ввода объекта защиты в эксплуатацию либо со дня проведения последней плановой проверки.

- Основанием для проведения внеплановой пожарной проверки является:
- истечение срока исполнения предписания, выданного органом пожарного надзора;
 - поступление в орган пожарного надзора заявлений, жалоб и других сведений о фактах нарушений требований пожарной безопасности.


Количество проверок СПбГУ Госпожнадзором

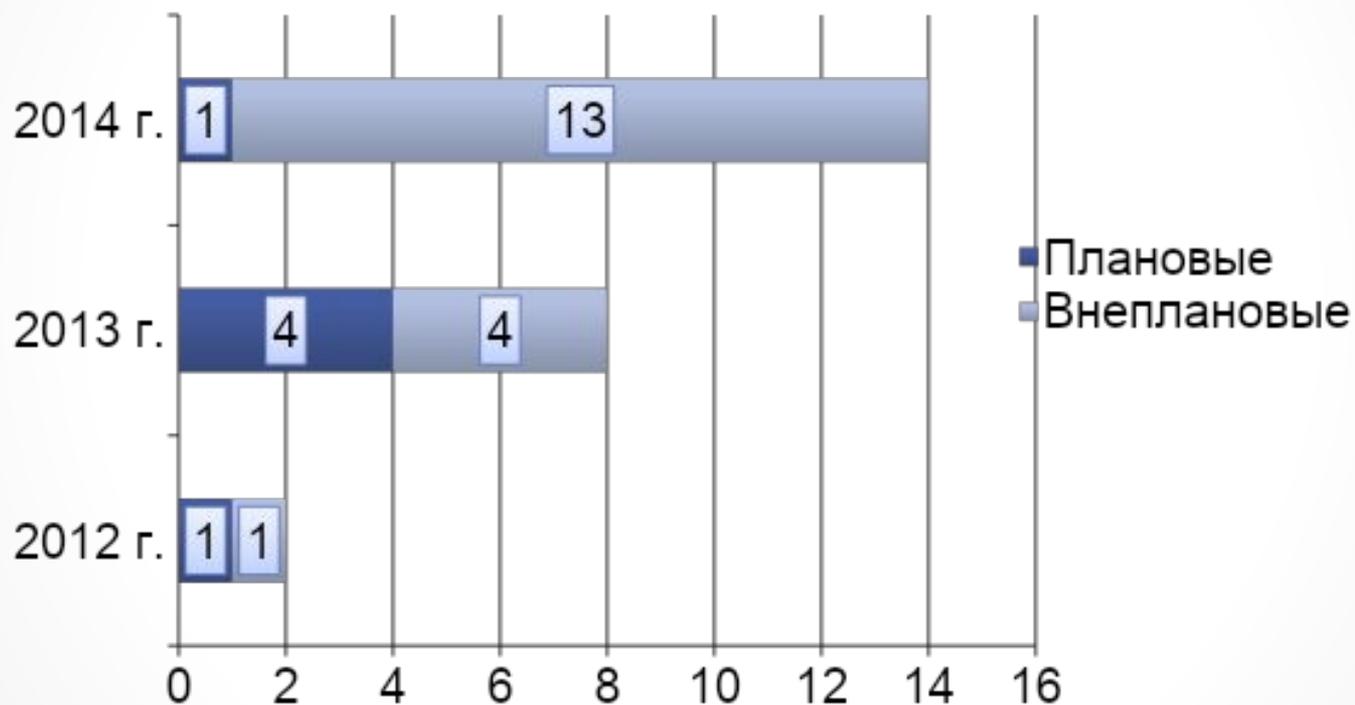

КТО ПРОВЕРЯЕТ УНИВЕРСИТЕТ?

Здания по адресам	Контролирующий орган ГПН
Измайловский пр-т, д. 27, лит. А	ОНД Адмиралтейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
В.О: Биржевая линия, д. 6; наб. Макарова, д. 6; 1-я линия, д. 26; 2-я линия, д. 33; 9-я линия, д. 2/11; 13-я линия, д. 24	ОНД Василеостровского района ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
ОК «Университетский»	ОНД Выборгского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области
Учебно-научная база «Саблино»	ОНД Тосненского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области
Морская биологическая станция на Белом море	ОНД Лоухского района ГУ МЧС России по Республике Карелия
Пр-т Солидарности, д. 27	ОНД Невского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Дегтярный пер., д. 1а (арендуемое помещение)	ОНД Центрального района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Остальные 149 зданий Университета	Отдел надзора за пожарной безопасностью на особо важных пожароопасных объектах и особо ценных объектах культурного наследия Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

НАРУШЕНИЯ в предписаниях Отдела надзорной деятельности

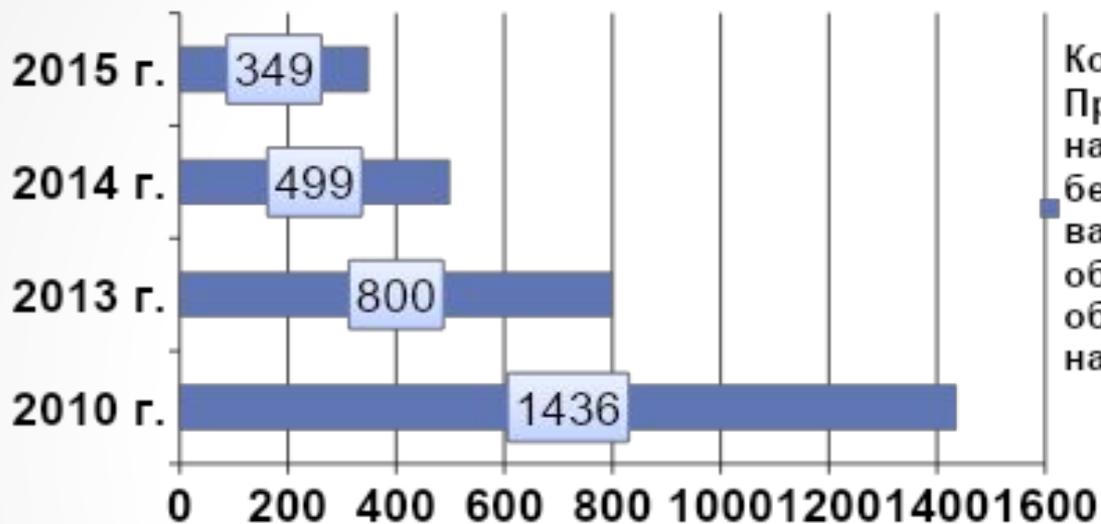

Количество нарушений в Предписаниях Отдела надзора за пожарной безопасностью на особо важных пожароопасных объектах и особо ценных объектах культурного наследия ГУ МЧС России

В 2014 г. нарушений режимного характера не выявлено, не устранёнными остались нарушения капитального характера, требующие проведения ремонтных работ (например в зданиях, находящихся под охраной КГИОП).



- Устранить
120
нарушений

- Не
допустить
режимных
нарушений

ВОЗГОРАНИЯ И ЗАДЫМЛЕНИЯ

2014

- 4 возгорания
- 7 задымлений


2013

- 3 возгорания
- 1 задымление


Неисправности электропроводки и неправильная эксплуатация электроприборов

Проникновения посторонних лиц в неиспользуемые помещения

Подгоревшая пицца на кухнях в общежитиях

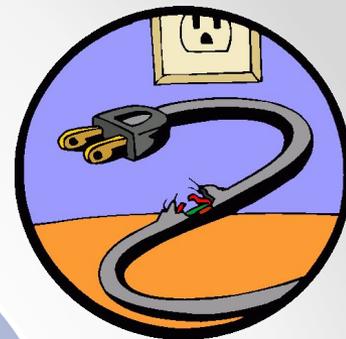

Отдел ОПБ проводит проверки противопожарного режима и курения

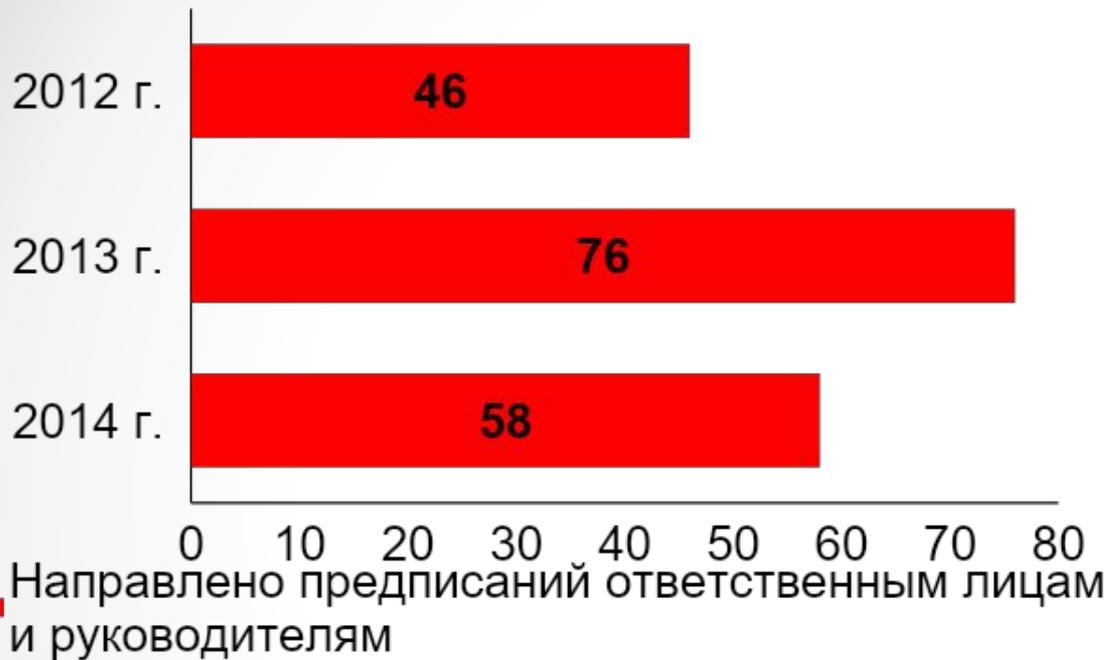

36

- Рейдов по контролю за курением


23

- Человека привлечены к ответственности

40


- Разъяснительных бесед с первокурсниками

Оснащение зданий системами противопожарной защиты

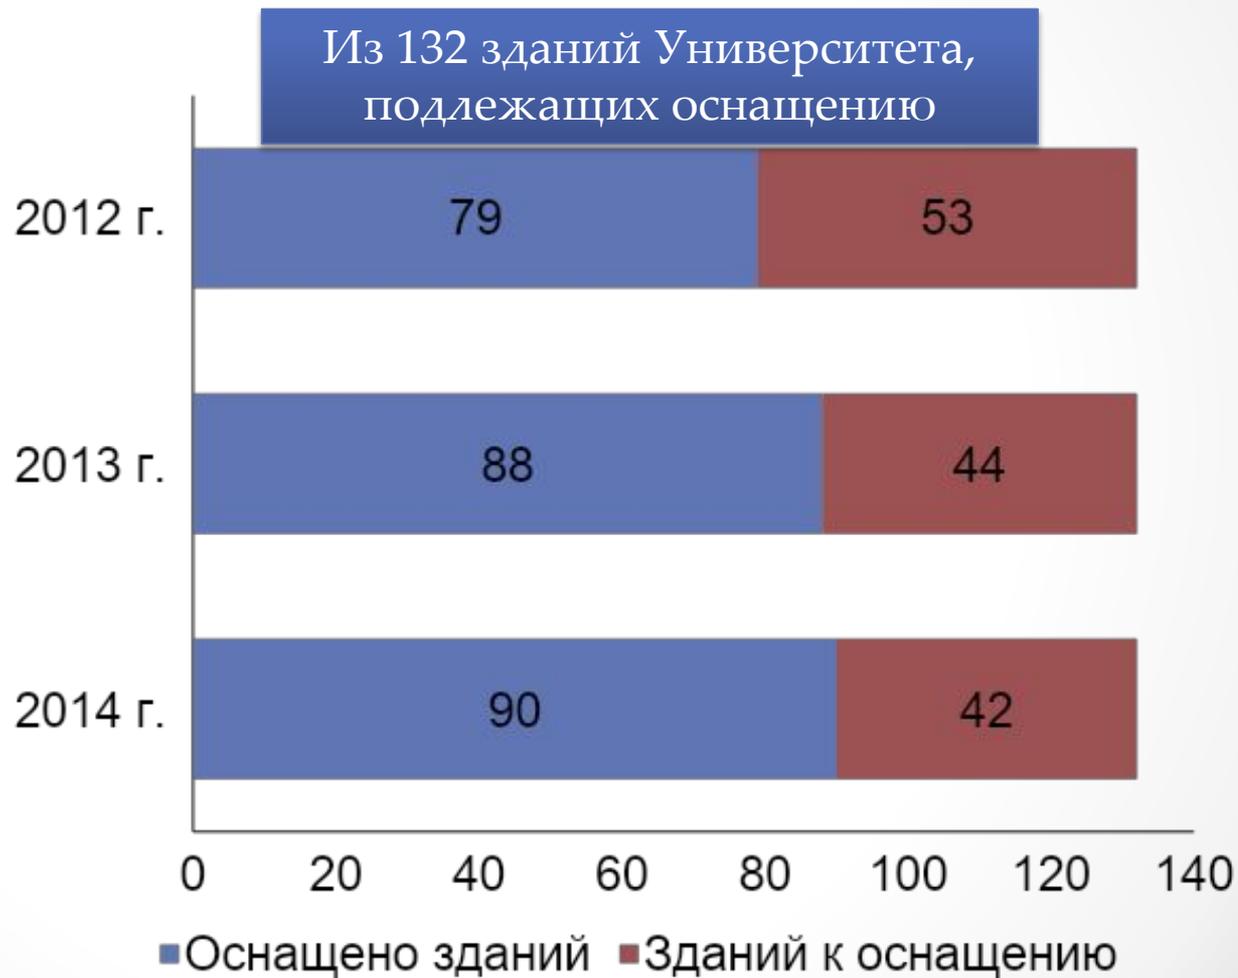

Надежные системы пожарной сигнализации

Из **50** имеющихся проектов систем противопожарной защиты

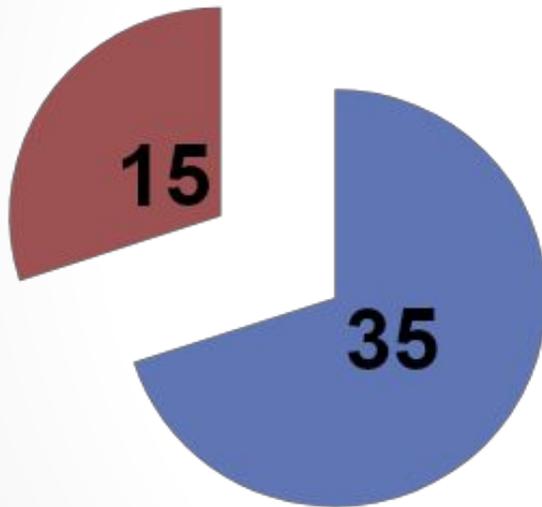

Постепенное переоснащение объектов Университета современным оборудованием будет проводиться в плановом порядке, при условии достаточного финансирования. В приоритете - системы на базе аппаратуры фирмы «Сименс».



ОСНАЩЕНИЕ СИСТЕМАМИ АПС ЗДАНИЙ В РАБОТЕ

Здания по адресам	Проекты
Университетская наб., д. 13	Идет разработка проекта комплексных систем безопасности здания ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»
Кадетская линия В.О., д.1-3	Идет разработка проекта комплексных систем безопасности здания ООО «Архитектурное бюро «Студия 44»
ул. Ботаническая, д. 66, корп. 3	Ведутся монтажные работы по системам противопожарной защиты
г. Петродворец, Санкт-Петербургское ш., д. 109 (кафе, конюшенный корпус, хозяйственный корпус)	Ведется сдача-приемка выполненных работ по системам АПС, СОУЭ и пожаротушения

ЗАВЕРШЕНО В 2014 г.

Здания по адресам	Проекты
Университетская наб., д. 7-9-11, лит. Р	Завершены монтажные и пуско-наладочные работы по системам противопожарной защиты
ул. Халтурина, д. 25, корп. 2	
ул. Ульяновская, д. 1	

СТРЕЛЕЦ



В планах на 2015 год заключение договоров на монтаж оборудования систем «Стрелец-Мониторинг» для передачи в МЧС сигналов от систем АПС **десяти** объектов.

Мониторингом оснащены здания:

ул. Камская, д. 16а

Измайловский пр-т, д. 27

пер. Каховского, д. 9

Собственный пр-т, д. 1

Подрядной организацией ООО «СпецПроектМонтаж» выполнен монтаж оборудования «Стрелец-Мониторинг» для передачи сигналов от систем пожарной сигнализации **4-х** объектов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС.



Техническое обслуживание систем и средств противопожарной защиты

ООО «Производственно-коммерческая фирма «РУНА»
Обслуживает 65 зданий СПбГУ.
договор от 20.11.2013 г. № 658/14-ОАЭ,
заключен на 3 года.

ООО «Ключ Строй Консалтинг»
Обслуживает 11 зданий СПбГУ.
договор от 01.01.2013 г. № 1036/12-ОАЭ (ЕД),
заключен на 3 года.

Подрядные организации,
обслуживающие
88 объектов СПбГУ

ООО «ТехноОхранСервис»,
Обслуживает 5 зданий СПбГУ.
договор от 01.01.2014 г. № 786/13-ОАЭ,
заключен на 1 год.

ООО «Фаворит»
Обслуживает 1 здание СПбГУ.
договор от 06.02.2014 г. № 1071/13-ОАЭ (ЕД),
заключен на 1 год.

подрядчик всегда под надзором...


2011-2012 г.



2 обслуживающих
организации

68
объектов

2013-2016 г.



4 обслуживающих
организации


88
объектов



РЕМОНТ противопожарных систем

Из ресурсов ремонтного фонда оборудования и материалов производятся текущие ремонты систем противопожарной защиты в зданиях

СПбГУ:
Зданий

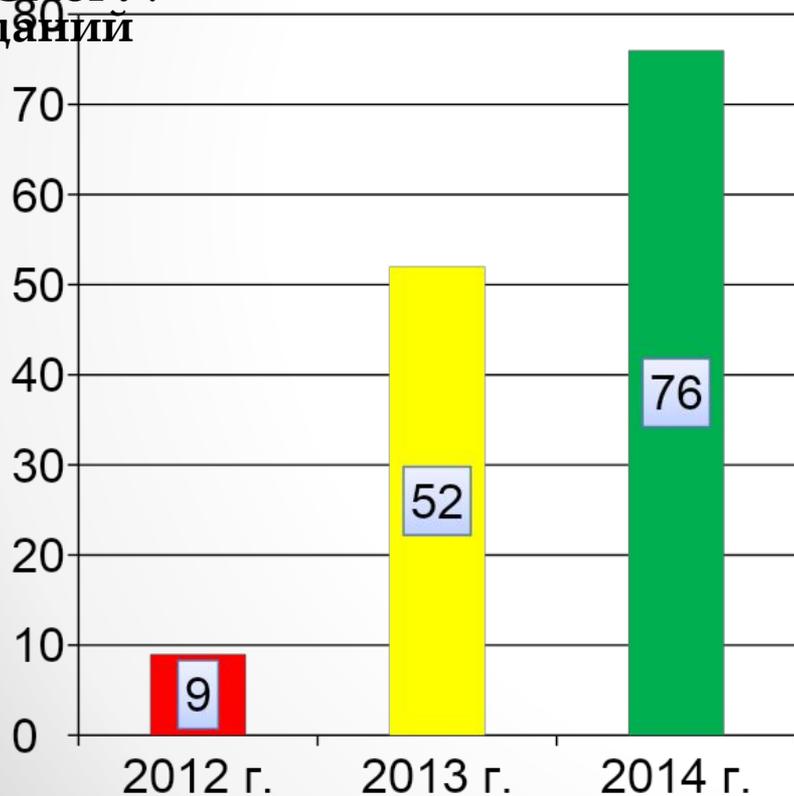

ЗАКУПКИ в ремонтный фонд



Многим системам более десяти лет, они выработали технический ресурс. Для поддержания их в исправном состоянии и дежурном режиме работы необходимы закупки оборудования и материалов.

4

Проведение мероприятий по подготовке работников и обучающихся, по действиям при возникновении пожара, при эвакуации людей

Работа ведётся в двух направлениях:


Проведение совместно с Управлением ГО и ЧС тренировок по действиям дежурного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций



Проведение совместно с подразделениями пожарных частей плановых пожарно-тактических учений по эвакуации людей из зданий



Тренировки по действиям дежурного персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций:

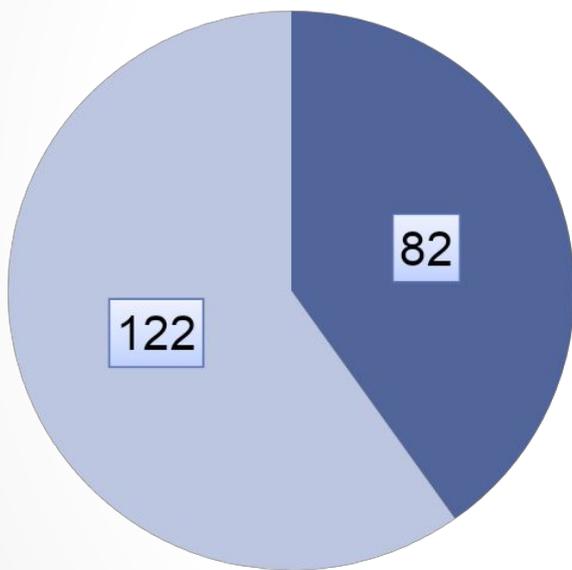

■ 2013 г. ■ 2014 г.

Плановые пожарно-тактические учения по эвакуации людей из зданий



■ 2010 г. ■ 2011 г. ■ 2012 г. ■ 2014 г.

Обучение и инструктажи работников

Обучение по программе пожарно-технического минимума

Данный минимум основ пожарной безопасности является обязательным для лиц, ответственных за пожарную безопасность и руководителей организации


Первичные инструктажи по пожарной безопасности

Данный вид инструктажа обязательно проводится со всеми работниками, принимаемыми на работу, независимо от должностных обязанностей работника и условий трудового договора, режима работы и т.п.

Повторный противопожарный инструктаж


Инспекторами 72 пожарной части, находящейся на территории Главного городка СПбГУ, проводятся повторные противопожарные инструктажи с работниками и обучающимися

Число работников, обученных по программе пожарно-технического минимума

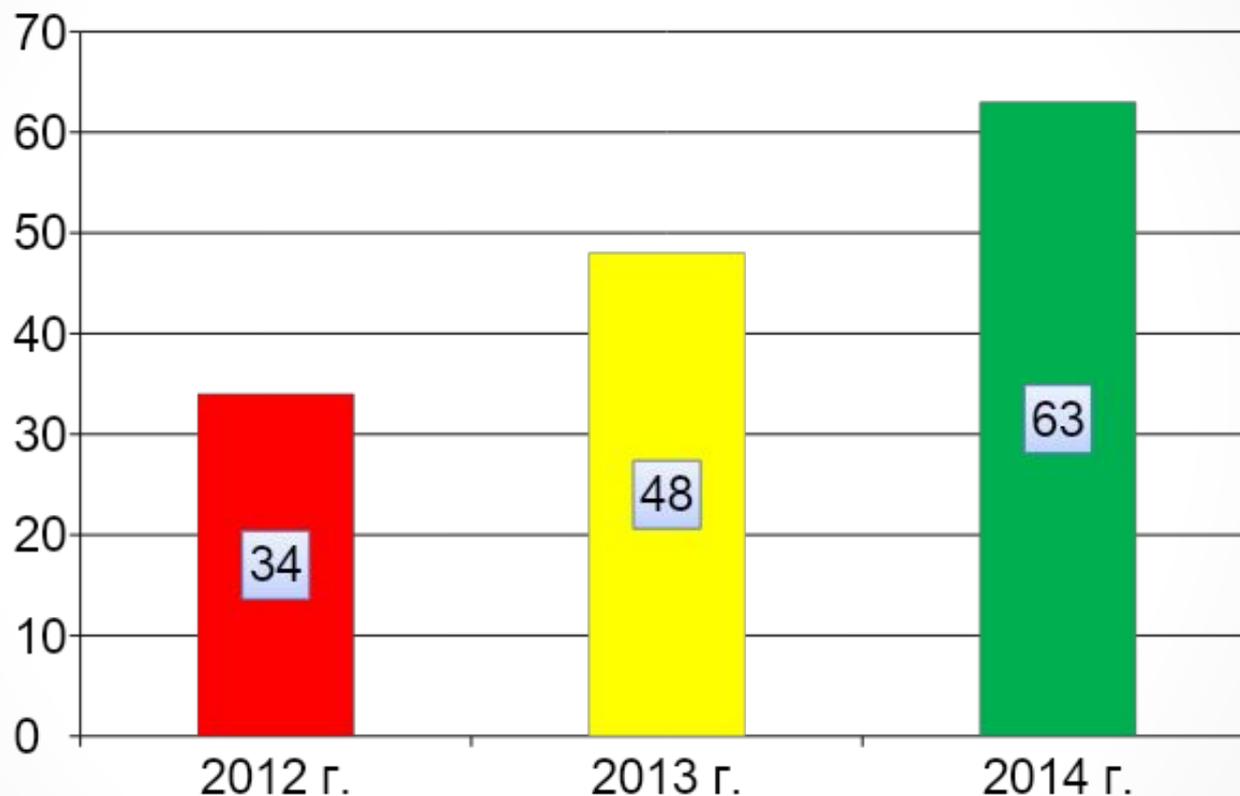


Обучают специализированные организации

Количество проведённых первичных инструктажей со вновь принятыми на работу сотрудниками

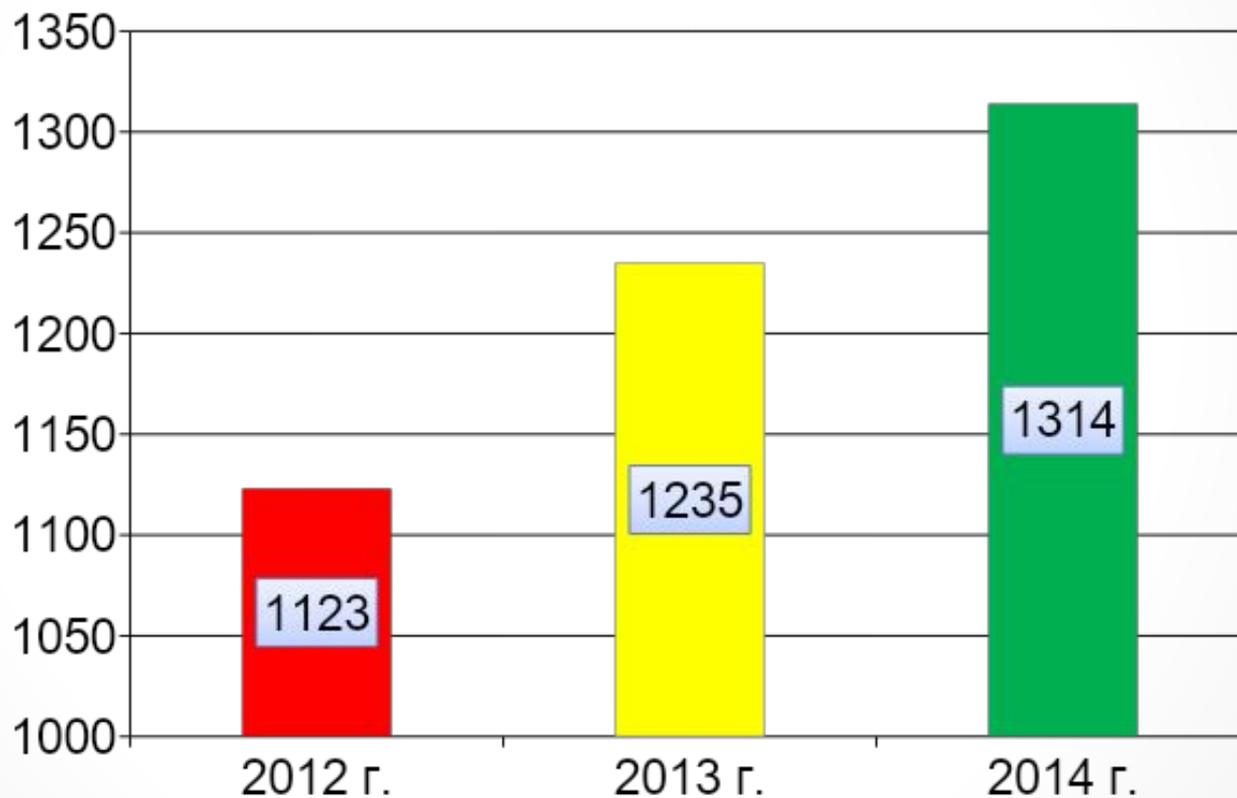


Проводят сотрудники ООПБ

Количество повторных инструктажей с работниками и обучающимися

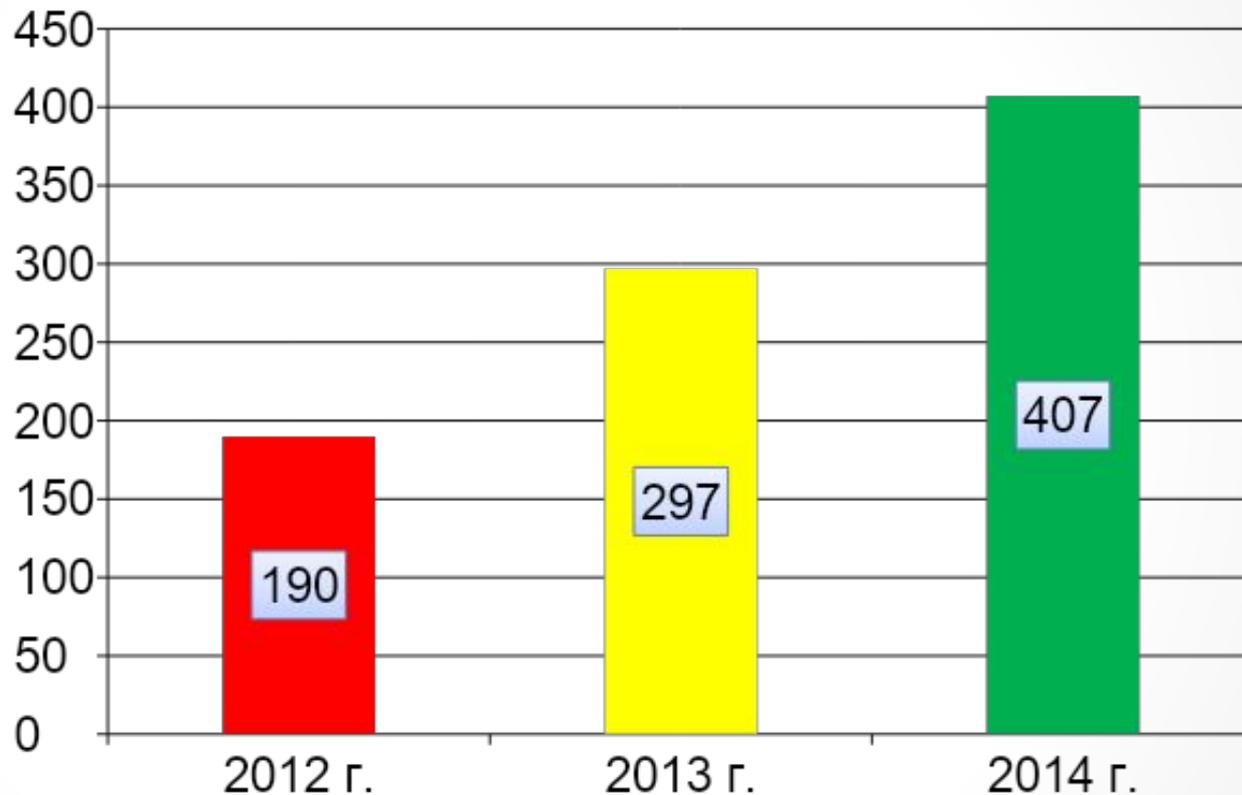

Проводит 72-я пожарная часть

Расходы на обеспечение пожарной безопасности в СПбГУ

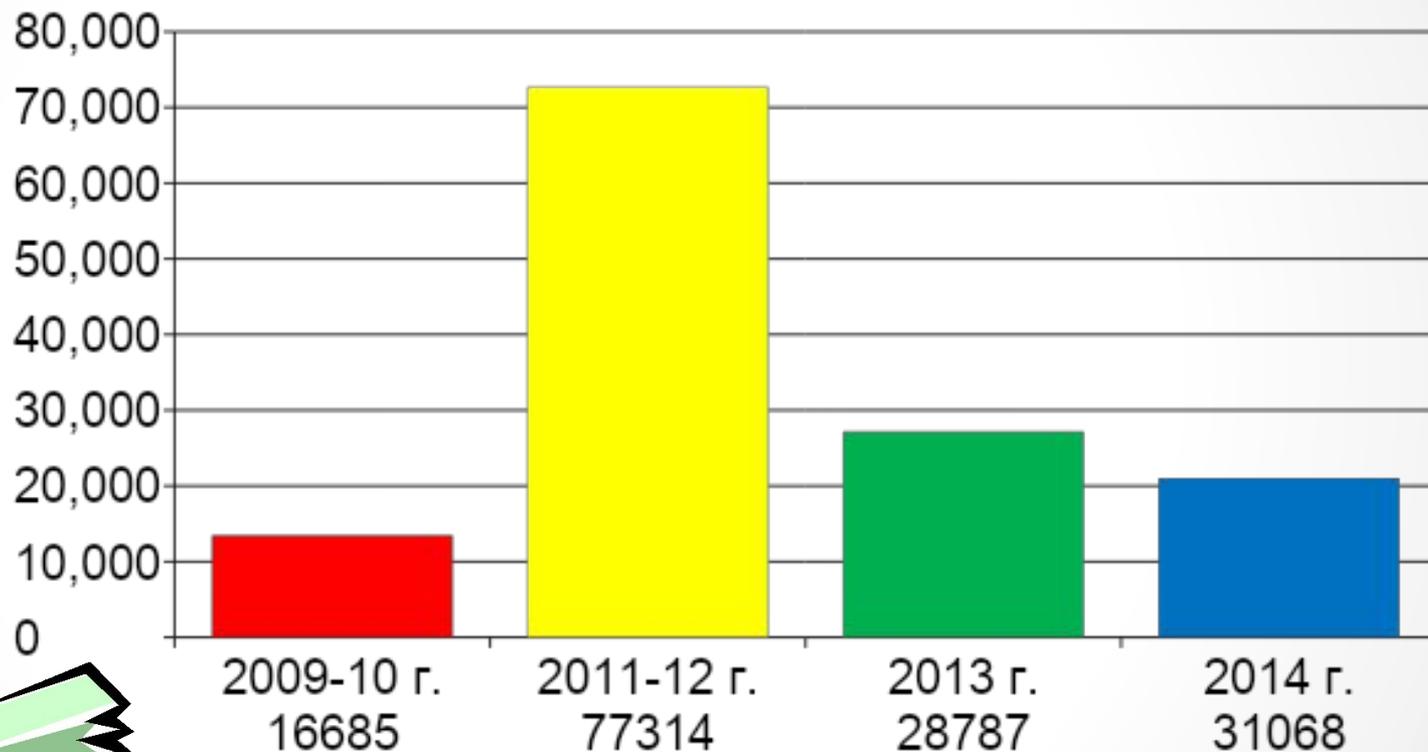

Отработанные и решённые вопросы пожарной безопасности в 2012-2014 гг.

Проведено 6 плановых и 18 внеплановых проверок органами Госпожнадзора. По их результатам в предписаниях **отсутствуют нарушения режимного характера** (не требующие вложения дополнительных финансовых средств и ремонта в зданиях).



устранено 347 нарушений капитального характера
силами работников СПбГУ
без расходования бюджетных средств



Отработан порядок оповещения, реагирования и взаимодействия диспетчерской службы УГИ, Управления режима и охраны, инженерных служб УГИ при возникновении чрезвычайных ситуаций (возгорание, задымление, срабатывание систем АПС, оповещения и т.д.).



Все здания общежитий СПбГУ оборудованы канатно-спусковыми пожарными устройствами УКСПА, дежурные службы обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения.



Отработан процесс *обучения ответственных за пожарную безопасность* и должностных лиц УГИ по программе пожарно-технического минимума лицензированными организациями.



Спасибо за внимание!