



# **«О соблюдении требований пожарной безопасности в жилом секторе в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону»**


**Докладчик:**

**начальник Управления по СВАО Главного управления  
МЧС России по г. Москве**


**полковник внутренней службы  
МАЛЬТИНОВ МЕРГЕН ВИКТОРОВИЧ**

# Оперативная обстановка с пожарами в Северо-восточном административном округе


- В 2019 году в жилом секторе зарегистрировано **302 пожара**, что составило 43% от общего числа пожаров в округе (696 пожаров)

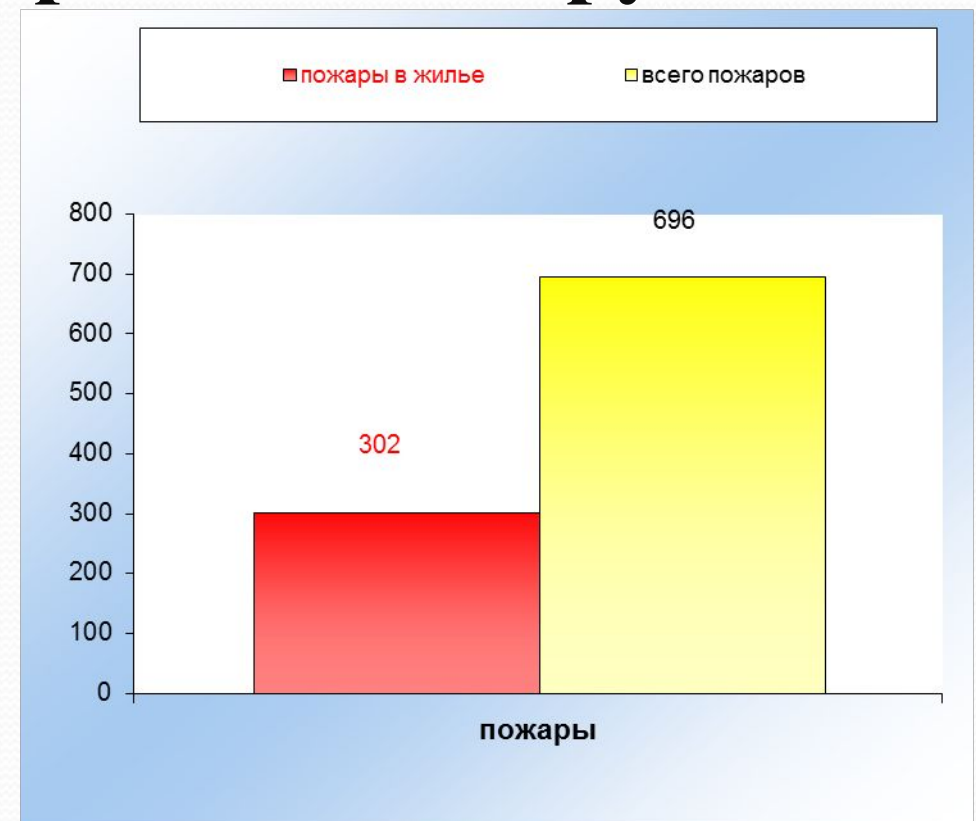

- в жилом секторе на пожарах погибло 13 человек (из 14 погибших по округу)
- получили травмы в жилом секторе – 27 человек (из 29 по округу)

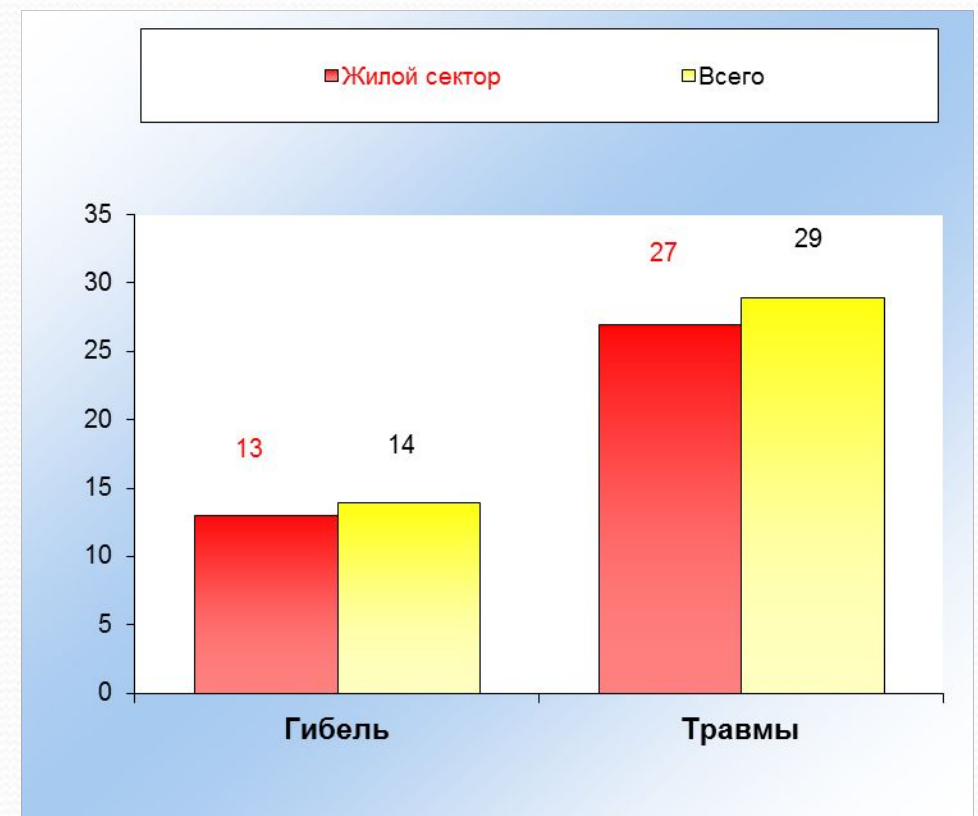

# Количество пожаров в жилом секторе по районам округа

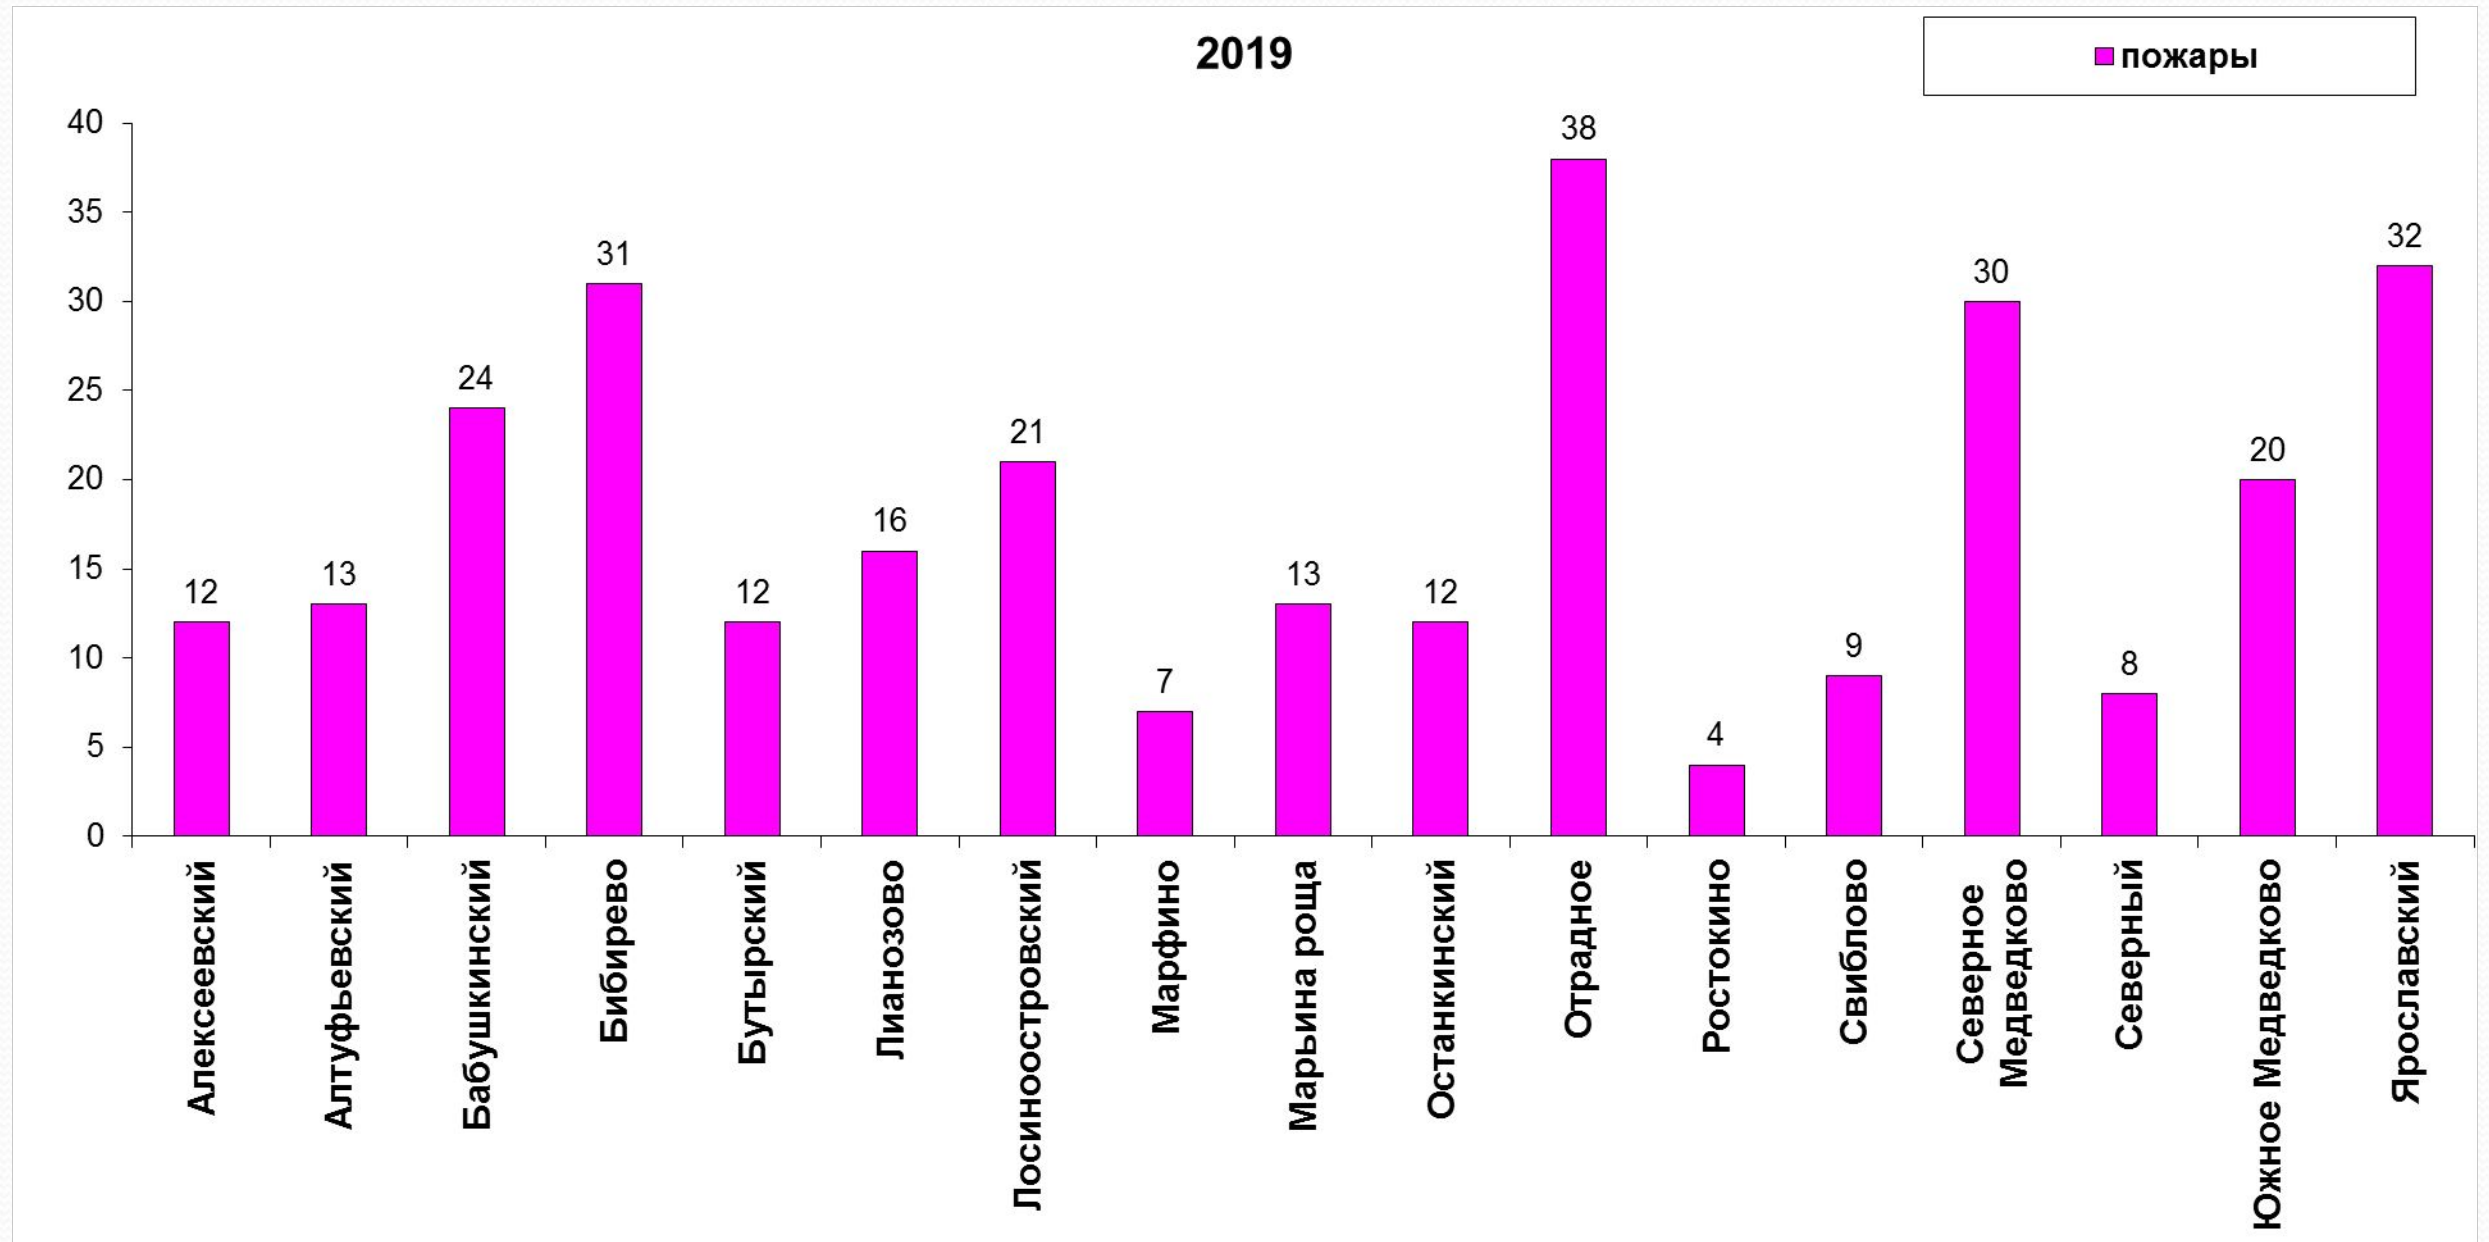


**Наибольшее количество пожаров в жилом секторе произошло в районах:**

- Отрадное – 38 случаев;
- Ярославский- 32 случая;
- Бибирево- 31 случай;
- Северное Медведково – 30 случаев.

# Гибель людей на пожарах в жилом секторе

Гибель людей в жилом секторе зарегистрирована в следующих районах:


- Лосиноостровский, Бабушкинский, Марьино, Бутырский - по 2 случая;
- Алтуфьевский, Бибирево, Останкинский, Отрадное, Северное Медведково - по 1 случаю.

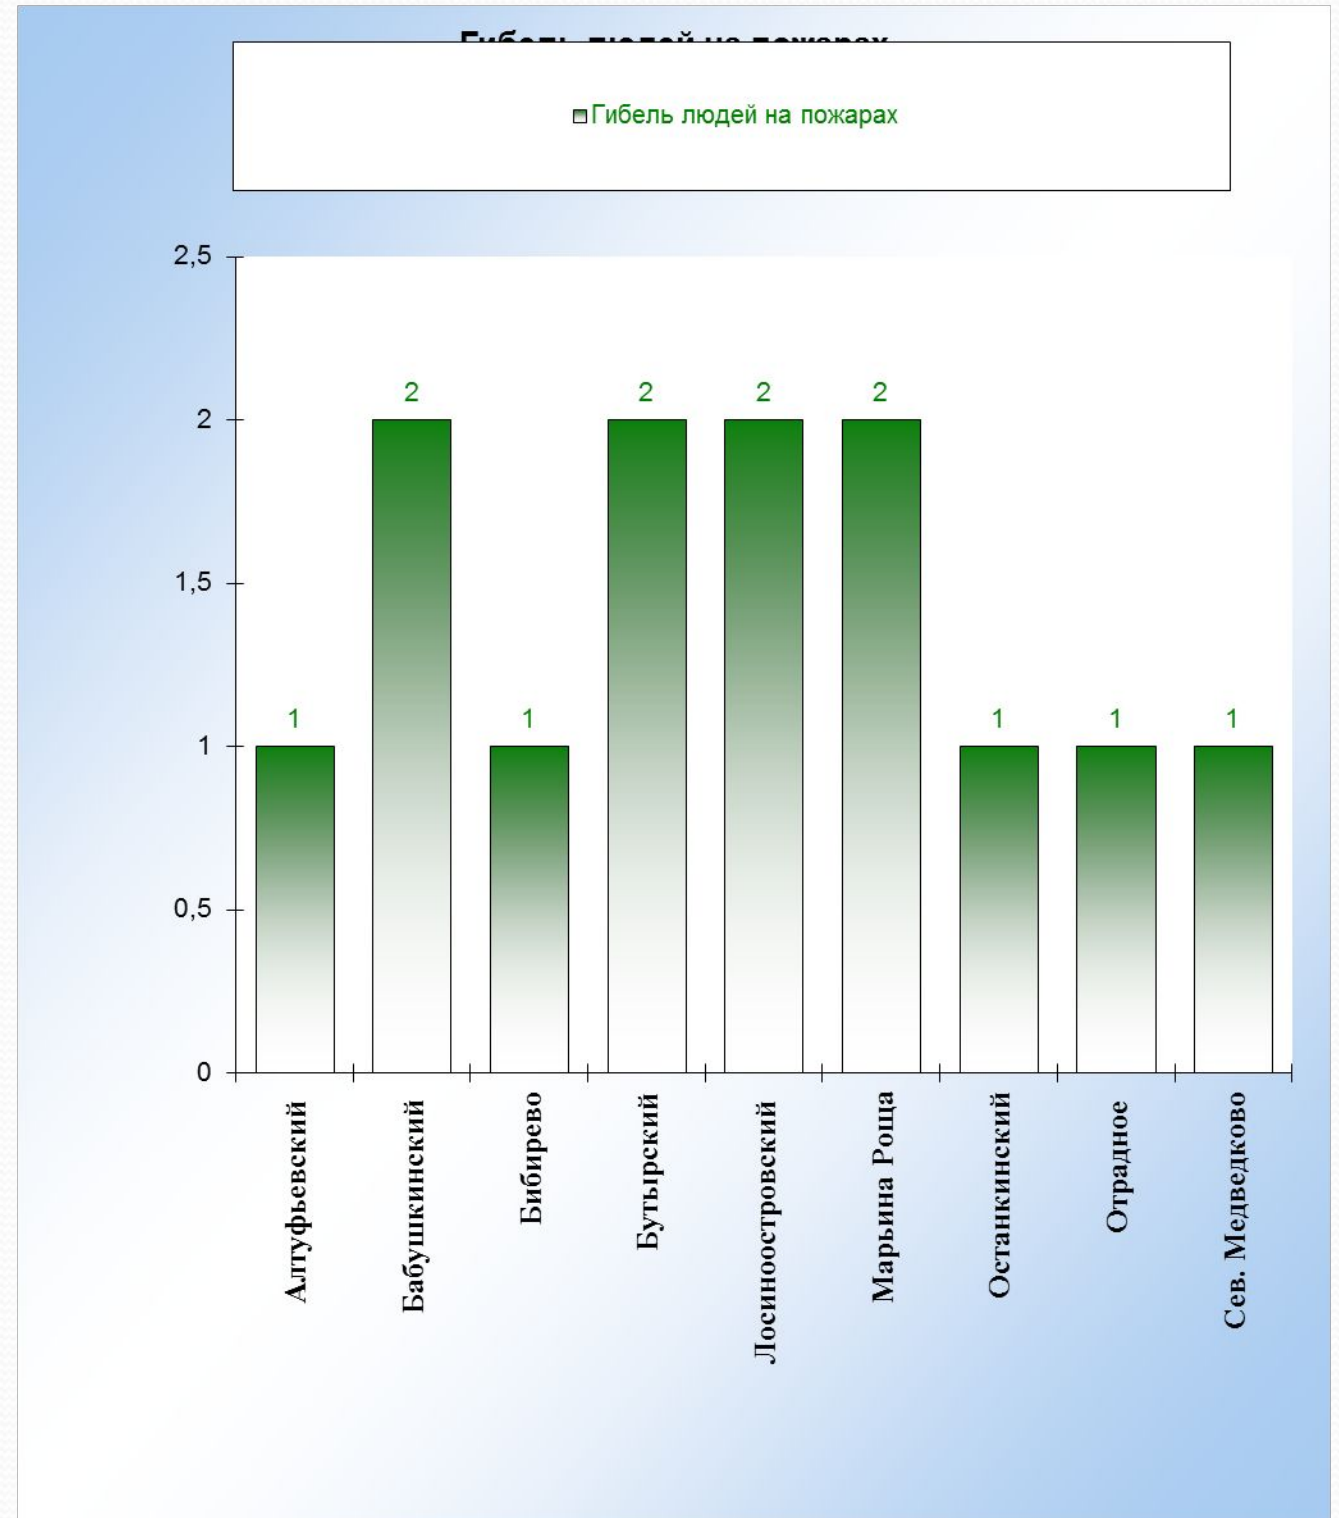

# Травмирование людей на пожарах в жилом секторе

Травмирование людей в жилом секторе произошло в следующих районах:

- Ярославский, Отрадное, Бутырский – по **5** человек;
- Останкинский - **4** человека;
- Бибирево - **2** человека;
- Южное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, Алтуфьево, Ростокино и Марфино - по **1** человеку.

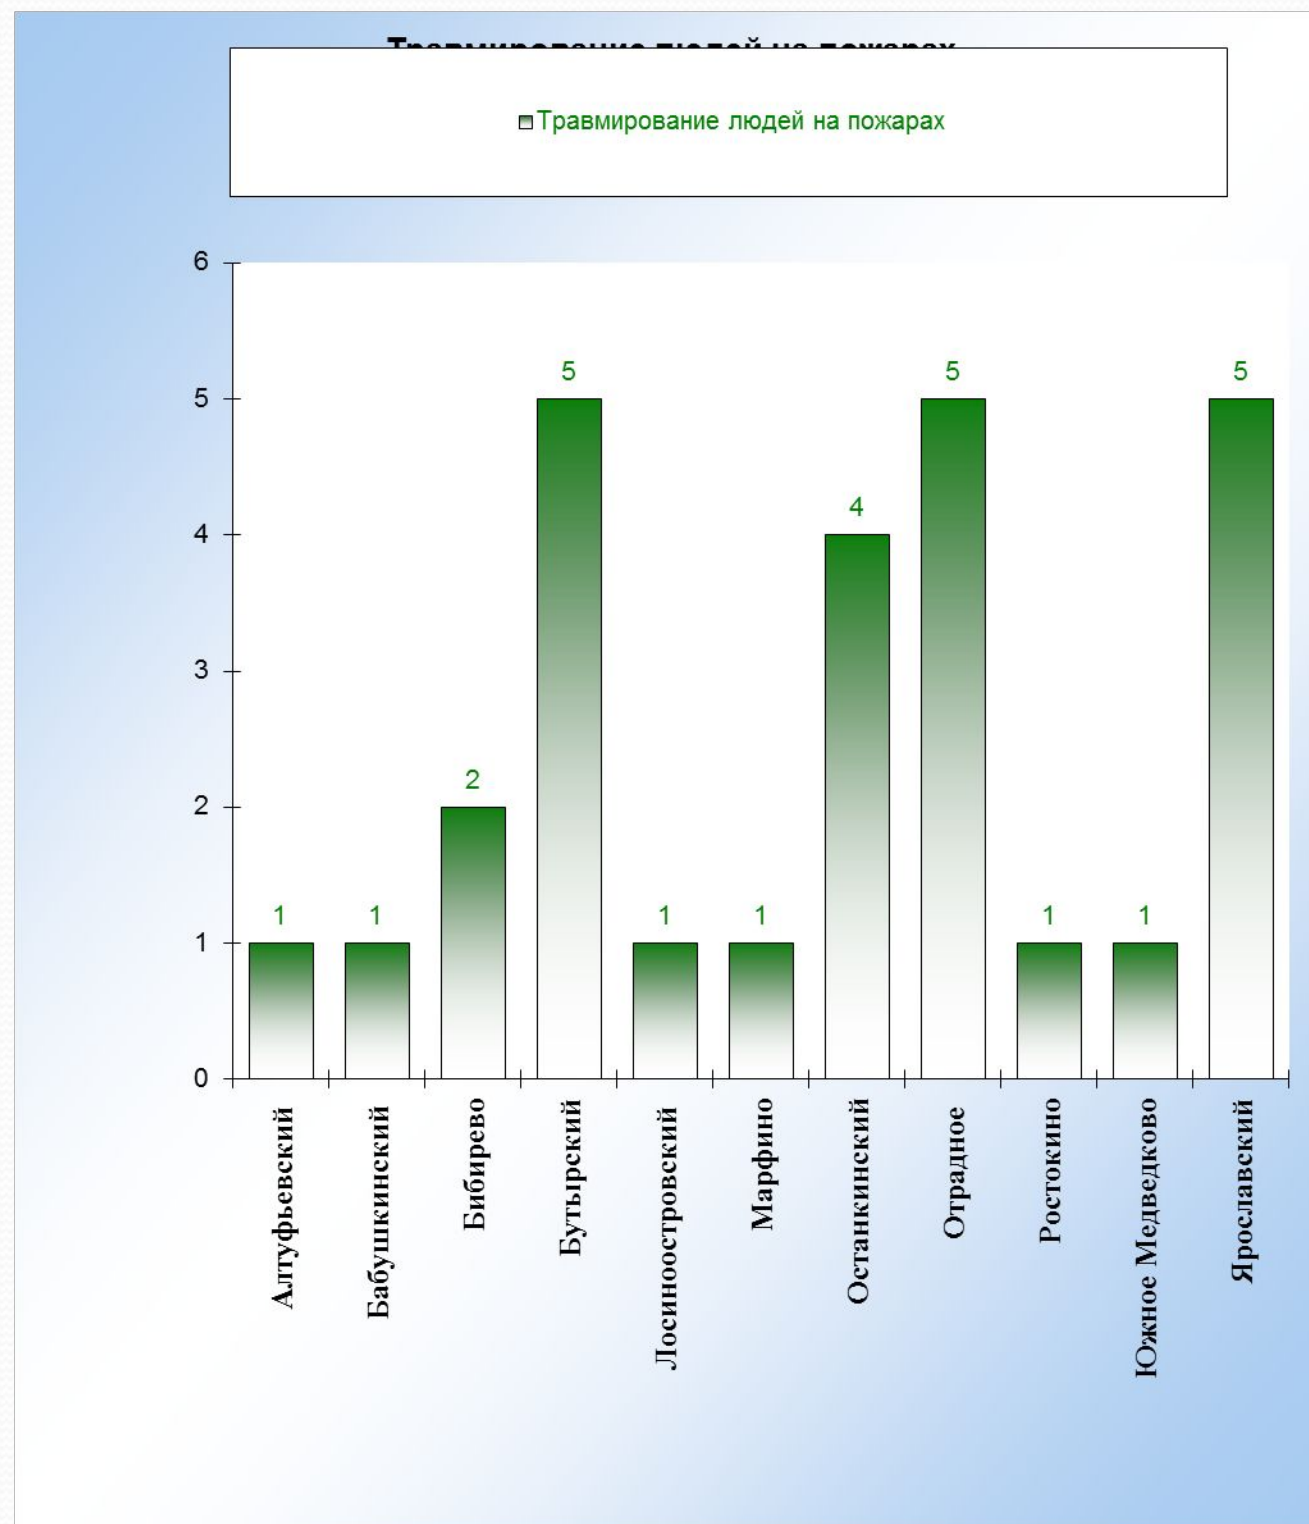

# Надзорная деятельность Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

За текущий период 2019 года сотрудниками региональных отделов надзорной деятельности было проведено **135** проверок соблюдения обязательных требований пожарной безопасности, из них **25** плановых и **110** внеплановых проверок.

По результатам выдано **89** предписаний, которыми предложено к выполнению **1275** противопожарных мероприятий.

В отношении обслуживающих организаций за нарушение требований пожарной безопасности составлено **34** протокола об административном правонарушении, из них:

- на юридических лиц - 15 протоколов;
- на должностных лиц - 19 протоколов.

За невыполнение ранее выданных предписаний составлено и направлено в суд для принятия решения **91** протокол об административном правонарушении, из них:

- на юридических лиц - **43** протокола;
- на должностных лиц - **48** протоколов



# Основные нарушения требований пожарной безопасности в жилом секторе


**Основными нарушениями, выявляемые при проведении проверок в жилых домах, являются:**

-загромождение эвакуационных путей (коридоры, лифтовые холлы) посторонними предметами и материалами, а также вещами домашнего обихода.

-не везде восстановлена работоспособность систем дымоудаления и противопожарной автоматики в жилых домах повышенной этажности.

-не организована своевременная проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта, в отдельных пожарных шкафах, отсутствуют пожарные рукава.

-допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника

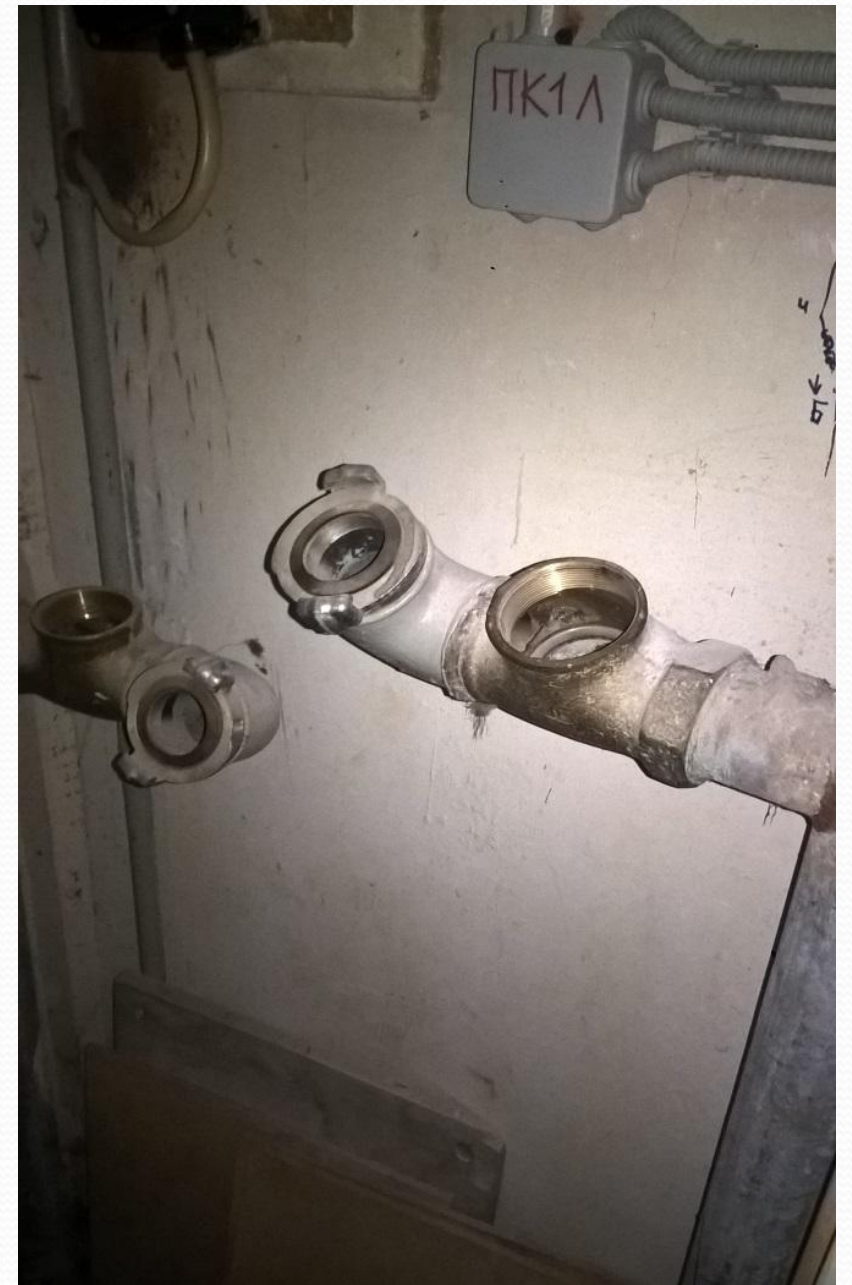

# Список жилых домов с неисправными системами дымоудаления и противопожарной автоматики

**Ярославский** - Ярославское ш., д.4  
корп.1, д.12 корп.2, д.22 корп.2,3, д.24  
корп.2, ул. Вешних Вод, д.2, д.8 корп.2.  
**Свиблово** - пр. Серебрякова, д.9, корп.  
1,2,3; пр. Нансена, д.3; д.6, корп.2.  
**Северный** - Дмитровское ш., 124А, д.  
169 корп. 1,3.  
**Бутырский** - ул. Яблочкова, д.35Б.  
**Лосиноостровский** - ул. Стартовая,  
д.11.  
**Ростокино** - ул. Малахитовая, д.6  
корп.1.





# Профилактическая работа Управления по СВАО Главного управления МЧС России по г. Москве

При проведении профилактических мероприятий в осенне-зимний период региональными отделами надзорной деятельности Управления проведено **265** обходов жилых домов и прилегающей территории.

Для размещения информации на противопожарную тематику в осенне-зимний период на сайты управ районов и Префектуры, было направлено **27** материалов. В социальных сетях на интернет порталах выложено более **110** публикаций.



# Комплекс противопожарных мероприятий

**Главам управ и руководителям ГБУ «Жилищник района»:**

1. Обязать организации, обслуживающие жилищный фонд обеспечить проведение мероприятий по очистке лифтовых шахт и лестничных клеток жилых домов от мусора и легковоспламеняющихся материалов.

2. Провести инвентаризацию имеющихся систем дымоудаления и противопожарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода с последующим их укомплектованием противопожарным оборудованием и устранением неисправностей.

3. Разместить на видных местах фасадов указатели пожарных гидрантов, обеспечить возможность беспрепятственного доступа к ним пожарной техники, проводить очистку люков пожарных гидрантов от снега и наледи.

4. Проводить регулярные проверки исправности электрических сетей и оборудования.

5. Организовать работу по пресечению фактов несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения жилых домов.

6. Ежемесячно проводить разъяснительную работу со старшими по домам, подъездам, представителями товариществ собственников жилья и консьержами о незамедлительном информировании отделов внутренних дел о фактах проживания в жилых домах жильцов, ведущих асоциальный образ жизни.

7. Принимать меры по выявлению и вывозу брошенного автотранспорта с внутридворовых территорий, проездов и разворотных площадок.

8. Содержать места для установки пожарной и аварийно-спасательной техники у жилых домов в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Правительством Москвы.



# **«О соблюдении требований пожарной безопасности в жилом секторе в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону»**

**Докладчик:**

**начальник Управления по СВАО Главного управления  
МЧС России по г. Москве**

**полковник внутренней службы  
МАЛЬТИНОВ МЕРГЕН ВИКТОРОВИЧ**