



Коэффициент технической готовности АПС КЭМЗ/НЦИ

Коэффициент технической готовности АПС

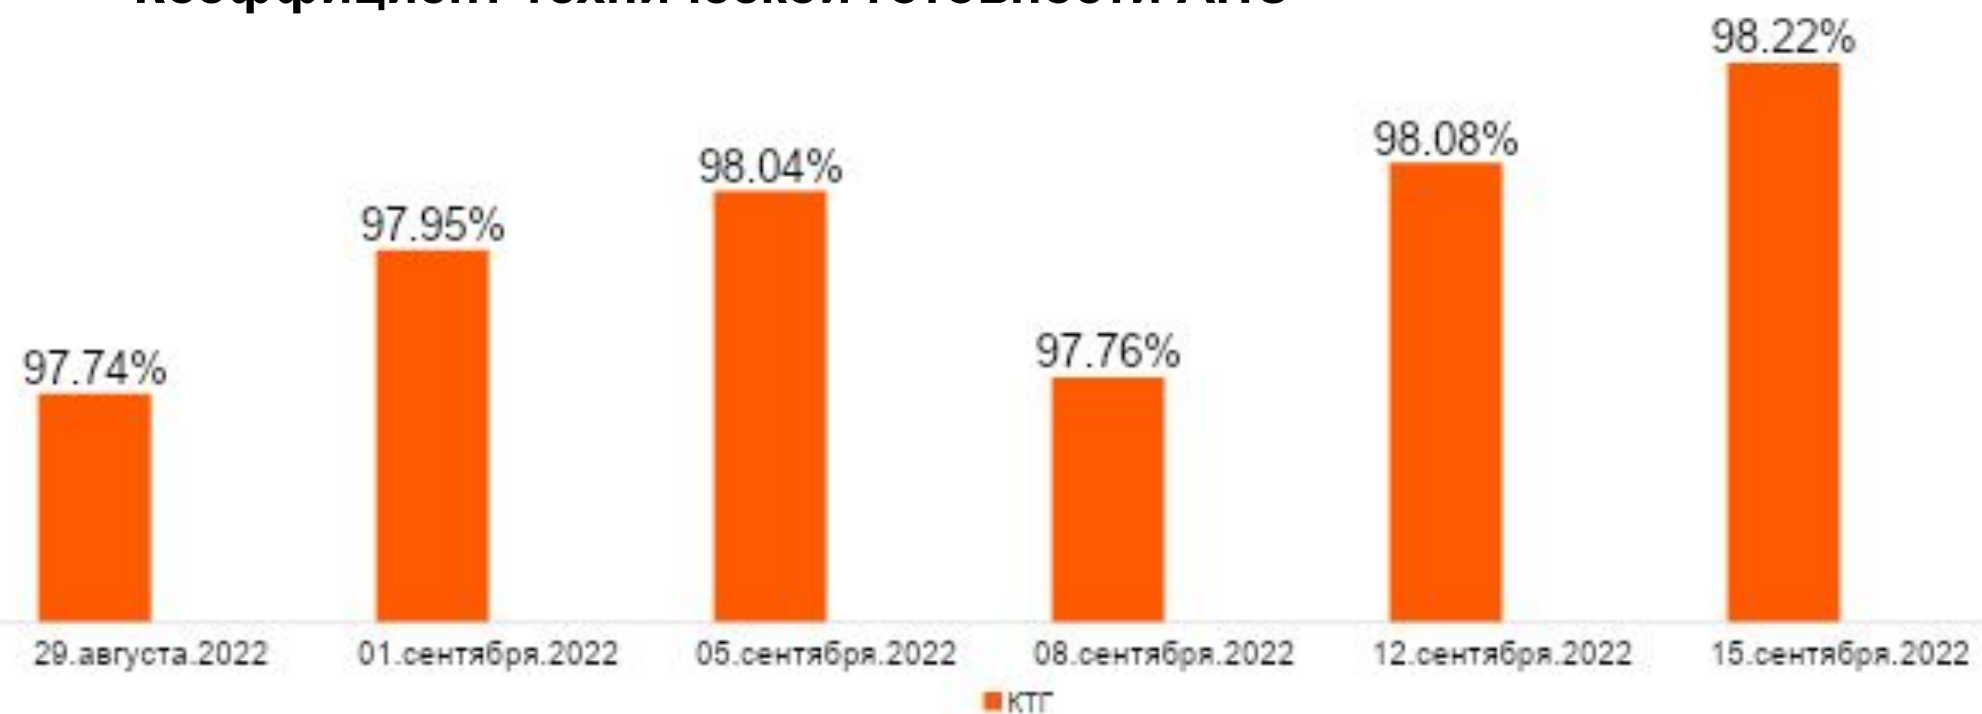

Количество неработающих АПС

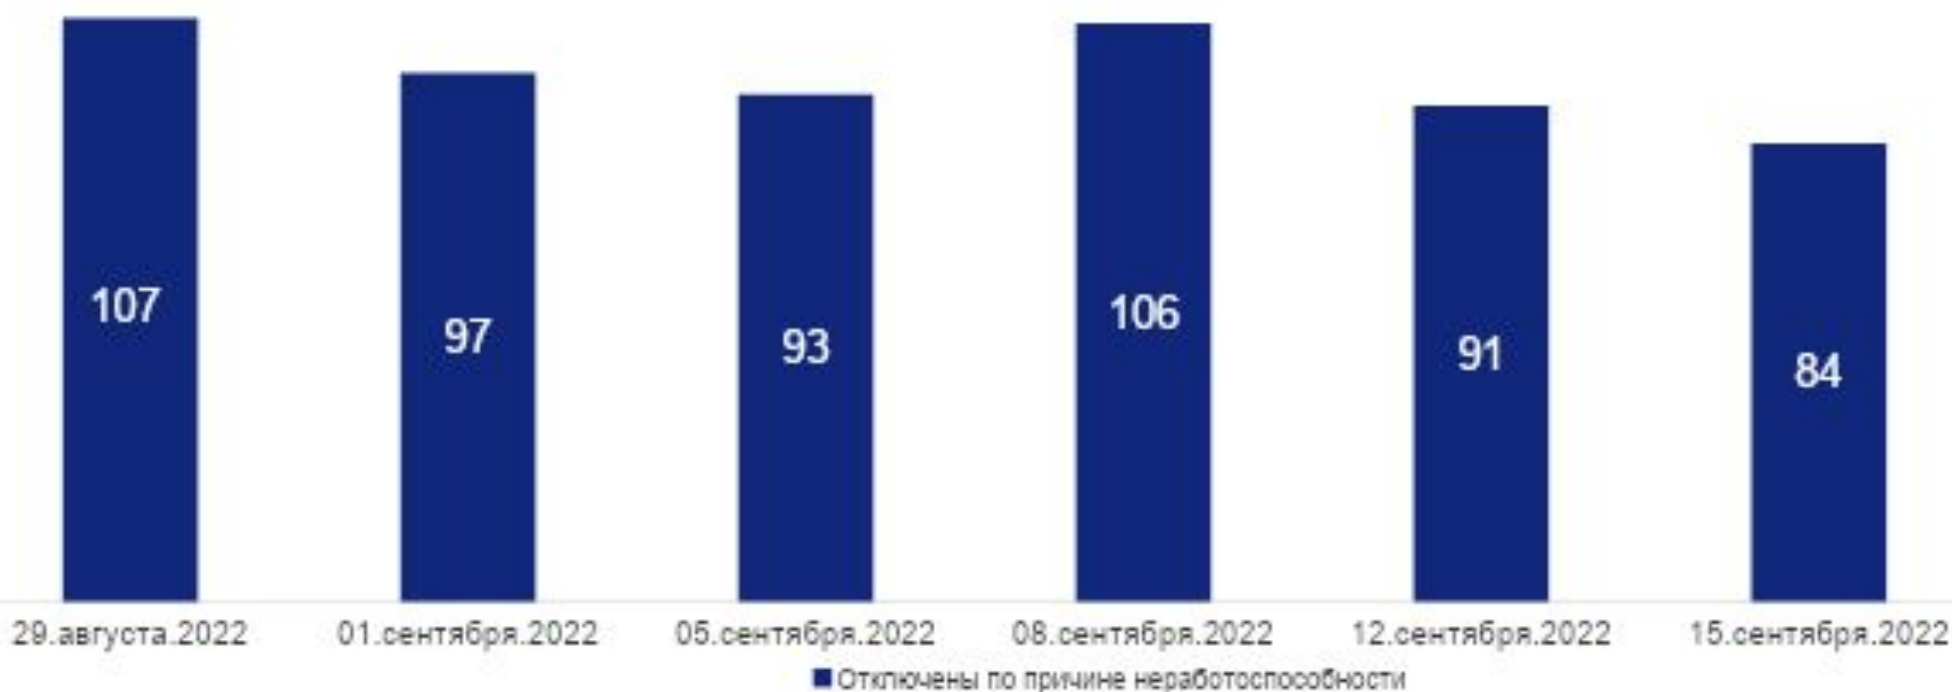

Всего кол-во неработоспособных АПС, введенных в ПЭ на 15.09.2022г. составляет **84 шт.**

Всего кол-во АПС **не** введенных в ПЭ на 15.09.2022г. составляет **73 шт.**, в том числе:

- 29 АПС находятся вне зоны обслуживания УКД;
- 17 АПС – проблемы с электропитанием;
- 24 АПС требующих монтажа после перемещения по другим локациям;
- 3 АПС – нет доступа к АПС (ремонт ОПС/магазина/помещение опечатано приставами)

Выход КТГ на уровень **98%** (4708 из 4804 АПС) – в течении 30 дней с момента заключения договора сервисного обслуживания АПС.

До заключения договора сервисного обслуживания – поддержание КТГ АПС на уровне **95–98%** силами ИТ МР.

Коэффициент технической готовности АПС КЭМЗ/НЦИ в разрезе макрорегионов на 15.09.2022г

КТГ в разрезе МР



Цель: КТГ 98%
 Максимальное количество
 неработающих до выхода на
 КТГ 98% - 96 АПС

Фактический КТГ – 98,2%
 Введено в ПЭ 4731 АПС
 Работающие 4647 АПС

Неработающие 84 АПС

Просроченные заявки по МР

| МР | Просроченные заявки на 15.09.2022г | Из них запросы на гарантии | Просроченные запросы на ИТ МР |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Волга | 3 | 1 | 2 |
| Москва | 14 | 2 | 12 |
| Сибирь | 3 | 1 | 2 |
| Урал | 8 | 0 | 8 |
| Южный | 2 | 0 | 2 |
| Общий итог | 30 | 4 | 26 |

ИТ МР обеспечить выезд ИТ специалистов по просроченным заявкам в срок до 19.09.2022г.

План мероприятий

1. В срок до **19.09.2022** обработать просроченные заявки в Naumen в том числе обеспечить выезд ИТ специалистов для проверки работоспособности АПС.
2. В срок до **19.09.2022** обеспечить перемещения и монтаж АПС с подключением к электросети.
3. В срок до **19.09.2022** обеспечить подключение АПС к электросети в помещениях КА.