


# Проектирование автоматизированной системы управления охранной и пожарной безопасности на территории склада

Выполнил  
студент б-АТПП-31  
Митрохин Д.Л.  
Проверила  
Доцент кафедры АУМ  
Самойлова Е.В.



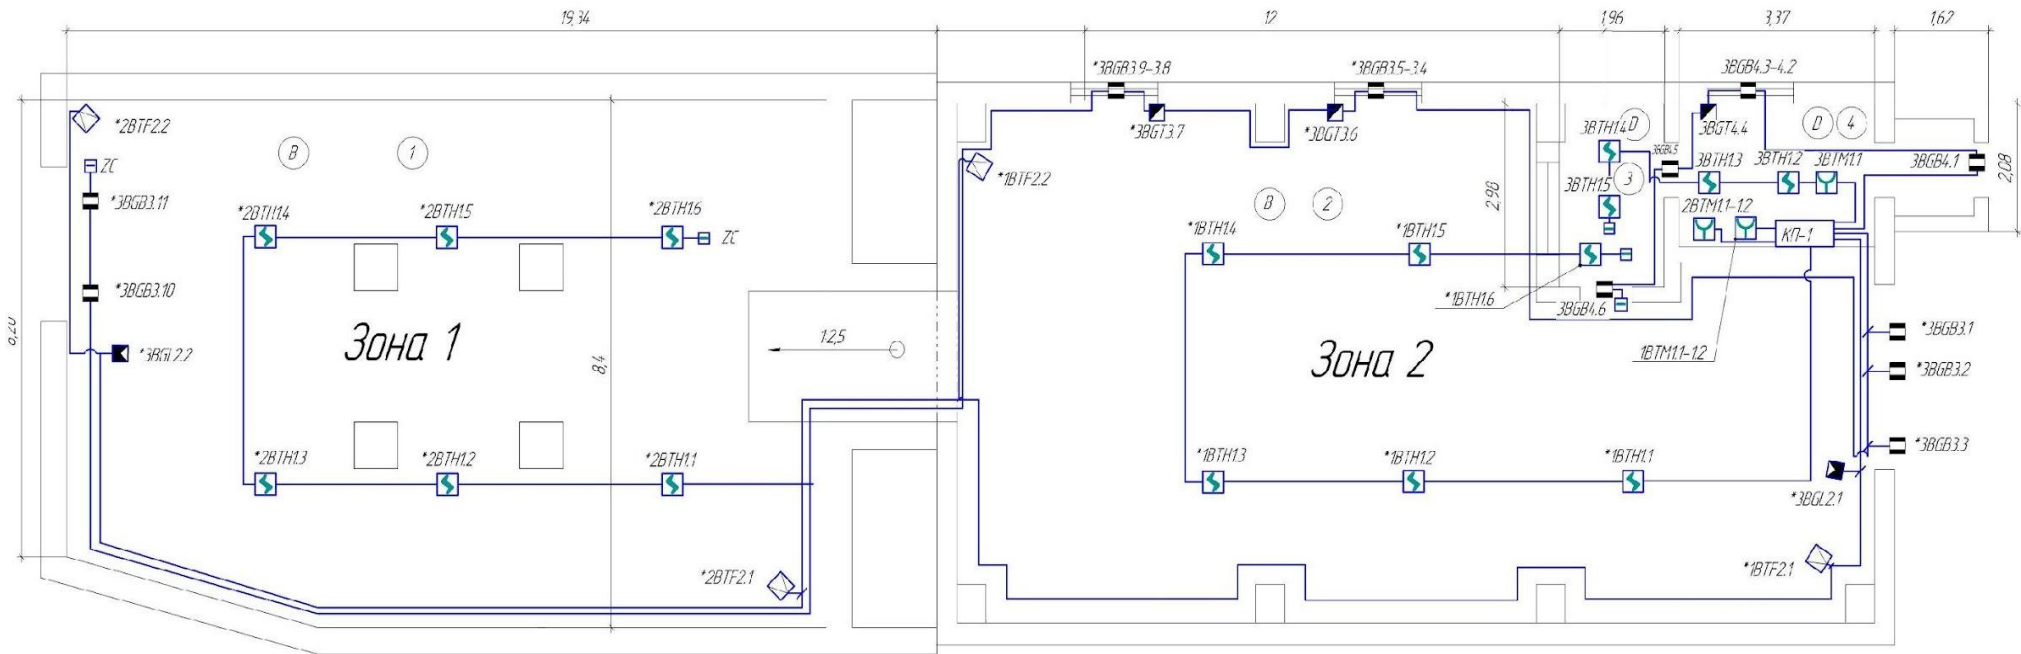

Условно-графические обозначения

№ п/п	Обознач.	Наименование	Кол-во	Прим.
1		Извещатель комбинированный ИИ 212/101-10 АЗР1 ИБ	12	ВТН
2		Извещатель пожарный дымовой ИИ 212-78	4	ВТН
3		Извещатель пожарный пламени ИИ 325-5Б/Аметист	4	ВТН
4		Извещатель пожарный ручной ИР-3СЧ	5	ВТМ
5		Извещатель сиренный объемный Тират-3	2	ВГЛ
6		Извещатель сиренный звуковой ИО-325-9	3	ВГВ
7		Извещатель сиренный ИО-126/1, ИО-126/В**	14	ВГТ
8		Устройство оконечное КИВ-1	5	ЗС
9	+	Взрывозащищенное оборудование		
10		Комплексный прибор: прибор приема-контрольный Т 2000-АСПТ; блок контроля-пусковой; БЛЖ охранно-пожарный Т 2000-4; резервный источник питания ТИП-12.	1	


Исполн.	№ докум.	Табл.	Дата	Лист	Масштаб
Исполн.	№ докум.	Табл.	Дата	Лист	Масштаб
Исполн.	№ докум.	Табл.	Дата	Лист	Масштаб
Исполн.	№ докум.	Табл.	Дата	Лист	Масштаб

План размещения точек извещателей

Лист 1 из 1

ИТЭ им. Гагарина Ю.А.

Страница 1 из 1

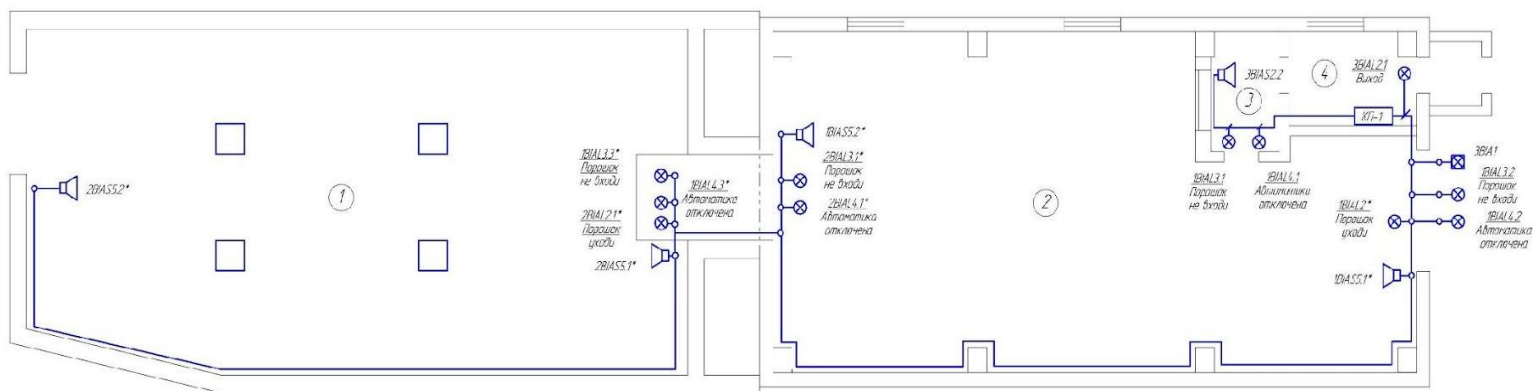

### Экспликация помещений

№ п.п. помещения	Наименование	Площадь м <sup>2</sup>	Кот. пом.
1	Помещение склада	7,7	В
2	Помещение склада	5,6	В
3	Подсобное помещение	124,4	Д
4	Коридор	14,5	Д

### Условно-графические обозначения

№ п.п.	Обознач.	Наименование	Кол-во	Прим.
1	⊗	Оповещатель световой "Сога-КС", "Олик-12-С"	11	ВИАЛ
2	🔊	Оповещатель звуковой "Мояк-12-ЗМ"	5	ВИАС
3	⊗	Оповещатель комбинированный "Мояк-12МТ", "Зоб"	1	ВИА
4	•	Взрывозащищенное оборудование		
5	КП-1	Комплект приборов: прибор панели-контрольный "С 2000-АСПТ"; блок контрольно-пусковой; ППК охранно-пожарный "С 2000-4"; резервный источник питания "РПИ-12".	1	

№ п.п.	Испол.	№ докум.	Лист	Дата	План расположения датчиков-оповещателей	Лист	Масштаб	Максимум
Рисунки	Масштаб	Ссылка на лист				Лист	Листов	1
Исполнитель					СТУ им. Герасимова В.А.			

