


# Схема АПС

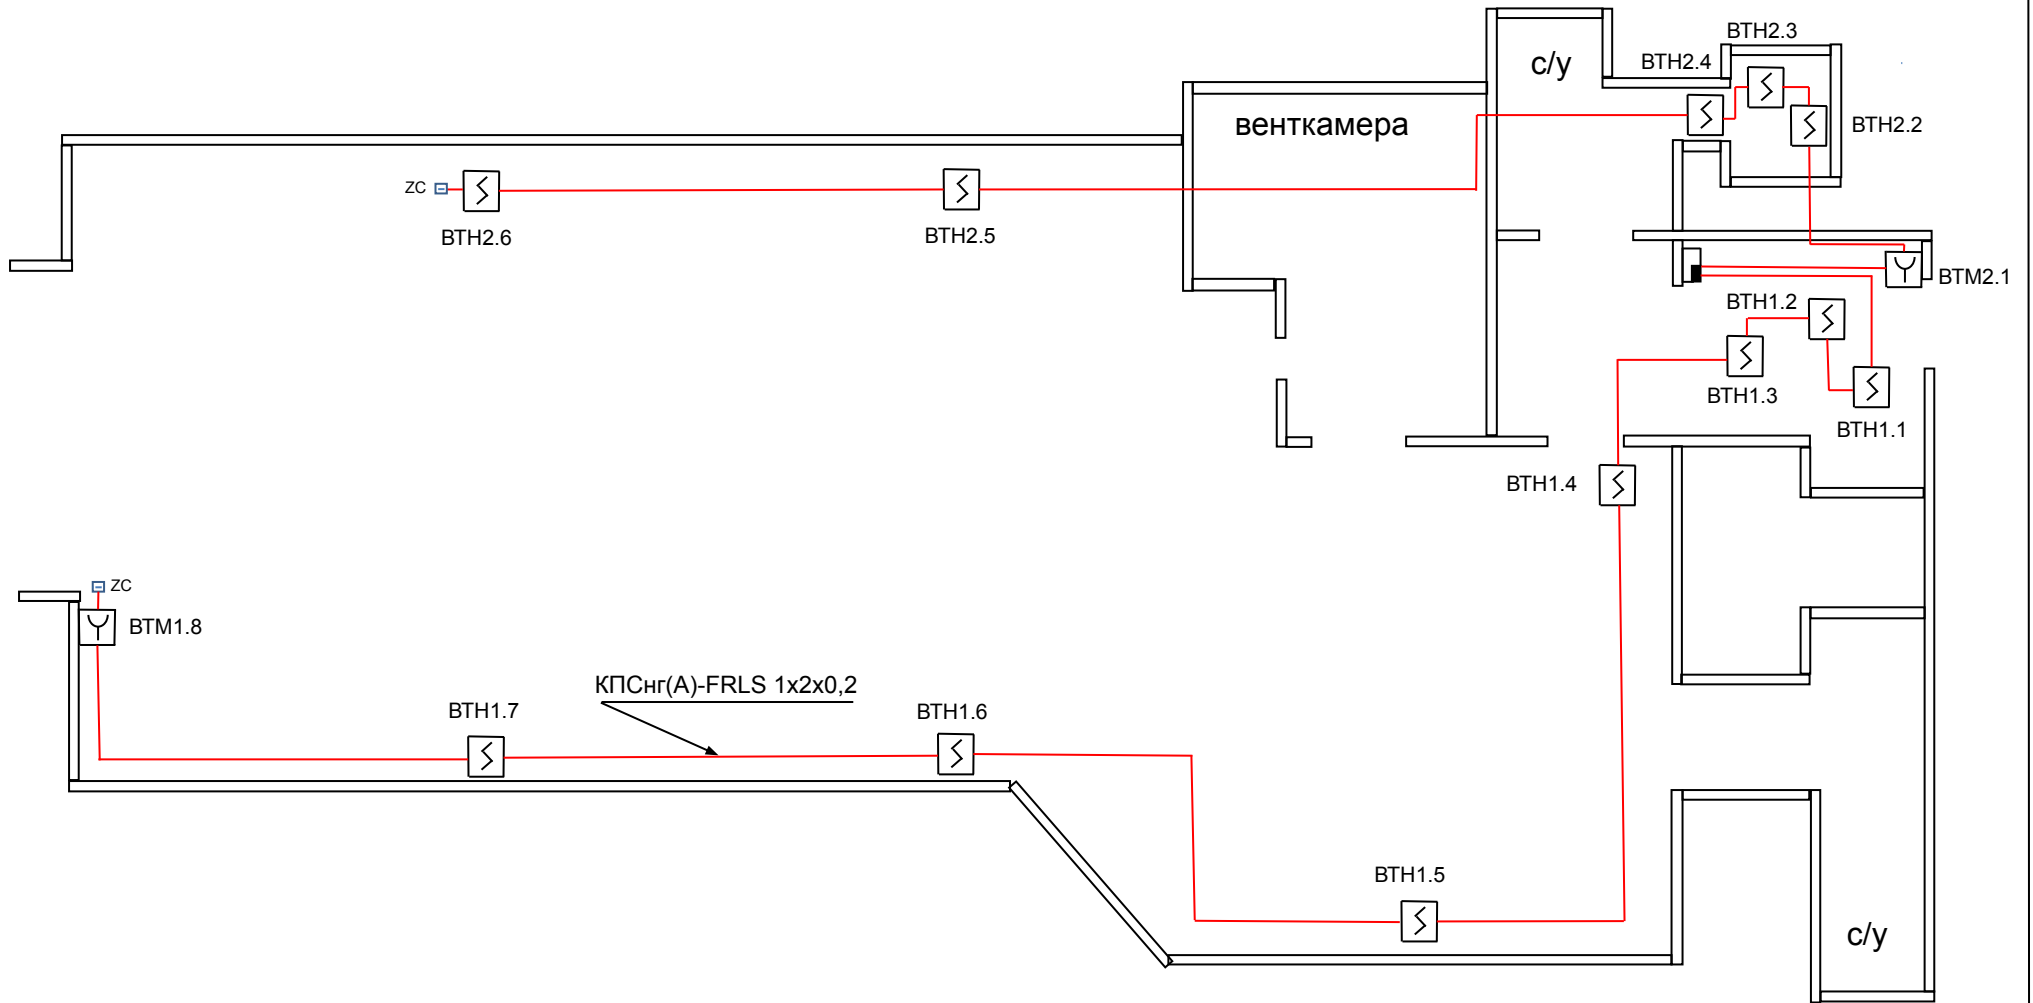

1. Расстояние между дымовыми извещателями выполняется согласно СП 5.13130-2009.
2. Ручные пожарные извещатели монтируются на стенах на высоте 1,5 м от пола.

|         |       |       |       |       |      |   |        |      |                 |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|---|--------|------|-----------------|
|         |       |       |       |       |      | 19/ОД-06/1865-АПЗ   |        |      |                 |
|         |       |       |       |       |      | ООО «САЛЮМЕРИЯ ПИЦЦЕРИЯ»<br>адрес: г. Москва, ул. М. Бронная, д.27/14 |        |      |                 |
| Изм.    | № уч. | Лист  | № док | Подп. | Дата |   |        |      |                 |
|         |       |       |       |       |      | Системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей       | Стадия | Лист | Листов          |
| ГИП     |       | Панин |       |       |      | от пожара   | РП     | 1    |                 |
| Инженер |       | Копин |       |       |      | План расположения оборудования и кабельных трасс системы АПС          |        |      | ООО «ПлазСтрой» |