

Повітропідігрівник з труб плоскоовальної форми для котла ГМ-50-14

Підготував :ст. 5 курсу ,гр.
ТК-01МП
Собко Л.В.
Керівник:Рогачов В.А.


Київ - 2021

Постановка задачі дослідження

- В різних галузях промисловості, на ТЕС широко застосовуються теплообмінні апарати в яких конвективні поверхні складаються з пакетів круглих труб.
- Труби круглого поперечного перерізу, з точки зору покращення своїх теплоаеродинамічних показників, на сьогодні, практично вичерпали свої можливості. Відсутність достатньо надійних та точних методів розрахунку теплоаеродинамічних характеристик поверхонь у вигляді пакетів з труб зручнообрітної форми, стримує їх подальше впровадження у промисловість.

Повітропідігрівник з круглих труб

- Повітропідігрівач – обов'язковий елемент сучасних парових котлів . Роль повітропідігрівача зростає з підвищеннем потужності агрегату . Це пов'язано з тим, що температура продуктів згорання за економайзером значна (350-400) °С. Утилізація цієї теплоти в повітропідігрівачі знижає температуру відхідних газів до (120-160) ° С . Підігрів повітря збільшує ККД котла.

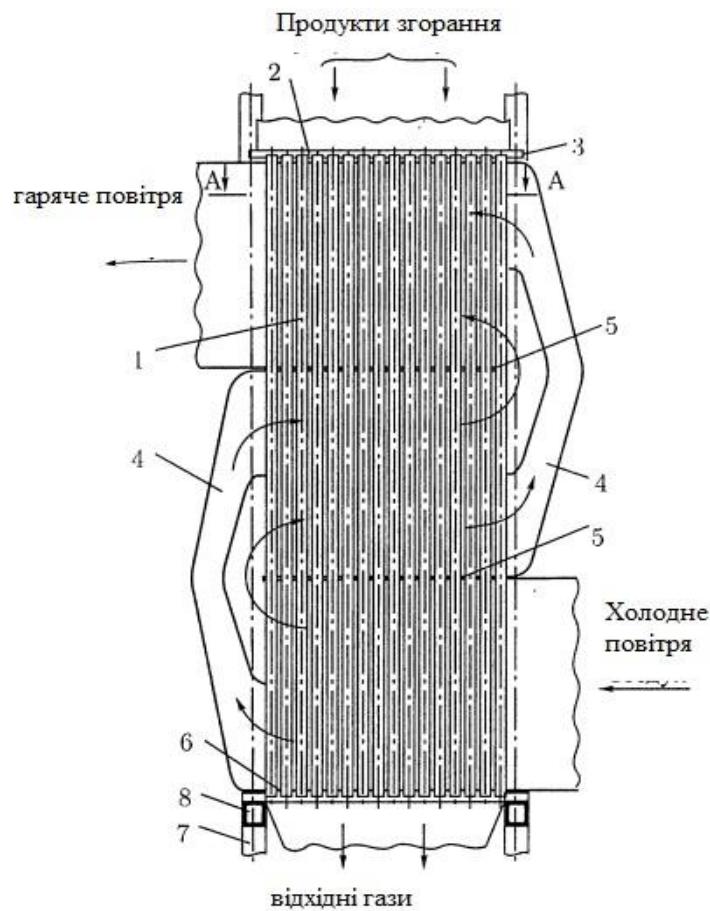


- 1-сталеві труби; 2,6-верхня та нижня трубні дошки; 3-компенсатор теплових розширень; 4-повітроперепускна коробка; 5-проміжна трубна дошка; 7,8-опорні колони та горизонтальні балки.


Шаховий пакет труб

- Повітропідігрівач працює в умовах , що відрізняється від роботи економайзера і інших елементів водо-парового тракту. Найменший температурний напір між гріючими продуктами згорання і тих що нагріваються повітрям і самий низький коефіцієнт теплопередачі. Тому його поверхня нагріву перевищує сумарну поверхню нагріву всіх елементів водо-парового тракту і для котла потужного блоку досягає десятків і сотень тисяч квадратних метрів.

- З плоскоовальних труб виготовляються радіатори різних теплообмінних систем. Труба технологічна в обробці: легко піддається деформації і зварювання, тому вона є незамінною сировиною З легкого, але, тим не менш, міцного матеріалу виготовляється робочі інструменти, побутова техніка та обладнання.

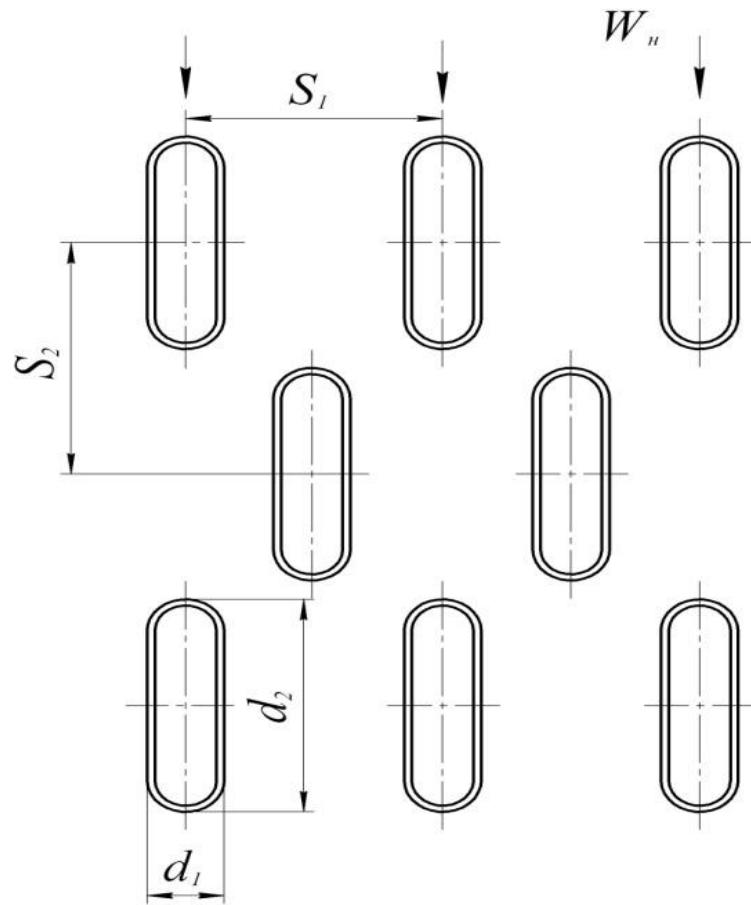

Плоскоовальні труби в конвективній шахті котла AxB(Вид зверху)

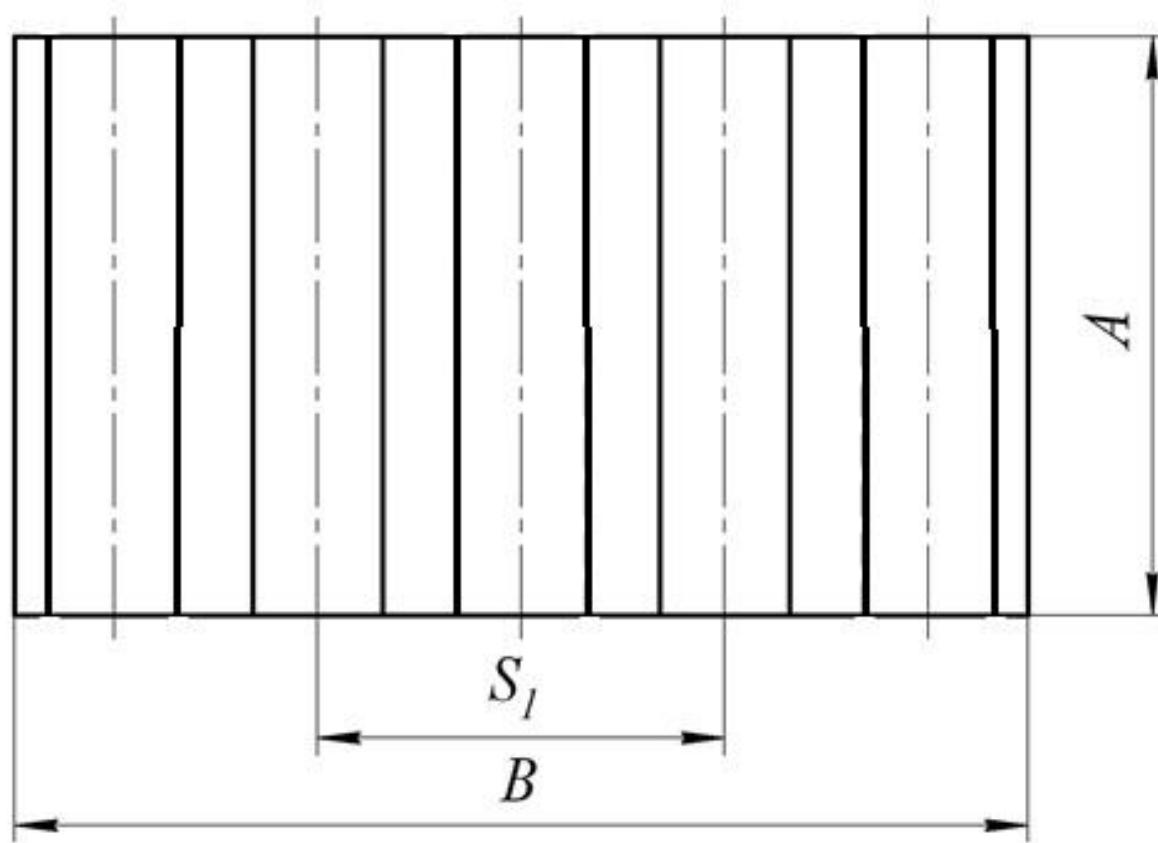

Розробка повітропідігрівника з плоскоовальних труб

- За результатами експериментальних досліджень вперше отримані інженерні методики теплового й аеродинамічного розрахунків поверхонь з складнопрофільованих плоскоовальних труб, які дозволяють розробляти нові типи рекуперативних трубчастих теплообмінників на новій елементній базі в широкому діапазоні варіювання геометричних параметрів труб і їх масивів з відносним подовженням профілю труби від 2 до 5, відносним поперечним і поздовжнім кроками між трубами у пучках, відповідно від 2 до 3,5 і від 2 до 5,5 , в діапазоні зміни швидкостей потоку від 2 м/с до 20 м/с.
- Результати теплоаеродинамічних розрахунків показали, що у повітропідігрівача, виконаного з плоскоовальних труб, масогабаритні характеристики на (20-30%) менше ніж у повітропідігрівачів, виконаних з труб традиційної круглої форми при однаковій тепловій потужності апаратів.

Дякую за увагу!