



Раздел II. Внутрицеховое электроснабжение предприятий

Тема 2.4. Выполнение и конструктивное устройство электрических сетей до 1000 В

Шымкент 2020 год



Учебные вопросы:

- 0 1.Способы прокладки проводов и кабелей.*
- 0 2.Схемы электроснабжения силовых и осветительных сетей.*
- 0 3.Конструкция силовых шкафов ШР11 и ПР8501.*
- 0 4.Показатели качества электрической энергий.*


Прокладка кабеля на тросах



Скрытая прокладка проводов и кабелей



Использование кабельных лотков

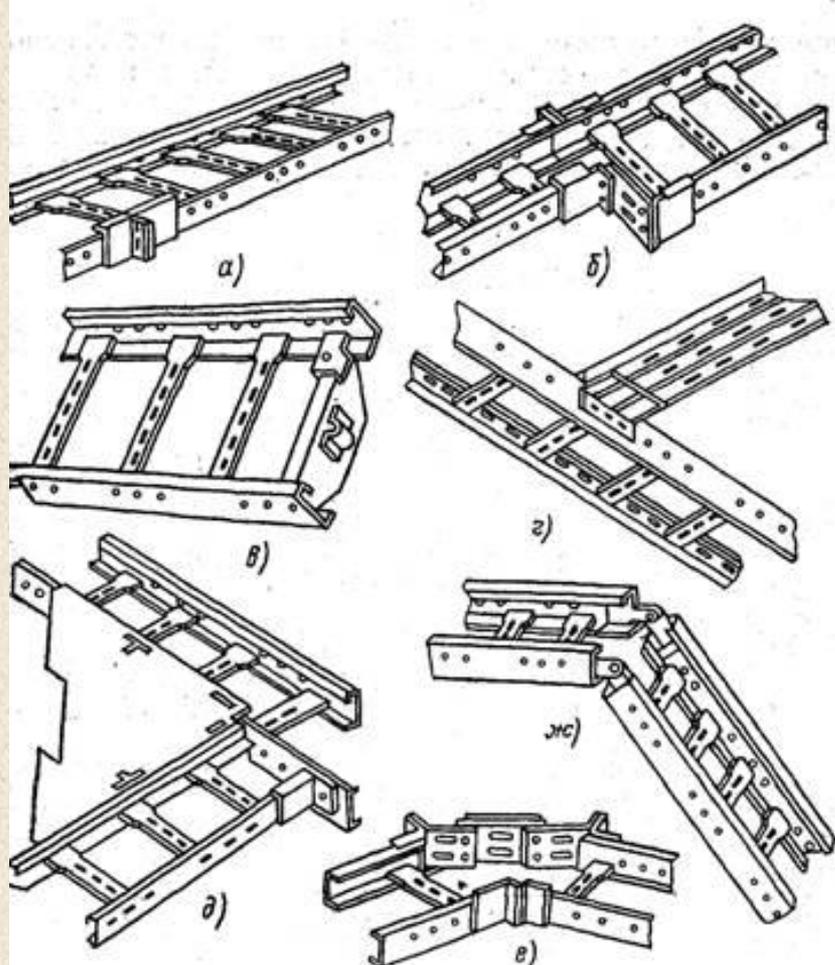

Прокладка проводов и кабелей в лотках



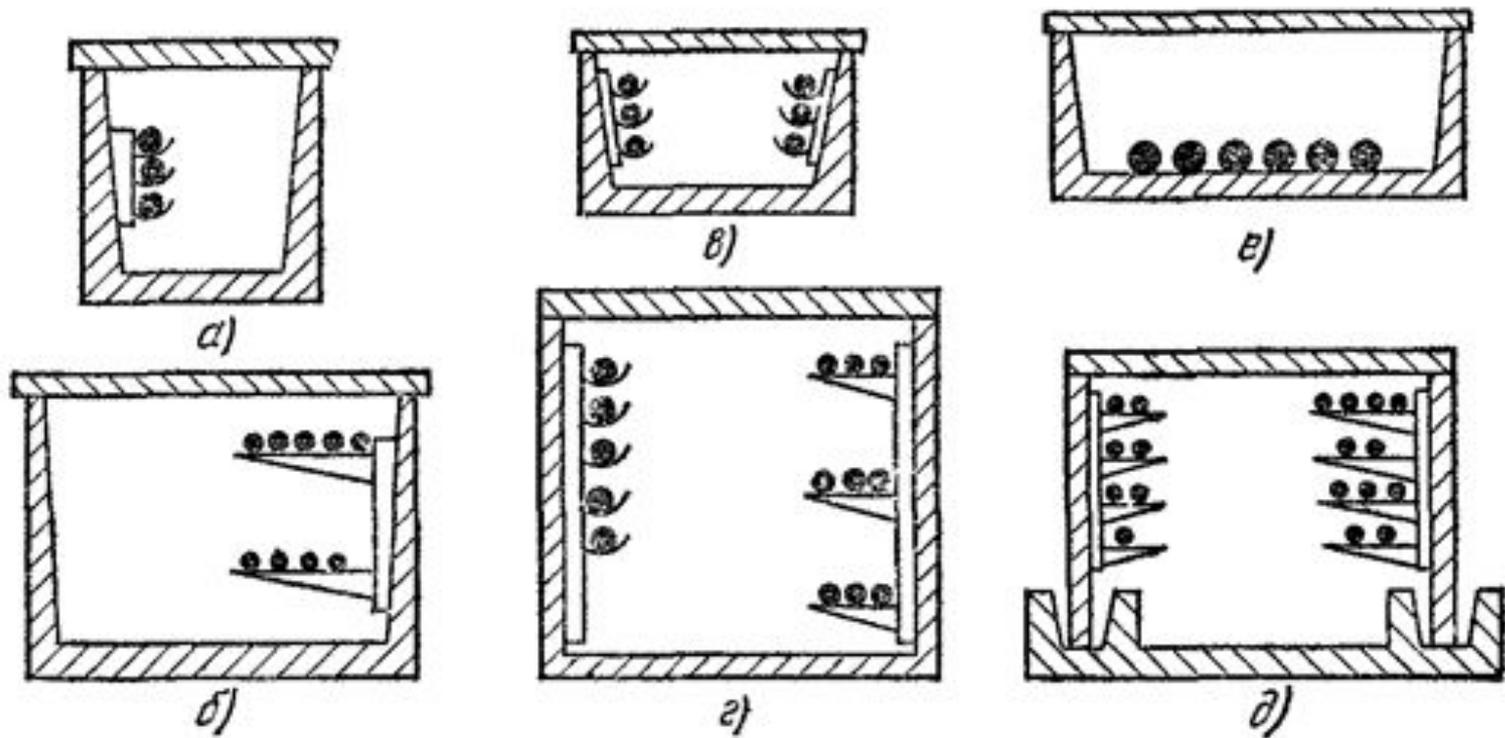


Рис. 2 Варианты прокладки кабелей в лотках:

а — расположение кабелей на одной стенке на подвесках; б — то же на полках; в — то же на обеих стенках на подвесках; г — то же на одной стенке на подвесках, на другой на полках; д — то же на обеих стенках на полках; е — то же на дне канала

Прокладка кабелей на кронштейнах



Прокладка кабелей в земле



Шкафы ШР11



Шкафы ПР8501



Показатели качества электрической энергий:

- 0 1.Отклонение напряжения.
- 0 2.Колебания напряжения.
- 0 3.Изменение частоты.
- 0 4.Несинусоидальная форма напряжения и тока.
- 0 5.Несимметрия напряжения основной частоты.
- 0 6.Смещение нейтрали (для 3-х фазных сетей)

Задание на дом

- 0 Л1. Липкин Б.Ю. «Электроснабжение промышленных предприятий и установок» §2.3. стр 29-38;
- 0 Л2. Цигельман И.Е. «Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий» §10.3. - § 10.6. стр 106-118;