



Цифровая защита шунтирующего реактора

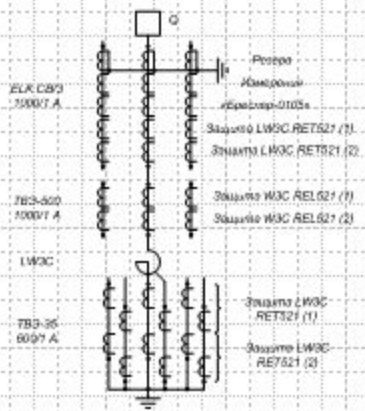

- EVA CB93
 15000 A
- 7B3-500
 10000 A
- LW3C
- 7B3-25
 6000 A
- Период
 0,0105с
- Система LW3C REL521 (1)
- Система LW3C REL521 (2)
- Система W3C REL521 (1)
- Система W3C REL521 (2)
- Система LW3C REL521 (1)
- Система LW3C REL521 (2)

Структурная схема защиты
шунтирующего реактора 500 кВ
на базе терминала RET 521

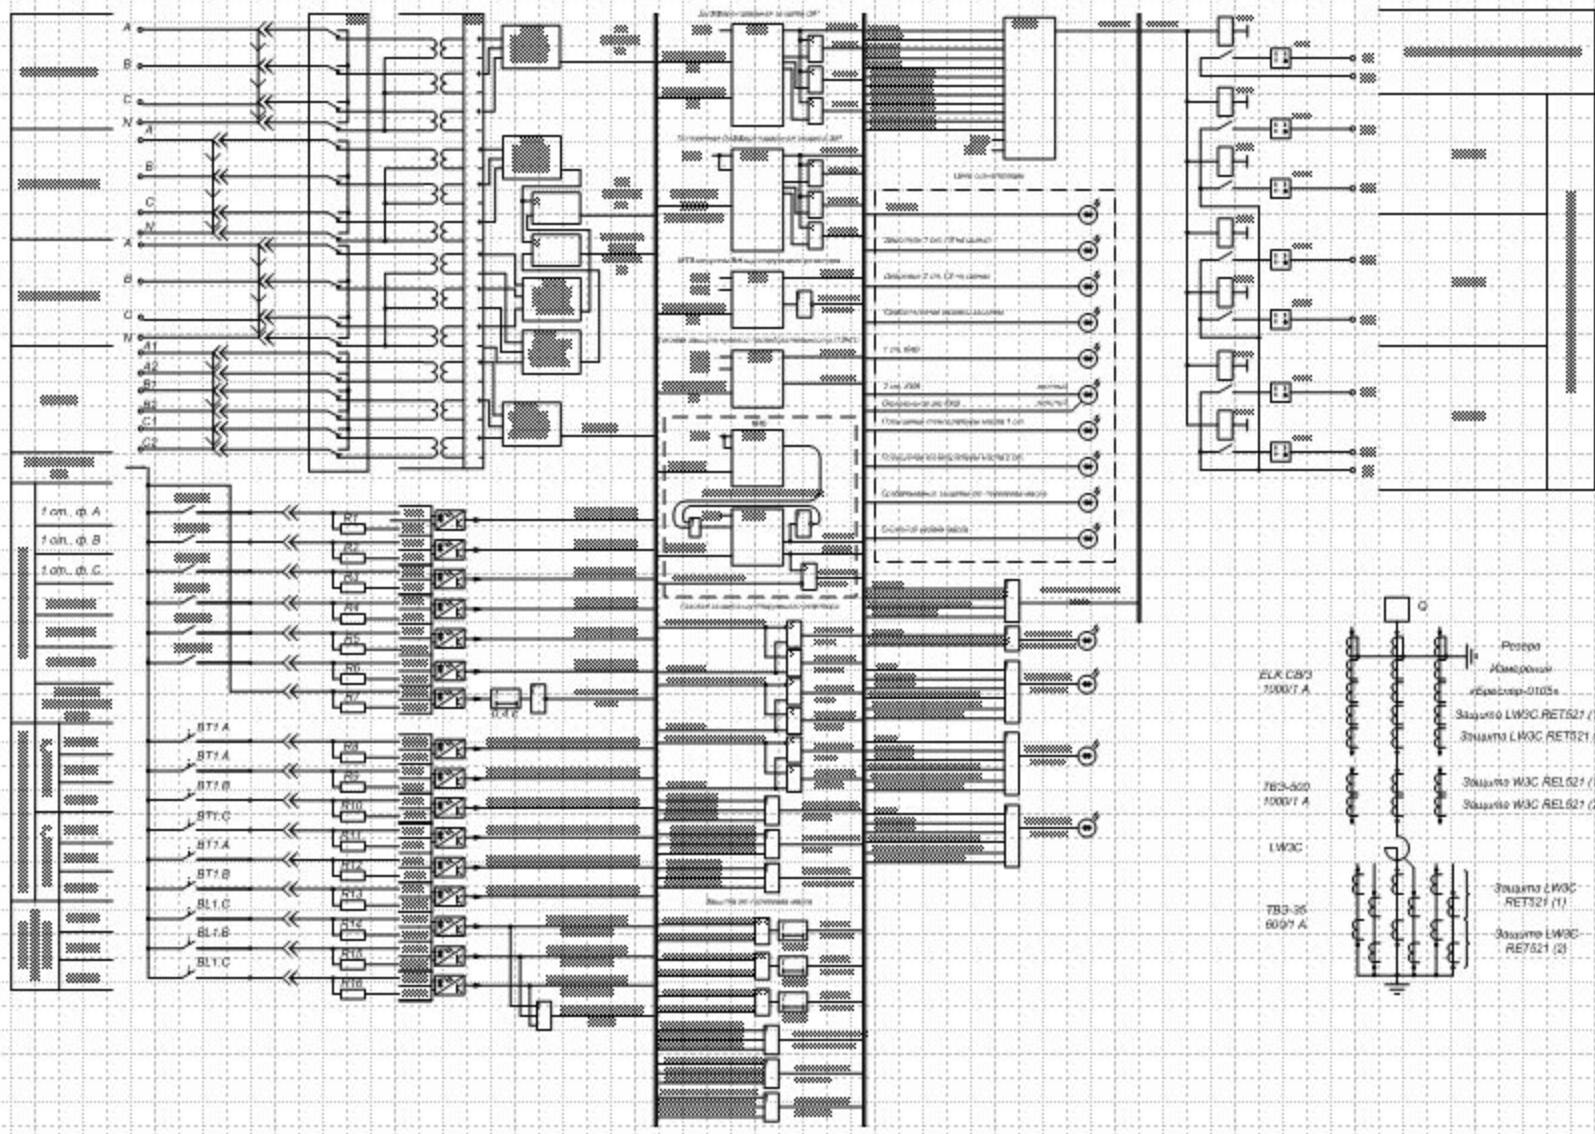