

Отсутствуют поддоны (против проливания химии) Справа пример как должно быть.


Требование к емкостям от Safety: Объем емкости должен соответствовать установленной канистре с химией – 25 литров.



На колоннах (всех), после монтажа присутствует грунтовка, после демонтажа частей старая караска. Нужно все покрасить.



На линии ТТ9 21-26 демонтированы Loto boxes – лежат на scada/нужно установить на колонну.

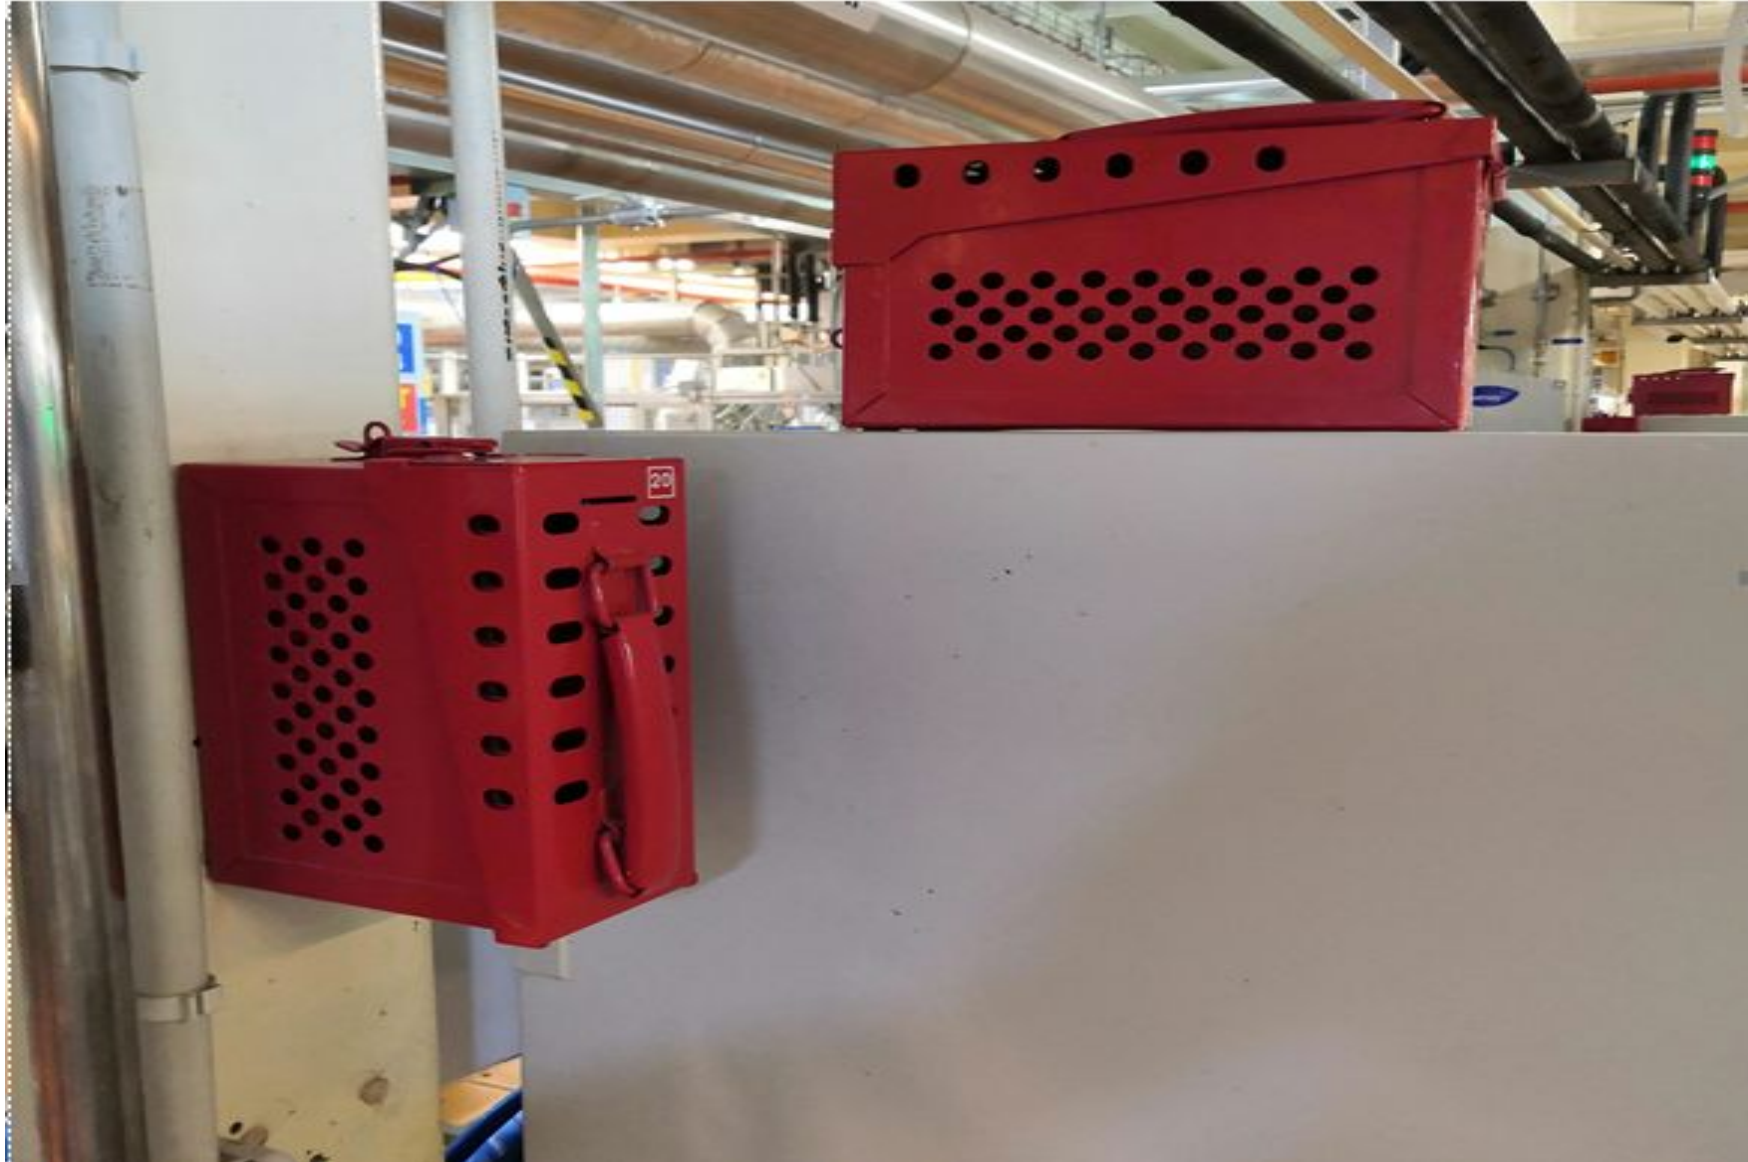

На колоннах переустанавливались розетки, маркировка осталась на пустом месте. Нужно промаркировать на новых местах.

