

Интубация трахеи: уменьшение гипоксии во время интубации

- Ограничьте длительность интубации трахеи **30 секундами!**
- Если в течение этого промежутка времени интубация не удалась, следует извлечь клинок ларингоскопа и провести вентиляцию легких маской.
- При наличии показаний использовать дополнительный кислород.

Интубация трахеи: извлечение клинка ларингоскопа

- Пальцем правой руки крепко прижимайте трубку к нёбу во время извлечения клинка ларингоскопа из рта.
- Придерживайте трубку во время удаления стилета (если он использовался).
- После извлечения клинка ларингоскопа немедленно приступите к оценке правильности положения трубки.




Подготовка дополнительного оборудования

- Подготовьте оборудование для вентиляции легких и маску.
- Присоедините трубку к источнику кислорода (газовому смесителю) и откройте вентиль.
- Возьмите стетоскоп.
- Отрежьте лейкопластырь или подготовьте фиксатор интубационной трубки.

Интубация трахеи: положение трубки в трахее



Интубация трахеи (1): анатомия верхних дыхательных путей

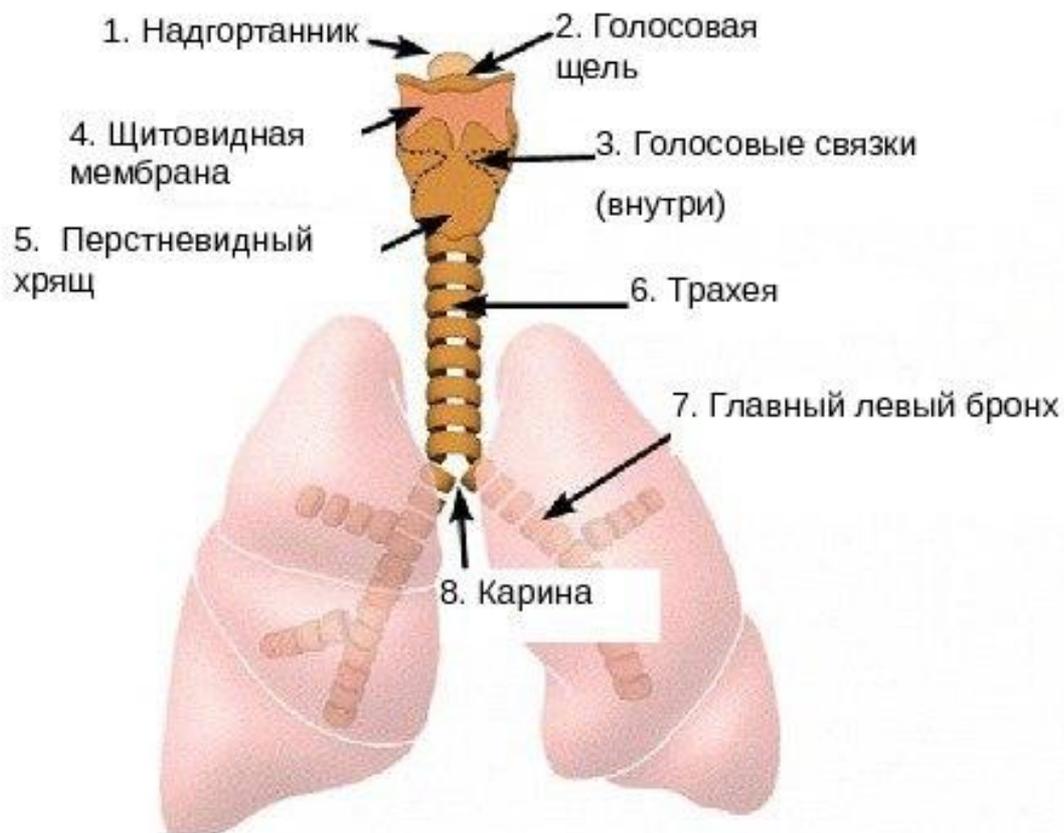

Помощь при интубации (2)

Ассистент того, кто проводит процедуру, должен:

- Обеспечивать ИВЛ через лицевую маску между попытками интубации.
- Присоединить эндотрахеальную трубку к реанимационному мешку или Т-коннектору реанимационной системы.
- Выслушивать дыхание и наблюдать за движениями грудной клетки.
- Измерять ЧСС и (при технической возможности) следить за концентрацией CO_2 в выдыхаемом воздухе, а также за показателями пульсоксиметра для контроля состояния ребенка.
- Контролировать продолжительность процедуры.
- Помочь закрепить эндотрахеальную трубку.

Подготовка эндотрахеальной трубки (1)

- Требования к эндотрахеальным трубкам:
 - Стерильные, одноразовые.
 - Постоянного диаметра (без сужения).
 - Наличие сантиметровой разметки и отметки голосовых связок.
 - Без манжетки.
- Предусмотреть возможность укорочения трубки до 13—15 см.

Профилактика возможных осложнений (4)

Осложнение:

- Нарушение проходимости эндотрахеальной трубки.
- Инфекция.

Причина:


- Перегиб трубки или ее закупорка секретом бронхов.
- Попадание микроорганизмов через руки или оборудование.

Ваши действия:

- Проведите санацию эндотрахеальной трубки; в случае неэффективности замените трубку.
- Проверьте трубку на наличие перегиба.
- Обеспечьте качественную дезинфекцию/стерилизацию инструментов/оборудования, тщательно обрабатывайте руки, используйте одноразовые расходные материалы.


Техника интубации трахеи — шаг 3

- Слегка приподнимите клинок таким образом, чтобы отодвинуть язык вверх для получения обзора области глотки.
- Отводя (отжимая) язык вперед и вверх, поднимайте ларингоскоп целиком в направлении его рукоятки.
- Не тяните рукоятку ларингоскопа «на себя», поскольку такое движение не обеспечит нужного обзора и может травмировать альвеолярные отростки верхней челюсти.

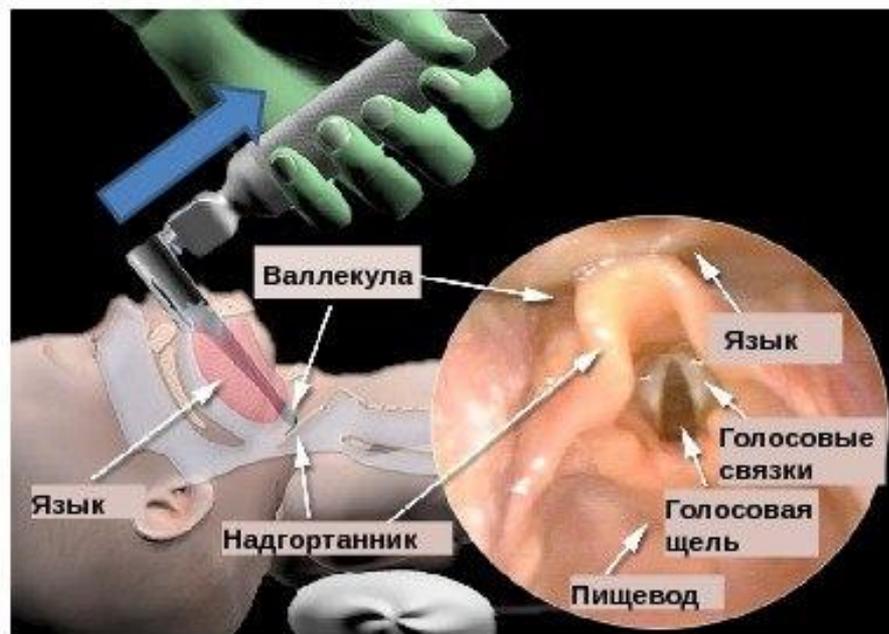

Техника интубации трахеи — шаг 3

- Слегка приподнимите клинок таким образом, чтобы отодвинуть язык кверху для получения обзора области глотки.
- Отводя (отжимая) язык вперед и вверх, поднимайте ларингоскоп целиком в направлении его рукоятки.
- Не тяните рукоятку ларингоскопа «на себя», поскольку такое движение не обеспечит нужного обзора и может травмировать альвеолярные отростки верхней челюсти.

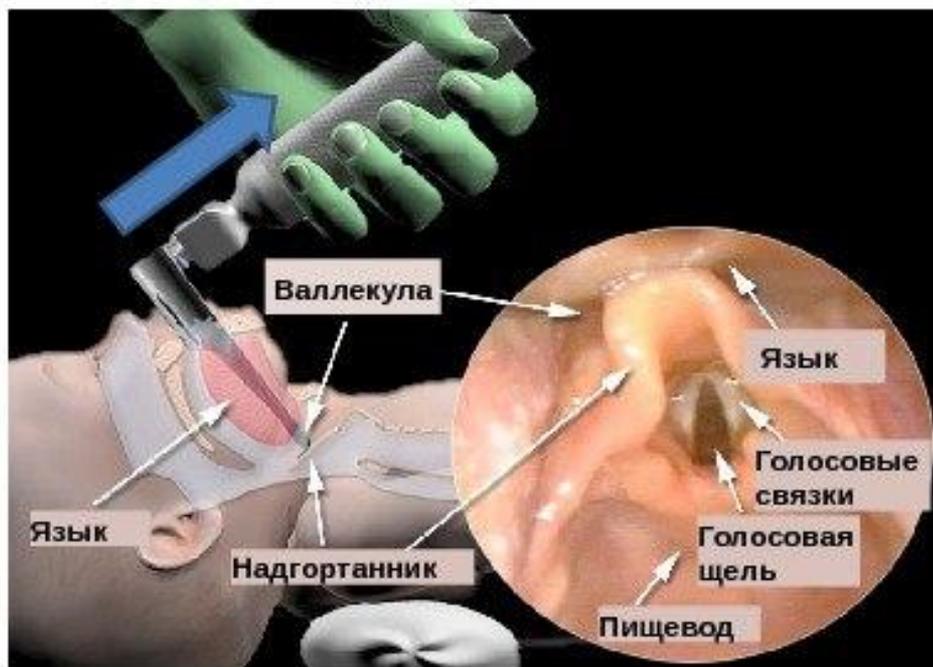

Профилактика возможных осложнений (1)

Осложнения: Гипоксемия, брадикардия/апноэ.

Причина:

- Продолжительность интубации превысила 30 секунд.
- Возможно развитие вагусного рефлекса в ответ на введение в ротоглотку клинка ларингоскопа или аспирационного катетера.


Ваши действия:

- Прекратите попытку интубации.
- Проведите ИВЛ через лицевую маску до стабилизации состояния ребенка.

Заключение (1)

- На каждом роде должна существовать возможность привлечения к оказанию реанимационной помощи новорожденному медицинского работника с навыками интубации трахеи.
- Выполнение этой процедуры может потребоваться на любом из этапов реанимации.
- Все необходимое для интубации трахеи должно находиться в одном наборе.
- Ларингоскоп всегда держат в левой руке клинком «от себя».
- Процедуру интубации трахеи нужно выполнить не более чем за 30 сек.

Интубация трахеи (2): анатомические ориентиры

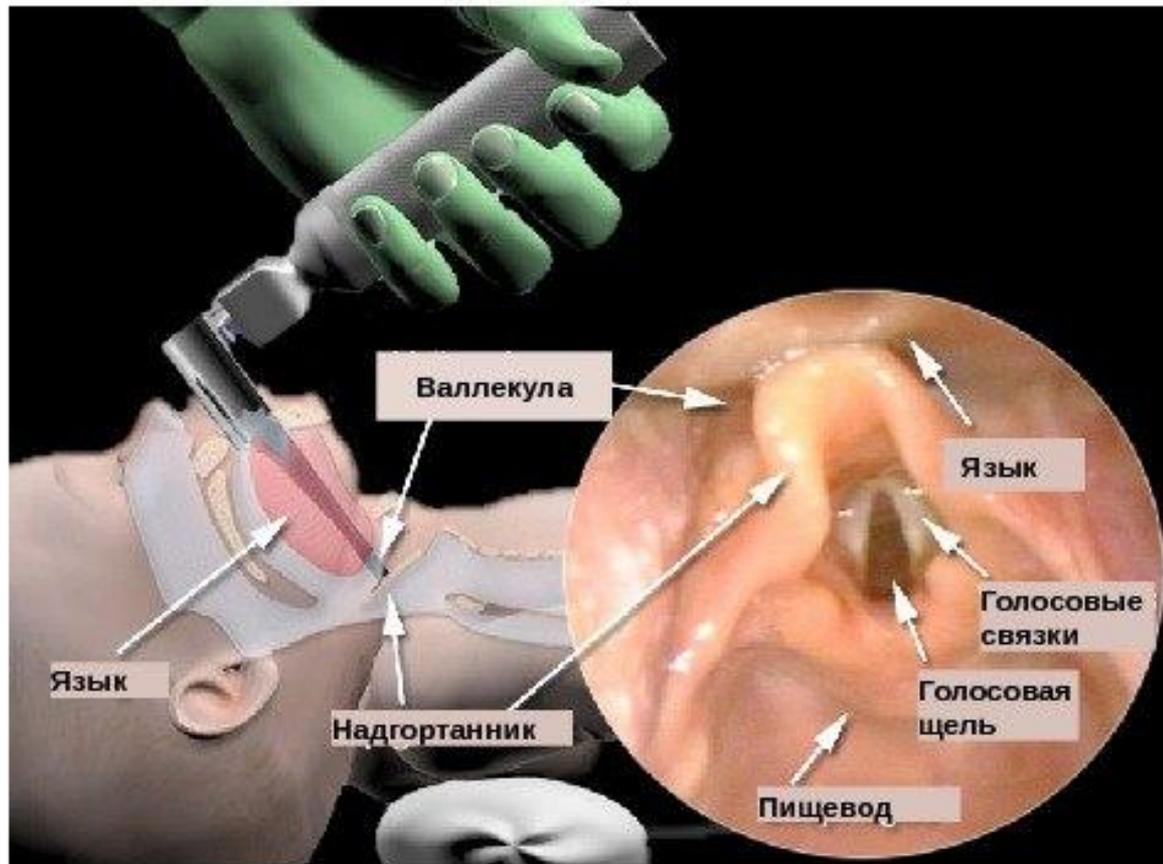

Помощь при интубации (1)

Ассистент того, кто проводит процедуру должен:

- Обеспечить доступность и готовность оборудования.
- Правильно расположить ребенка, фиксировать голову ребенка в удобном для интубации положении.
- При необходимости обеспечить санацию верхних дыхательных путей.
- Подать ЭТТ тому, кто проводит интубацию.
- Нажать на перстневидный хрящ по просьбе того, кто проводит интубацию.

Интубация трахеи: фиксация трубки в трахее

Глубину введения трубки проверяют по формуле:

Метка у угла рта (см) = 6 см + масса тела ребенка в кг

| Масса (кг) | Глубина введения (от верхней губы, см) |
|------------|---|
| 1* | 7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |

* Помните о том, что глубоко недоношенным новорожденным с массой тела менее 750 г (ГВ менее 25 недель) трубка вводится на глубину 6 см.

Подготовка эндотрахеальной трубки (2)

Выберите необходимый размер трубки в соответствии с гестационным возрастом и массой тела при рождении.

| Размер трубки (внутренний диаметр, мм) | Масса тела при рождении (граммы) | Гестационный возраст (недели) |
|--|--|-------------------------------------|
| 2,5 | < 1000 | < 28 |
| 3,0 | 1000—2000 | 28—34 |
| 3,5 | 2000—3000 | 34—38 |
| 3,5—4,0 | > 3000—3500 | > 38 |

Профилактика возможных осложнений (3)

Осложнение:

- Ушибы или разрывы языка, десен, дыхательных путей.
- Перфорация трахеи или пищевода.

Причина:

- Грубое обращение с ларингоскопом или трубкой.
- Вращение ручки ларингоскопа вместо подъема.
- Клинок ларингоскопа не соответствует размерам глотки.
- Проводник выступает за пределы трубки.

Ваши действия:

- Приобретайте необходимые навыки путем тренировок.
- Используйте соответствующие клинки ларингоскопа.
- Правильно вводите и фиксируйте проводник в трубке.

Подготовка к интубации трахеи



- Ларингоскоп с прямыми клинками №00 (для экстремально недоношенных детей), №0 (для недоношенных) и №1 (для доношенных).
 - Эндотрахеальные трубки постоянного диаметра размерами 2,0/2,5/3,0/3,5/4,0 мм.
 - Проводник (стиллет); воздуховод.
 - Аспиратор мекония; электроотсос.
 - Катетеры для санации размерами 4/6/8/10 F.
 - Устройство для искусственной вентиляции легких с манометром (мешок или аппарат для реанимации с Т-образным коннектором (Т-система)).
 - Лицевые маски разных размеров; источник кислорода и трубки, кислородный резервуар.
-
- Стерильные перчатки, ножницы, лейкопластырь.
 - Фонандоскоп с неонатальной насадкой, детектор или монитор двуокиси углерода (CO₂); пульсоксиметр с неонатальным датчиком.

Подготовка стилета (проводника)

- Конец фиксированного стилета не должен выступать за пределы трубки (во избежание травматизации тканей).
- Стиллет должен быть закреплен у коннектора трубки, чтобы он не смог проскользнуть глубже во время интубации.
- Стиллет должен подходить по диаметру к интубационной трубке и легко из нее извлекаться, в чем необходимо убедиться до начала интубации трахеи.

Техника интубации трахеи — шаг 5: введение трубки




Интубация трахеи: определение положения трубки (2)

Дополнительные признаки правильного расположения:

- Непосредственная визуализация трубки, прошедшей между голосовыми связками.
- Во время каждого искусственного вдоха видны движения грудной клетки и дыхательные шумы выслушиваются с обеих сторон.
- Во время выдоха на внутренней стенке трубки образуется конденсат.
- Отсутствие вздутия живота при вентиляции.
- В случаях выполнения экстренного рентгенологического исследования: расположение трубки в просвете трахеи, выше бифуркации.

Техника интубации трахеи — шаг 3

- Слегка приподнимите клинок таким образом, чтобы отодвинуть язык кверху для получения обзора области глотки.
- Отводя (отжимая) язык вперед и вверх, поднимайте ларингоскоп целиком в направлении его рукоятки.
- Не тяните рукоятку ларингоскопа «на себя», поскольку такое движение не обеспечит нужного обзора и может травмировать альвеолярные отростки верхней челюсти.

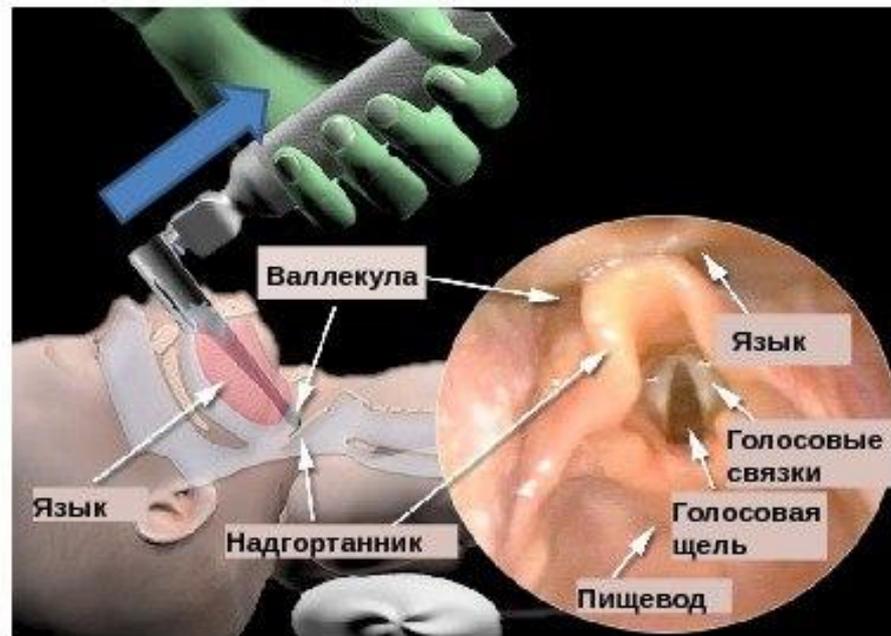

Показания к интубации трахеи

- Неэффективность вентиляции легких маской.
- Наличие показаний к непрямому массажу сердца: интубация трахеи может облегчить координацию выполнения этой процедуры с вентиляцией легких, обеспечивая их максимальную эффективность.
- Санация трахеи у ребенка с риском аспирации мекония.
- Специальные показания: рождение экстремально-недоношенного ребенка, введение сурфактанта, подозрение на наличие диафрагмальной грыжи.
- Необходимость в проведении длительной искусственной вентиляции легких.

Интубация трахеи: определение положения трубки (1)

Признаки правильного расположения:

- Улучшение жизненно важных показателей, прежде всего ЧСС, в первую минуту ИВЛ через эндотрахеальную трубку (ЭТТ).
- Повышение концентрации CO_2 в выдыхаемом из ЭТТ воздухе (при наличии адекватного сердечного выброса).

Состояние пациента не улучшается, и вы сомневаетесь в правильности положения трубки

Ваши действия:


- Удерживайте трубку на месте правой рукой; левой повторно введите ларингоскоп с тем, чтобы можно было рассмотреть голосовую щель и увидеть, проходит ли трубка между голосовыми связками.
- Удалите трубку, проведите вентиляцию маской до стабилизации частоты сердечных сокращений, а затем повторите процедуру интубации.

Техника интубации трахеи — шаг 1



- Зафиксируйте голову ребенка в умеренно разогнутом положении правой рукой.
- Возьмите ларингоскоп в левую руку.

Техника интубации трахеи — шаг 2

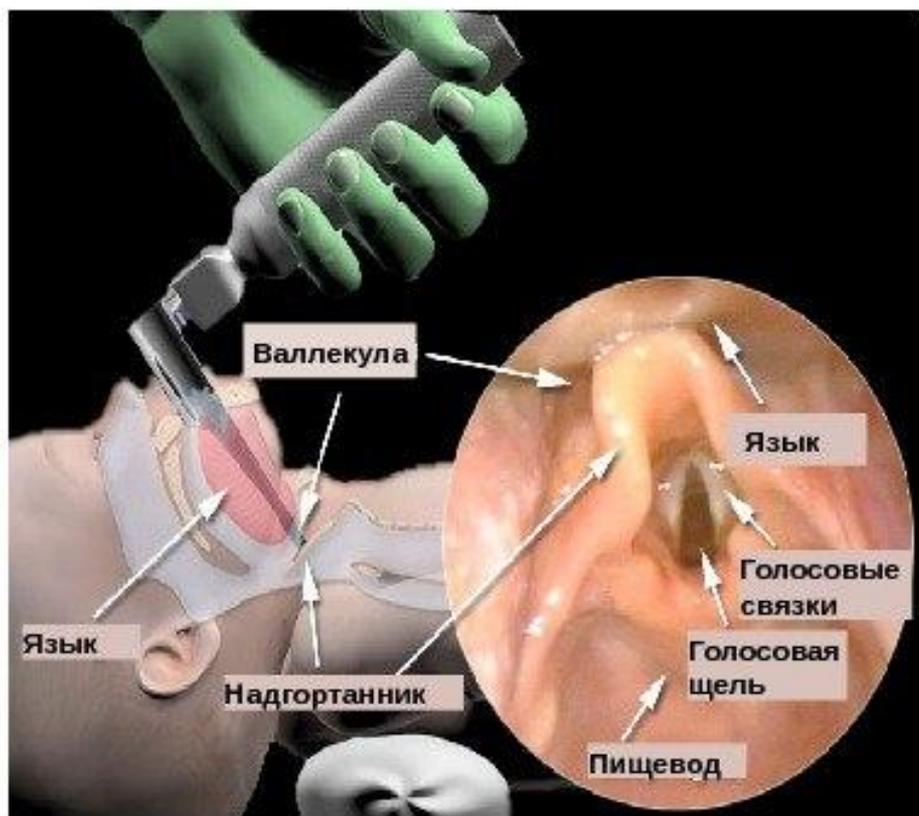

- Откройте рот ребенка правым указательным пальцем.
- Введите ларингоскоп по правой стороне языка, отводя язык влево.
- Продвигайте клинок до тех пор, пока его конец не окажется в ложбинке за корнем языка.
- Визуализируйте область глотки.

Подготовка ларингоскопа

Оборудование

Клинок ларингоскопа должен быть соответствующего размера:


- №00 для экстремально недоношенных новорожденных;
- № 0 для недоношенных;
- № 1 для доношенных новорожденных.

Мероприятия

- Проверьте систему подсветки ларингоскопа.
- Приготовьте аспиратор, создающий отрицательное давление не более 100 мм рт. ст.
- Используйте катетер диаметром 10—12 F для отсасывания содержимого рта.
- Приготовьте катетеры диаметром 5—8 F, которые могут потребоваться для санации эндотрахеальной трубки.


Техника интубации трахеи — шаг 5: введение трубки

- Введите трубку с правой стороны так, чтобы ее изгиб находился в горизонтальной плоскости.
- Если голосовые связки сомкнуты, подождите, пока они разомкнутся.
- Вводите конец трубки до тех пор, пока отметка голосовых связок не окажется на уровне связок.
- Ограничьте длительность процедуры интубации трахеи интервалом в **30** сек.

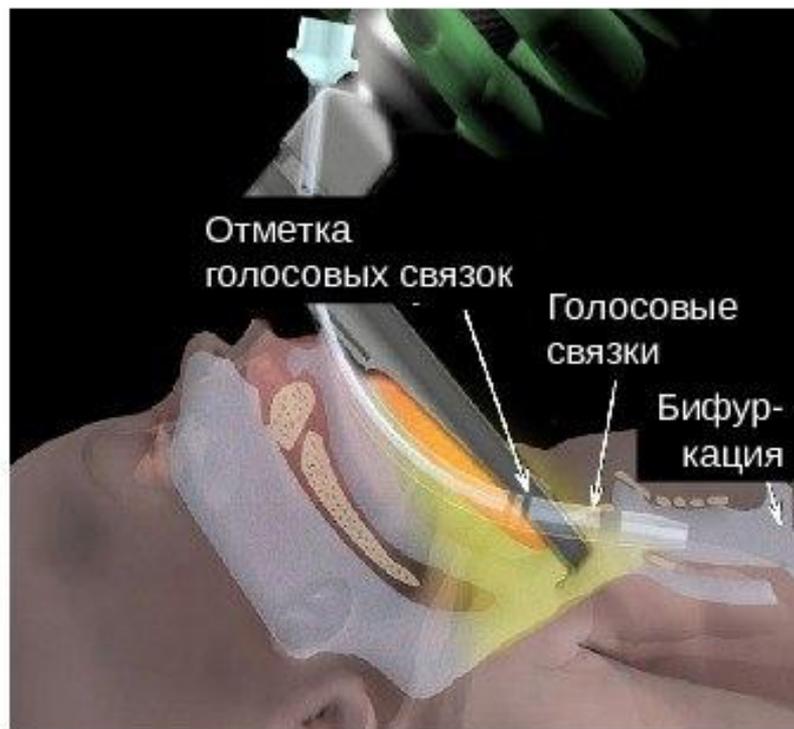

Техника интубации трахеи — шаг 4: визуализация ориентиров

- Голосовые связки должны выглядеть как вертикальные полосы по обе стороны голосовой щели или как перевернутая буква V.
- Надавливание на перстневидный хрящ по передней поверхности шеи может улучшить видимость глотки.
- Для улучшения осмотра произведите отсасывание содержимого глотки.

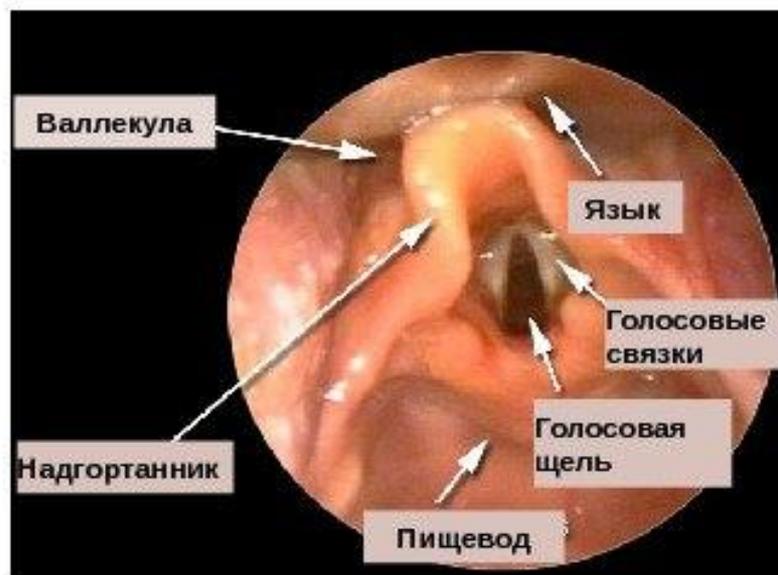

Заключение (2)

- Правильность местонахождения конца трубки в трахее определяется:
 - Глубиной введения трубки: $6 + \text{масса ребенка в кг}$.
 - Непосредственным зрительным подтверждением расположения трубки между голосовыми связками.
 - Наличием CO_2 в выдыхаемом воздухе по показаниям детектора CO_2 .
 - Запотеванием трубки во время выдоха.
 - Экскурсиями грудной клетки при каждой вентиляции.
 - Наличием дыхательных шумов над обоими легкими и отсутствием шума поступления воздуха в желудок.
 - Отсутствием признаков растяжения желудка при вентиляции.
 - Улучшением показателей жизненно важных функций (ЧСС, цвет кожи/ SpO_2 , активность ребенка).
 - Рентгенологическим контролем, если трубка остается в трахее после завершения первичной реанимации.